

NAPOJENO Z RK a RJ


VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS

1 ► NA NOVÉM KABELOVÉM ROŠTĚ R 250

2 ► V NOVÉ NEHOŘLAVÉ TRUBECE Js 40mm

3 ► V NOVÉ NEHOŘLAVÉ TRUBECE Js29mm

OSTATNÍ KABELY – viz POPIS

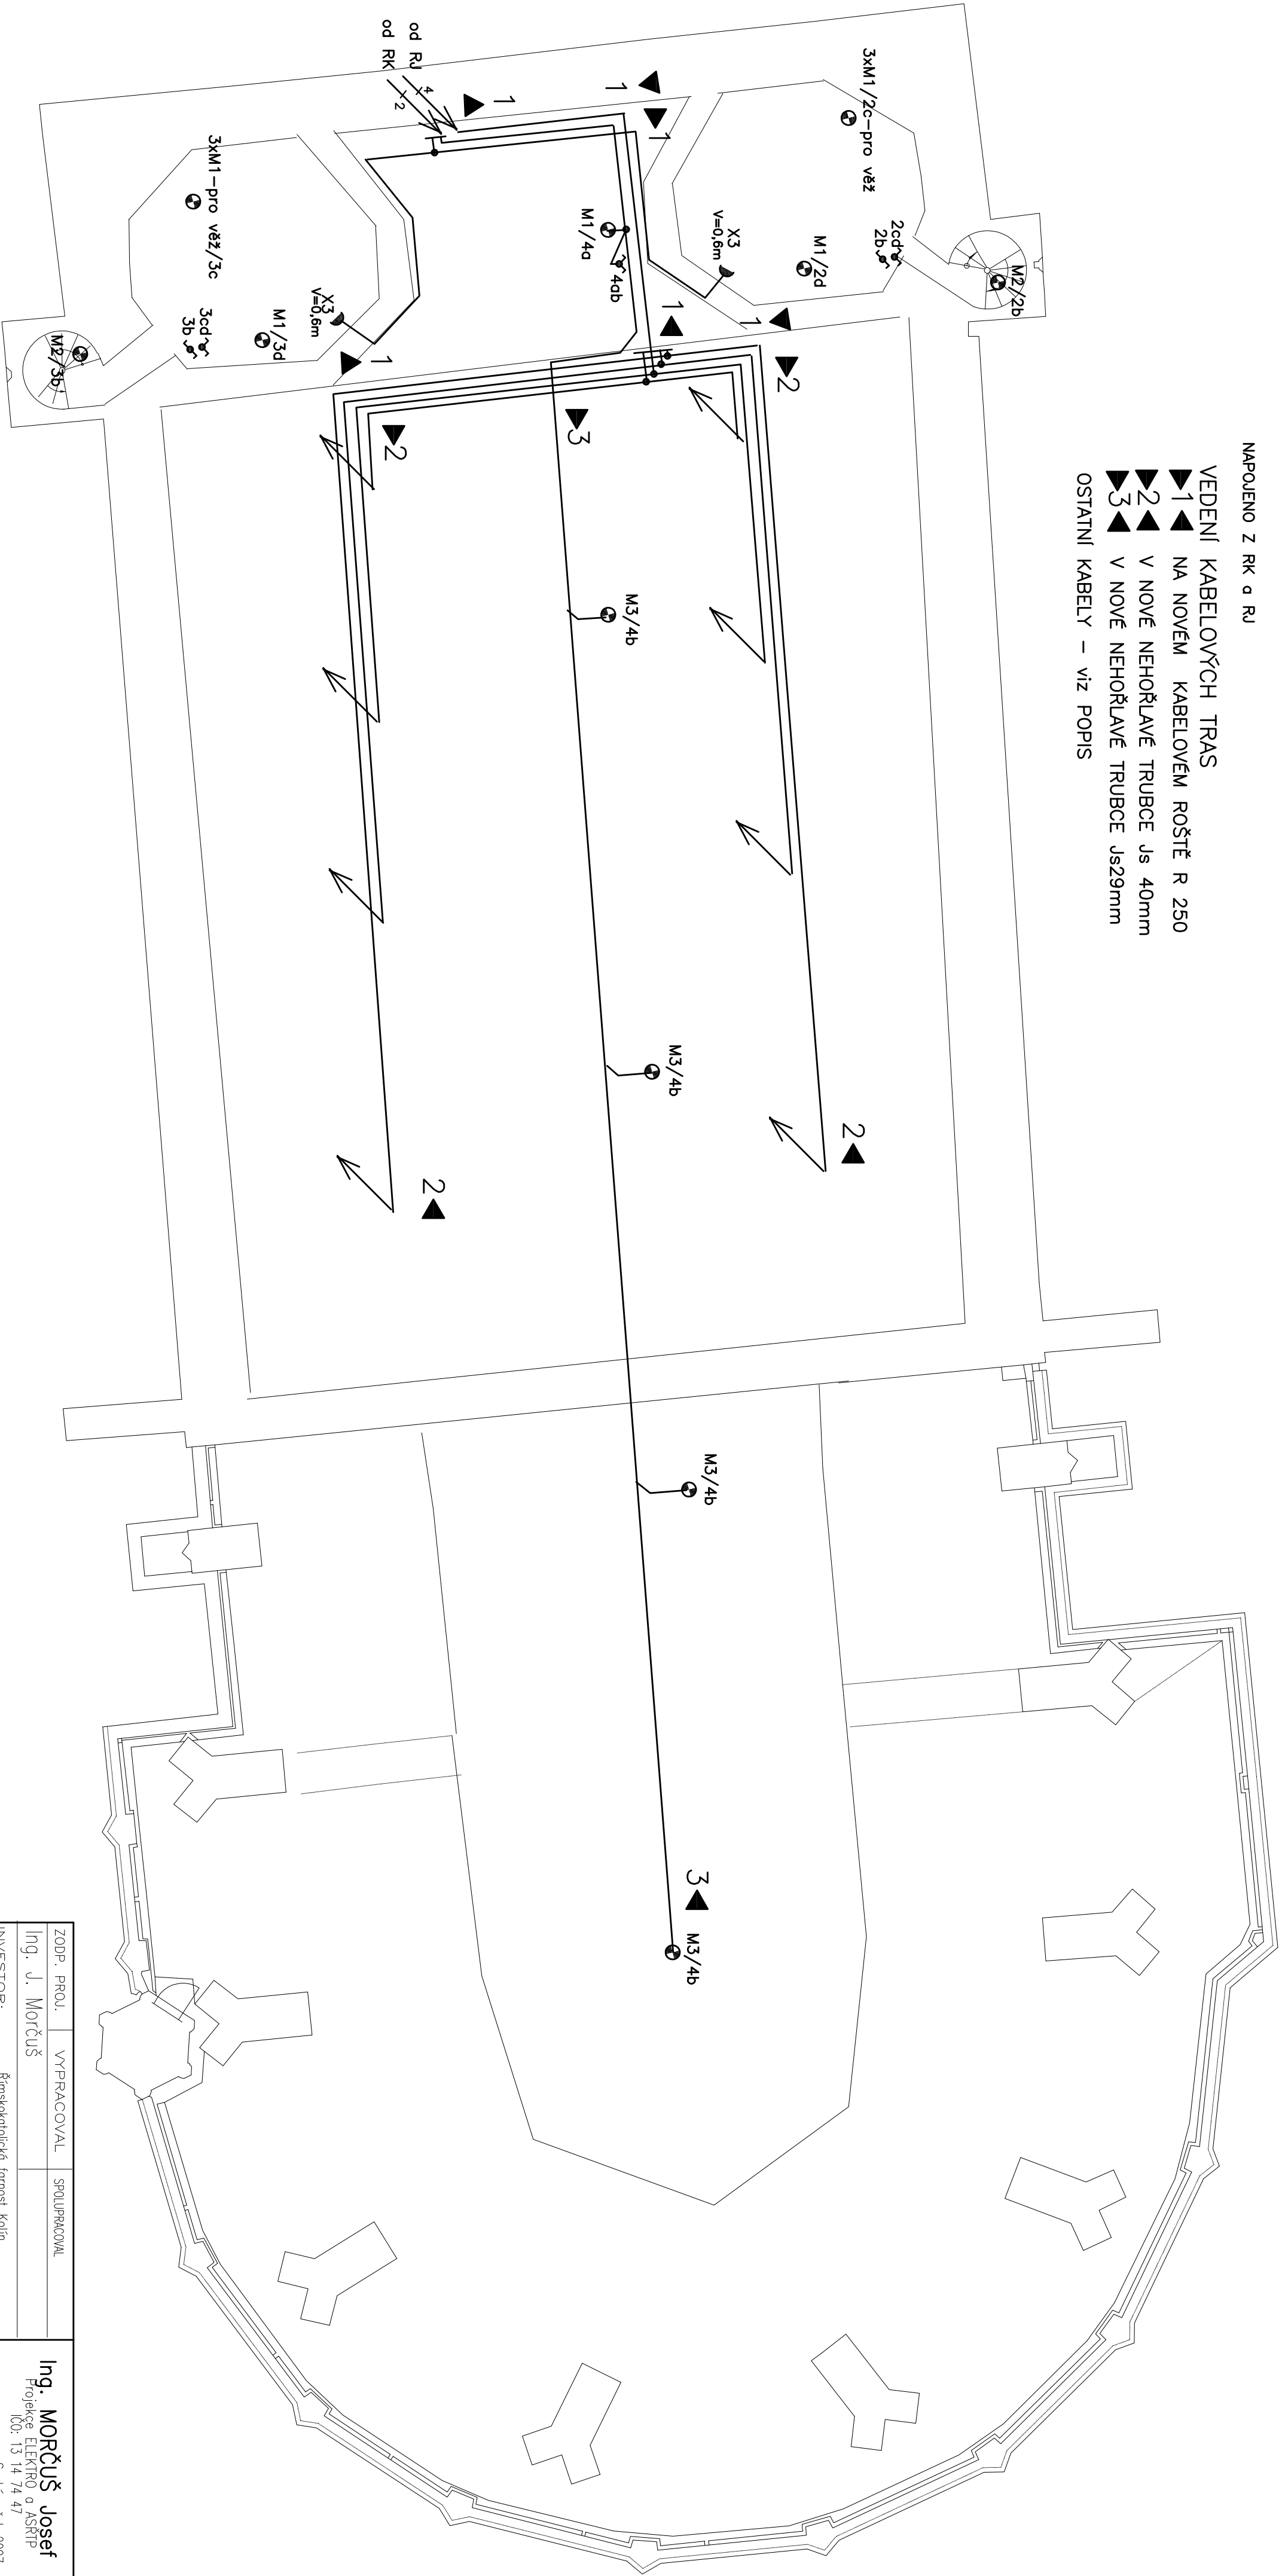

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	SPOLUPRACOVAL
Ing. J. Morčuš		
INVESTOR:	Římskokatolická farnost Kolín	
MÍSTO:	Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně	
AKCE:	Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně	
OBJEKT:	Rekonstrukce elektroinstalace	
ČÁST:	ELEKTROINSTALACE	
VÝKRES:	Půda, věž	
Dispozice silnoproudu		

Ing. MORČUŠ Josef		
Projektové ELEKTRO a ASŘP		
IČO: 13 14 74 47		
Tel. 311 691 413		
604 537 708		
Suchý vršek 2097		
155 00 Praha 5 – JltM		
ČÍSLO ZAK.:	9. 2009	
DATUM:	PPSR	
STUPEŇ:	FORM. GA4	
Č. PARÉ:	Č. VÝK. :	
MĚŘÍTKO:	1:100	
EL4		