



SCHEMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE V CHRÁNIČCE

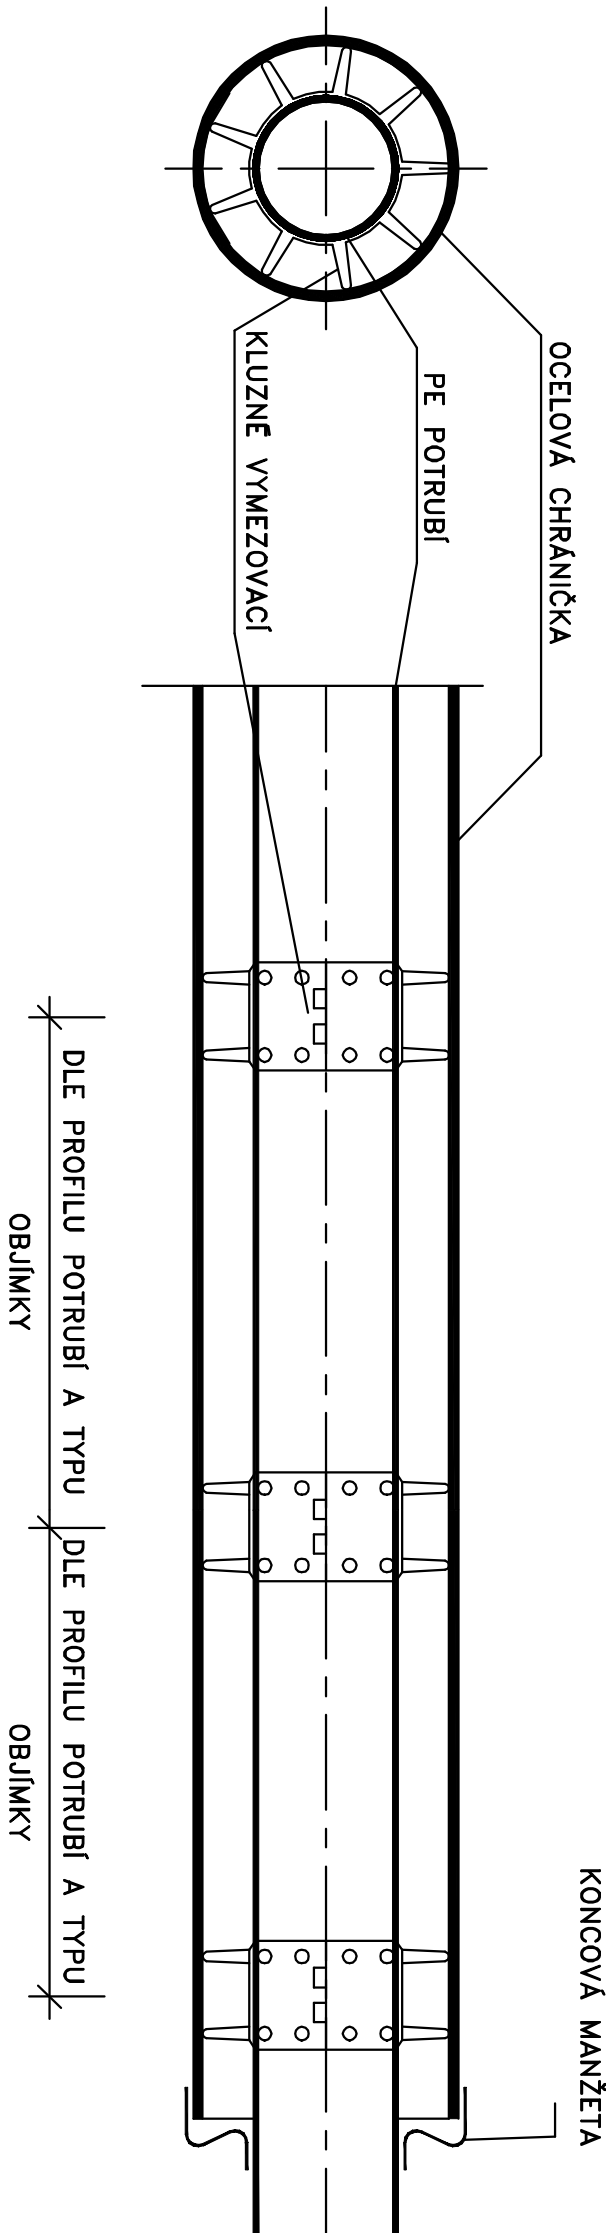

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

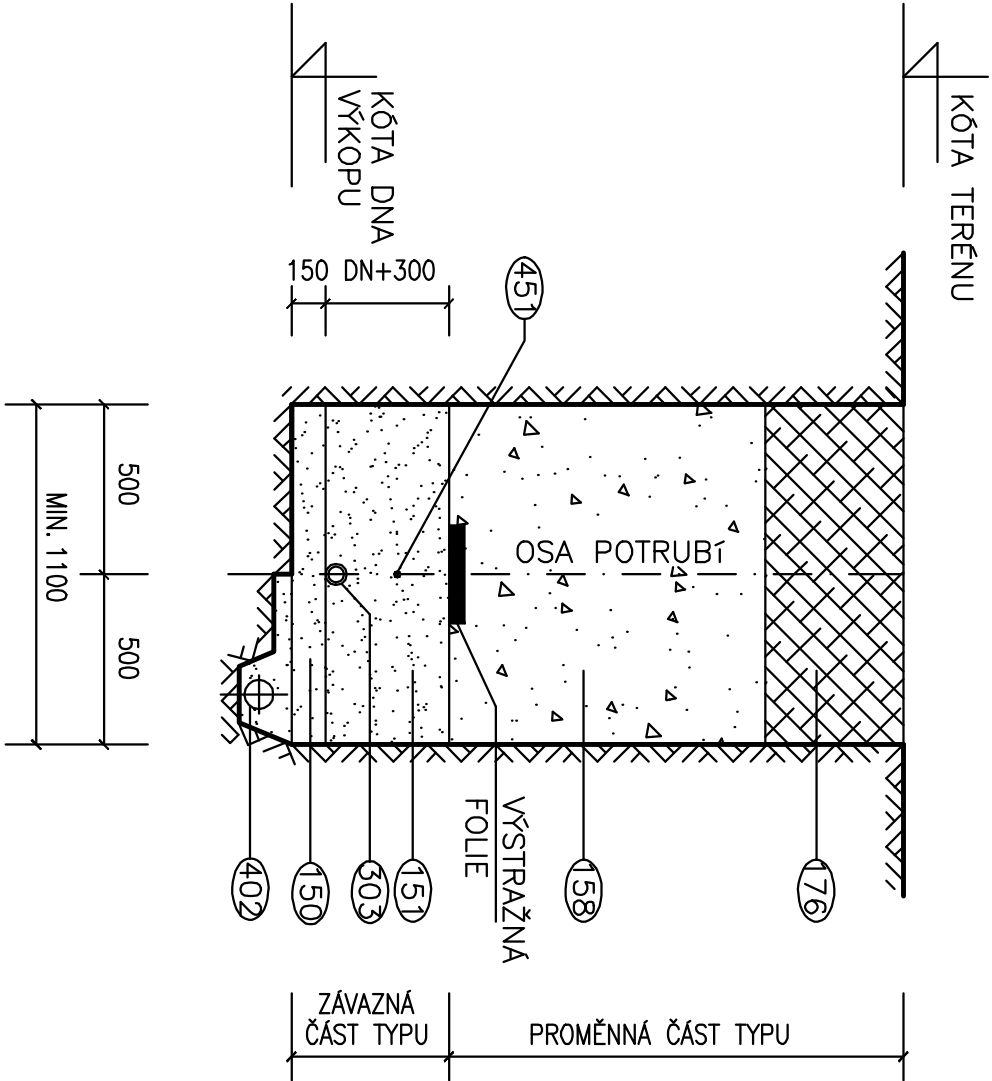

LEGENDA

- 150 PÍSKOVÝ PODSYP
 - 151 PÍSKOVÝ OBSYP – FRAKCE 0–20mm
 - 158 ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU
 - 176 OBNOVA POVrchU
 - 303 PE TRUBKA
 - 402 DRENAŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC
 - 451 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP V KOMUNIKACI A ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE REALIZOVÁN ŠTĚRKOPÍSKEM FRAKCE 0–32mm

POZNÁMKA

PODKLADEN PRO PROJEKTOVOU ČINNOST BYLA PŮVODNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STROJNÍ ČÁSTÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV ČINNOSTI NUTNO OVĚŘIT TVAROVÉ A VÝŠKOVÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ, OVĚŘIT NIVELETY A POLOHU STÁVAJÍCÍCH TRUBNÍCH VEDENÍ A POSODIT NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NOVÝCH SPOJOVACÍCH POTRUBÍ VČETNĚ NAVRŽENÝCH PROFILŮ A SITUAČNÍHO UMÍSTĚNÍ.

AKCE:			DATUM:		09/2018	PARÉ Č.:
INTENZIFIKACE ČOV ČERVENÁ ŘEČICE			MĚŘITKO:	-		
			FORMÁT:	2 xA4		
			Č.VÝKRESU:	D.1.6.2.		
INVESTOR: MĚSTO ČERVENÁ ŘEČICE			VÝKRES:			
ODP.PROJEKT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VZOROVÉ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ			
J. POLÁČEK	MELICHAR	Ing. DVOŘÁK				