


RE2/RS2 /nový rozvaděč OCEP zapuštěný / 9x elektroměrové místo / oddělená společná spotřeba/

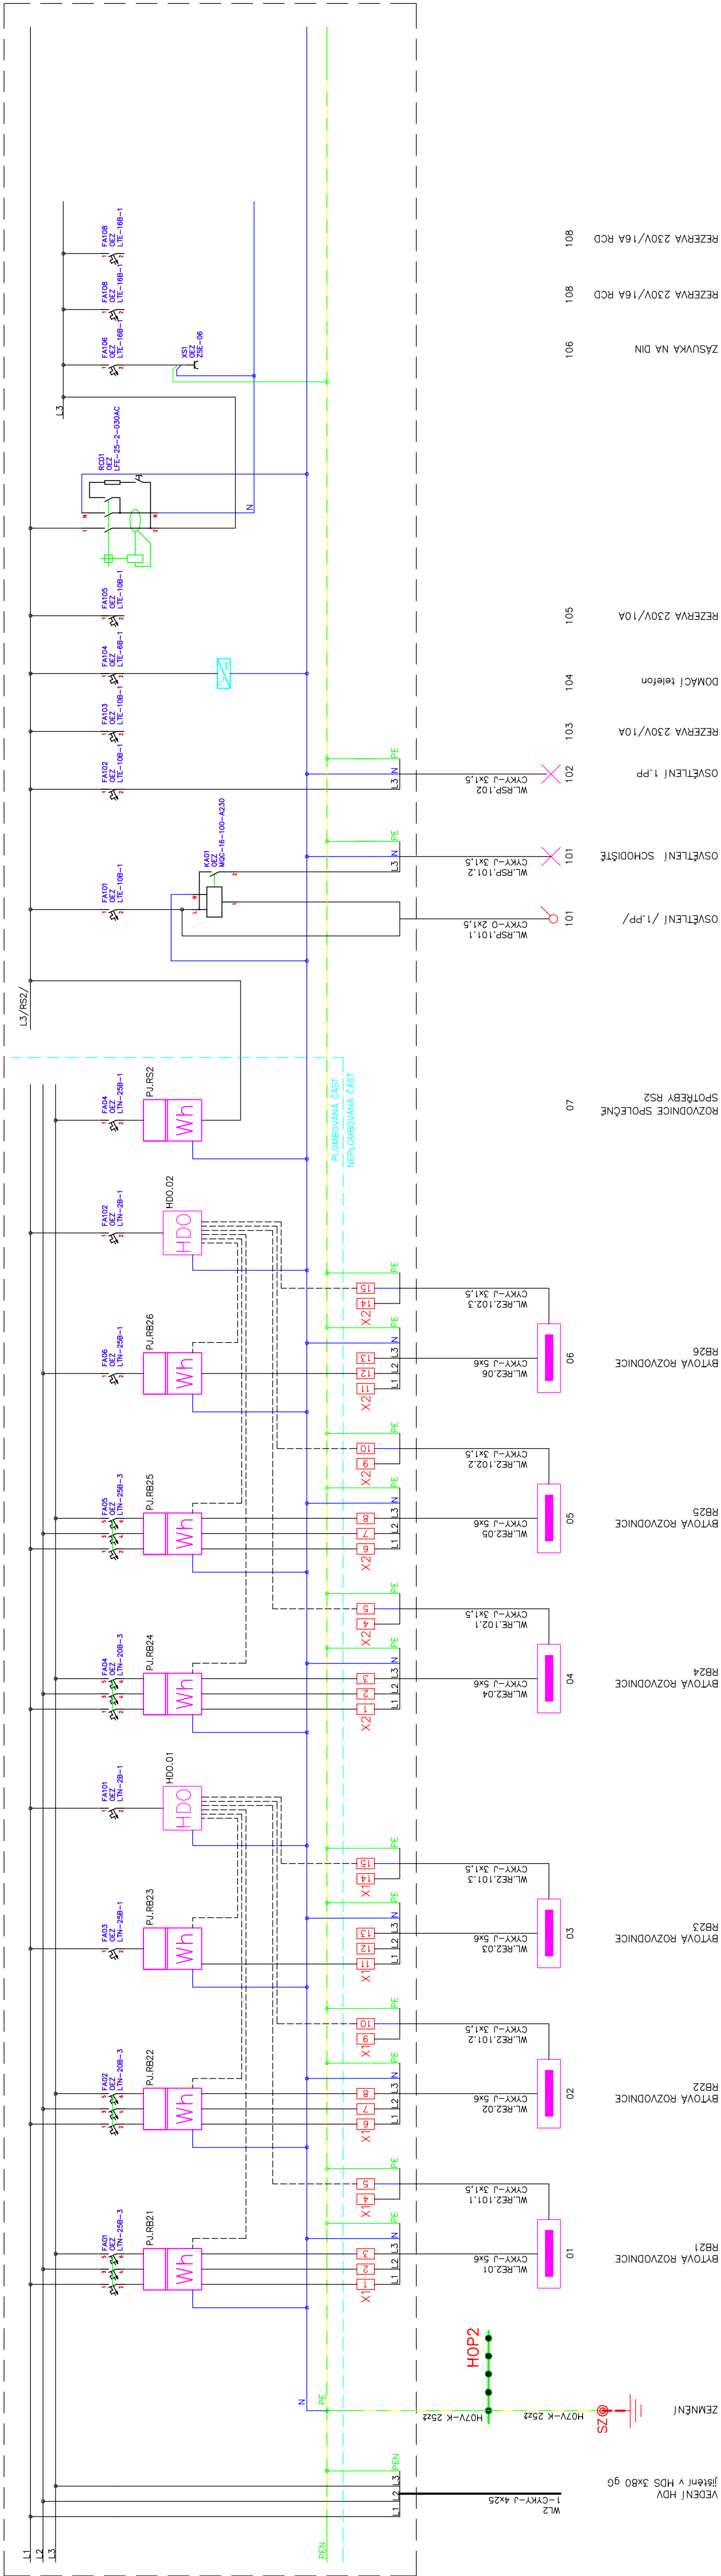

POZNÁMKY

- Provedení a zapojení elektroměrových rozvaděčů musí odpovídat přípojevacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.
- Připojení jednotlivých jističů ke stávajícím bytům nutno prověřit na místě.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S
- 3PEN stř. 50Hz, 400/230V TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU č.p. 545 V POLANCE NAD ODROU			SPAN S.R.O. PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ - IČO: 07133521, DIČ: CZ07133521 KRAJ: OSTRAVA, IČ: 702 00 OSTRAVA	
VYPRACOVAL	RADIM BLATÁČK		KONTROLOVAL	RADIM BLATÁČK	
MÍSTO	1. května č.p. 545, Polanka nad Odrou				
INVESTOR	SMO – Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a, 725 25, Ostrava – Polanka nad Odrou				
ČÁST	D.1.4.	DATUM	09/2016	ZAKÁZKA	2016/141
				STUPEŇ	1016/141
				DSP+DPS	3x44
				FORMÁT	3x44
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ČÍSLO VÝKRESU
PRÍLOHA	Elektroměrový rozvaděč RE2/RS2				D.1.4-9

Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz