




RBx – /rozvaděč nástěnný plastový 2x18M/

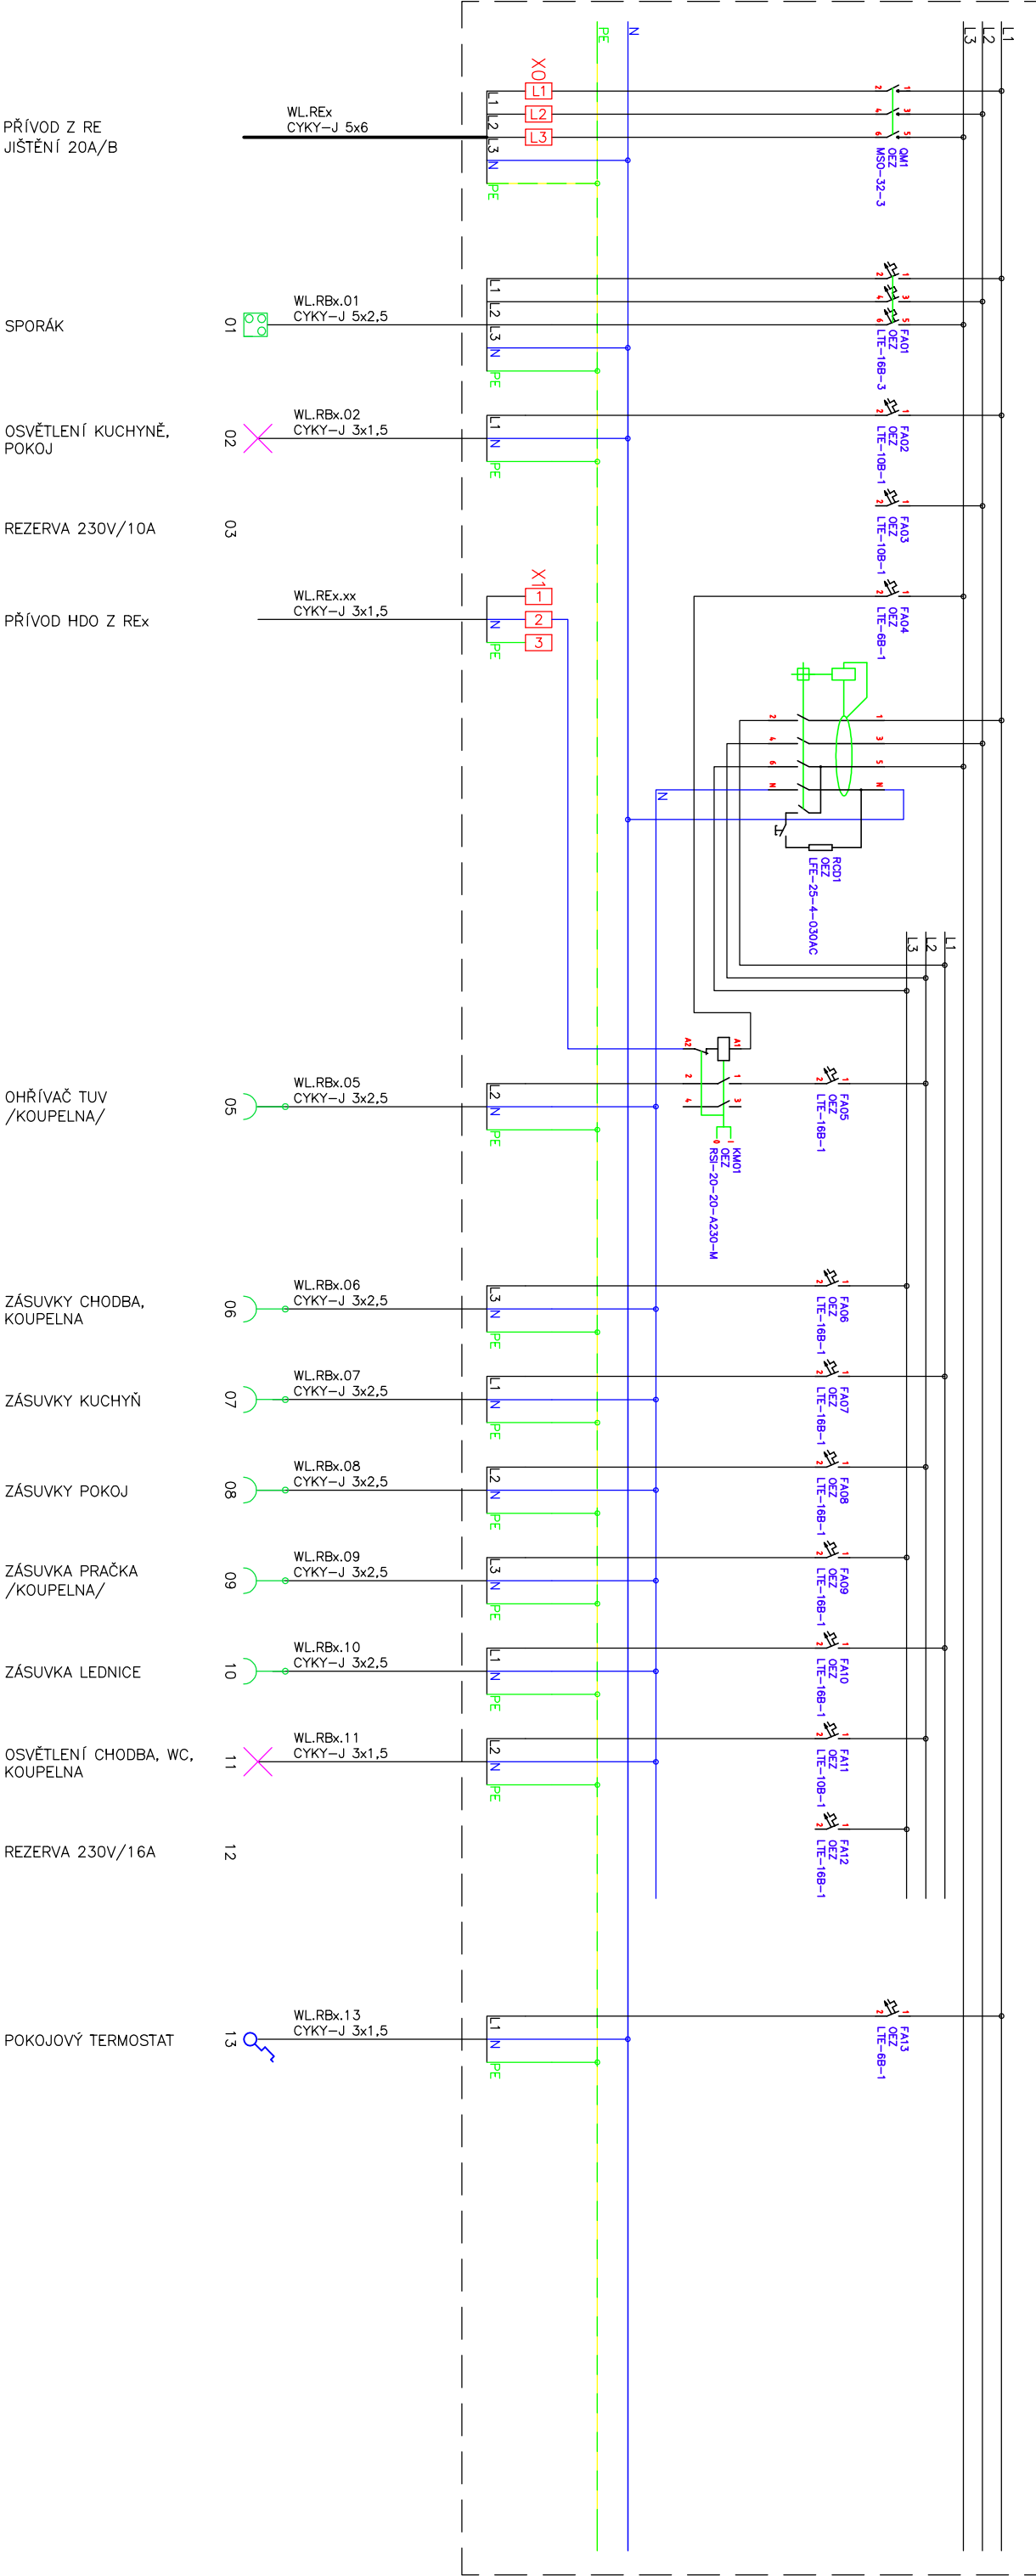

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolační částí, krytý nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------|--------------|--|--------|---------|--------|-------|---------|--|
| AKCE | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU č.p. 545 V POLANCE NAD ODROU | | | | SPAN s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ IČO 47153521, DIČ CZ47153521 KRAJ OSTRAVA 3, IZ 00 OSTRAVA | | | | | | |
| VYPRACOVAL | RADIM BLAŽÁK |  | KONTROLOVAL | RADIM BLAŽÁK |  | | | | | | |
| MÍSTO | 1. května č.p. 545, Polanka nad Odrou | | | | | PARE | | | | | |
| INVESTOR | SMO – Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a, 725 25, Ostrava – Polanka nad Odrou | | | | | | | | | | |
| ČÁST | D.1.4. | DATUM | 09/2016 | ZAKÁZKA | 2016/141 | STUPEŇ | DSP+DPS | FORMÁT | 2x A4 | MĚŘÍTKO | |
| ČÁST | SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | | | | | | | | | |
| Zapojení bytových rozvodnic RBx | | | | | | | | | | | |
| PŘÍLOHA | | | | | | | | | | | |
| D.1.4-10 | | | | | | | | | | | |