


výměnu HDS provedeČZ Distribuce v  
HDS rámci zateplení objektu

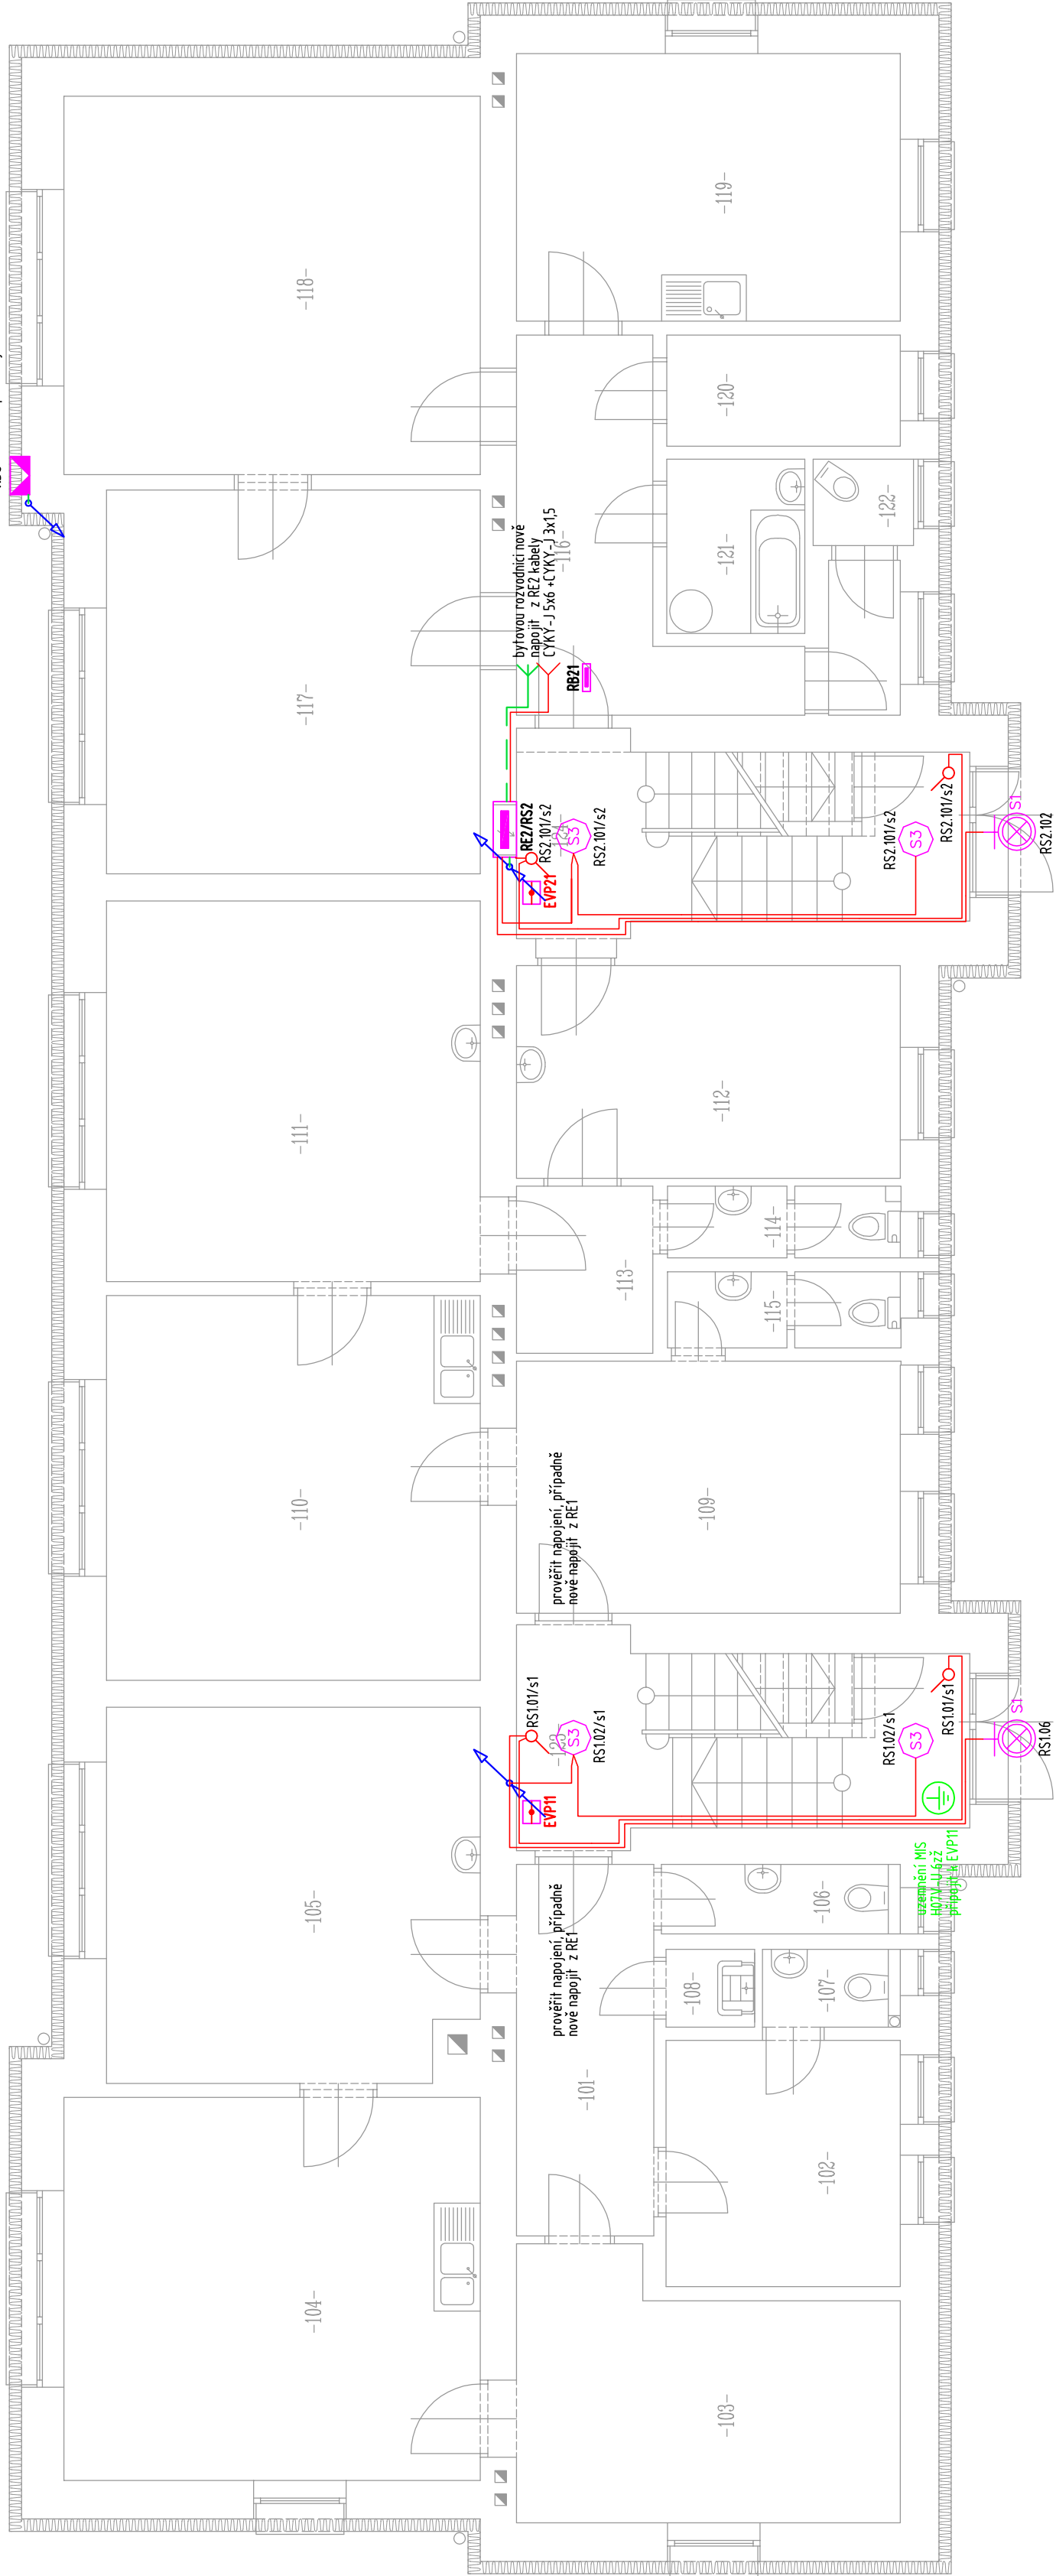

LEGENDA

- svítidlo nástěnné /stropní (pouze vývod)
- svítidlo nástěnné IP44
- tláčítko – ř.1/0 so
- spínač jednapólový – ř.1
- spínač sériový – ř.5
- přepínač střídavý – ř.6
- zásuvka 230V/16A
- zásuvka 2x 230V/16A
- kabelový vývod
- volné vyvedení kabelu 230V
- digestoř
- ekvipotenciální přípojnice
- ventilátor s časovým doběhem
- chladnička / mrazák
- elektrický sporák
- pračka
- ochranné pospojování / hlavní pospojování
- rozvaděč silnaproudý
- přípojková skříň HDS
- ekvipotenciální přípojnice
- okruhy 230V/10A
- okruhy 230V/16A
- okruhy 400V
- hlavní kabelové trasy

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:  
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.  
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.  
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.  
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST Č.	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POJEM MÍSTNOSTI	116	117	118
ORDINACE Č.1 - BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	101	CHODBA	CHODBA	POKOK	POKOK
	102	ORDINACE			
	103	ORDINACE			
	104	ORDINACE			
	105	ORDINACE			
	106	WC			
	107	WC			
	108	ÚKLID			
	109	ORDINACE			
	110	ORDINACE			
	111	ORDINACE			
	112	ORDINACE			
	113	CHODBA			
	114	WC			
	115	WC			
ORDINACE Č.2 - BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	123	SCHODIŠTĚ CHODBA Č.1	SCHODBA	SCHODBA	SCHODBA
	124	SCHODIŠTĚ CHODBA Č.2			

LEGENDA SVÍTIDEL

- S1

svítidlo LED IP44 s integrovaným čidlem pohybu
- S2

svítidlo E27 OVAL IP44
- S3

2x7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opalový difuzor (2352 lm; 25.0 W; 55xLED)



AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU č.p. 545 V POLANCE NAD ODROU				SPAN S.R.O. PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ IČO: 47153521, DIČ: CZ47153521 KRAJ: OSTRAVA, 725 00 OSTRAVA							
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK					
MÍSTO	1.května č.p. 545, Polanka nad Odrou									PARE		
INVESTOR	Městský obvod Polanka nad Odrou, 1.května 1/2a, 725 25, Ostrava – Polanka nad Odrou											
ČÁST	D.1.4.		DATUM 09/2016		ZAKÁZKA 2016/141		STUPEŇ 2016/141		FORMÁT 3x44		MĚŘÍTKO 1:75	
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA									ČÍSLO VÝKRESU		
PŘÍLOHA	Silnoproudé elektroinstalace - 1.NP									D.1.4-4		

*Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz*