



schema rozmístění hmoždinek pro izolační desky 1000x500 mm
zátky talířových hmoždinek - systémové


4 ks/m²

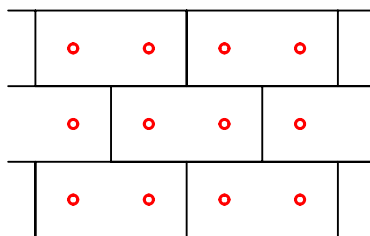


6 ks/m²

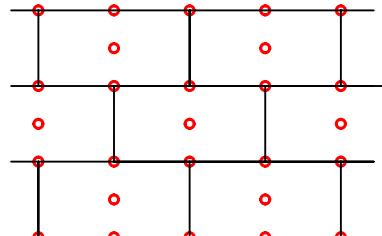


8 ks/m²

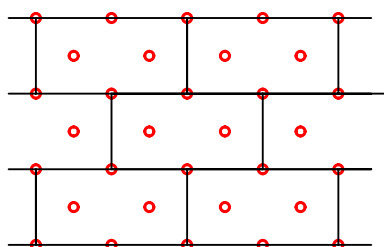

10 ks/m²

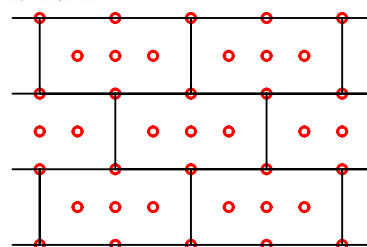

12 ks/m²

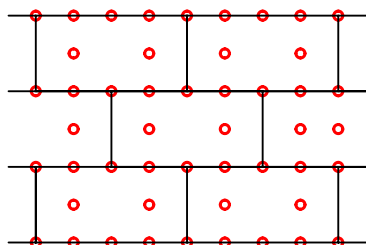

Vzorec pro výpočet délky hmoždinek:

$a + b + c$

a = síla izolantu

b = síla omítky pod izolantem

c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo dle
kotevní délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr délky hmoždinky nahoru

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005