


VYPÍNÁNÍ TOTAL STOP

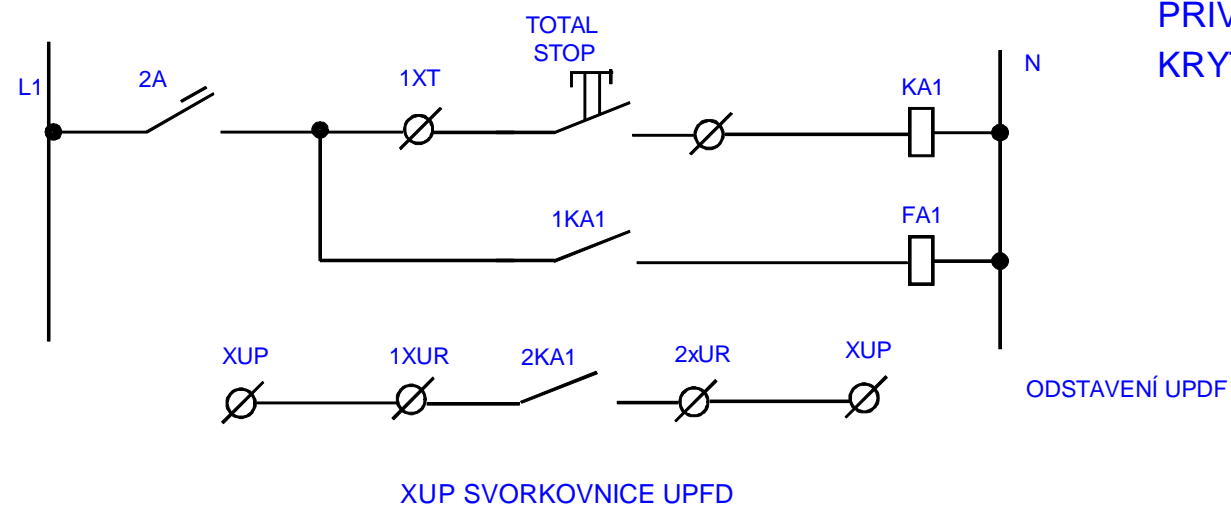

OCELPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ
Z 600 x 1500 x 300 mm
PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

ROZVÁDĚČ BUDE V PROVEDENÍ
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1-S_m

projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Gregorova 2424 397 01 Písek tel.: 777 295 295	
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL			
		IČO: 43811027			
St.Ú	PÍSEK	MÚ (Ob.ú.)	PÍSEK		
investor : VOŠL a SLŠ PÍSEK				datum	09/2019
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ V DM AREÁLU VOŠL a SLŠ B. SCHWARZENBERGA, PÍSEK D.1.4 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				form.:	2 A4
				účel:	DPS
				měřítka:	
				zak.číslo:	58-2019
ROZVÁDĚČ RH				číslo výkr.:	D1.4.4.9
				číslo paré:	