


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM
KAMENINOVÉHO POTRUBÍ DN300
M 1:20

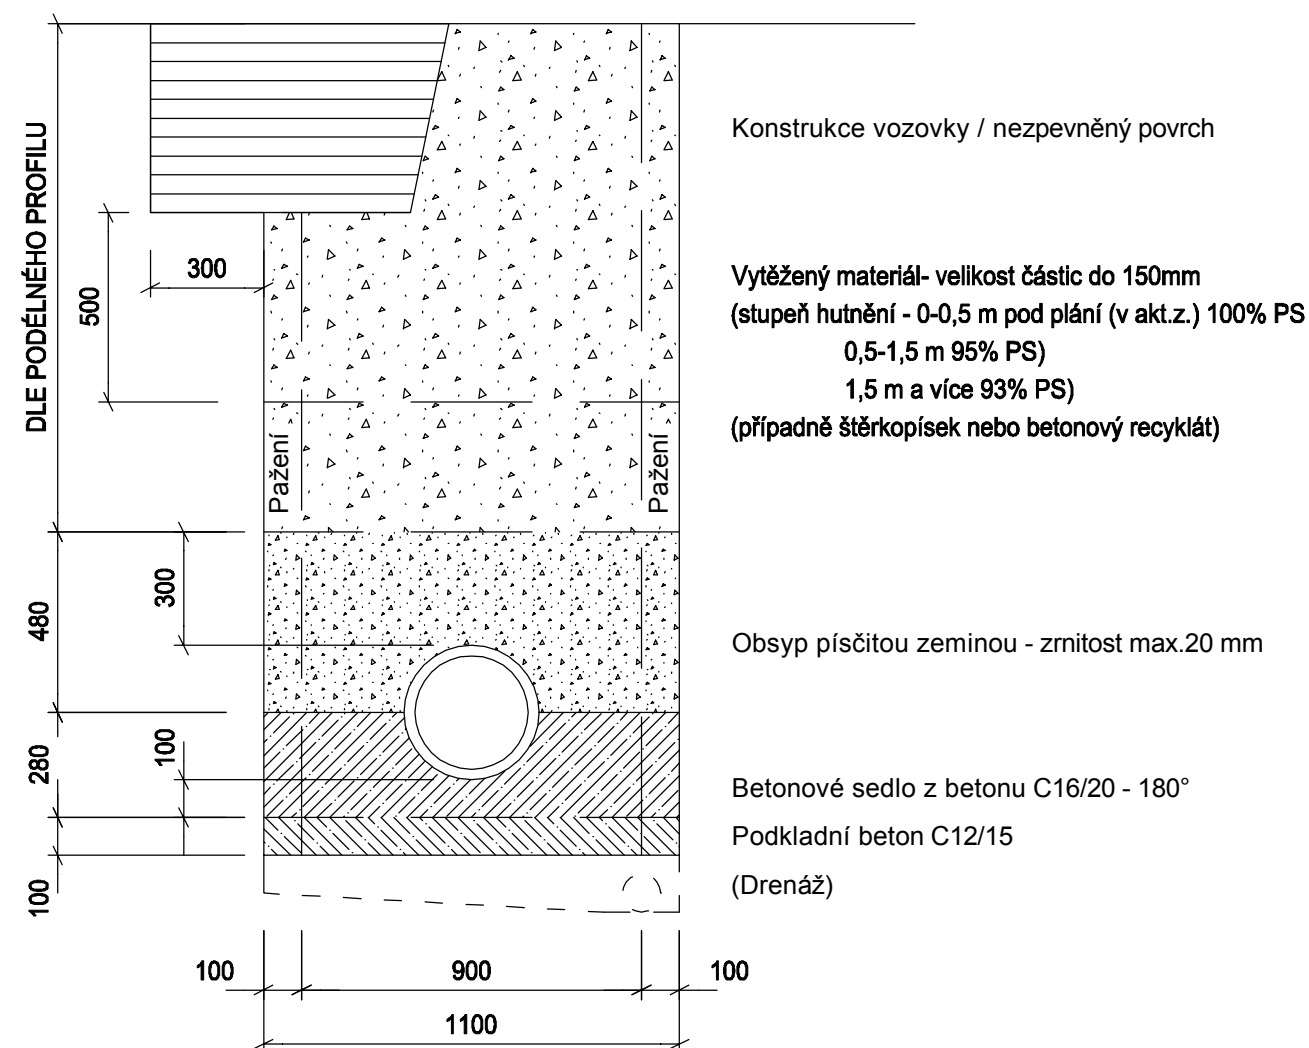

Pozn.: v případě výskytu podzemní vody ve výkopu bude ve štěrkopískovém podsypu provedena pracovní drenáž, která bude následně u revizních šachet zaslepena

INVESTOR	HL.M. PRAHA OTV MHMP	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY		
MÍSTO STAVBY	PRAHA – NEBUŠICE			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL				
NÁZEV AKCE	STAVBA č. 0204 TV NEBUŠICE ETAPA 0004 - KOMUNIKACE II NAD ŽELIVKOU		STUPEŇ DOKUMENTACE	DZS
			DATUM	10/2016
			MĚŘÍTKO	1 : 20
			POČET FORMÁTŮ	2 x A4
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV OBJEKTU	SO 300 - ODVODNĚNÍ		ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOKUMENTACE
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÍSLO PŘÍLOHY
	VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ STOKY			C.2.
				4.