


EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI
SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

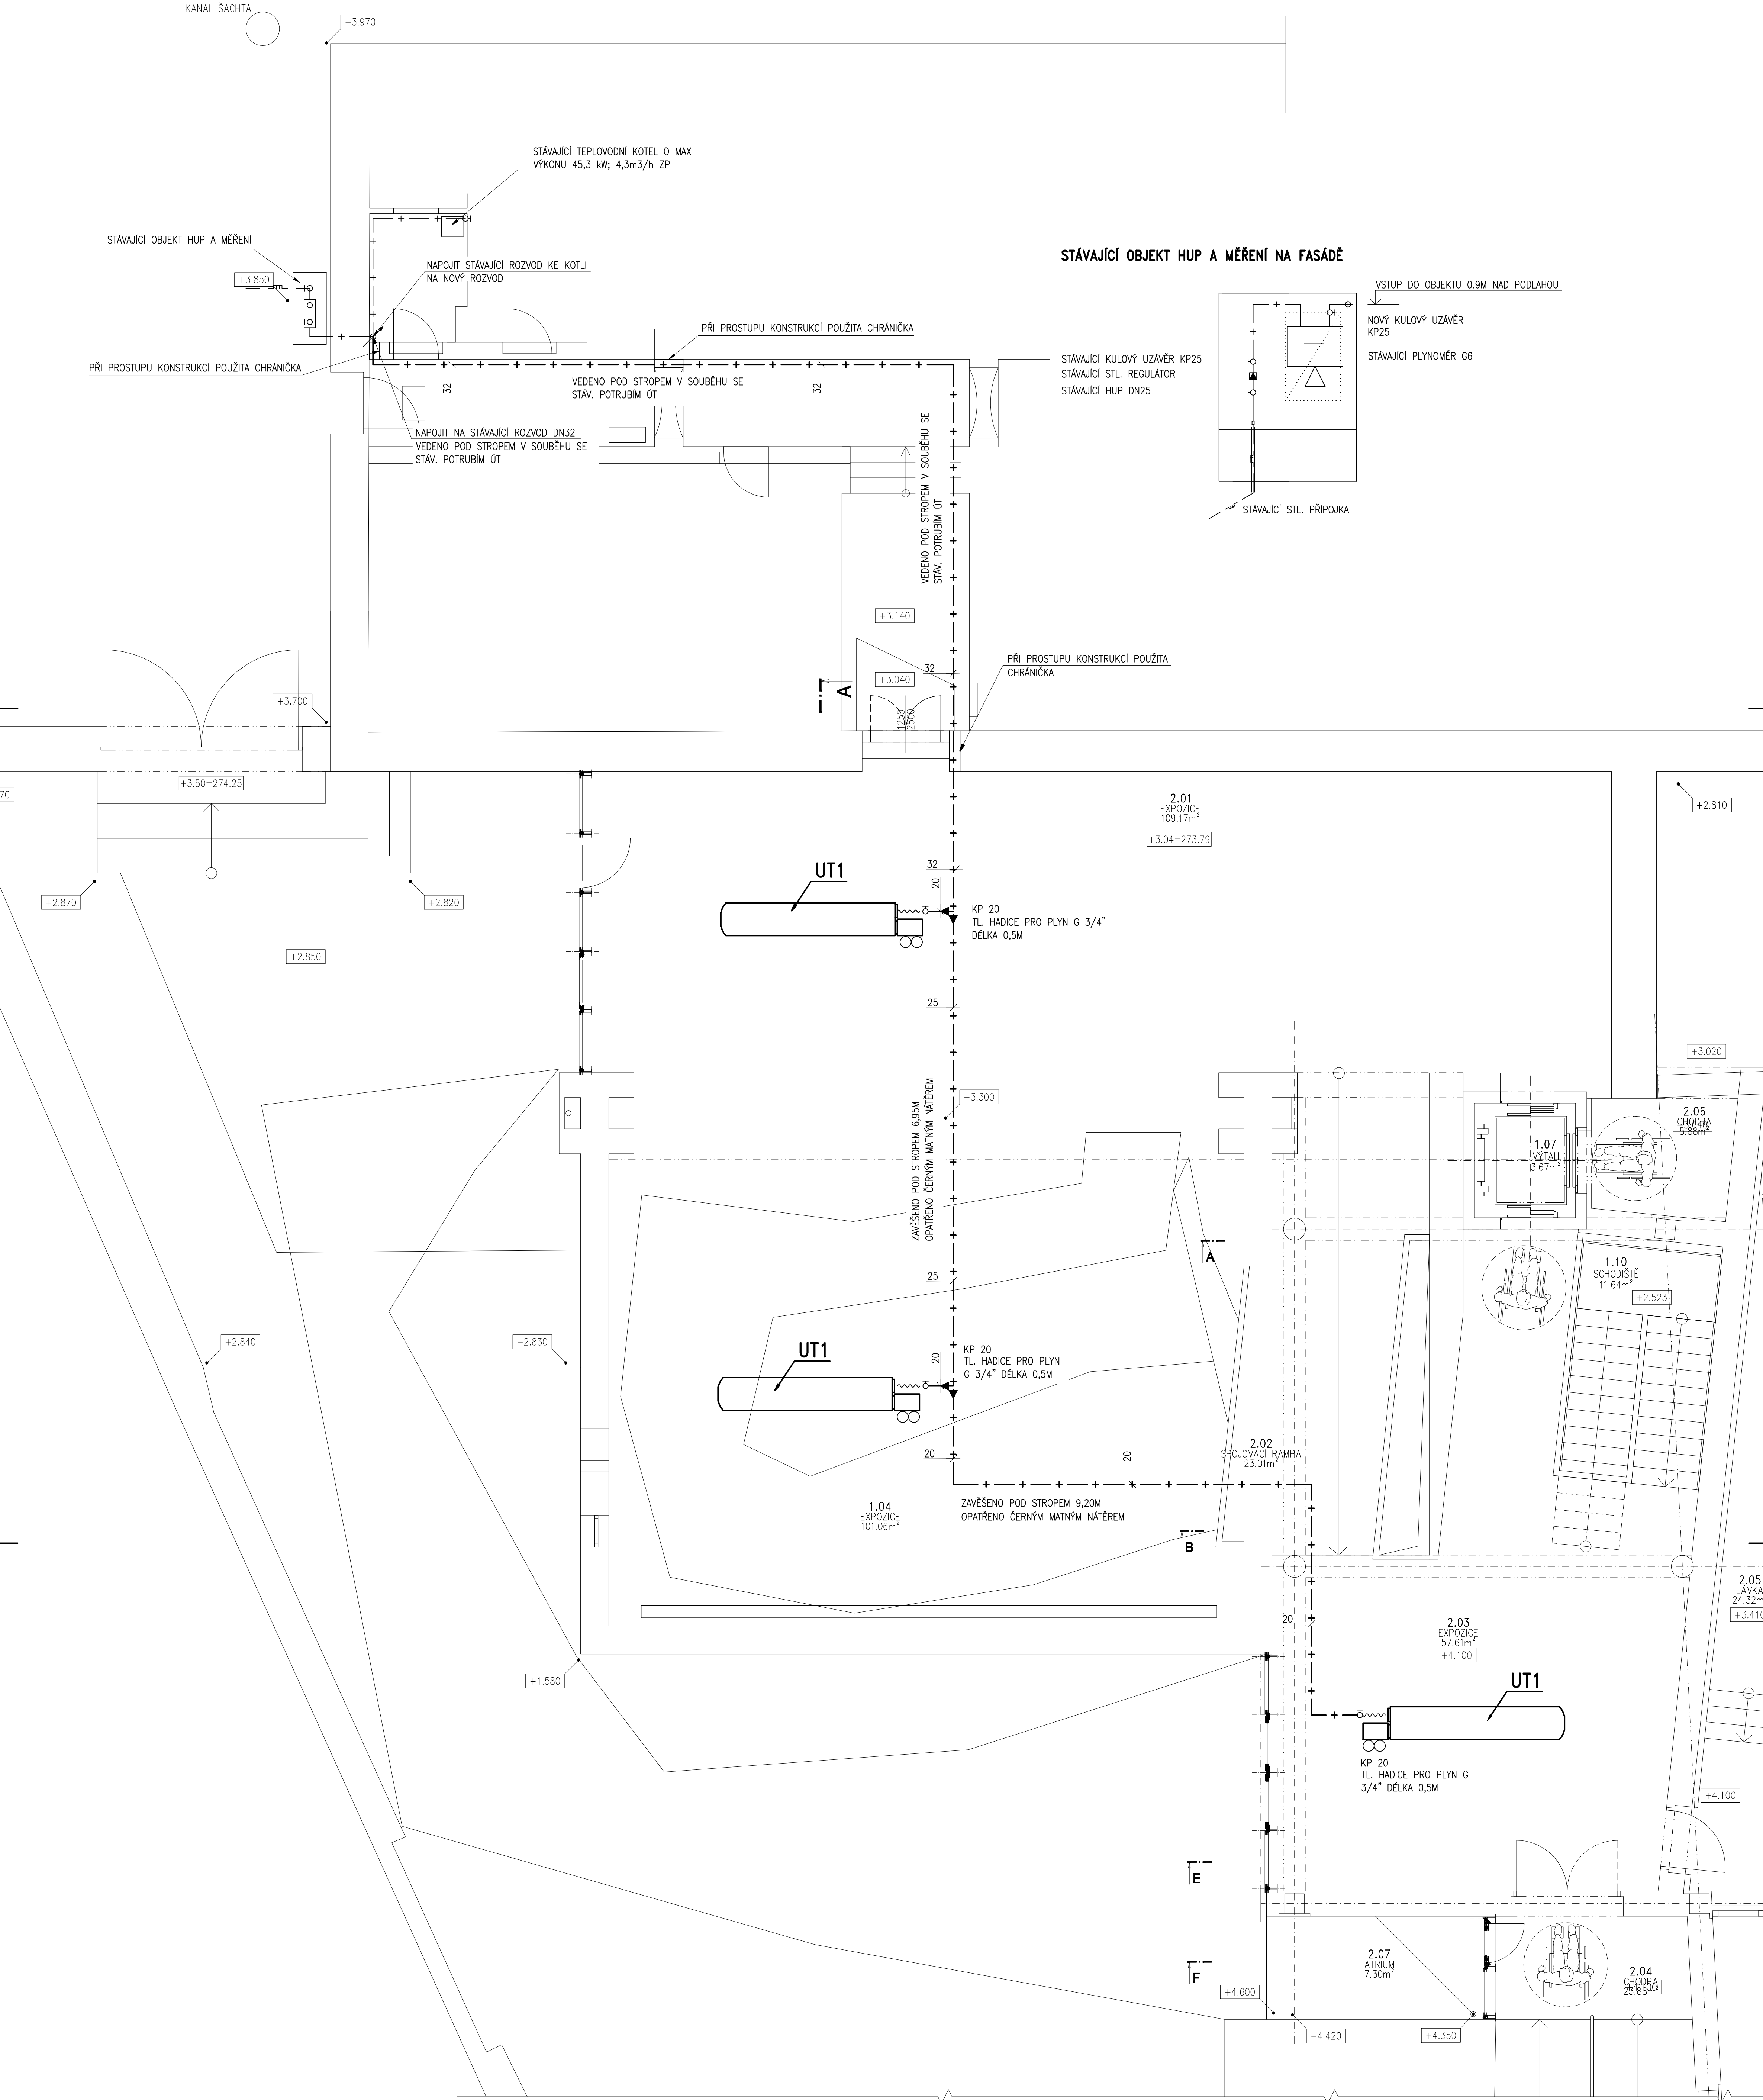

VZDÁLENOST ZÁVĚSŮ


POTRUBÍ	VZDÁLENOST	VÁHA 1M POTRUBÍ
do DN25	do 2m	do 1,819 kg/m
DN32-40	2,5 m	do 2,589 kg

LEGENDA:

- + — + — NOVÝ NTL. ROZVOD PLYNU – POTRUBÍ OCELOVÉ, j.11353.0, SVAŘOVANÉ
- + — + — STÁVAJÍCÍ NTL. ROZVOD PLYNU

UT1

TMAVÝ PLYNOVÝ ZÁŘIČ ZÁVĚŠENÝ NA NASTAVITELNÉ LANKOVÉ ZÁVĚSY, ODVOD SPALIN V PROVEDENÍ C VYVĚST NAD STŘECHU OBJEKTU. VÝKON ZÁŘIČE 15kW. NAPOJENO TL. HADICI PRO PLYN G 3/4", A KULOVÝ UZÁVĚR DN20 + DVOUSTUPŇOVÁ NEBO MODUL. REGULACE HOŘÁKU

Zodpovědný projektant Ing. Richard Müller	Vypracoval Bc. Zuzana Vanerová	Kontroloval Ing. Petr Chval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Výhledová 272 TURNOV tel. +421 318 531 fax. +421 318 532 e-mail: profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava č.p.71, Turnov	Datum	Číslo zakázky	15068
Alce: EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI SO-02 EXPOZICE HOROLEZECTVÍ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.f PLYNOVOD	Měřítko 1:50	Příloha č. D.1.4.f.02-02	
Příloha: PŮDORYS 2.NP			