

Stavba:

**Rekonstrukce a dostavba  
Justičního areálu Na Míčánkách**

SO 01 NOVOSTAVBA

## PROJEKT STAVBY

### MĚŘENÍ A REGULACE

Část:

**TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA**

**SKANSKA Skanska CZ a.s.**  
Kuběnské nám. 11, 100 05 Praha 10  
Divize Technologie  
Sekce 02 - elektro  
042 Perucká 2481/5, 121 44 Praha 2

Zodpovědný projektant: RADEK HAK

Vypracoval: RADEK HAK

KAREL MATYÁŠ

Dokumentace skuteč. provedení


Datum:

10.2005


21-07-2006

SAUTER AUTOMATION spol. s r.o.  
Pod Čimickým hájem 13 a 15  
181 00 Praha 8

Číslo kopie:






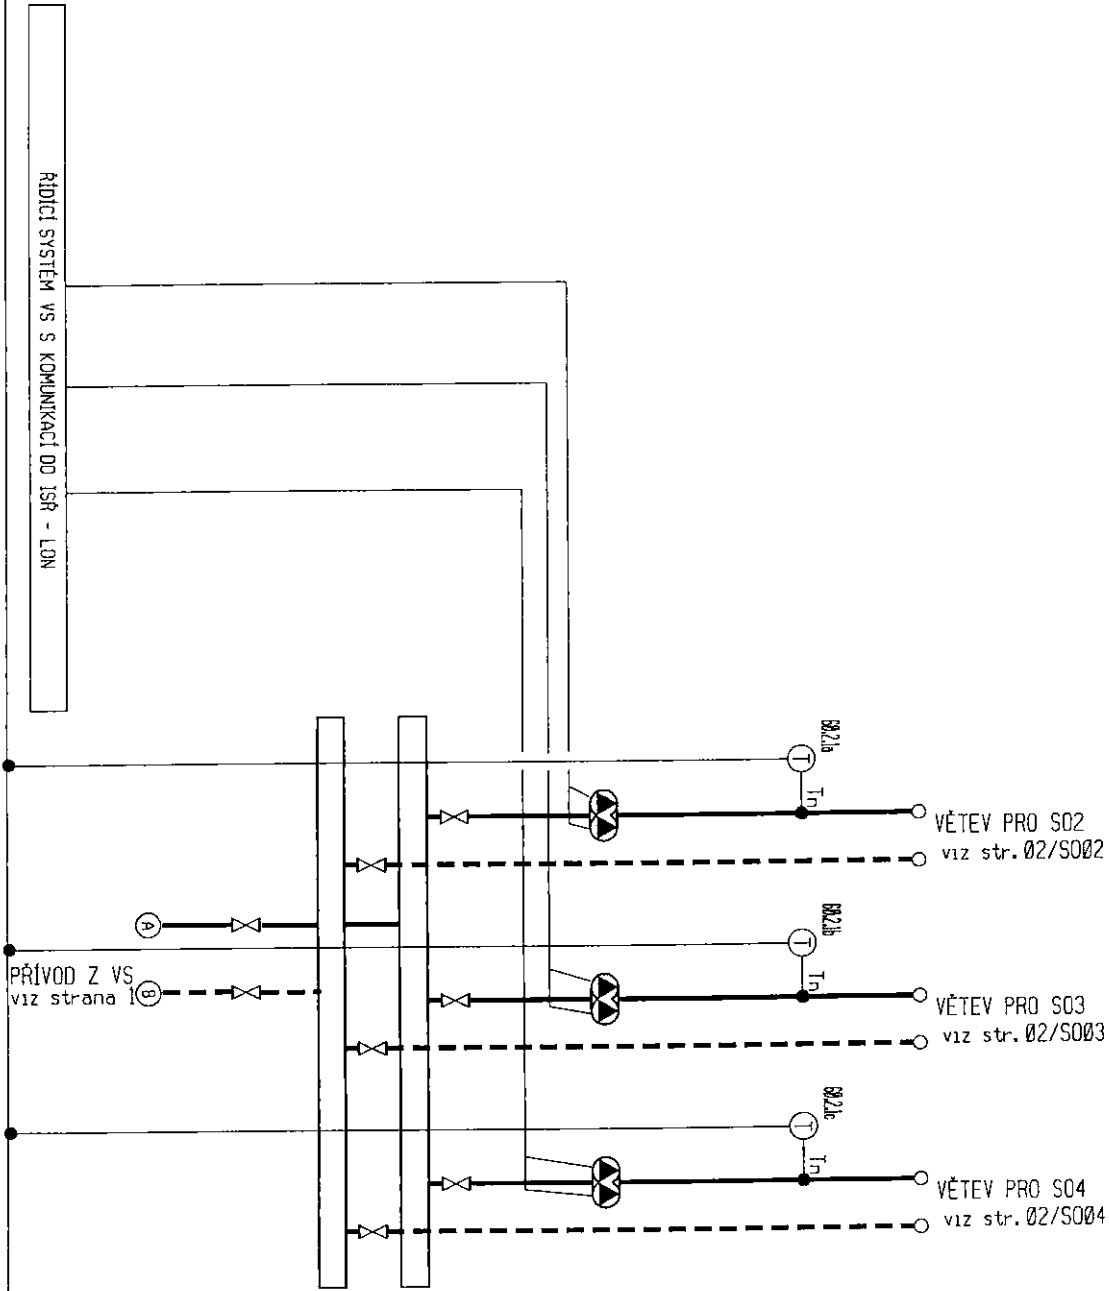


A1	3
A0	0
D1	0
D0	0



VENKOVNÍ TEPLOTA

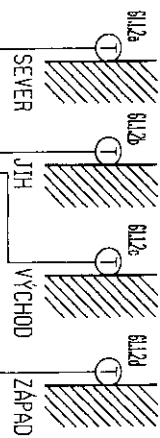


zapojení viz strana 82

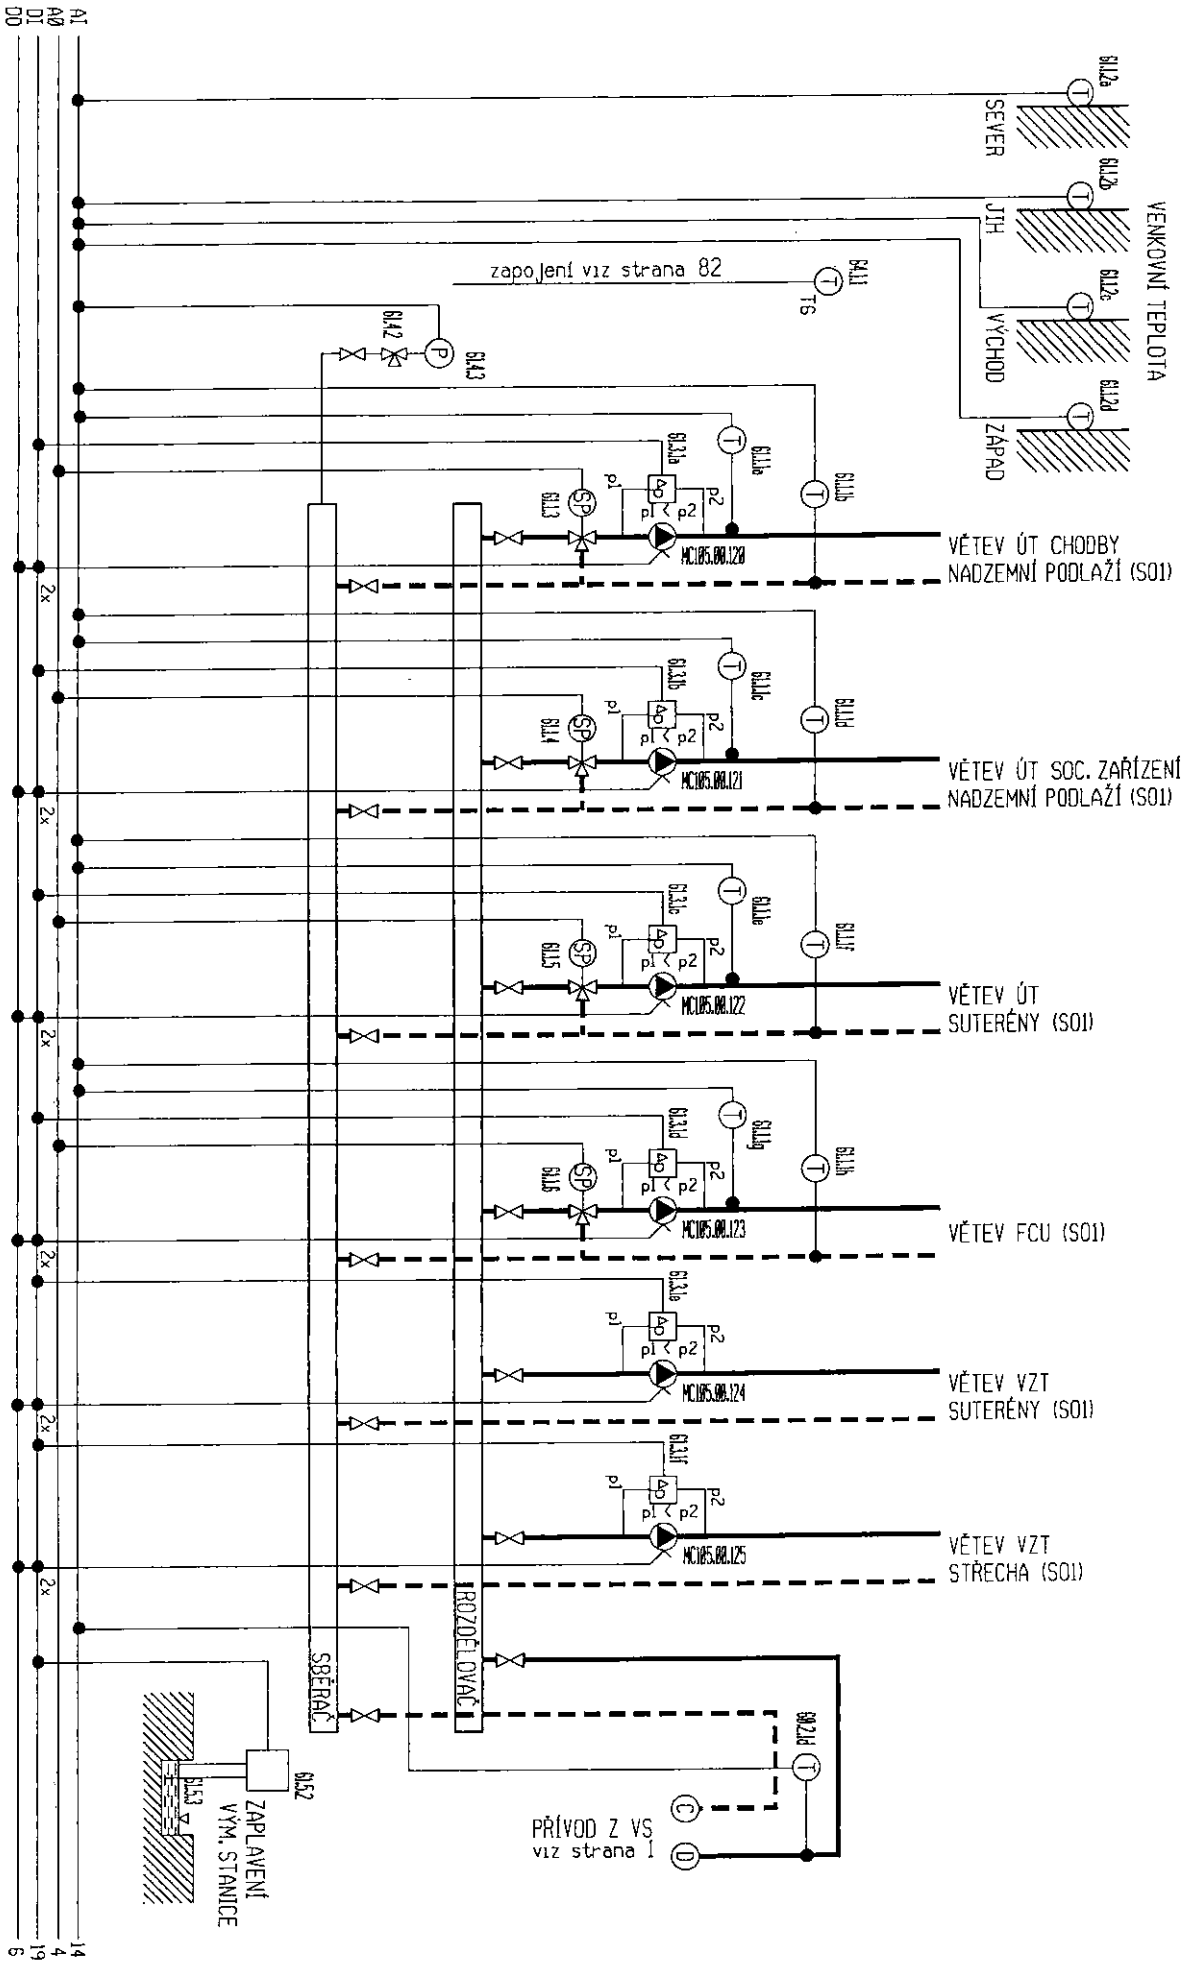

Zakázka:	Název:	Datum:	Č. výkresu:	List:
JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA	01 / 2005	JS.511	4
Rekonstrukce a dostavba SO 01	STROJOVNA RTCH - rozdělovací pro SO01	Rozvěděč:	BA-114.01	
		Projekční:	Radek Hek	

OBE VEZE JSOU  
UMÍSTĚNY NA STŘEŠI

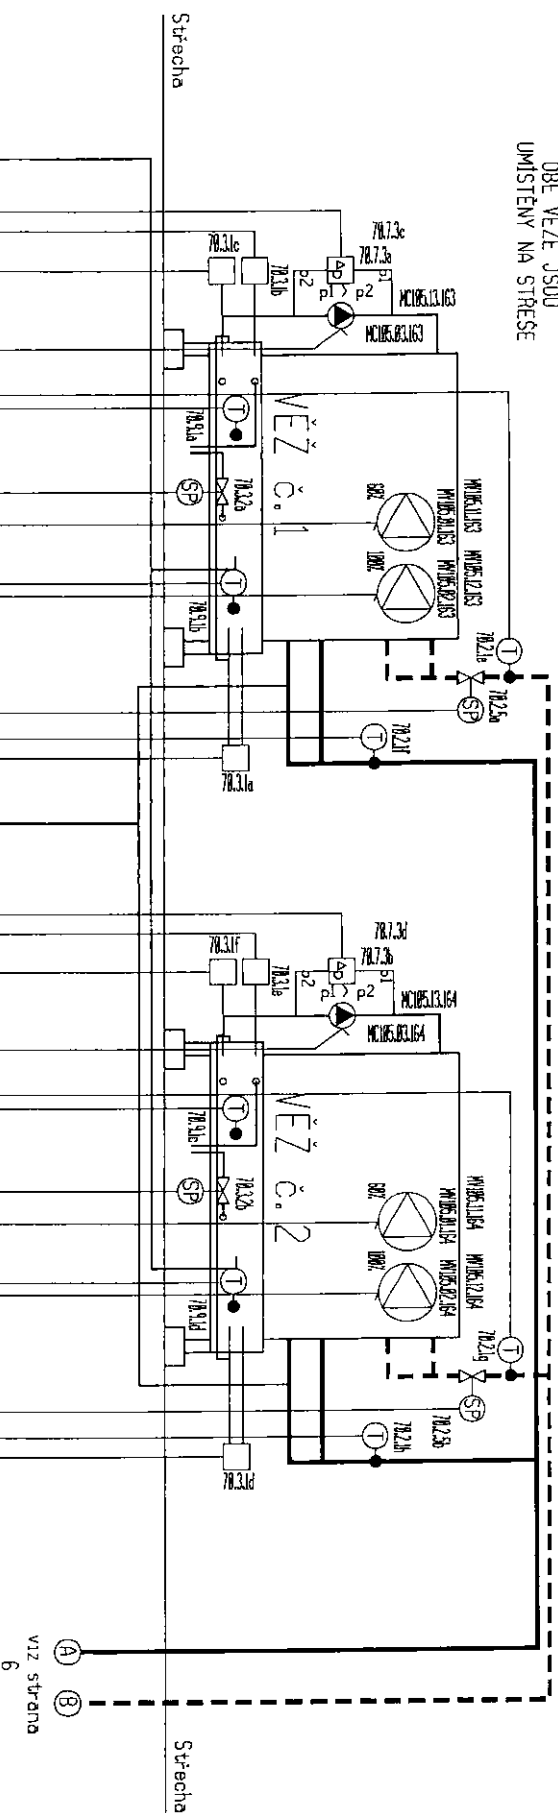

viz strana 8



Zakázka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MĚČÁNKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

Název:

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  
STROJOVNA CHLAZENÍ

Datum:

01 / 2005

6.604

Č. výkresu:

SO 01

List:


5

Rozváděcí:


BO-114.60

Projektant:

Radek Hák

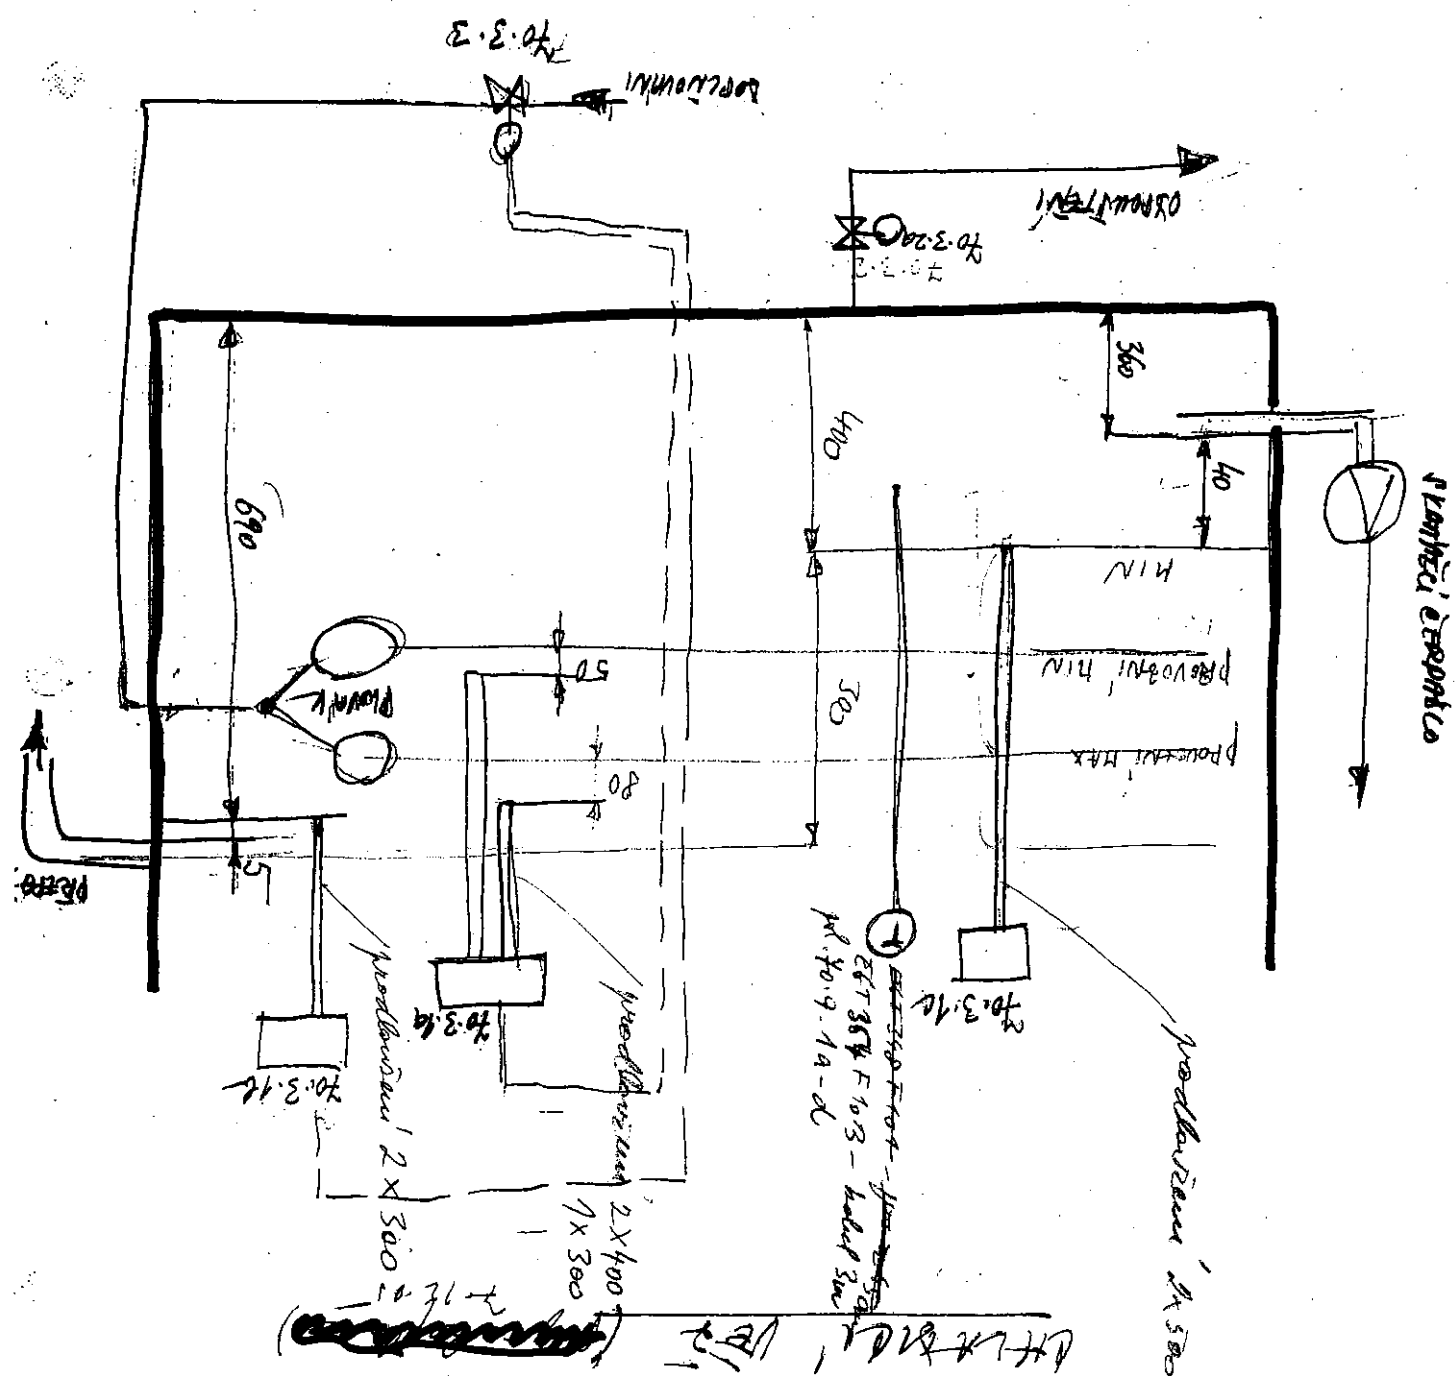



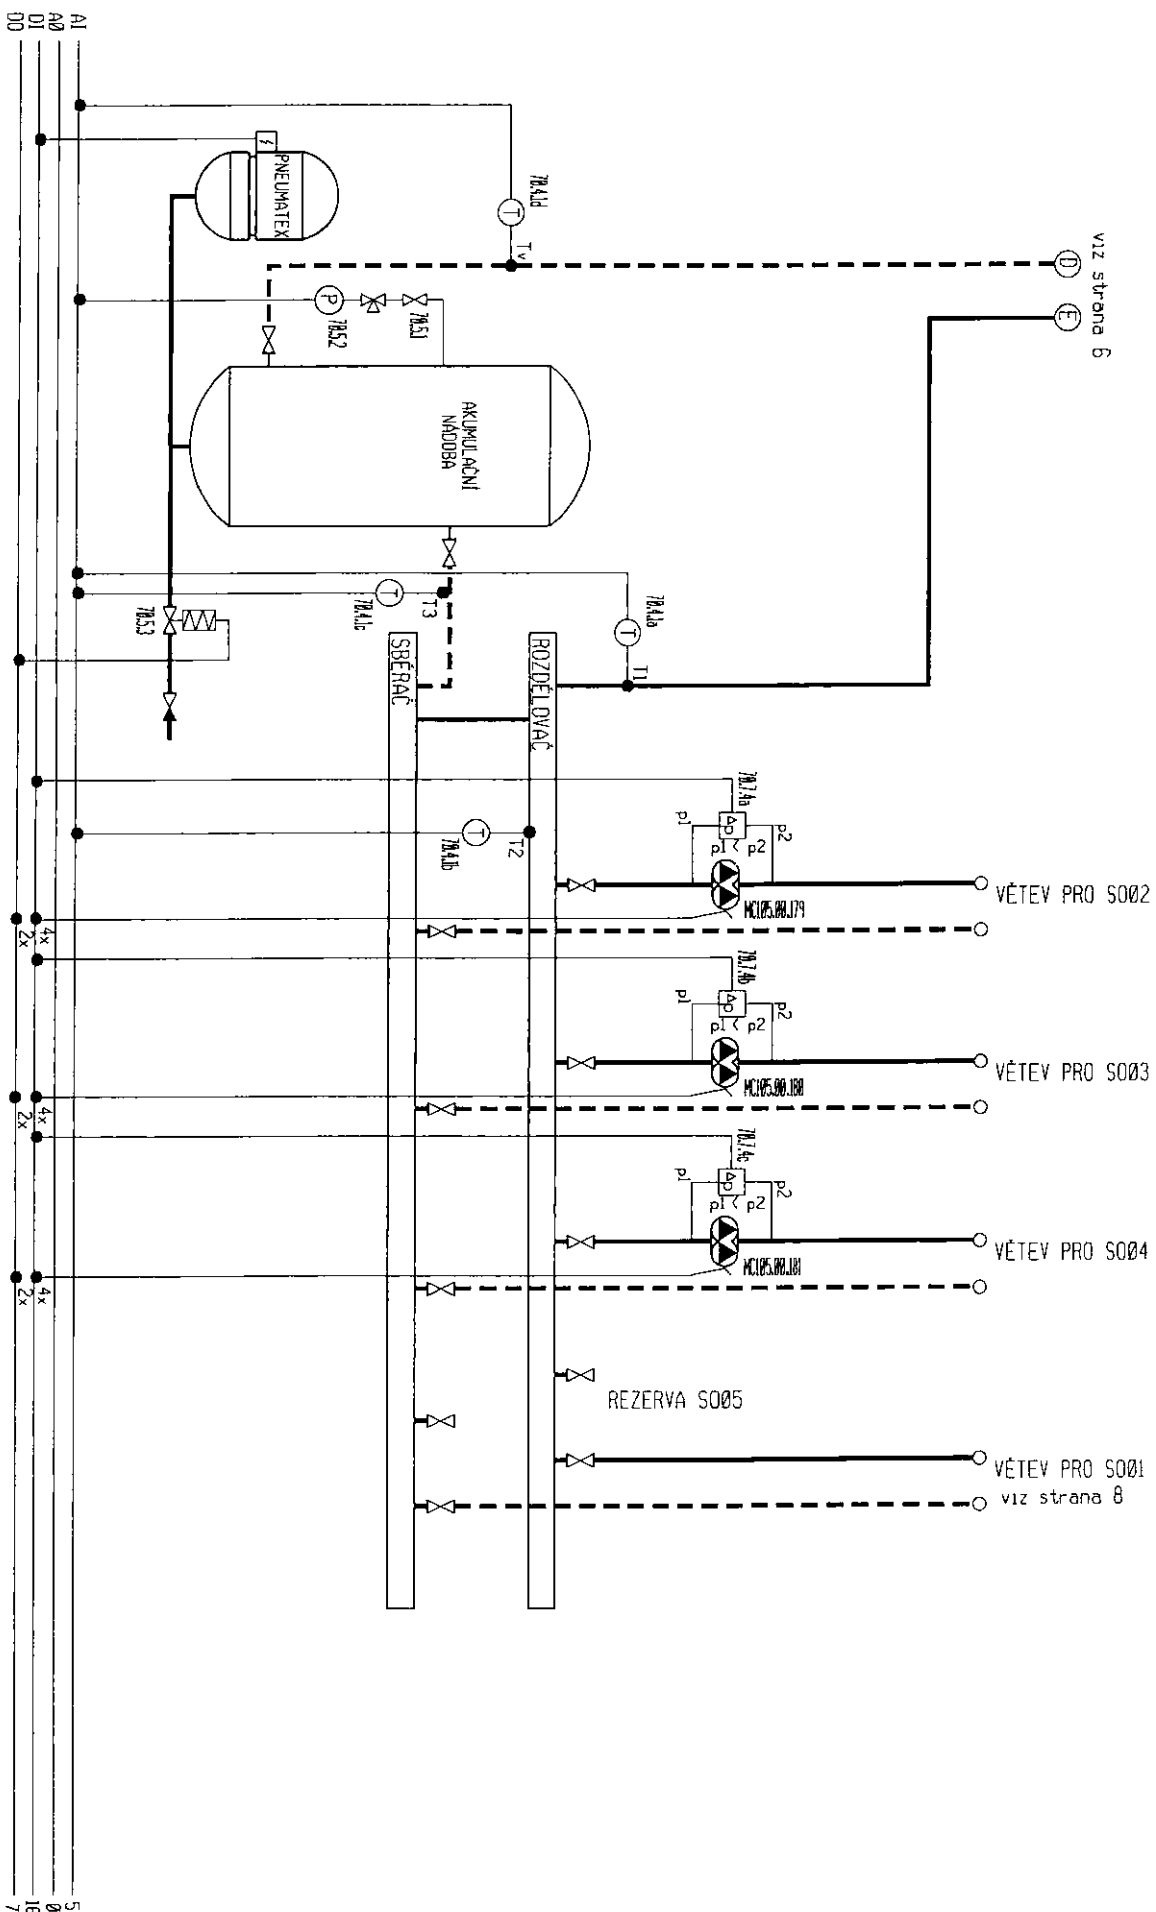

Zakázka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČANKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

Název:

TECHNOLOGICKÉ SCHEMA  
STROJOVNA CHLAZENÍ - ROZDELOVAČ

Datum:

01 / 2005


IS.612

Č. výkresu:

SO.01


List:

7

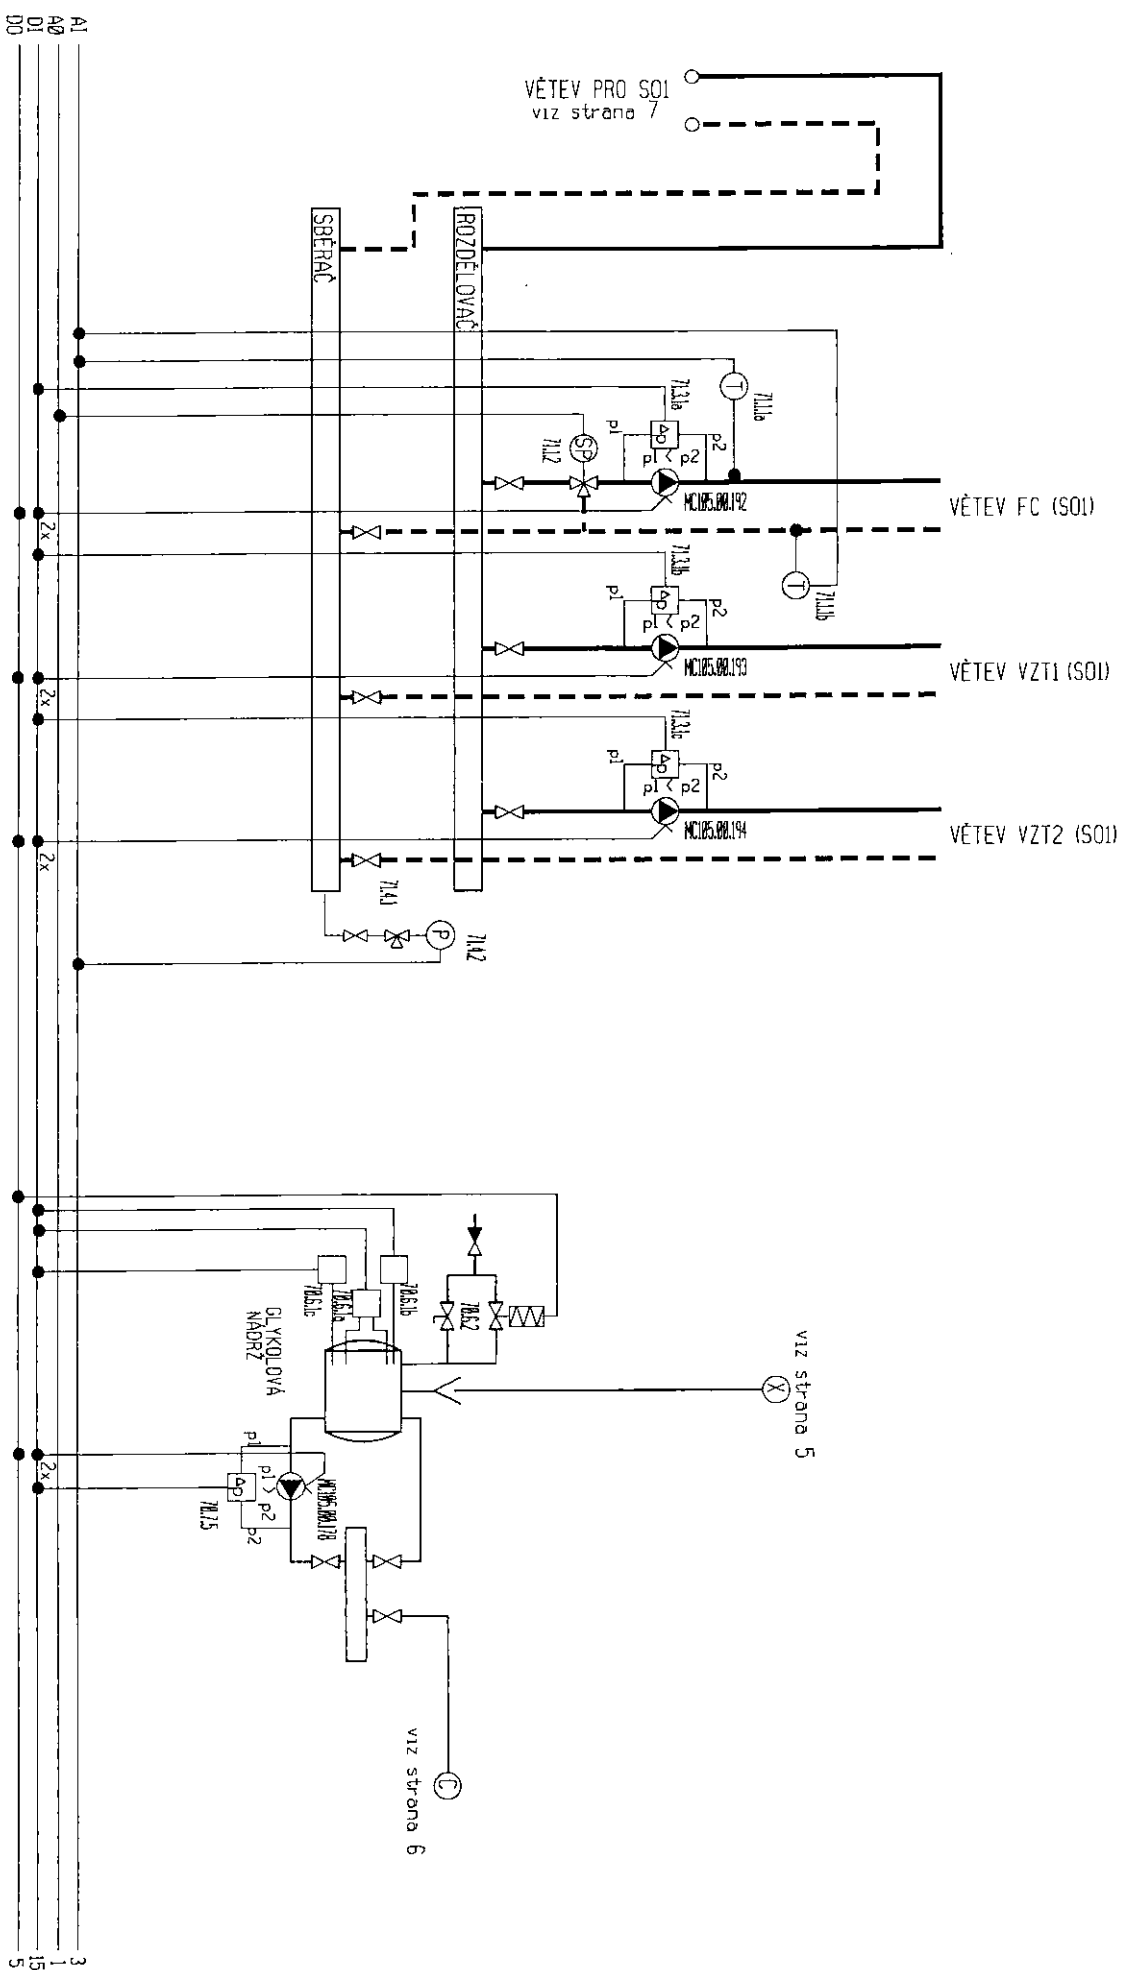

Zaškrtno:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČKÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA STROJOVNA CHLAZENÍ		Č. výt. a us:	1
		Datum:	01. / 2005	15.6.12		1
		Rozváděcí:	BB-14.01			8
		Projektanti:	Radek Hak		SO.01	

# ZÁSOBNI NÁDRŽ POZ. 176 M 1:20 Číslo 724 057 544

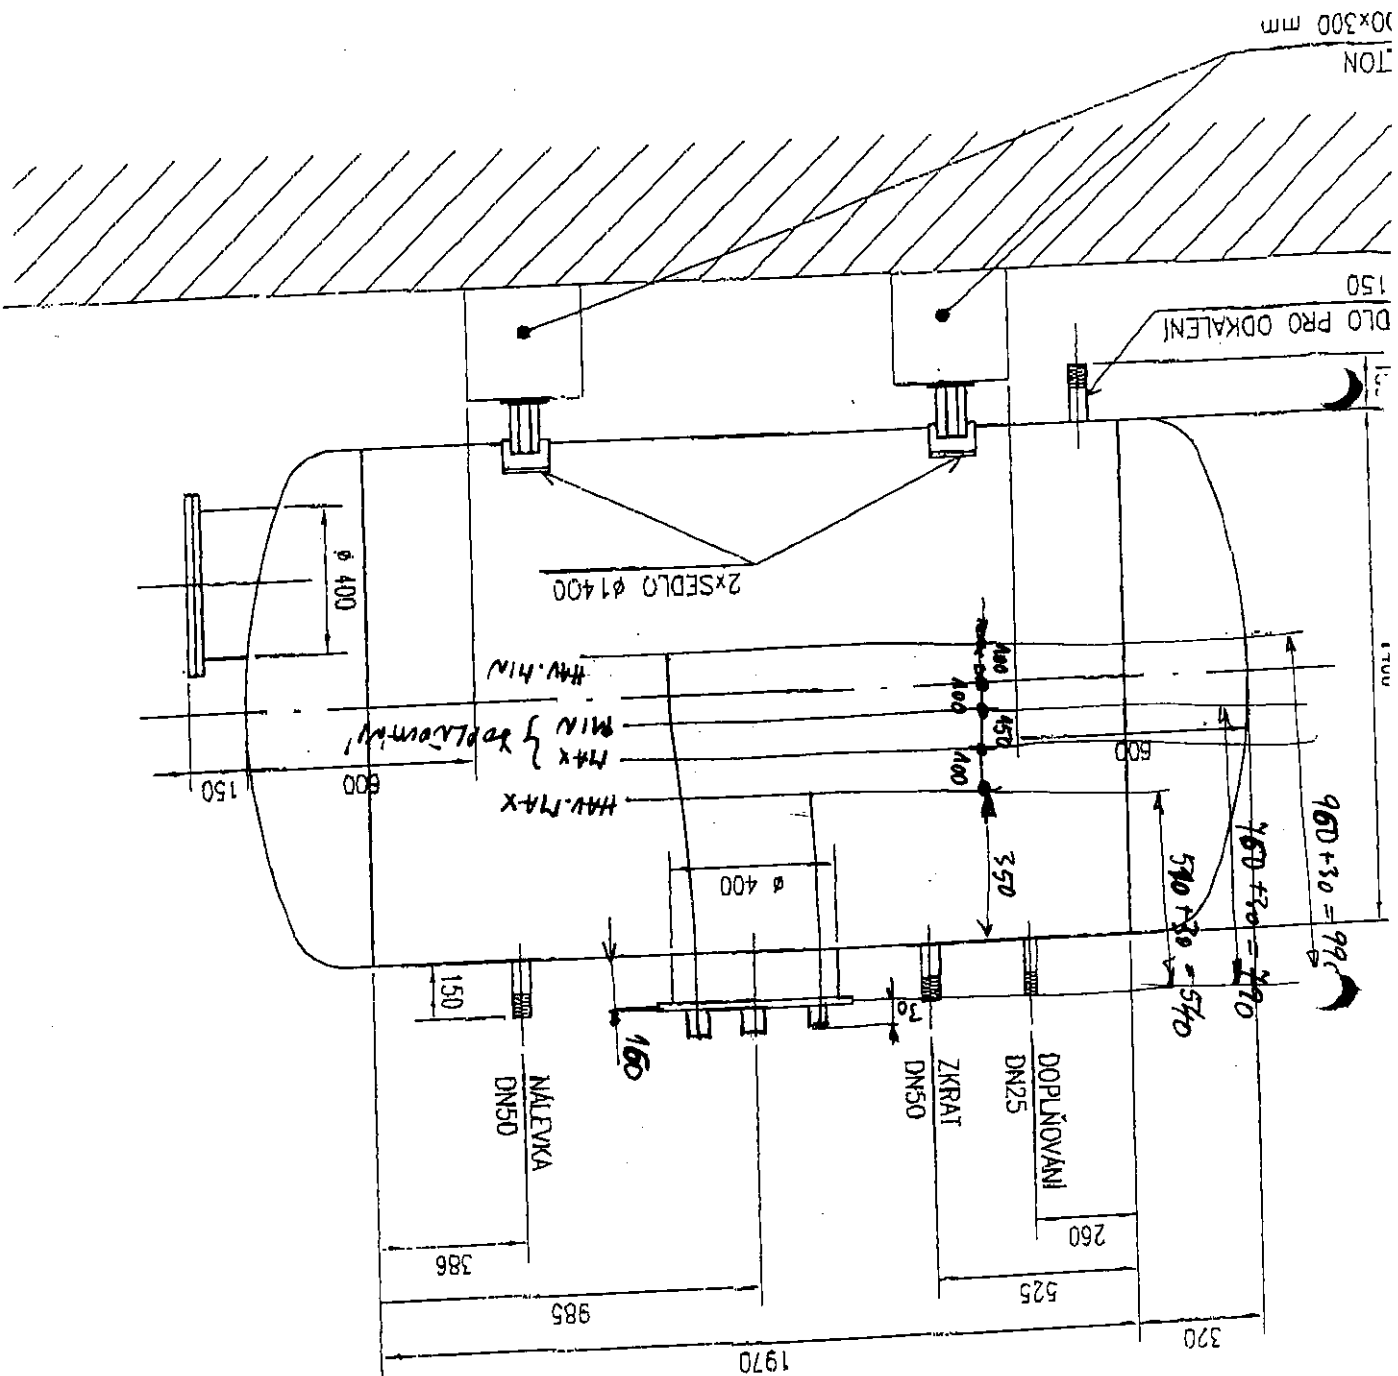


15.9.05 kotel + tlum

Prodloužení: 15.9.05 kotel + tlum - 2x 290 mm  
 sítě - 2x 1000 -  
 sítě - 2x 1000 -  
 Prodloužení: 15.9.05 kotel + tlum - 2x 290 mm






ČERPAČÍ STANICE č.5

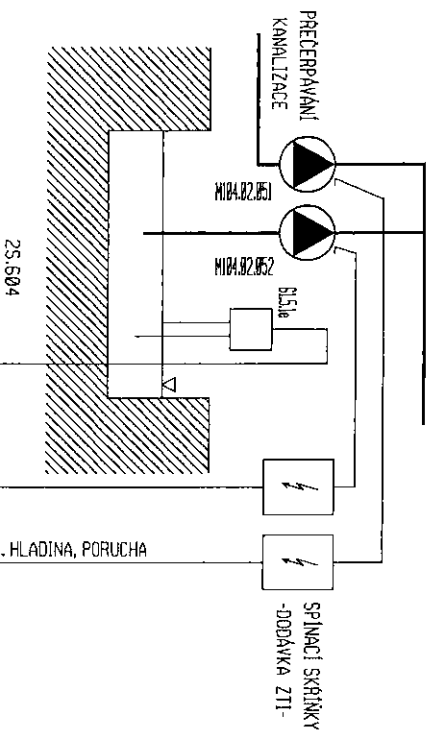


ČERPAČI STANICE č.6

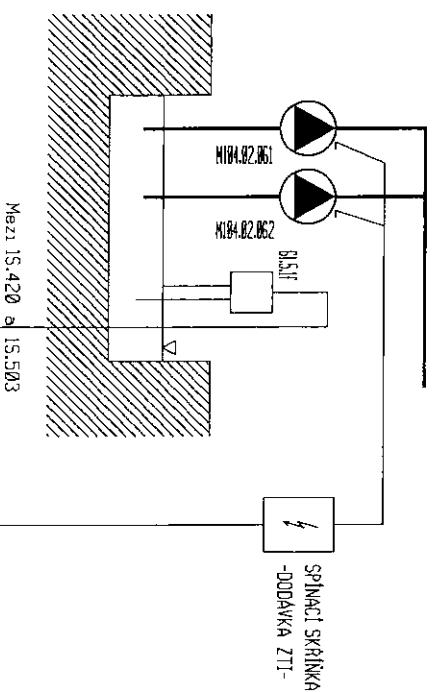

Zoznam:		JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	
Název:		TECHNLOGICKÉ SCHÉMA ZTI - ČERPAČÍ STANICE	
Datum:	01 / 2005	Č. výkresu:	11
Rozvázec:	BC-114.01		
Podpis:	0.11.11		



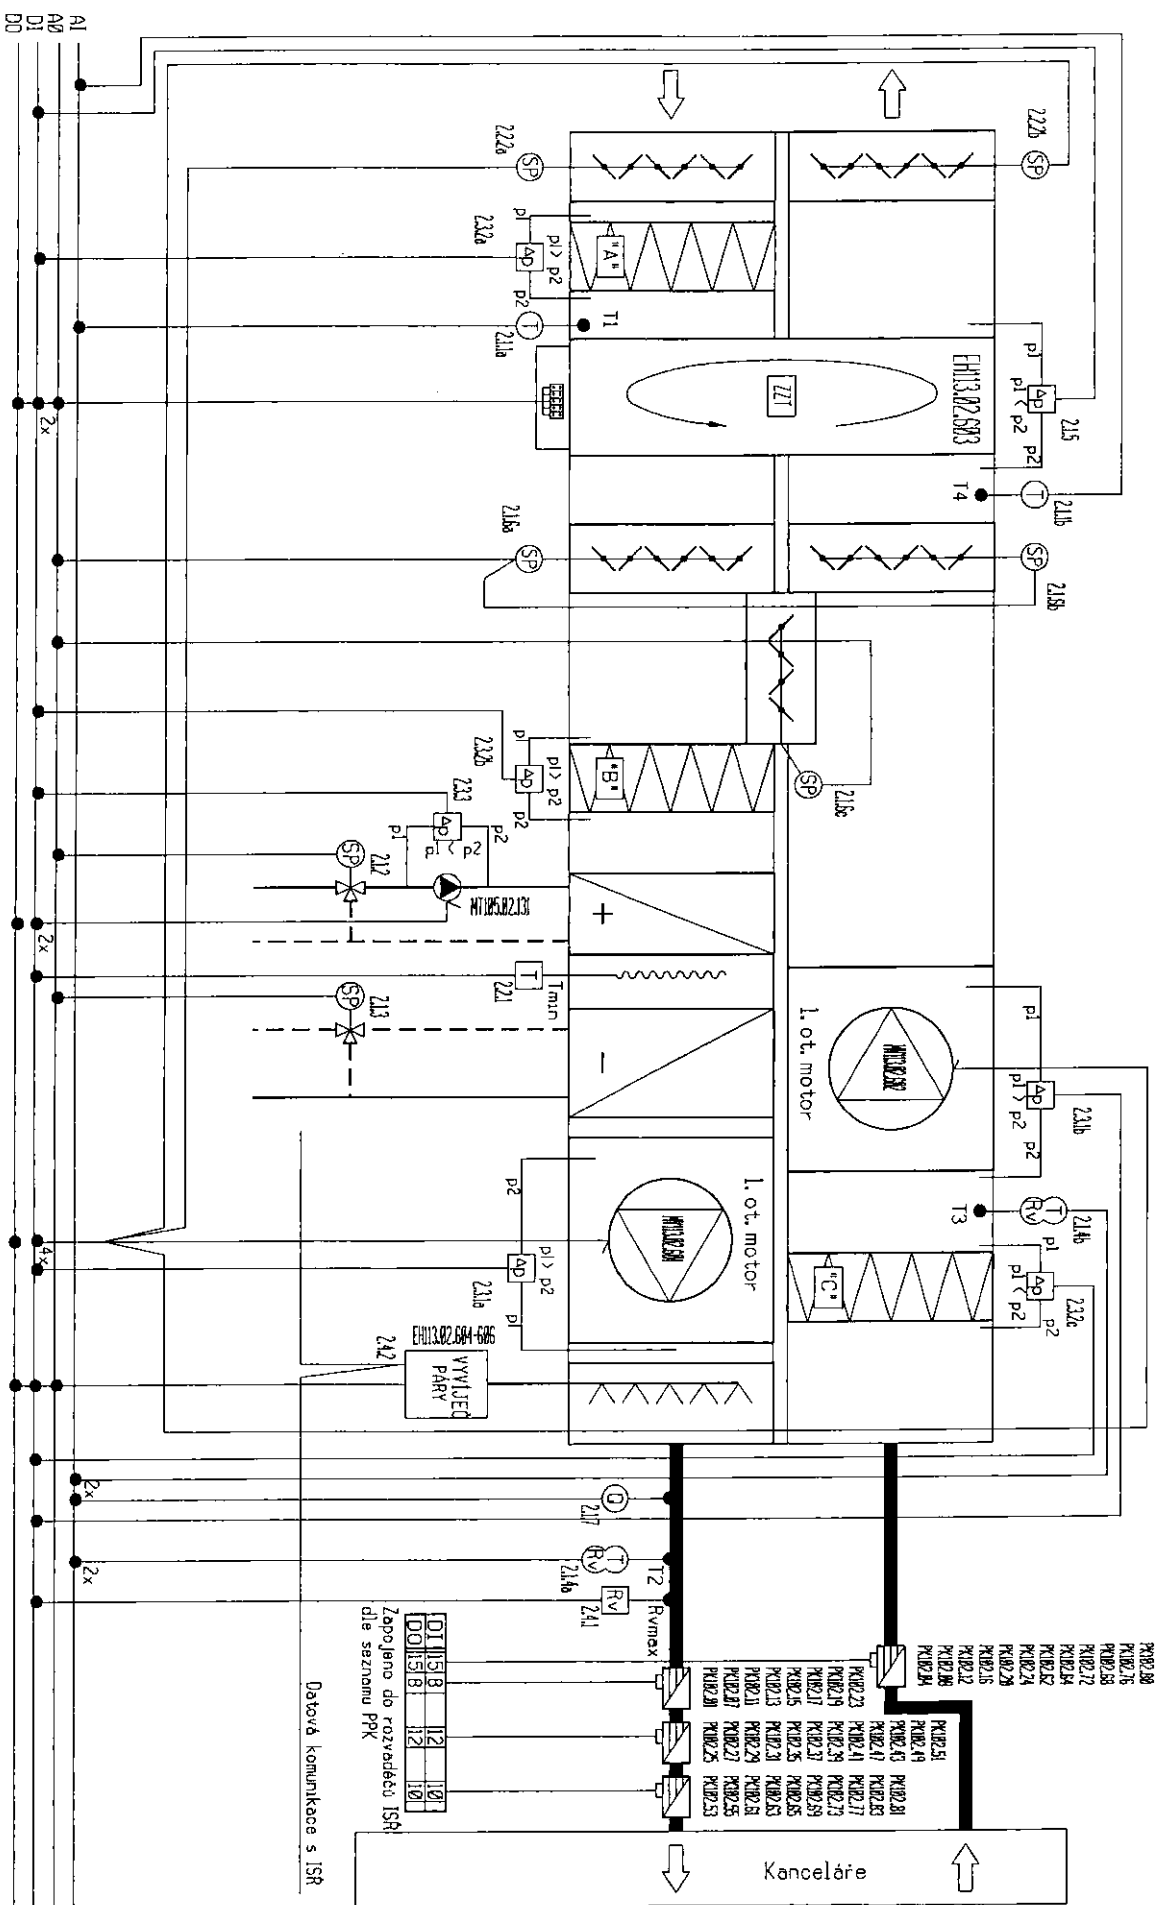

Zakázka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

Název:

TECHNOLOGICKÉ SCHEMA  
VZT 113.02 - Klimatizace kanceláří - jth

Datum:

01 / 2005

Č.výkresu:

50.01

List:

13

Rozvědě:

BG-114.60


Projektant:


Radek Hak

01	11	5	8	12	10
001	13	8	12	10	

Zapojeno do rozváděče ISŘ  
dle seznamu PRK

Dátová komunikace s ISŘ

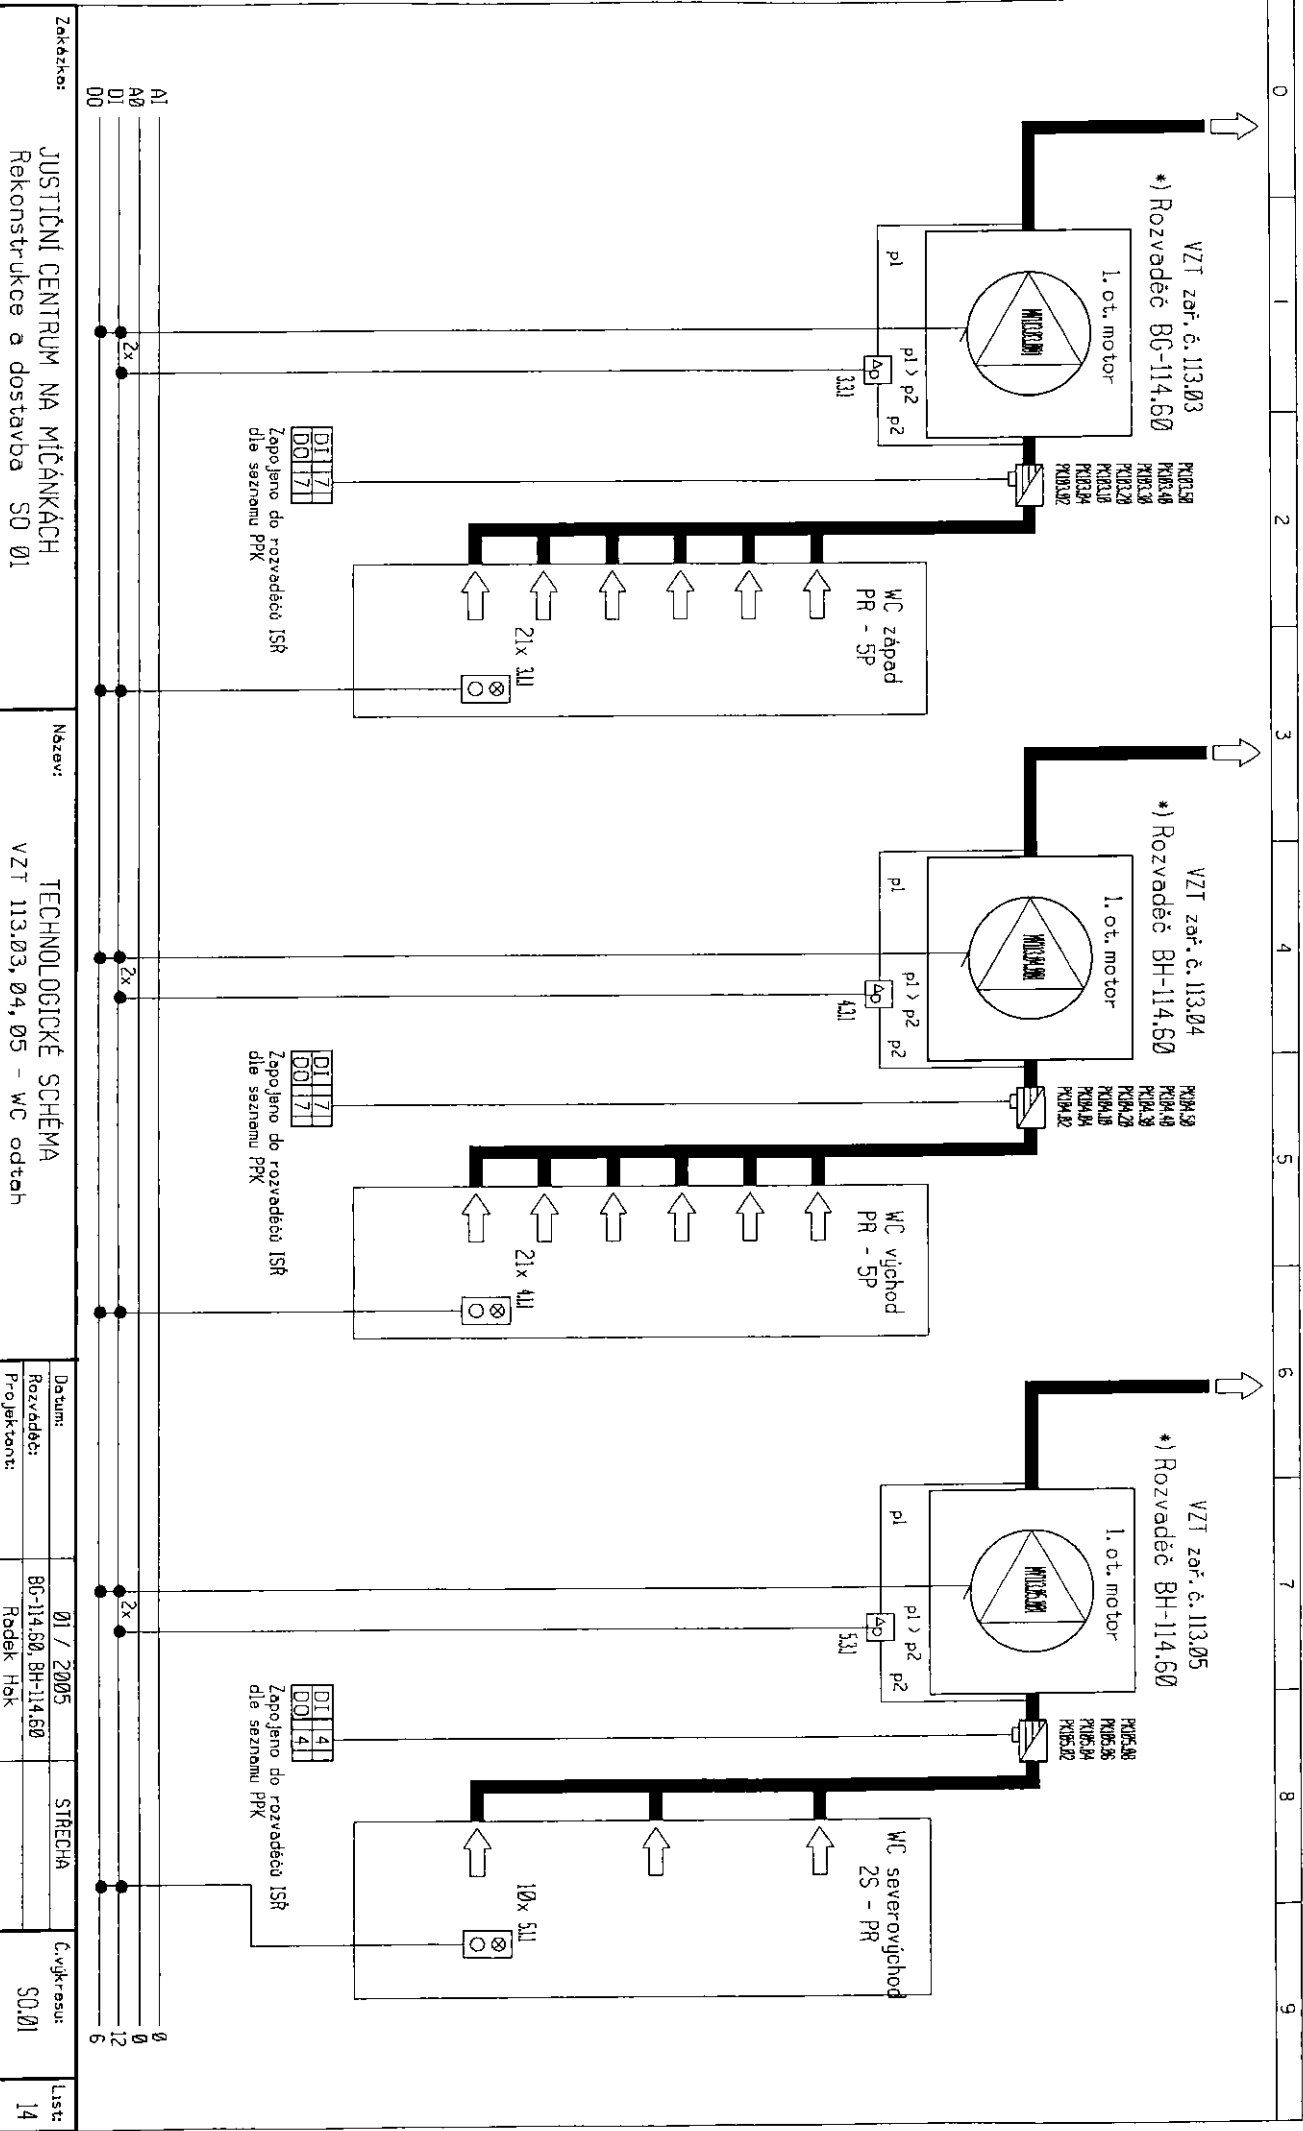

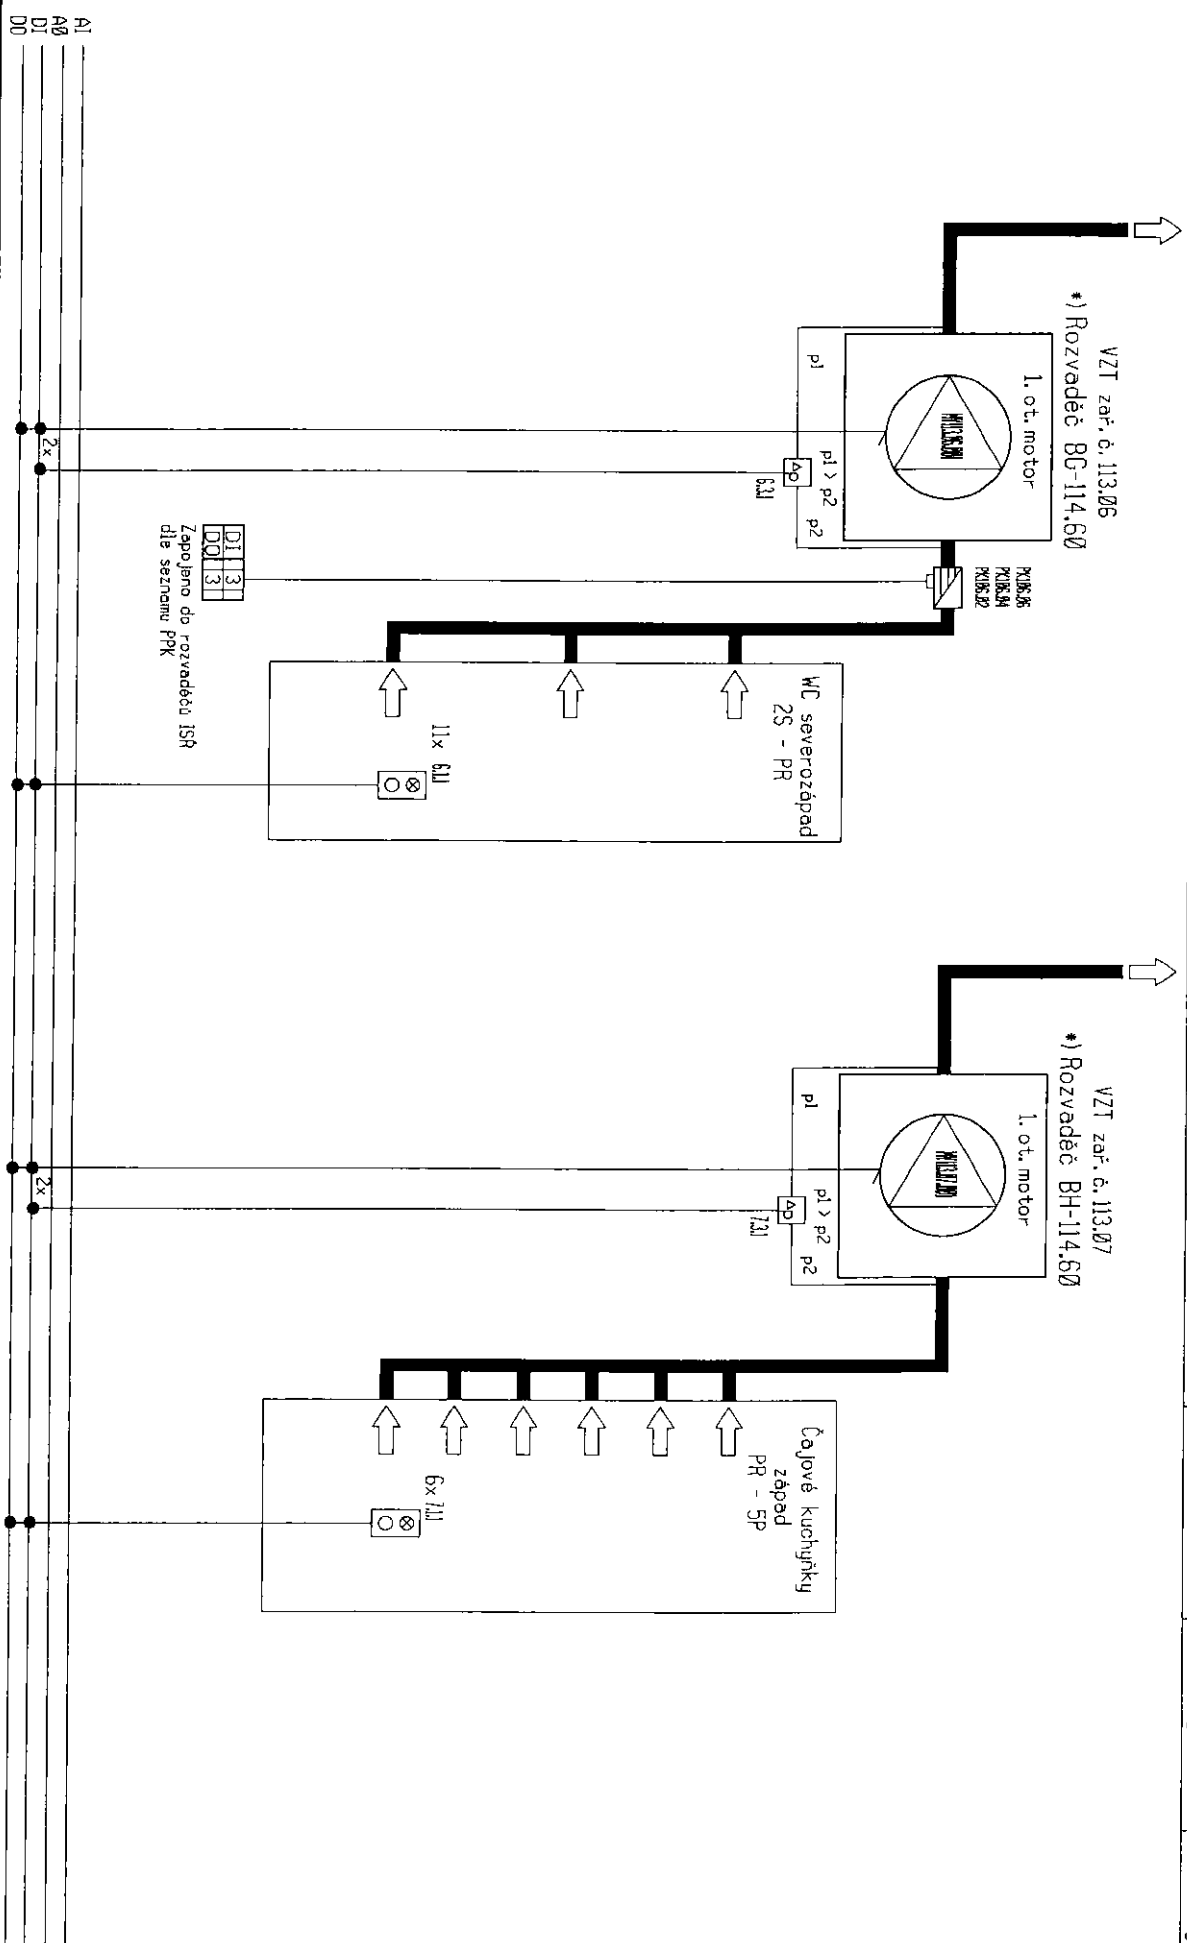

Zakázka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MĚŠŤANĽÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

**NbZr:**

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

VZT 113.06. 07 - WC, Čajové kuchynky - odťah


**Detum:**

01 / 2005

STRÉCHA

C.vjkræsu:

List:

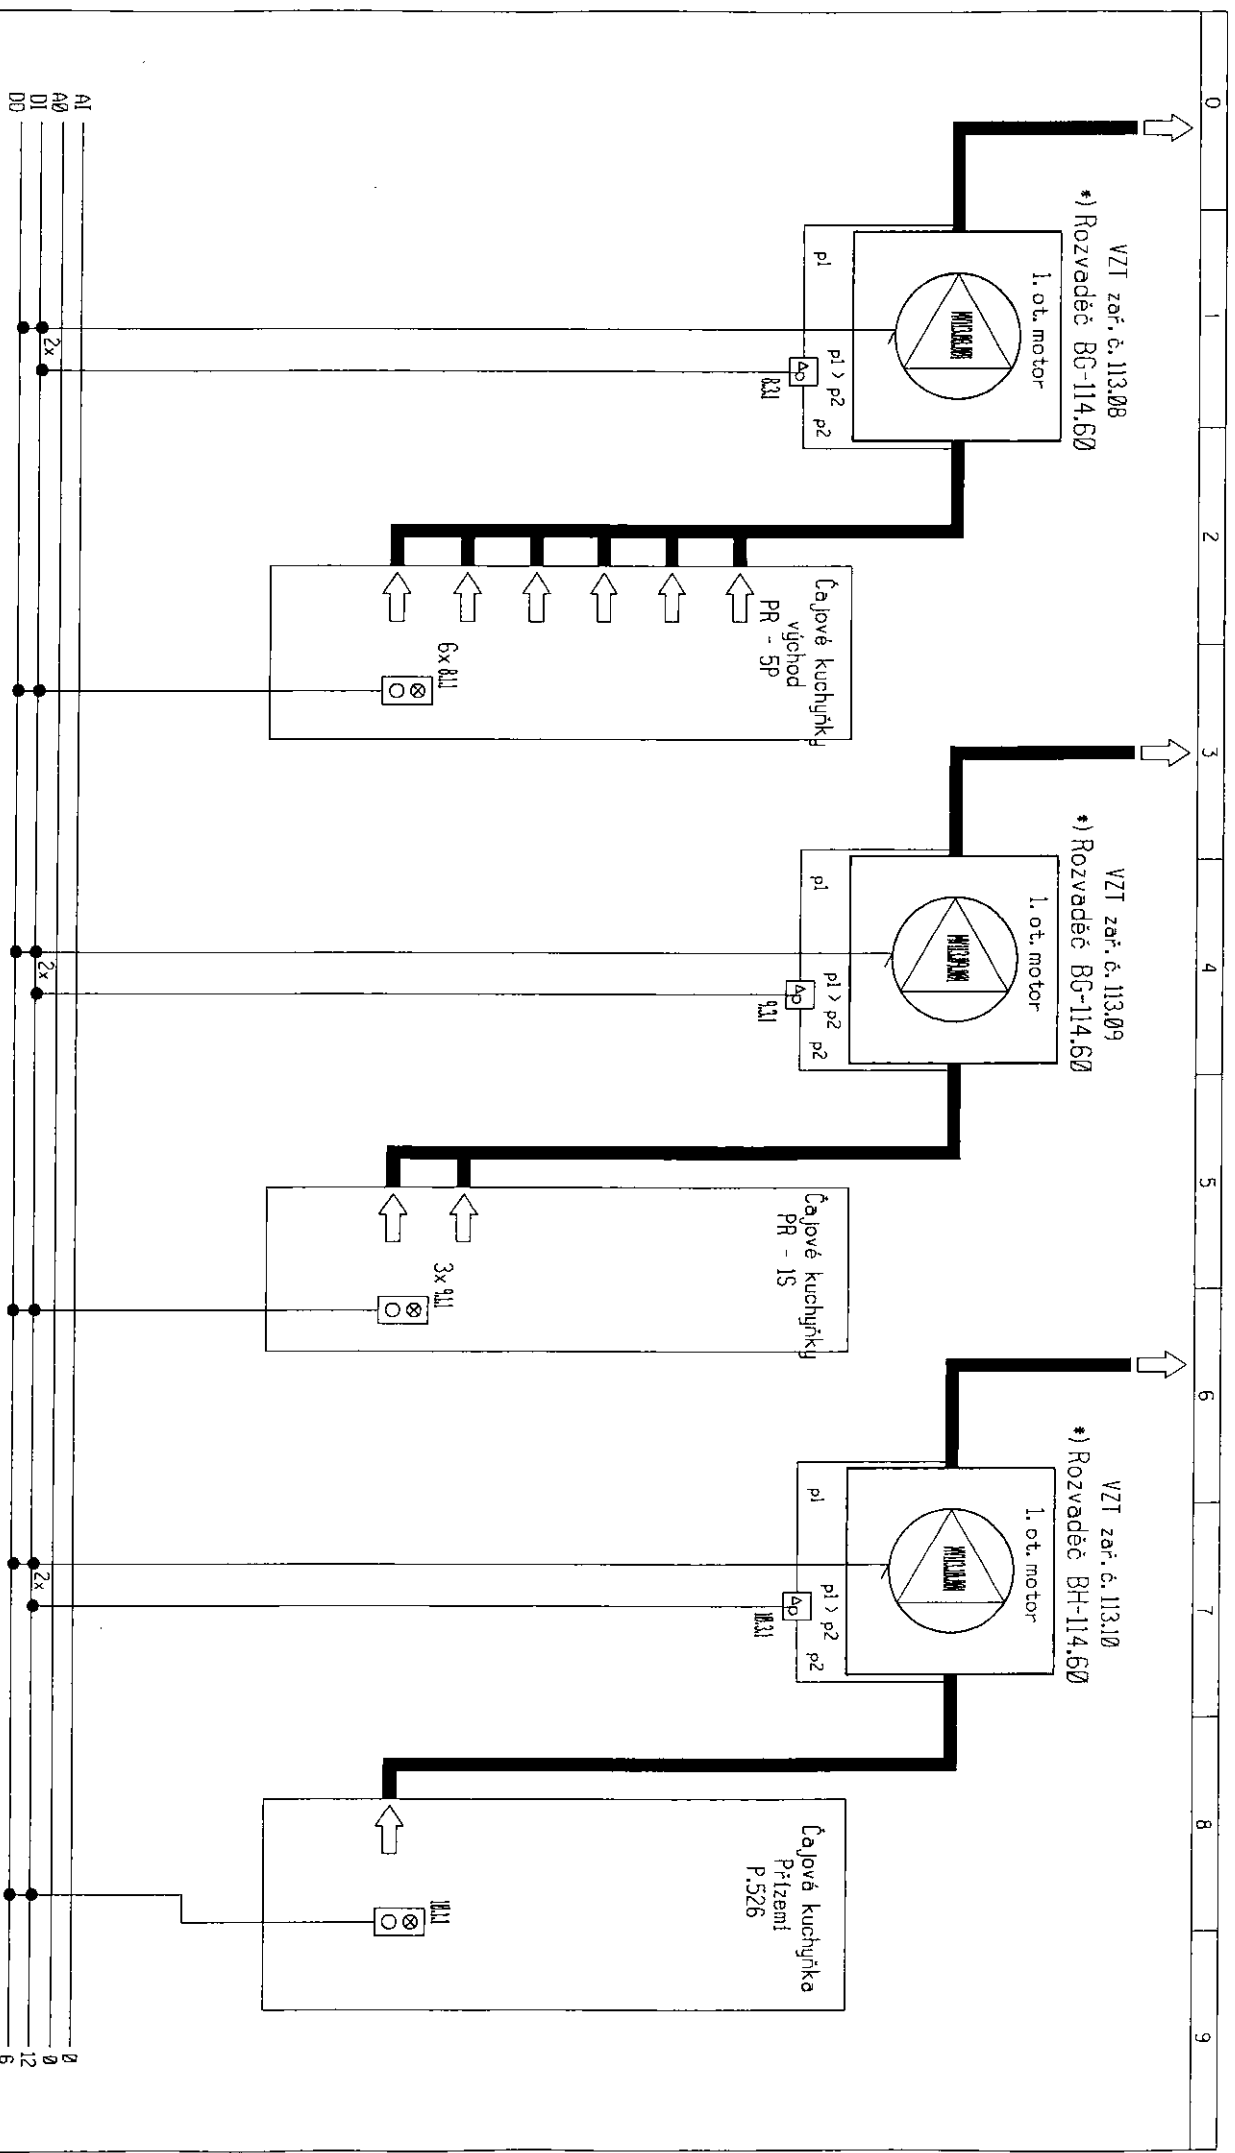


Zakázka: JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH

Název: TECHNOLÓGICKÉ SCHÉMA

Rekonstrukce a dostavba SO 01

VZI 113.08, 09, 10 - Čajové kuchynky - odťah

Datum:	01 / 2005	STŘECHA	Č. výkresu:	SO.01	Listů:	16
Rozvaděč:	BG-114.60, BH-114.60					
Projektant:	Radek Hob					

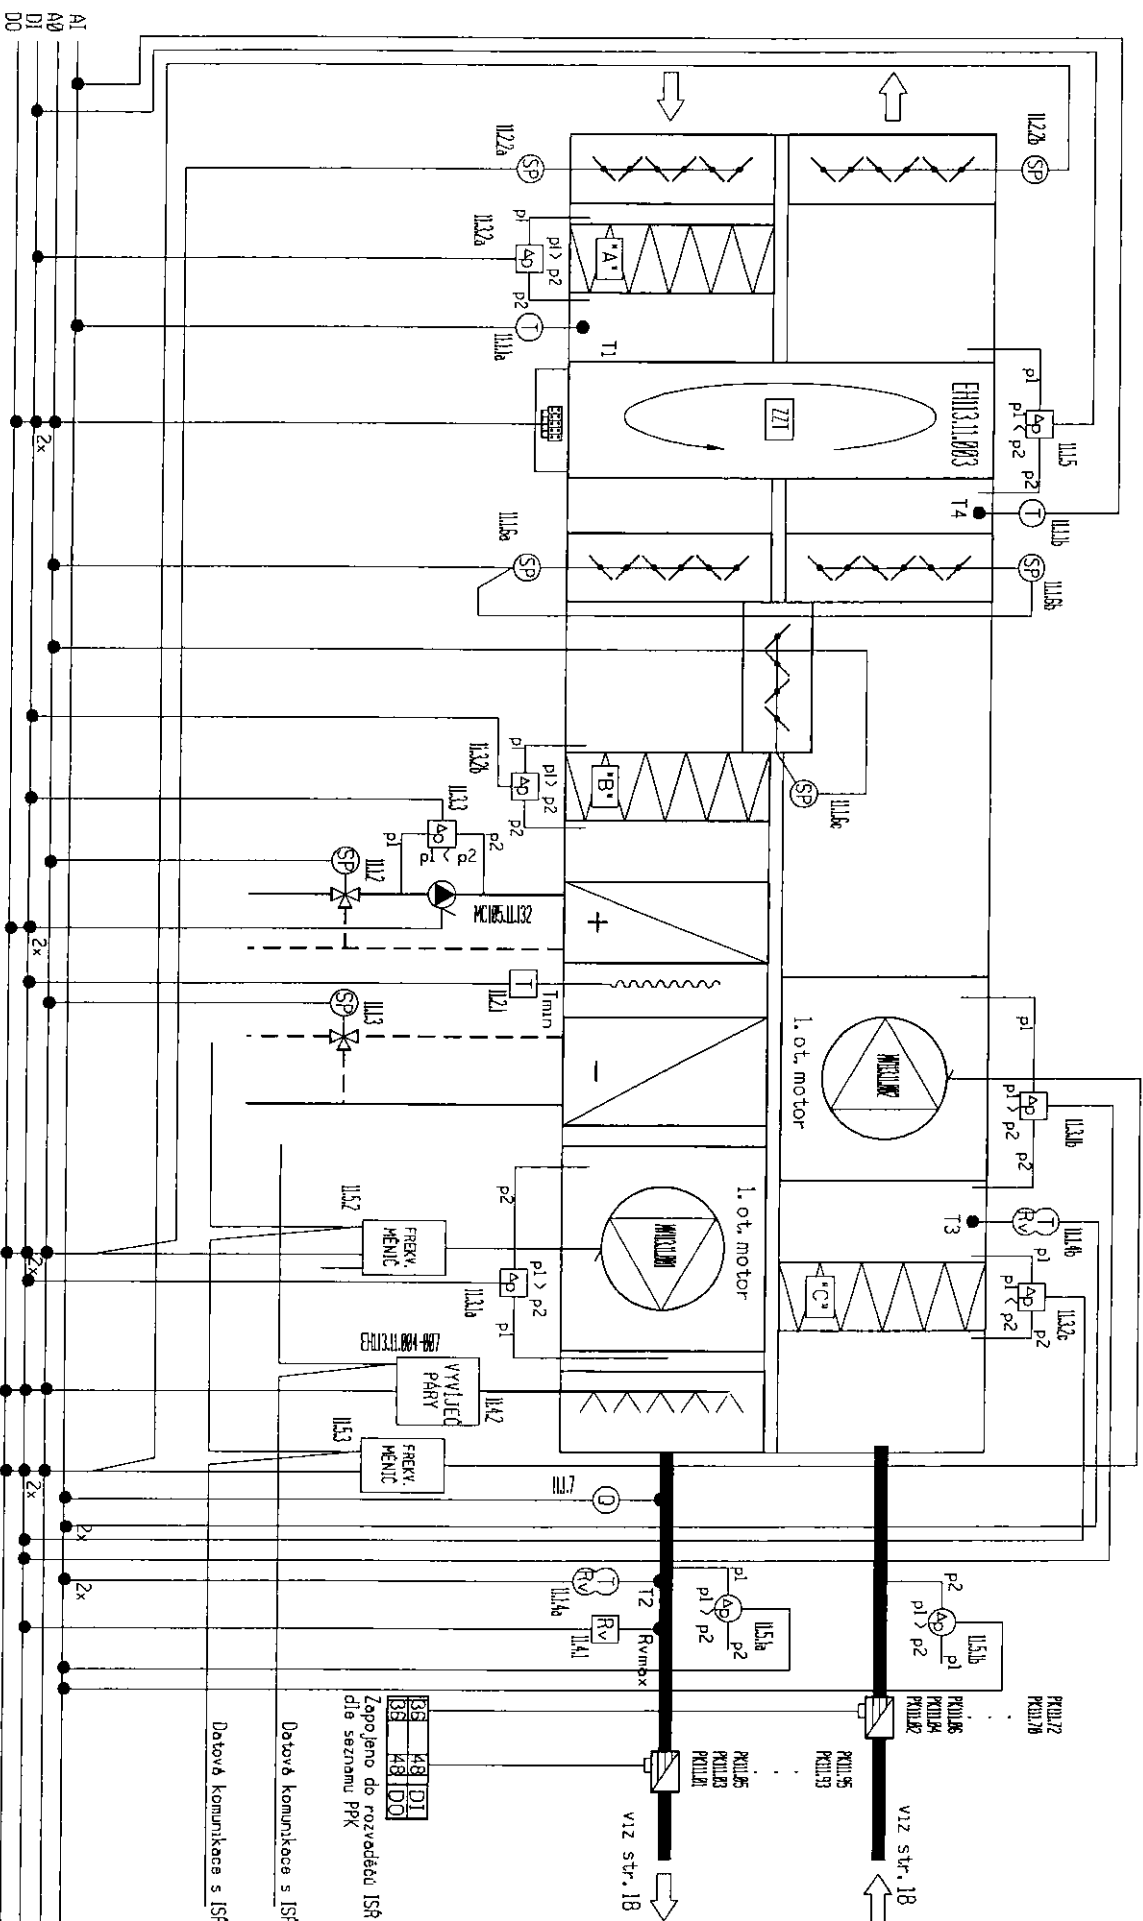

Zakázka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČANKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

Název:

TECHNOLÓGICKÉ SCHÉMA  
VZT 113.11 - Klimatizace jednacích sálů - sever

Datum:

01 / 2005

Strojovna 6.603

C. výkres:

SO.01

List:

17

Rozvedec:

BH-114.50

Projektant:

Radek Hak

35 48 D1  
36 48 D0  
Lápojeno do rozvedecú ISR  
dle seznamu PPK

Dátová komunikace s ISR


Dátová komunikace s ISR

viz str. 18

viz str. 18

Další zapojení viz  
tabulka strana 19

Další zapojení viz  
tabulka strana 19

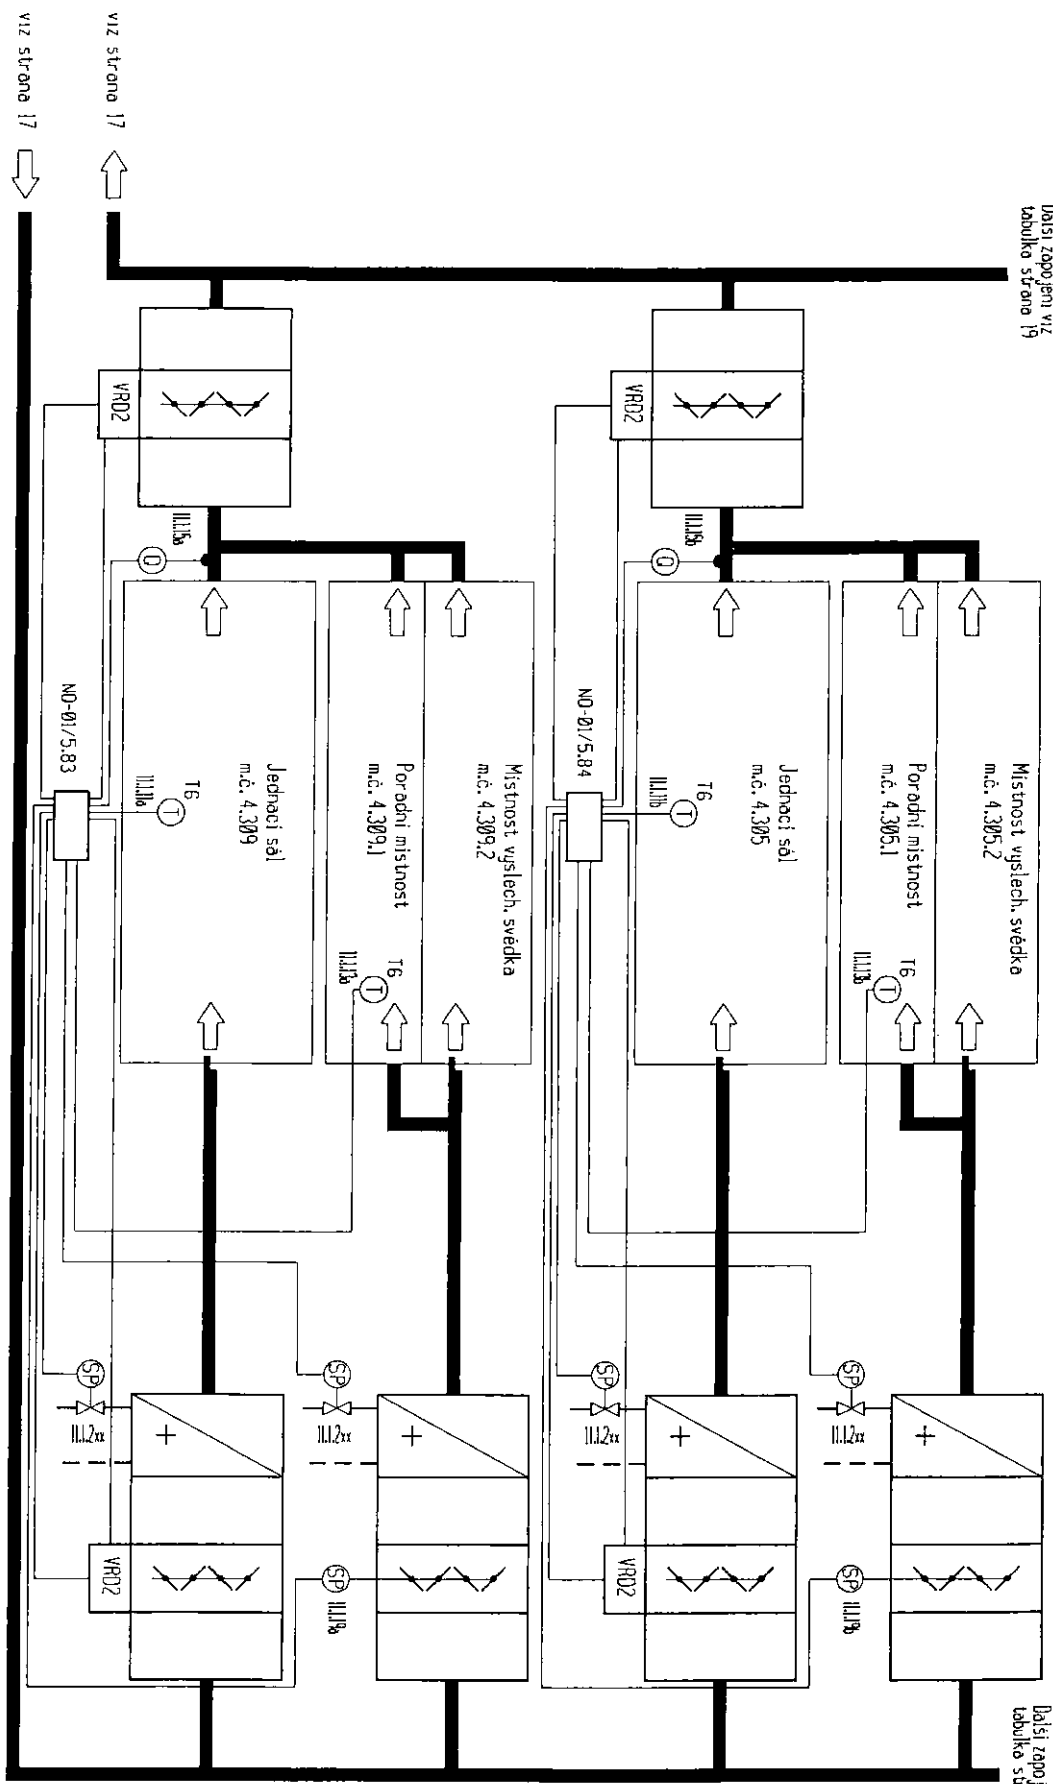

viz strana 17  
viz strana 17

- AI \_\_\_\_\_ 9
- AO \_\_\_\_\_ 1
- DI \_\_\_\_\_ 11
- DO \_\_\_\_\_ 6

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČKÁNKÁCH		Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		Datum:	01 / 2005		Č. vyř. resur:	Listů:		
	Rekonstrukce a dostavba SO 01			VZT113.11 - EXPAZNÍ BOXY			Rozvedec:					
				Projektant:			Radek Hek				SO.01	
											18	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabulka zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			AI	AO	DI	DO	
113.11	4.306	ND-01/5.85	1	0	0	0	11.1.11c
113.11	4.305.1		1	0	0	0	11.1.15c
113.11	4.305.1		1	1	0	1	VR02
113.11	4.305.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.306.1		1	0	0	0	11.1.13c
113.11	4.305.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.305.1		0	0	0	1	11.1.19c
113.11	4.322	ND-01/5.86	1	0	0	0	11.1.11d
113.11	4.322.2		1	0	0	0	11.1.15d
113.11	4.322.2		1	1	0	1	VR02
113.11	4.322.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.322.1		1	0	0	0	11.1.13d
113.11	4.322.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.322.2		0	0	0	1	11.1.19d
113.11	4.323	ND-01/5.87	1	0	0	0	11.1.11e
113.11	4.322.1		1	0	0	0	11.1.15e
113.11	4.322.1		1	1	0	1	VR02
113.11	4.322.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.323.1		1	0	0	0	11.1.13e
113.11	4.322.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.322.1		0	0	0	1	11.1.19e
113.11	4.307	ND-01/5.88	1	0	0	0	11.1.11f
113.11	4.308.2		1	0	0	0	11.1.15f
113.11	4.308.2		1	1	0	1	VR02
113.11	4.308.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.307.1		1	0	0	0	11.1.13f
113.11	4.307.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.307.1		0	0	0	1	11.1.19f
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8	

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			AI	AO	DI	DO	
113.11	4.308	ND-01/5.89	1	0	0	0	11.1.11g
113.11	4.514		1	0	0	0	11.1.15g
113.11	4.514		1	1	0	1	VR02
113.11	4.514		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.308.1		1	0	0	0	11.1.13g
113.11	4.308.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.308.1		0	0	0	1	11.1.19g
113.11	4.320	ND-01/5.90	1	0	0	0	11.1.11h
113.11	4.320.2		1	0	0	0	11.1.15h
113.11	4.320.2		1	1	0	1	VR02
113.11	4.320.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.320.1		1	0	0	0	11.1.13h
113.11	4.516		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.516		0	0	0	1	11.1.19h
113.11	4.321	ND-01/5.91	1	0	0	0	11.1.11i
113.11	4.321.1		1	0	0	0	11.1.15i
113.11	4.321.1		1	1	0	1	VR02
113.11	4.321.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.321.1		1	0	0	0	11.1.13i
113.11	4.320.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.320.1		0	0	0	1	11.1.19i
113.11	4.317	ND-01/5.92	1	0	0	0	11.1.11j
113.11	4.317.1		1	0	0	0	11.1.15j
113.11	4.317.1		1	1	0	1	VR02
113.11	4.317.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.317.1		1	0	0	0	11.1.13j
113.11	4.317.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	4.317.1		0	0	0	1	11.1.19j
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8	

VZT 113.11 - Expanzní boxy

Zakázka:		Název:		Datum:		Číslo:	
JUSTIČNÍ CENTRUM NA MČÁNKÁCH		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		01 / 2005		SO.01	
Rekonstrukce a dostavba SO 01		VZT113.11 - EXPANZNÍ BOXY		Radek Hob		19	
		Radek Hob					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabulka zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AO	OI	OO
113.11	4.318	ND-01/5.93	1	0	0	0
113.11	4.318.2		1	0	0	0
113.11	4.318.2		1	1	0	1
113.11	4.318.2		0	1	0	0
113.11	4.318.1		1	0	0	0
113.11	4.318.2		0	1	0	0
113.11	4.318.2		0	0	0	1
113.11	4.319	ND-01/5.94	1	0	0	0
113.11	4.319.2		1	0	0	0
113.11	4.319.2		1	1	0	1
113.11	4.319.2		0	1	0	0
113.11	4.319.1		1	0	0	0
113.11	4.319.2		0	1	0	0
113.11	4.319.2		0	0	0	1
113.11	3.309	ND-01/4.86	1	0	0	0
113.11	3.803		1	0	0	0
113.11	3.803		1	1	0	1
113.11	3.803		0	1	0	0
113.11	3.309,1		1	0	0	0
113.11	3.803		0	0	0	0
113.11	3.803		0	1	0	1
113.11	3.305	ND-01/4.87	1	0	0	0
113.11	3.305.2		1	0	0	0
113.11	3.305.2		1	1	0	1
113.11	3.305.2		0	1	0	0
113.11	3.305.1		1	0	0	0
113.11	3.305.2		0	1	0	0
113.11	3.305.2		0	0	0	1
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AO	OI	OO
113.11	3.306	ND-01/4.88	1	0	0	0
113.11	3.306.2		1	0	0	0
113.11	3.306.2		1	1	0	1
113.11	3.306.2		0	1	0	0
113.11	3.306.1		1	0	0	0
113.11	3.306.2		0	1	0	0
113.11	3.306.2		0	0	0	1
113.11	3.322	ND-01/4.89	1	0	0	0
113.11	3.322.2		1	0	0	0
113.11	3.322.2		1	1	0	1
113.11	3.322.2		0	1	0	0
113.11	3.322.1		1	0	0	0
113.11	3.322.2		0	1	0	0
113.11	3.323	ND-01/4.90	1	0	0	0
113.11	3.323.2		1	0	0	0
113.11	3.323.2		1	1	0	1
113.11	3.323.2		0	1	0	0
113.11	3.323.1		1	0	0	0
113.11	3.323.2		0	1	0	0
113.11	3.323.2		0	0	0	1
113.11	3.307	ND-01/4.91	1	0	0	0
113.11	3.307.1		1	0	0	0
113.11	3.307.1		1	1	0	1
113.11	3.307.1		0	1	0	0
113.11	3.307.1		1	0	0	0
113.11	3.307.1		0	1	0	0
113.11	3.307.1		0	1	0	0
113.11	3.307.1		0	0	0	1
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8

VZT 113.11 - Expanzní boxy

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT113.11 - EXPANZNÍ BOXY			Datum:	01 / 2005	Č.výkresu:	List:
						Rozvědec:		SO.01	20
						Projektant:	Radek Hrk		

Tabulka zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AD	DI	DO
113.11	3.308	ND-01/4.92	1	0	0	0
113.11	3.308.1		1	0	0	0
113.11	3.308.1		1	1	0	1
113.11	3.308.1		0	1	0	0
113.11	3.308.1		1	0	0	0
113.11	3.308.1		0	1	0	0
113.11	3.308.1		0	1	0	0
113.11	3.308.1		0	0	0	1
113.11	3.320	ND-01/4.93	1	0	0	0
113.11	3.320.2		1	0	0	0
113.11	3.320.2		1	1	0	1
113.11	3.320.2		0	1	0	0
113.11	3.320.1		1	0	0	0
113.11	3.320.2		0	1	0	0
113.11	3.320.2		0	0	0	1
113.11	3.321	ND-01/4.94	1	0	0	0
113.11	3.321.2		1	0	0	0
113.11	3.321.2		1	1	0	1
113.11	3.321.2		0	1	0	0
113.11	3.321.1		1	0	0	0
113.11	3.321.2		0	1	0	0
113.11	3.321.2		0	0	0	1
113.11	3.317	ND-01/4.95	1	0	0	0
113.11	3.317.1		1	0	0	0
113.11	3.317.1		1	1	0	1
113.11	3.317.1		0	1	0	0
113.11	3.317.1		1	0	0	0
113.11	3.317.1		0	1	0	0
113.11	3.317.1		0	0	0	1
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AD	DI	DO
113.11	3.318	ND-01/4.96	1	0	0	0
113.11	3.318.2		1	0	0	0
113.11	3.318.2		1	1	0	1
113.11	3.318.2		0	1	0	0
113.11	3.318.1		1	0	0	0
113.11	3.318.2		0	1	0	0
113.11	3.318.2		0	0	0	1
113.11	3.319	ND-01/4.97	1	0	0	0
113.11	3.319.2		1	0	0	0
113.11	3.319.2		1	1	0	1
113.11	3.319.2		0	1	0	0
113.11	3.319.1		1	0	0	0
113.11	3.319.2		0	1	0	0
113.11	3.319.2		0	0	0	1
113.11	2.309	ND-01/3.84	1	0	0	0
113.11	2.803		1	0	0	0
113.11	2.803		1	1	0	1
113.11	2.803		0	1	0	0
113.11	2.309.1		1	0	0	0
113.11	2.803		0	1	0	0
113.11	2.803		0	1	0	0
113.11	2.803		0	0	0	1
113.11	2.305	ND-01/3.85	1	0	0	0
113.11	2.305.2		1	0	0	0
113.11	2.305.2		1	1	0	1
113.11	2.305.2		0	1	0	0
113.11	2.305.1		1	0	0	0
113.11	2.305.2		0	1	0	0
113.11	2.305.2		0	0	0	1
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8

VZT 113.11 - Expanzní boxy

Tabulka zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			A1	AD	D1	D0	
113.11	2.306	NO-01/3.86	1	0	0	0	11.1.12b
113.11	2.306.2		1	0	0	0	11.1.16b
113.11	2.306.2		1	1	0	1	VR02
113.11	2.306.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.306.1		1	0	0	0	11.1.14b
113.11	2.306.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.306.2		0	0	0	1	11.1.20b
113.11	2.322	NO-01/3.87	1	0	0	0	11.1.12c
113.11	2.322.2		1	0	0	0	11.1.16c
113.11	2.322.2		1	1	0	1	VR02
113.11	2.322.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.322.1		1	0	0	0	11.1.14c
113.11	2.322.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.322.2		0	0	0	1	11.1.20c
113.11	2.323	NO-01/3.88	1	0	0	0	11.1.12d
113.11	2.323.2		1	0	0	0	11.1.16d
113.11	2.323.2		1	1	0	1	VR02
113.11	2.323.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.323.1		1	0	0	0	11.1.14d
113.11	2.323.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.323.2		0	0	0	1	11.1.20d
113.11	2.307	NO-01/3.89	1	0	0	0	11.1.12e
113.11	2.307.1		1	0	0	0	11.1.16e
113.11	2.307.1		1	1	0	1	VR02
113.11	2.307.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.307.1		1	0	0	0	11.1.14e
113.11	2.307.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.307.1		0	0	0	1	11.1.20e
Celkem datových bodů:			16	12	0	8	

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			A1	AD	D1	D0	
113.11	2.308	NO-01/3.90	1	0	0	0	11.1.12f
113.11	2.308.1		1	0	0	0	11.1.16f
113.11	2.308.1		1	1	0	1	VR02
113.11	2.308.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.308.1		1	0	0	0	11.1.14f
113.11	2.308.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.308.1		0	0	0	1	11.1.20f
113.11	2.320	NO-01/3.91	1	0	0	0	11.1.12g
113.11	2.320.2		1	0	0	0	11.1.16g
113.11	2.320.2		1	1	0	1	VR02
113.11	2.320.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.320.1		1	0	0	0	11.1.14g
113.11	2.320.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.320.2		0	0	0	1	11.1.20g
113.11	2.321	NO-01/3.92	1	0	0	0	11.1.12h
113.11	2.321.2		1	0	0	0	11.1.16h
113.11	2.321.2		1	1	0	1	VR02
113.11	2.321.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.321.1		1	0	0	0	11.1.14h
113.11	2.321.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.321.2		0	0	0	1	11.1.20h
113.11	2.317	NO-01/3.93	1	0	0	0	11.1.12i
113.11	2.317.1		1	0	0	0	11.1.16i
113.11	2.317.1		1	1	0	1	VR02
113.11	2.317.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.317.1		1	0	0	0	11.1.14i
113.11	2.317.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	2.317.1		0	0	0	1	11.1.20i
Celkem datových bodů:			16	12	0	8	

VZT 113.11 - Expanzní boxy

Zakázka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MĚŠTANĚCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

Název:

TECHNLOGICKÉ SCHEMA  
VZT113.11 - EXPANZNÍ BOXY

Datum:

01 / 2005

Č. výkresu:

SO.01

List:

22

Rozváděcí:  
Projektant:

Radek

Hak

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. o. výst.					položka
			AI	AO	DI	DO		
113.11	2.318	NO-01/3.94	1	0	0	0		11.1.12j
113.11	2.318.2		1	0	0	0		11.1.16j
113.11	2.318.2		1	1	0	1		VR02
113.11	2.318.2		0	1	0	0		11.1.2xx
113.11	2.318.1		1	0	0	0		11.1.14j
113.11	2.318.2		0	1	0	0		11.1.2xx
113.11	2.318.2		0	0	0	1		11.1.20j
113.11	2.319	NO-01/3.95	1	0	0	0		11.1.12k
113.11	2.319.2		1	0	0	0		11.1.16k
113.11	2.319.2		1	1	0	1		VR02
113.11	2.319.2		0	1	0	0		11.1.2xx
113.11	2.319.1		1	0	0	0		11.1.14k
113.11	2.319.2		0	1	0	0		11.1.2xx
113.11	2.319.2		0	0	0	1		11.1.20k
113.11	1.809	NO-01/2.81	1	0	0	0		11.1.12i
113.11	1.803		1	0	0	0		11.1.16i
113.11	1.803		1	1	0	1		VR02
113.11	1.803		0	1	0	0		11.1.2xx
113.11	1.309.1		1	0	0	0		11.1.14i
113.11	1.803		0	1	0	0		11.1.2xx
113.11	1.803		0	0	0	1		11.1.20i
113.11	1.305	NO-01/2.82	1	0	0	0		11.1.12m
113.11	1.305.2		1	0	0	0		11.1.16m
113.11	1.305.2		1	1	0	1		VR02
113.11	1.305.2		0	1	0	0		11.1.2xx
113.11	1.305.1		1	0	0	0		11.1.14m
113.11	1.305.2		0	1	0	0		11.1.2xx
113.11	1.305.2		0	0	0	1		11.1.20m
Celkem datových bodů:			16	12	0	8		

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			AI	AO	OI	DO	
113.11	1.306	NO-01/2.83	1	0	0	0	11.1.12n
113.11	1.306.2		1	0	0	0	11.1.15n
113.11	1.306.2		1	1	0	1	VR02
113.11	1.306.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	1.306.1		1	0	0	0	11.1.14n
113.11	1.306.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	1.306.2		0	0	0	1	11.1.20n
113.11	1.322	NO-01/2.84	1	0	0	0	11.1.12o
113.11	1.322.2		1	0	0	0	11.1.16o
113.11	1.322.2		1	1	0	1	VR02
113.11	1.322.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	1.322.1		1	0	0	0	11.1.14o
113.11	1.322.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	1.322.2		0	0	0	1	11.1.20o
113.11	1.323	NO-01/2.85	1	0	0	0	11.1.12p
113.11	1.323.2		1	0	0	0	11.1.16p
113.11	1.323.2		1	1	0	1	VR02
113.11	1.323.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	1.323.1		1	0	0	0	11.1.14p
113.11	1.323.2		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	1.323.2		0	0	0	1	11.1.20p
113.11	1.307	NO-01/2.86	1	0	0	0	11.1.12q
113.11	1.307.1		1	0	0	0	11.1.16q
113.11	1.307.1		1	1	0	1	VR02
113.11	1.307.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	1.307.1		1	0	0	0	11.1.14q
113.11	1.307.1		0	1	0	0	11.1.2xx
113.11	1.307.1		0	0	0	1	11.1.20q
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8	

Zaključci:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

## Nóze

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  
VZT113.11 - EXPANZNÍ BOX

**Detuma:**

## Plate 1

tant:

01 / 2005

10

Rodek Hok

Ĉ.vjkrøsu:

50.01

List:

23

Tobulka zapojeni Expanznich boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AD	DI	DO
113.11	1.308	NO-01/2.87	1	0	0	0
113.11	1.308.1		1	0	0	0
113.11	1.308.1		1	0	0	VRD2
113.11	1.308.1		0	1	0	0
113.11	1.308.1		1	0	0	0
113.11	1.308.1		0	1	0	0
113.11	1.308.1		0	0	0	1
113.11	1.320	NO-01/2.88	1	0	0	0
113.11	1.320.2		1	0	0	0
113.11	1.320.2		1	1	0	1
113.11	1.320.2		0	1	0	0
113.11	1.320.1		1	0	0	0
113.11	1.320.2		0	1	0	0
113.11	1.320.2		0	0	0	1
113.11	1.321	NO-01/2.89	1	0	0	0
113.11	1.321.2		1	0	0	0
113.11	1.321.2		1	1	0	1
113.11	1.321.2		0	1	0	0
113.11	1.321.1		1	0	0	0
113.11	1.321.2		0	1	0	0
113.11	1.321.2		0	0	0	1
113.11	1.317	NO-01/2.90	1	0	0	0
113.11	1.317.1		1	0	0	0
113.11	1.317.1		1	1	0	1
113.11	1.317.1		0	1	0	0
113.11	1.317.1		1	0	0	0
113.11	1.317.1		0	1	0	0
113.11	1.317.1		0	0	0	1
Celkem datových bodů:			16	12	0	8

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AD	DI	DO
113.11	1.318	NO-01/2.91	1	0	0	0
113.11	1.318.2		1	0	0	0
113.11	1.318.2		1	1	0	1
113.11	1.318.2		0	1	0	0
113.11	1.318.1		1	0	0	0
113.11	1.318.2		0	1	0	0
113.11	1.318.2		0	1	0	0
113.11	1.319	NO-01/2.92	1	0	0	0
113.11	1.319.2		1	0	0	0
113.11	1.319.2		1	1	0	1
113.11	1.319.2		0	1	0	0
113.11	1.319.1		1	0	0	0
113.11	1.319.2		0	1	0	0
113.11	1.319.2		0	0	0	1
113.11	1.319.2		0	0	0	1
Celkem datových bodů:			8	6	0	4

VZT 113.11 - Expanzní boxy

Zakázka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MĚČÁNKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

Název:

TECHNOLOGICKÉ SCHEMA  
VZT 113.11 - EXPANZNÍ BOXY

Datum:


01 / 2005

C. výřez:

SO.01

List:

24

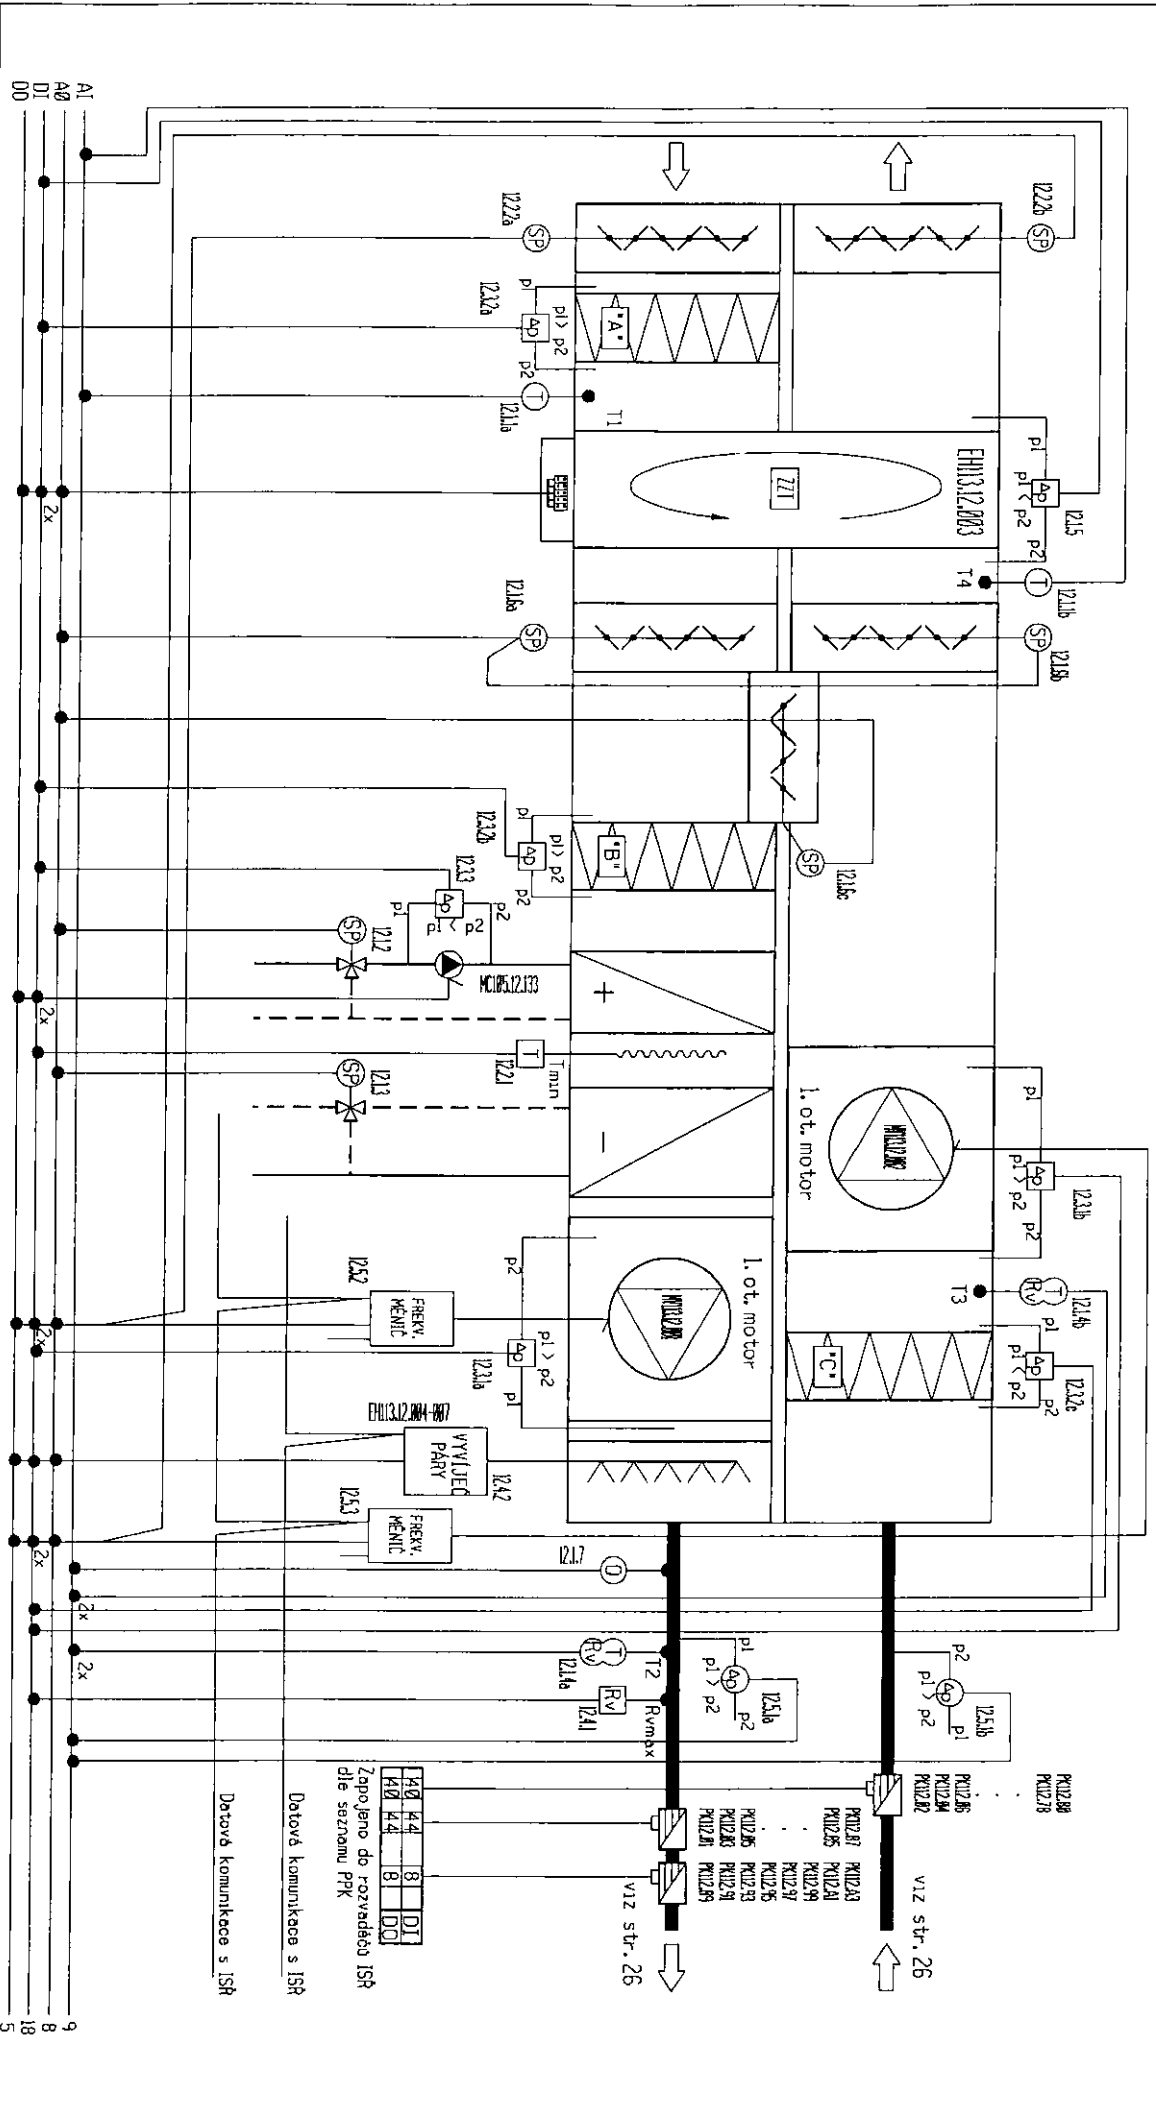

Zoznam:	JUSTIČNÉ CENTRUM NA MIČANKÁCH			TECHNOLÓGICKÉ SCHÉMA		
	Rekonštrukcie a dostavba SO 01			VZT 113.12 - Klimatizácia Jedináci súd - juh		
Název:	VZT 113.12 - Klimatizácia Jedináci súd - juh			VZT 113.12 - Klimatizácia Jedináci súd - juh		
	VZT 113.12 - Klimatizácia Jedináci súd - juh			VZT 113.12 - Klimatizácia Jedináci súd - juh		
Datum:	01 / 2005			01 / 2005		
	01 / 2005			01 / 2005		
Rozpracoval:	BC-114.50			BC-114.50		
	BC-114.50			BC-114.50		
Projektant:	Radek Hák			Radek Hák		
	Radek Hák			Radek Hák		
Strojovňa:	6.605			6.605		
	6.605			6.605		
Číslo:	SO.01			SO.01		
	SO.01			SO.01		
List:	25			25		
	25			25		



Tabulka zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			AI	AO	OI	DO	
113.12	4.303	NO-01/5.97	1	0	0	0	12.1.11c
113.12	4.303.2		1	0	0	0	12.1.15c
113.12	4.303.2		1	1	0	1	VR02
113.12	4.303.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.303.1		1	0	0	0	12.1.13c
113.12	4.303.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.303.2		0	0	0	1	12.1.19c
113.12	4.304	NO-01/5.98	1	0	0	0	12.1.11d
113.12	4.304.2		1	0	0	0	12.1.15d
113.12	4.304.2		1	1	0	1	VR02
113.12	4.304.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.304.1		1	0	0	0	12.1.13d
113.12	4.304.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.304.2		0	0	0	1	12.1.19d
113.12	4.301	NO-01/5.99	1	0	0	0	12.1.11e
113.12	4.302.2		1	0	0	0	12.1.15e
113.12	4.302.2		1	1	0	1	VR02
113.12	4.302.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.301.1		1	0	0	0	12.1.13e
113.12	4.302.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.302.2		0	0	0	1	12.1.19e
113.12	4.302	NO-01/5.100	1	0	0	0	12.1.11f
113.12	4.806		1	0	0	0	12.1.15f
113.12	4.806		1	1	0	1	VR02
113.12	4.806		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.302.1		1	0	0	0	12.1.13f
113.12	4.806		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.806		0	0	0	1	12.1.19f
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8	

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			AI	AO	OI	DO	
113.12	4.324	NO-01/5.101	1	0	0	0	12.1.11g
113.12	4.324.1		1	0	0	0	12.1.15g
113.12	4.324.1		1	1	0	1	VR02
113.12	4.324.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.324.1		1	0	0	0	12.1.13g
113.12	4.324.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.324.1		0	0	0	1	12.1.19g
113.12	4.312	NO-01/5.102	1	0	0	0	12.1.11h
113.12	4.313.1		1	0	0	0	12.1.15h
113.12	4.313.1		1	1	0	1	VR02
113.12	4.313.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.312.1		1	0	0	0	12.1.13h
113.12	4.312.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.312.1		0	0	0	1	12.1.19h
113.12	4.313	NO-01/5.103	1	0	0	0	12.1.11i
113.12	4.515		1	0	0	0	12.1.15i
113.12	4.515		1	1	0	1	VR02
113.12	4.515		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.313.1		1	0	0	0	12.1.13i
113.12	4.313.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.313.1		0	0	0	1	12.1.19i
113.12	4.314	NO-01/5.104	1	0	0	0	12.1.11j
113.12	4.314.1		1	0	0	0	12.1.15j
113.12	4.314.1		1	1	0	1	VR02
113.12	4.314.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.314.1		1	0	0	0	12.1.13j
113.12	4.314.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.314.1		0	0	0	1	12.1.19j
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8	

Zobrazko:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MĚŠŤÁNKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SD 01

Název:

TECHNOL. DIGITKÉ SCHEMA  
VZT113.12 - EXPANZNÍ BOXY

Datum:

01 / 2005

Č. výkresu:

SO.01

List:

27

VZT 113.12 - Expanzní boxy

Tabulka zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			AI	AD	DI	DO	
113.12	4.315	NO-01/5.105	1	0	0	0	12.1.11k
113.12	4.315.1		1	0	0	0	12.1.15k
113.12	4.315.1		1	1	0	1	VR02
113.12	4.315.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.315.1		1	0	0	0	12.1.13k
113.12	4.315.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.315.1		0	0	0	1	12.1.19k
113.12	4.316	NO-01/5.106	1	0	0	0	12.1.11l
113.12	4.316.2		1	0	0	0	12.1.15l
113.12	4.316.2		1	1	0	1	VR02
113.12	4.316.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.316.1		1	0	0	0	12.1.13l
113.12	4.316.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	4.316.2		0	0	0	1	12.1.19l
113.12	3.310	NO-01/4.98	1	0	0	0	12.1.11m
113.12	3.310.1		1	0	0	0	12.1.15m
113.12	3.310.1		1	1	0	1	VR02
113.12	3.310.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.310.1		1	0	0	0	12.1.13m
113.12	3.310.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.310.1		0	0	0	1	12.1.19m
113.12	3.311	NO-01/4.99	1	0	0	0	12.1.11n
113.12	3.311.1		1	0	0	0	12.1.15n
113.12	3.311.1		1	1	0	1	VR02
113.12	3.311.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.311.1		1	0	0	0	12.1.13n
113.12	3.311.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.311.1		0	0	0	1	12.1.19n
Celkem datových bodů:			16	12	0	8	

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.				položka
			AI	AD	DI	DO	
113.12	3.303	NO-01/4.100	1	0	0	0	12.1.11o
113.12	3.303.2		1	0	0	0	12.1.15o
113.12	3.303.2		1	1	0	1	VR02
113.12	3.303.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.303.1		1	0	0	0	12.1.13o
113.12	3.303.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.303.2		0	0	0	1	12.1.19o
113.12	3.304	NO-01/4.101	1	0	0	0	12.1.11p
113.12	3.304.2		1	0	0	0	12.1.15p
113.12	3.304.2		1	1	0	1	VR02
113.12	3.304.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.304.1		1	0	0	0	12.1.13p
113.12	3.304.2		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.304.2		0	0	0	1	12.1.19p
113.12	3.301	NO-01/4.102	1	0	0	0	12.1.11q
113.12	3.301.1		1	0	0	0	12.1.15q
113.12	3.301.1		1	1	0	1	VR02
113.12	3.301.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.301.1		1	0	0	0	12.1.13q
113.12	3.301.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.301.1		0	0	0	1	12.1.19q
113.12	3.302	NO-01/4.103	1	0	0	0	12.1.11r
113.12	3.302.1		1	0	0	0	12.1.15r
113.12	3.302.1		1	1	0	1	VR02
113.12	3.302.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.302.1		1	0	0	0	12.1.13r
113.12	3.302.1		0	1	0	0	12.1.2xx
113.12	3.302.1		0	0	0	1	12.1.19r
Celkem datových bodů:			16	12	0	8	

VZT 113.12 - Expanzní boxy

Zakázka:		Název:		Č. výkresu:		List:	
JUSTIČNÍ CENTRUM NA MĚČÁNKÁCH		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		50.01		28	
Rekonstrukce a dostavba SO 01		VZT113.12 - EXPANZNÍ BOXY		Rodek Rok			
		Datum:		01 / 2005			
		Rozvědě:					
		Projektoři:					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabulka zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka		
			AI	AD	DI	DO		
113.12	3.324	NO-01/4.104	1	0	0	0	12.1.11s	
113.12	3.324.1		1	0	0	0	12.1.15s	
113.12	3.324.1		1	1	0	1	VRD2	
113.12	3.324.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.324.1		1	0	0	0	12.1.13s	
113.12	3.324.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.324.1		0	0	0	1	12.1.19s	
113.12	3.312	NO-01/4.105	1	0	0	0	12.1.11t	
113.12	3.312.1		1	0	0	0	12.1.15t	
113.12	3.312.1		1	1	0	1	VRD2	
113.12	3.312.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.312.1		1	0	0	0	12.1.13t	
113.12	3.312.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.312.1		0	0	0	1	12.1.19t	
113.12	3.313	NO-01/4.106	1	0	0	0	12.1.11u	
113.12	3.313.1		1	0	0	0	12.1.15u	
113.12	3.313.1		1	1	0	1	VRD2	
113.12	3.313.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.313.1		1	0	0	0	12.1.13u	
113.12	3.313.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.313.1		0	0	0	1	12.1.19u	
113.12	3.314	NO-01/4.107	1	0	0	0	12.1.11v	
113.12	3.314.1		1	0	0	0	12.1.15v	
113.12	3.314.1		1	1	0	1	VRD2	
113.12	3.314.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.314.1		1	0	0	0	12.1.13v	
113.12	3.314.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.314.1		0	0	0	1	12.1.19v	
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8		

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka		
			AI	AD	DI	DO		
113.12	3.315	NO-01/4.108	1	0	0	0	12.1.11x	
113.12	3.315.1		1	0	0	0	12.1.15x	
113.12	3.315.1		1	1	0	1	VRD2	
113.12	3.315.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.315.1		1	0	0	0	12.1.13x	
113.12	3.315.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.315.1		0	0	0	1	12.1.19x	
113.12	3.316	NO-01/4.109	1	0	0	0	12.1.11y	
113.12	3.316.2		1	0	0	0	12.1.15y	
113.12	3.316.2		1	1	0	1	VRD2	
113.12	3.316.2		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.316.1		1	0	0	0	12.1.13y	
113.12	3.316.2		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	3.316.2		0	0	0	1	12.1.19y	
113.12	2.310	NO-01/3.96	1	0	0	0	12.1.11z	
113.12	2.310.1		1	0	0	0	12.1.15z	
113.12	2.310.1		1	1	0	1	VRD2	
113.12	2.310.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	2.310.1		1	0	0	0	12.1.13z	
113.12	2.310.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	2.310.1		0	0	0	1	12.1.19z	
113.12	2.311	NO-01/3.97	1	0	0	0	12.1.12a	
113.12	2.311.1		1	0	0	0	12.1.16a	
113.12	2.311.1		1	1	0	1	VRD2	
113.12	2.311.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	2.311.1		1	0	0	0	12.1.14a	
113.12	2.311.1		0	1	0	0	12.1.2xx	
113.12	2.311.1		0	0	0	1	12.1.20a	
Celkem dotových bodů:			16	12	0	8		

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT113.12 - EXPANZNÍ BOXY	Č. výkresu:	SO.01	List:	29
		Datum:	01 / 2005				
		Rozváděcí:					
		Projektant:	Radek Hak				

VZT 113.12 - Expanzní boxy

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabulka zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AO	DI	DO
113.12	2.304	NO-01/3.98	1	0	0	0
113.12	2.304.2		1	0	0	0
113.12	2.304.2		1	0	0	0
113.12	2.304.2		1	1	0	1
113.12	2.304.2		0	1	0	0
113.12	2.304.1		1	0	0	0
113.12	2.304.2		0	1	0	0
113.12	2.304.2		0	0	0	1
113.12	2.303	NO-01/3.99	1	0	0	0
113.12	2.303.2		1	0	0	0
113.12	2.303.2		1	1	0	1
113.12	2.303.2		0	1	0	0
113.12	2.303.1		1	0	0	0
113.12	2.303.2		0	1	0	0
113.12	2.806		0	0	0	1
113.12	2.301	NO-01/3.100	1	0	0	0
113.12	2.301.1		1	0	0	0
113.12	2.301.1		1	1	0	1
113.12	2.301.1		0	1	0	0
113.12	2.301.1		1	0	0	0
113.12	2.301.1		0	1	0	0
113.12	2.301.1		0	0	0	1
113.12	2.302	NO-01/3.101	1	0	0	0
113.12	2.302		1	0	0	0
113.12	2.302		1	1	0	1
113.12	2.302		0	1	0	0
113.12	2.302.1		1	0	0	0
113.12	2.302.1.2		0	1	0	0
113.12	2.302.1.2		0	0	0	1
Celkem datových bodů:			16	12	0	8

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AO	DI	DO
113.12	2.324	NO-01/3.102	1	0	0	0
113.12	2.324.1		1	0	0	0
113.12	2.324.1		1	1	0	1
113.12	2.324.1		0	1	0	0
113.12	2.324.1		1	0	0	0
113.12	2.324.1		0	1	0	0
113.12	2.324.1		0	0	0	1
113.12	2.312	NO-01/3.103	1	0	0	0
113.12	2.312.1		1	0	0	0
113.12	2.312.1		1	1	0	1
113.12	2.312.1		0	1	0	0
113.12	2.312.1		1	0	0	0
113.12	2.312.1		0	1	0	0
113.12	2.312.1		0	0	0	1
113.12	2.313	NO-01/3.104	1	0	0	0
113.12	2.313.1		1	0	0	0
113.12	2.313.1		1	1	0	1
113.12	2.313.1		0	1	0	0
113.12	2.313.1		1	0	0	0
113.12	2.313.1		0	1	0	0
113.12	2.313.1		0	0	0	1
113.12	2.314	NO-01/3.105	1	0	0	0
113.12	2.314.1		1	0	0	0
113.12	2.314.1		1	1	0	1
113.12	2.314.1		0	1	0	0
113.12	2.314.1		1	0	0	0
113.12	2.314.1		0	1	0	0
113.12	2.314.1		0	0	0	1
Celkem datových bodů:			16	12	0	8

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.12 - EXPANZNÍ BOXY	Dotaz:		Č.vykres:	SO.01	List:	30
				Rozváděč:					
				Projektant:					
						Radek Hak			

VZT 113.12 - Expanzní boxy

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Těluška zapojení Expanzních boxů

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AO	DI	DO
113.12	2.315	NO-01/3.106	1	0	0	0
113.12	2.315.1		1	0	0	0
113.12	2.315.1		1	1	0	1
113.12	2.315.1		0	1	0	0
113.12	2.315.1		1	0	0	0
113.12	2.315.1		0	1	0	0
113.12	2.315.1		0	1	0	0
113.12	2.315.1		0	0	0	1
113.12	2.316	NO-01/3.107	1	0	0	0
113.12	2.316.2		1	0	0	0
113.12	2.316.2		1	1	0	1
113.12	2.316.2		0	1	0	0
113.12	2.316.1		1	0	0	0
113.12	2.316.2		0	1	0	0
113.12	2.316.2		0	0	0	1
113.12	1.310	NO-01/2.93	1	0	0	0
113.12	1.310.1		1	0	0	0
113.12	1.310.1		1	1	0	1
113.12	1.310.1		0	1	0	0
113.12	1.310.1		1	0	0	0
113.12	1.310.1		0	1	0	0
113.12	1.310.1		0	0	0	1
113.12	1.311	NO-01/2.94	1	0	0	0
113.12	1.311.1		1	0	0	0
113.12	1.311.1		1	1	0	1
113.12	1.311.1		0	1	0	0
113.12	1.311.1		1	0	0	0
113.12	1.311.1		0	1	0	0
113.12	1.311.1		0	0	0	1
Celkem datových bodů:			16	12	0	8

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AO	DI	DO
113.12	1.303	NO-01/2.95	1	0	0	0
113.12	1.303.2		1	0	0	0
113.12	1.303.2		1	1	0	1
113.12	1.303.2		0	1	0	0
113.12	1.303.1		1	0	0	0
113.12	1.303.2		0	1	0	0
113.12	1.303.2		0	0	0	1
113.12	1.304	NO-01/2.96	1	0	0	0
113.12	1.304.2		1	0	0	0
113.12	1.304.2		1	1	0	1
113.12	1.304.2		0	1	0	0
113.12	1.304.1		1	0	0	0
113.12	1.304.2		0	1	0	0
113.12	1.304.2		0	0	0	1
113.12	1.301	NO-01/2.97	1	0	0	0
113.12	1.301.1		1	0	0	0
113.12	1.301.1		1	1	0	1
113.12	1.301.1		0	1	0	0
113.12	1.301.1		1	0	0	0
113.12	1.301.1		0	1	0	0
113.12	1.301.1		0	0	0	1
113.12	1.302	NO-01/2.98	1	0	0	0
113.12	1.302.1		1	0	0	0
113.12	1.302.1		1	1	0	1
113.12	1.302.1		0	1	0	0
113.12	1.302.1		1	0	0	0
113.12	1.302.1		0	1	0	0
113.12	1.302.1		0	0	0	1
Celkem datových bodů:			16	12	0	8

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT113.12 - EXPANZNÍ BOXY	Datum: Rozváděc:	01 / 2005	Č.výkresur SD.01	31
				Projektant:	Radek Hek		

VZT 113.12 - Expanzní boxy

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabulka zepojení Expanzních boxů


číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AO	DI	DO
113.12	1.324	N0-01/2.99	1	0	0	0
113.12	1.324.1		1	0	0	0
113.12	1.324.1		1	1	0	1
113.12	1.324.1		0	1	0	0
113.12	1.324.1		1	0	0	0
113.12	1.324.1		0	1	0	0
113.12	1.324.1		0	1	0	0
113.12	1.324.1		0	0	0	1
113.12	1.312	N0-01/2.100	1	0	0	0
113.12	1.312.1		1	0	0	0
113.12	1.312.1		1	1	0	1
113.12	1.312.1		0	1	0	0
113.12	1.312.1		1	0	0	0
113.12	1.312.1		0	1	0	0
113.12	1.312.1		0	1	0	0
113.12	1.312.1		0	0	0	1
113.12	1.313	N0-01/2.101	1	0	0	0
113.12	1.313.1		1	0	0	0
113.12	1.313.1		1	1	0	1
113.12	1.313.1		0	1	0	0
113.12	1.313.1		1	0	0	0
113.12	1.313.1		0	1	0	0
113.12	1.313.1		0	0	0	1
113.12	1.314	N0-01/2.102	1	0	0	0
113.12	1.314.1		1	0	0	0
113.12	1.314.1		1	1	0	1
113.12	1.314.1		0	1	0	0
113.12	1.314.1		1	0	0	0
113.12	1.314.1		0	1	0	0
113.12	1.314.1		0	0	0	1
Celkem dotových bodů:			15	12	0	8

číslo zařízení	číslo místnosti	Regulátor	počet vst. a výst.			položka
			AI	AO	DI	DO
113.12	1.315	N0-01/2.103	1	0	0	0
113.12	1.315.1		1	0	0	0
113.12	1.315.1		1	1	0	1
113.12	1.315.1		0	1	0	0
113.12	1.315.1		1	0	0	0
113.12	1.315.1		0	1	0	0
113.12	1.315.1		0	0	0	1
113.12	1.316	N0-01/2.104	1	0	0	0
113.12	1.316.2		1	0	0	0
113.12	1.316.2		1	1	0	1
113.12	1.316.2		0	1	0	0
113.12	1.316.1		1	0	0	0
113.12	1.316.2		0	1	0	0
113.12	1.316.2		0	0	0	1
113.12	1.316.2		0	0	0	1
Celkem dotových bodů:			8	6	0	4


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT113.12 - EXPANZNÍ BOXY	Datum: Rozvědec:	01 / 2005	Č. výkresu:	SO.01	List:	32
				Projektant:	Radek Hák				

VZT 113.12 - Expanzní boxy



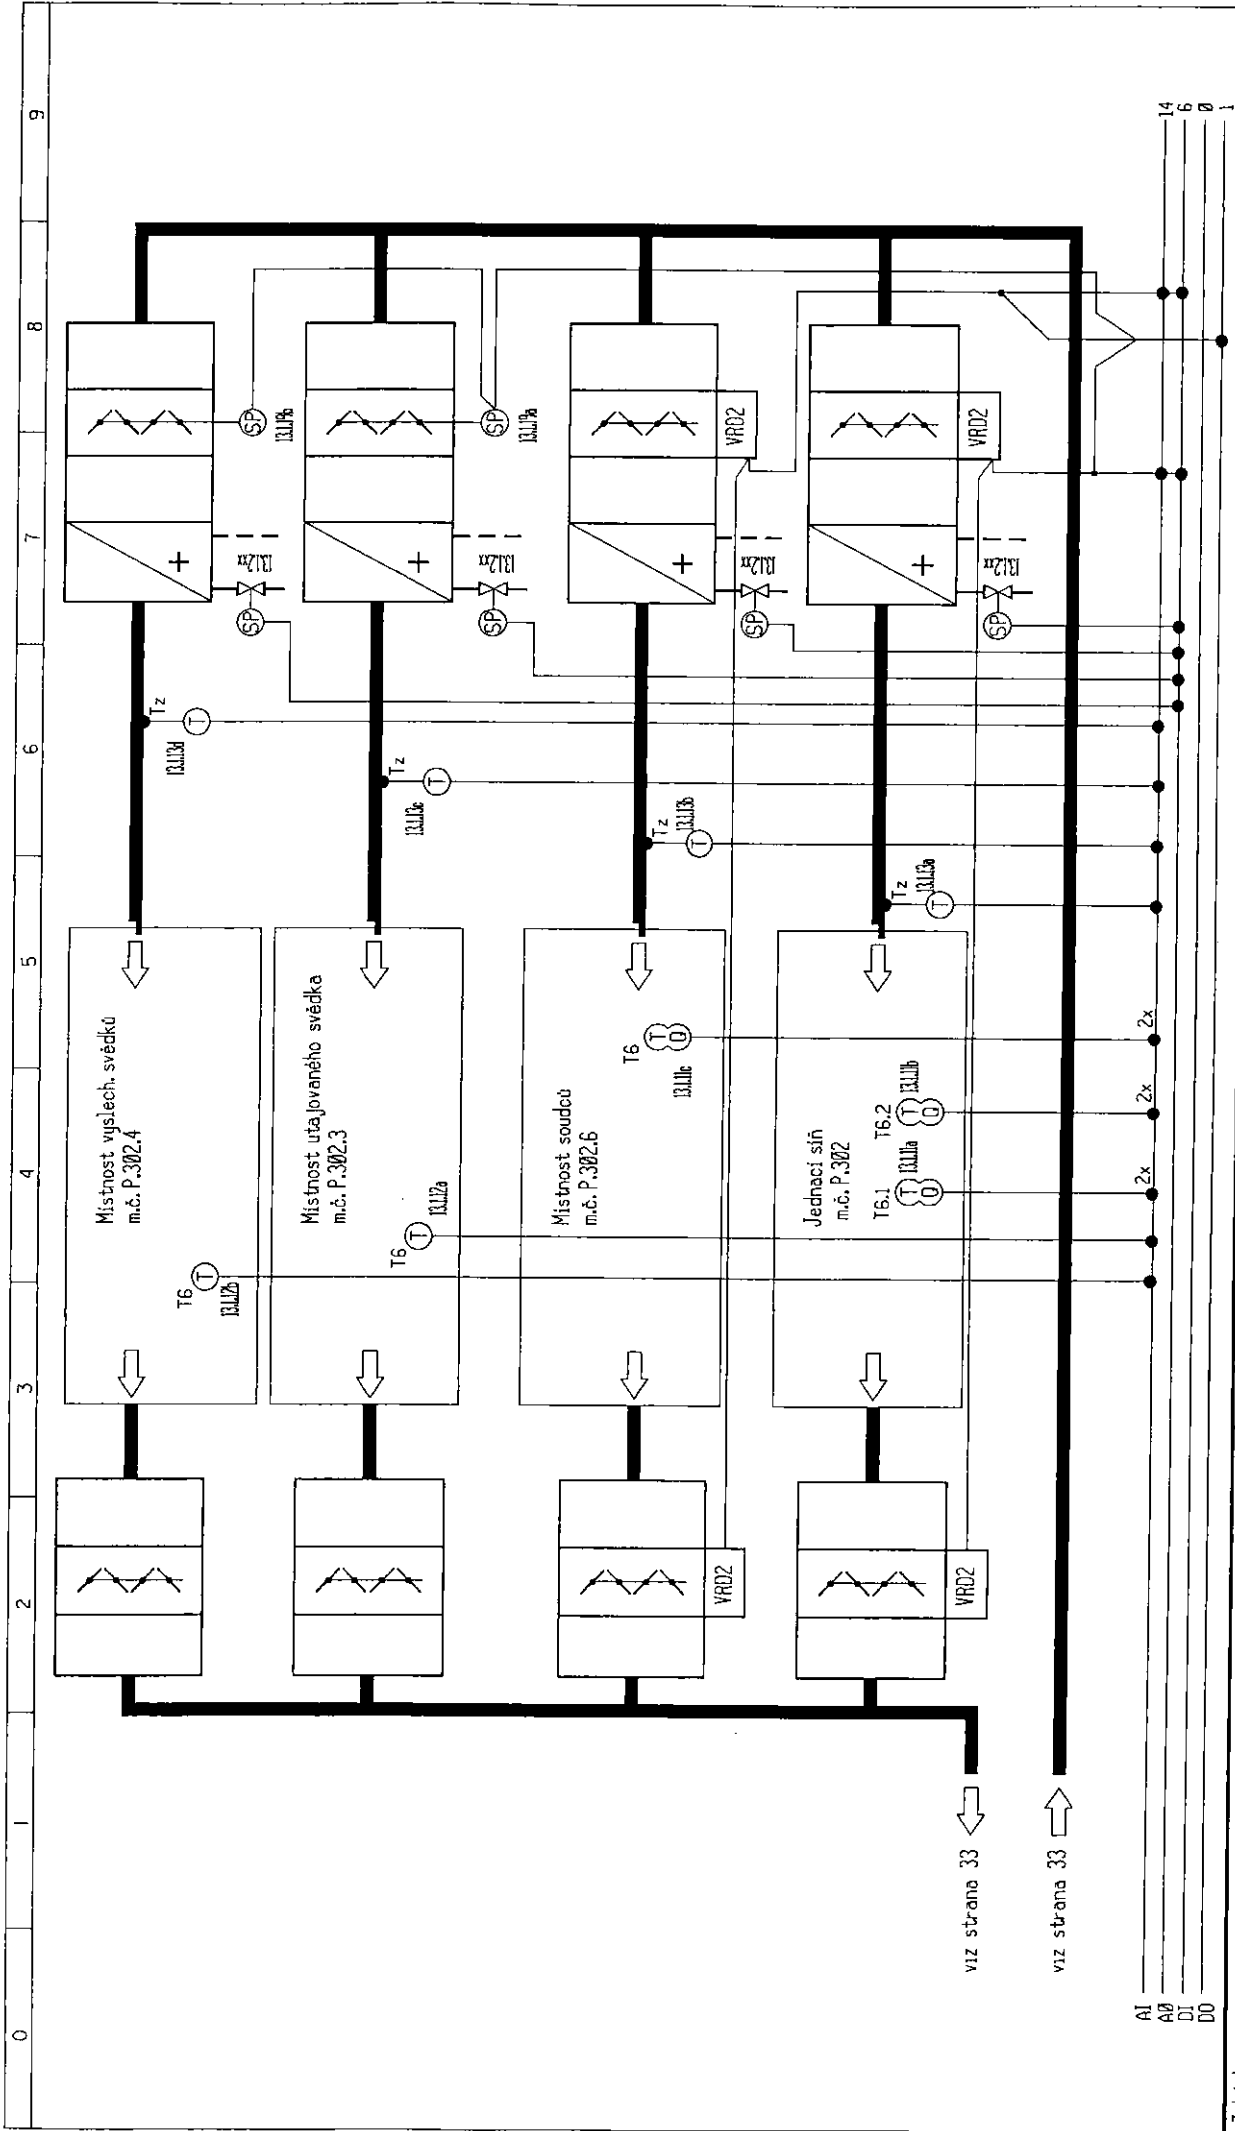



Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČANKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.13 - Expanzní boxy				List:		34
			Datum:	01 / 2005		Č. výkresu:			
			Rozváděcí:	CC-114.00					
			Projektant:	Radek Hok					

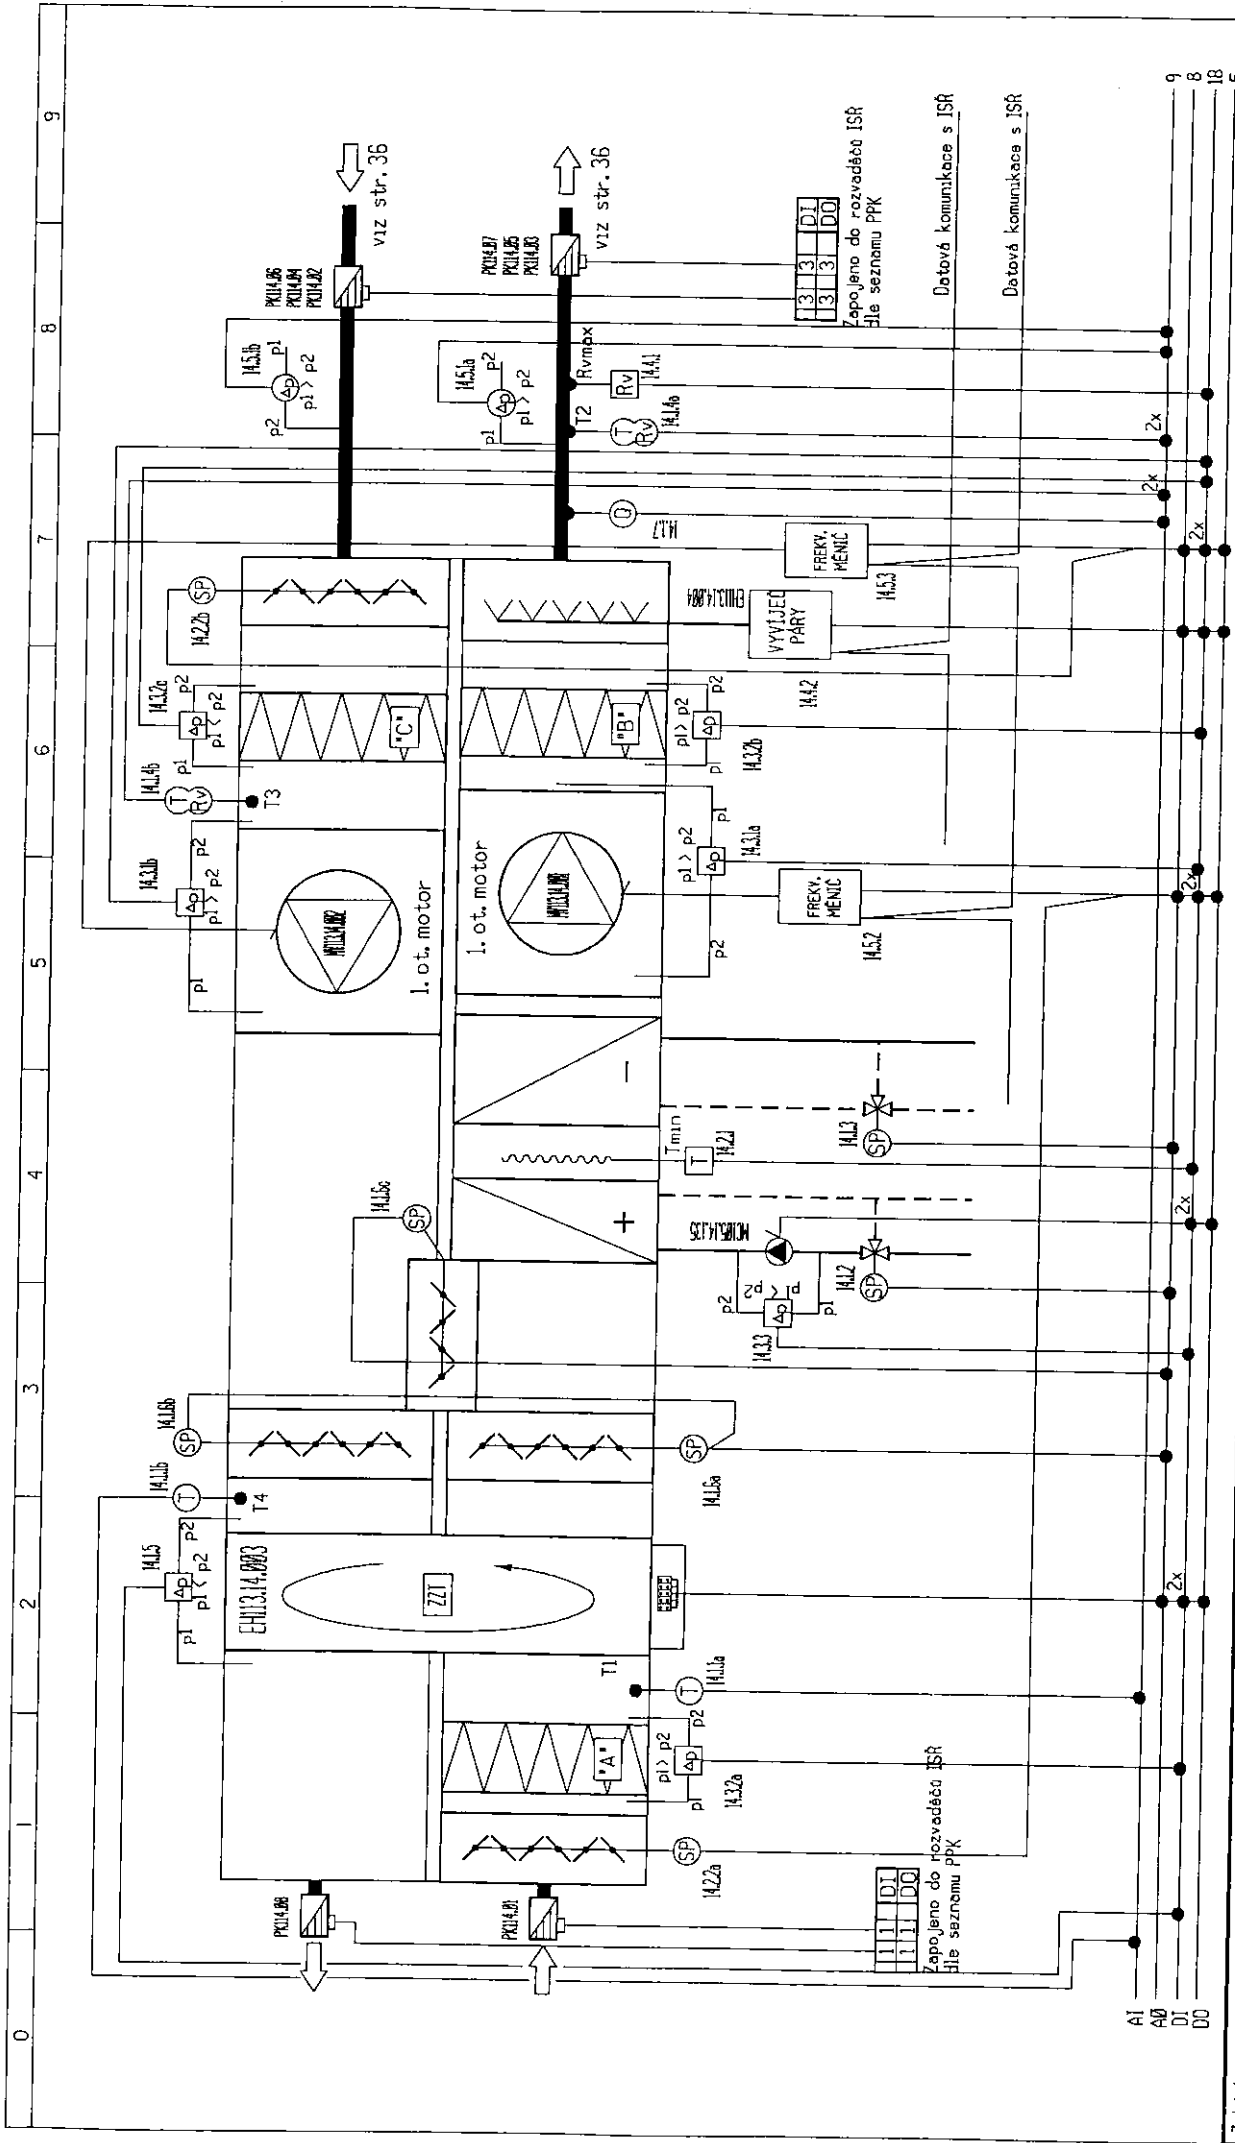


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.14 - klimatizace jedn.sálu přízemí P301	Datum:	01 / 2005	Strojovna IS.604	Č. výkresu:	SO.01	List:	35
				Rozvědě:	BF-114.01		Projektant:	Radek Hak		




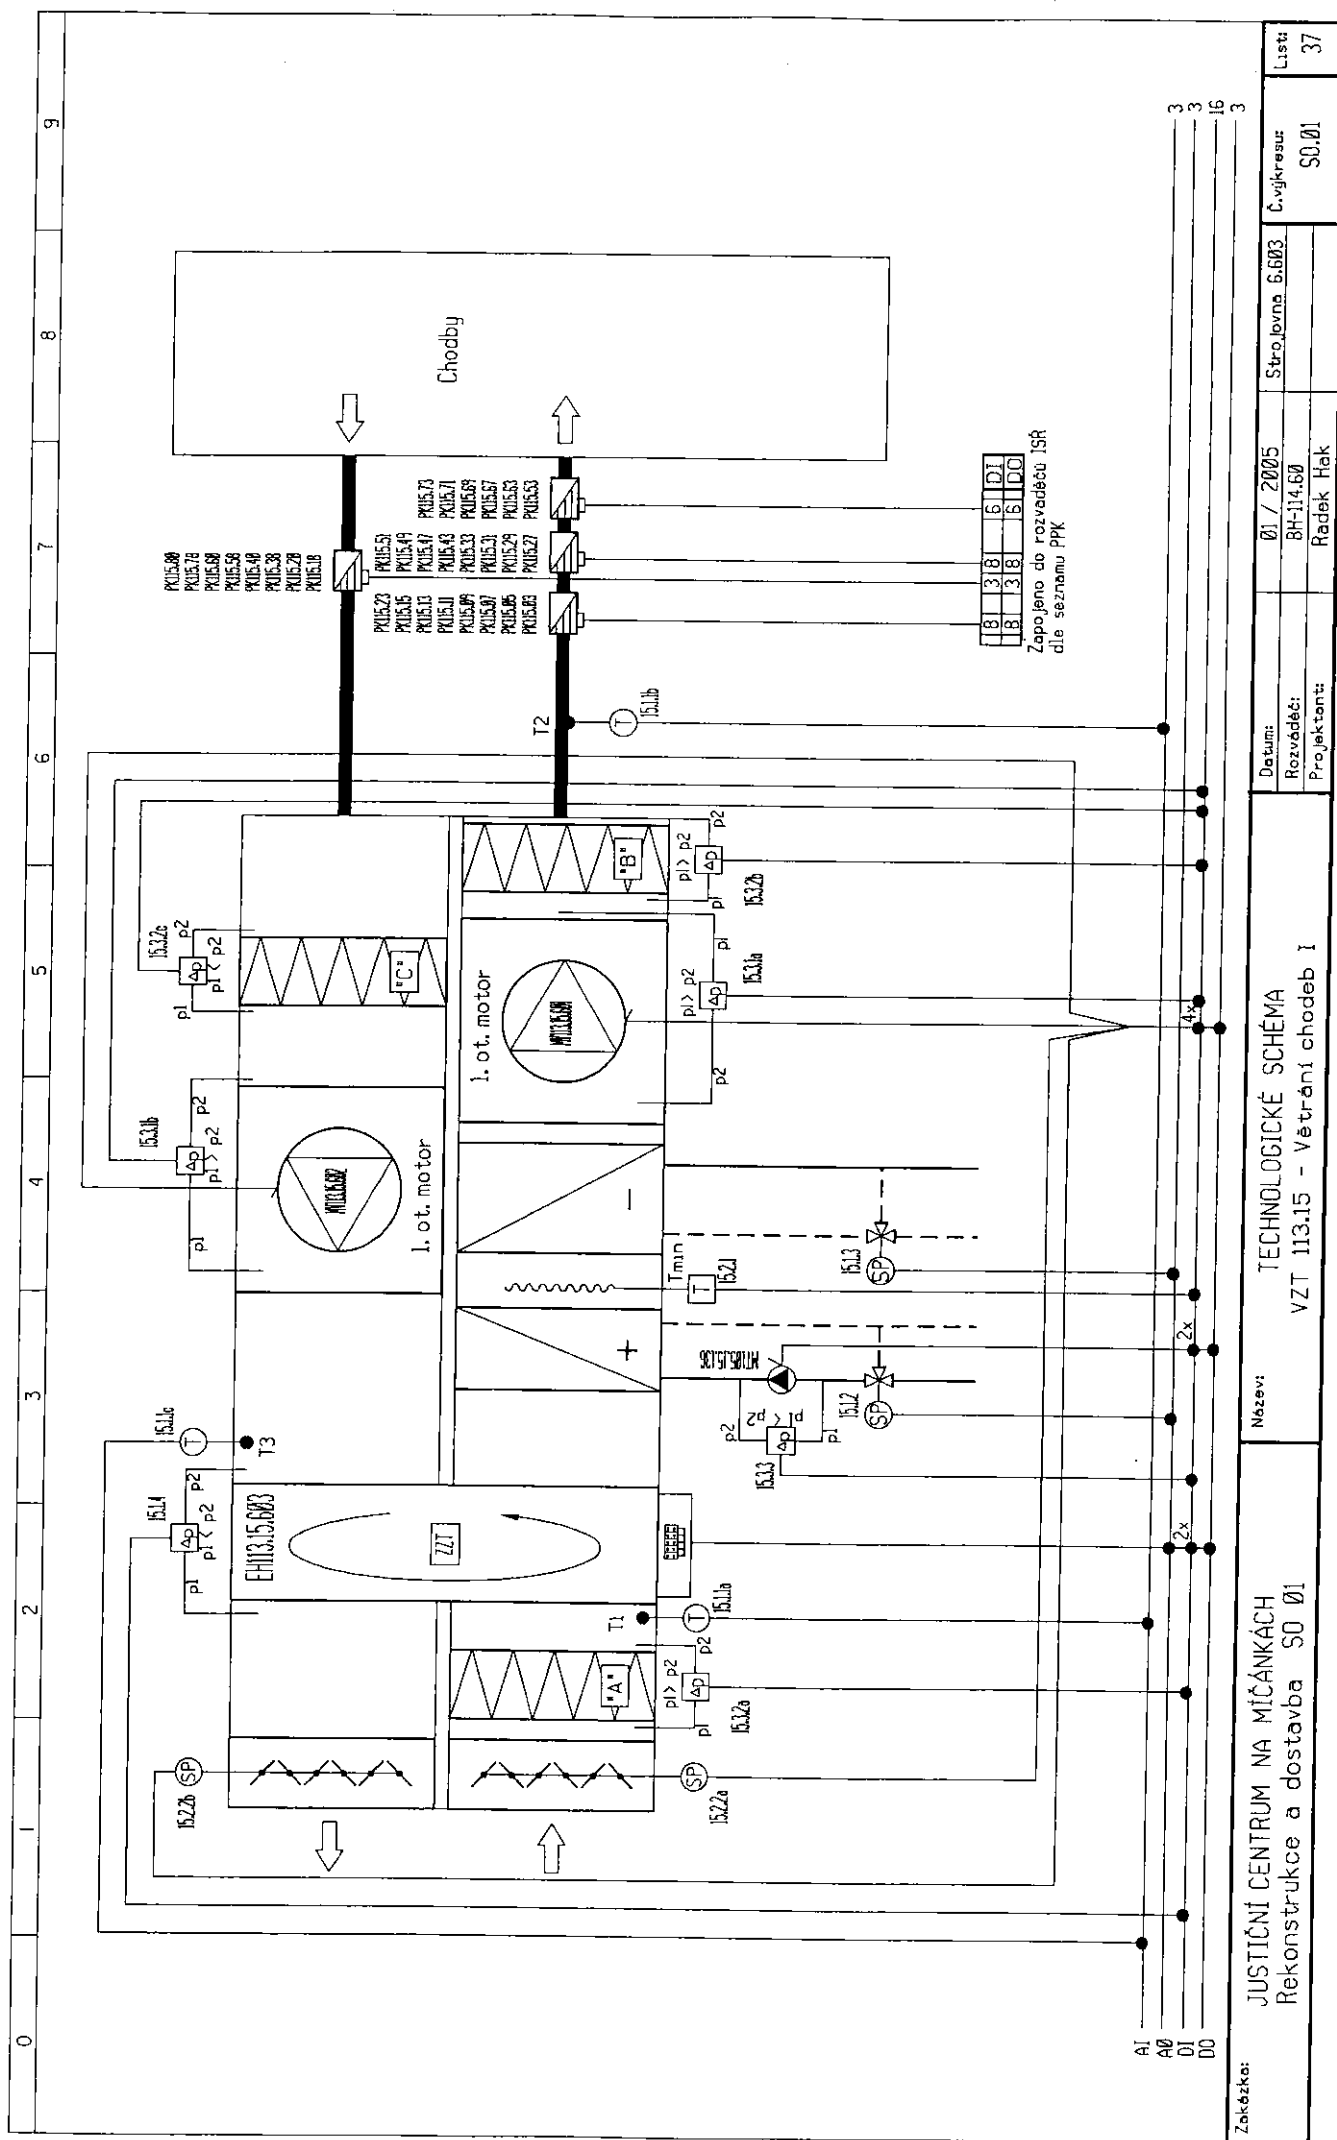

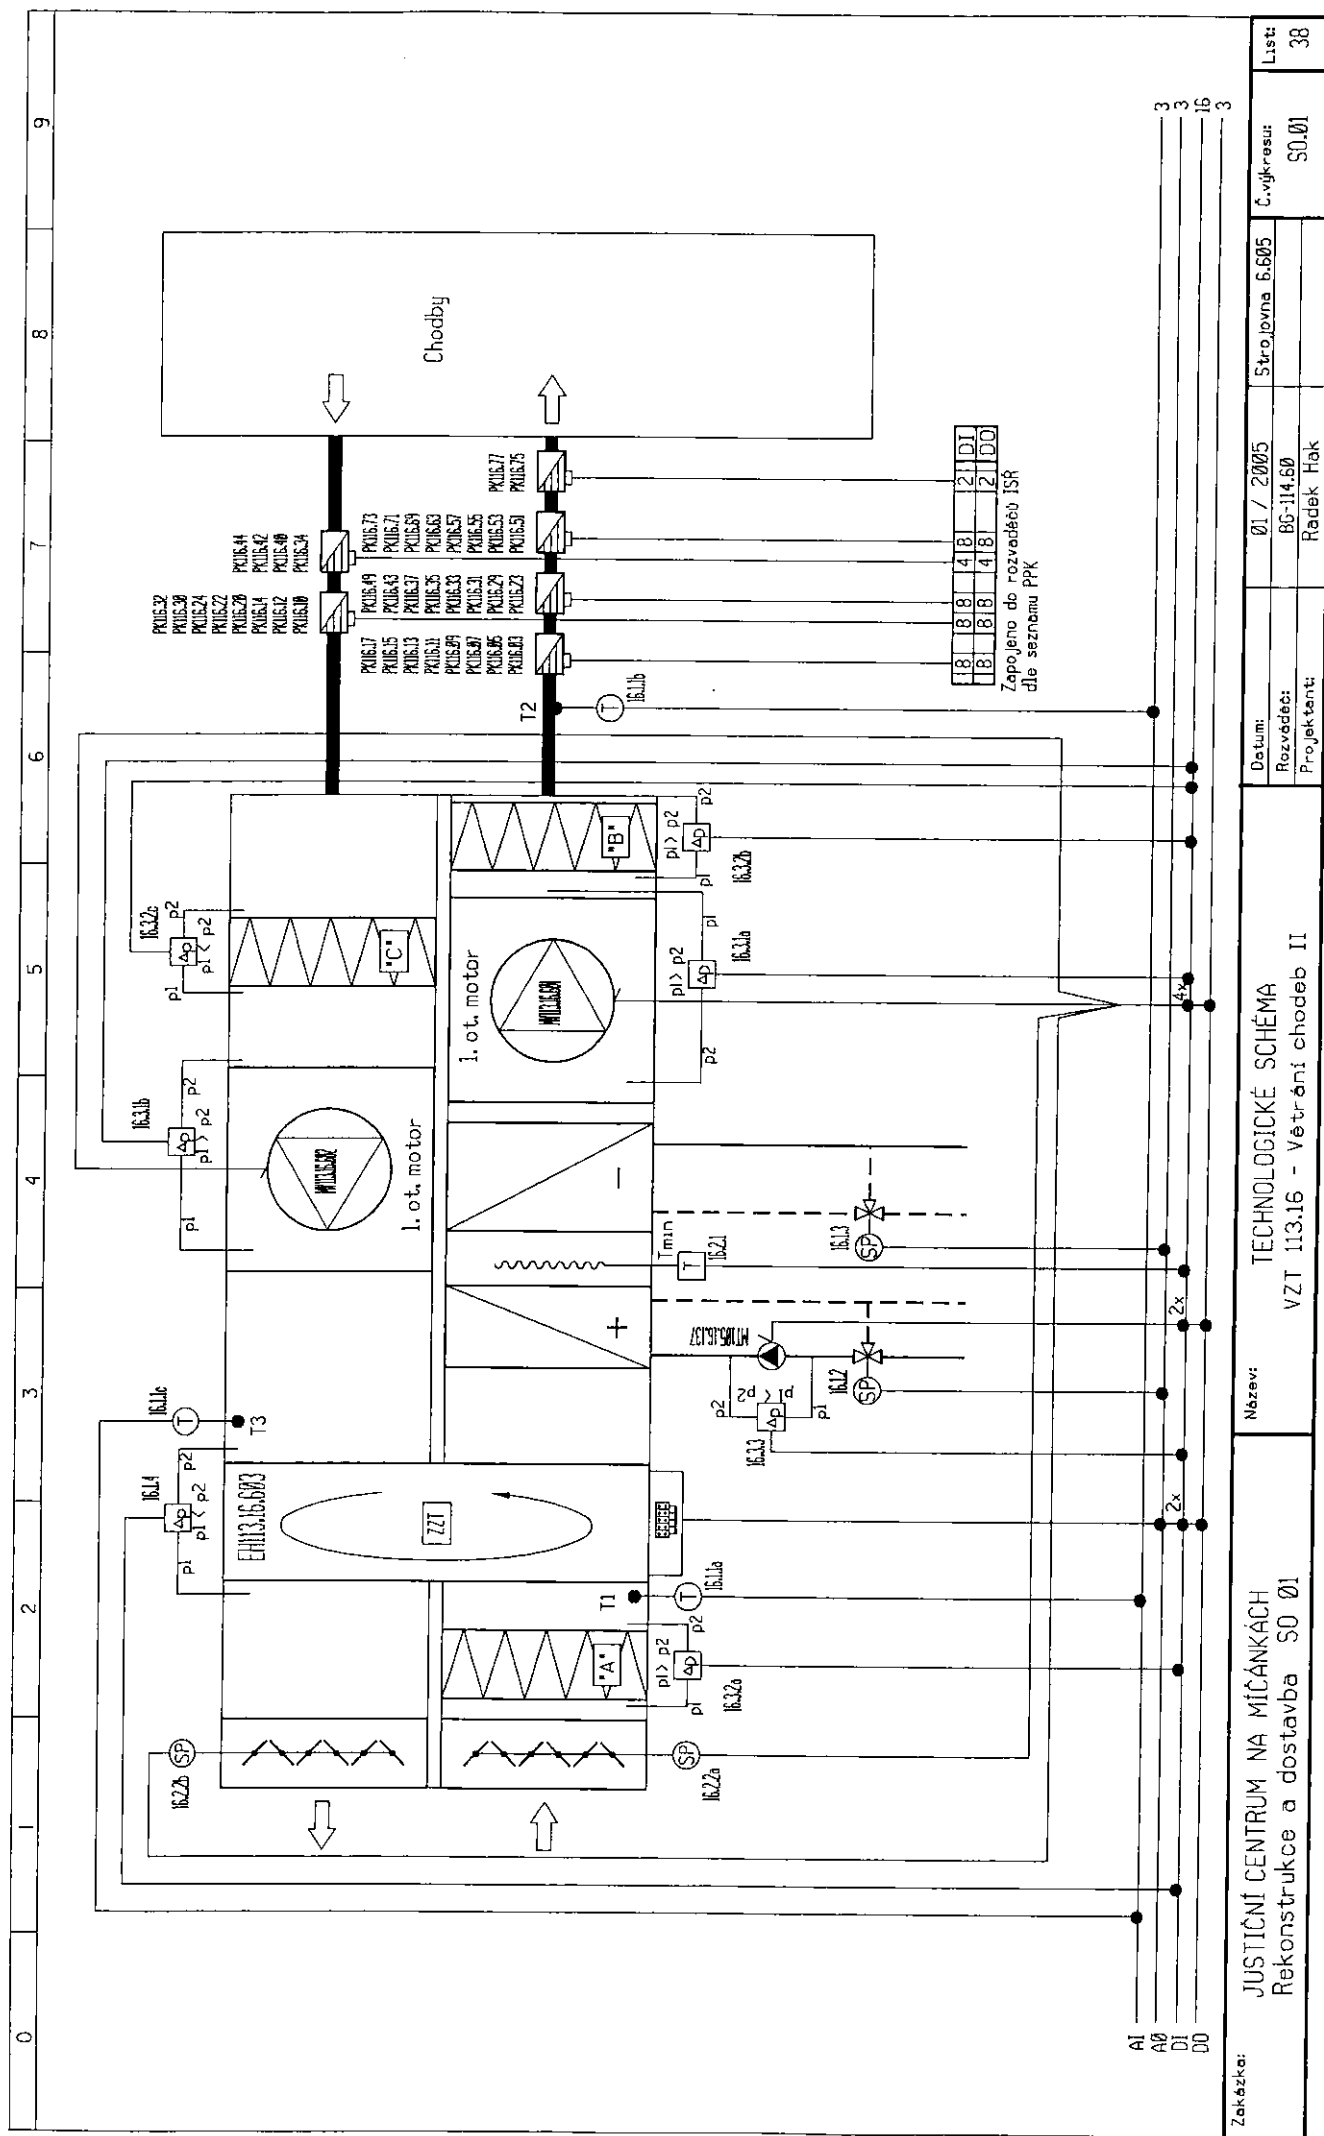


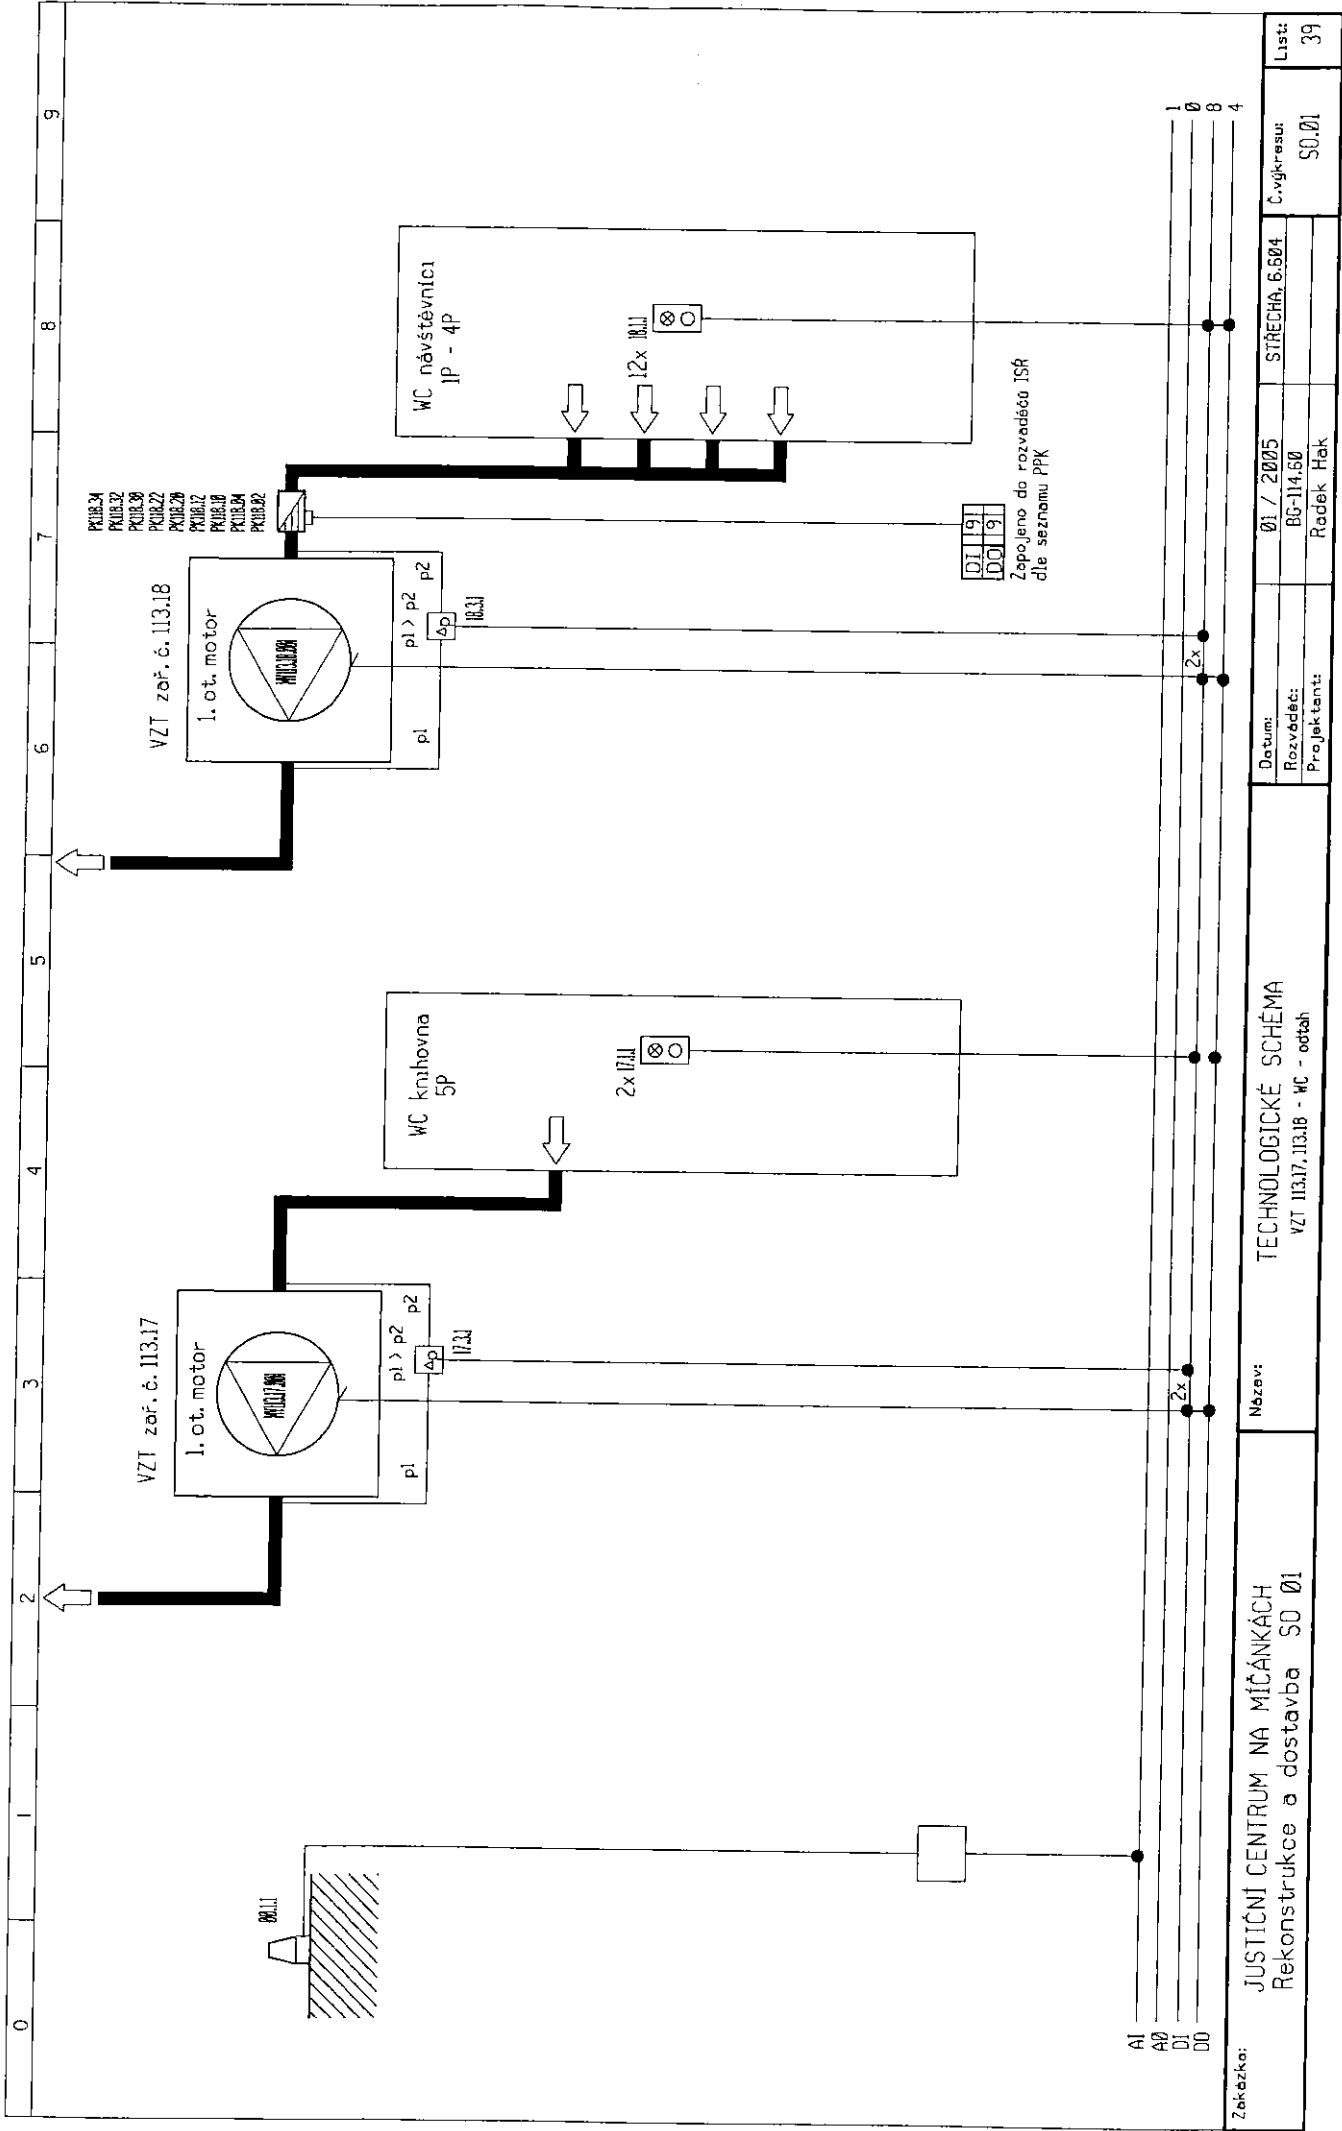


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.17, 113.18 - WC - odtah	Datum:		01 / 2005		C. výkresu:  STŘECHA, 6.504	List:  39
			Rozváděcí:		BG-114.50			
			Projektant:		Radek Hak			

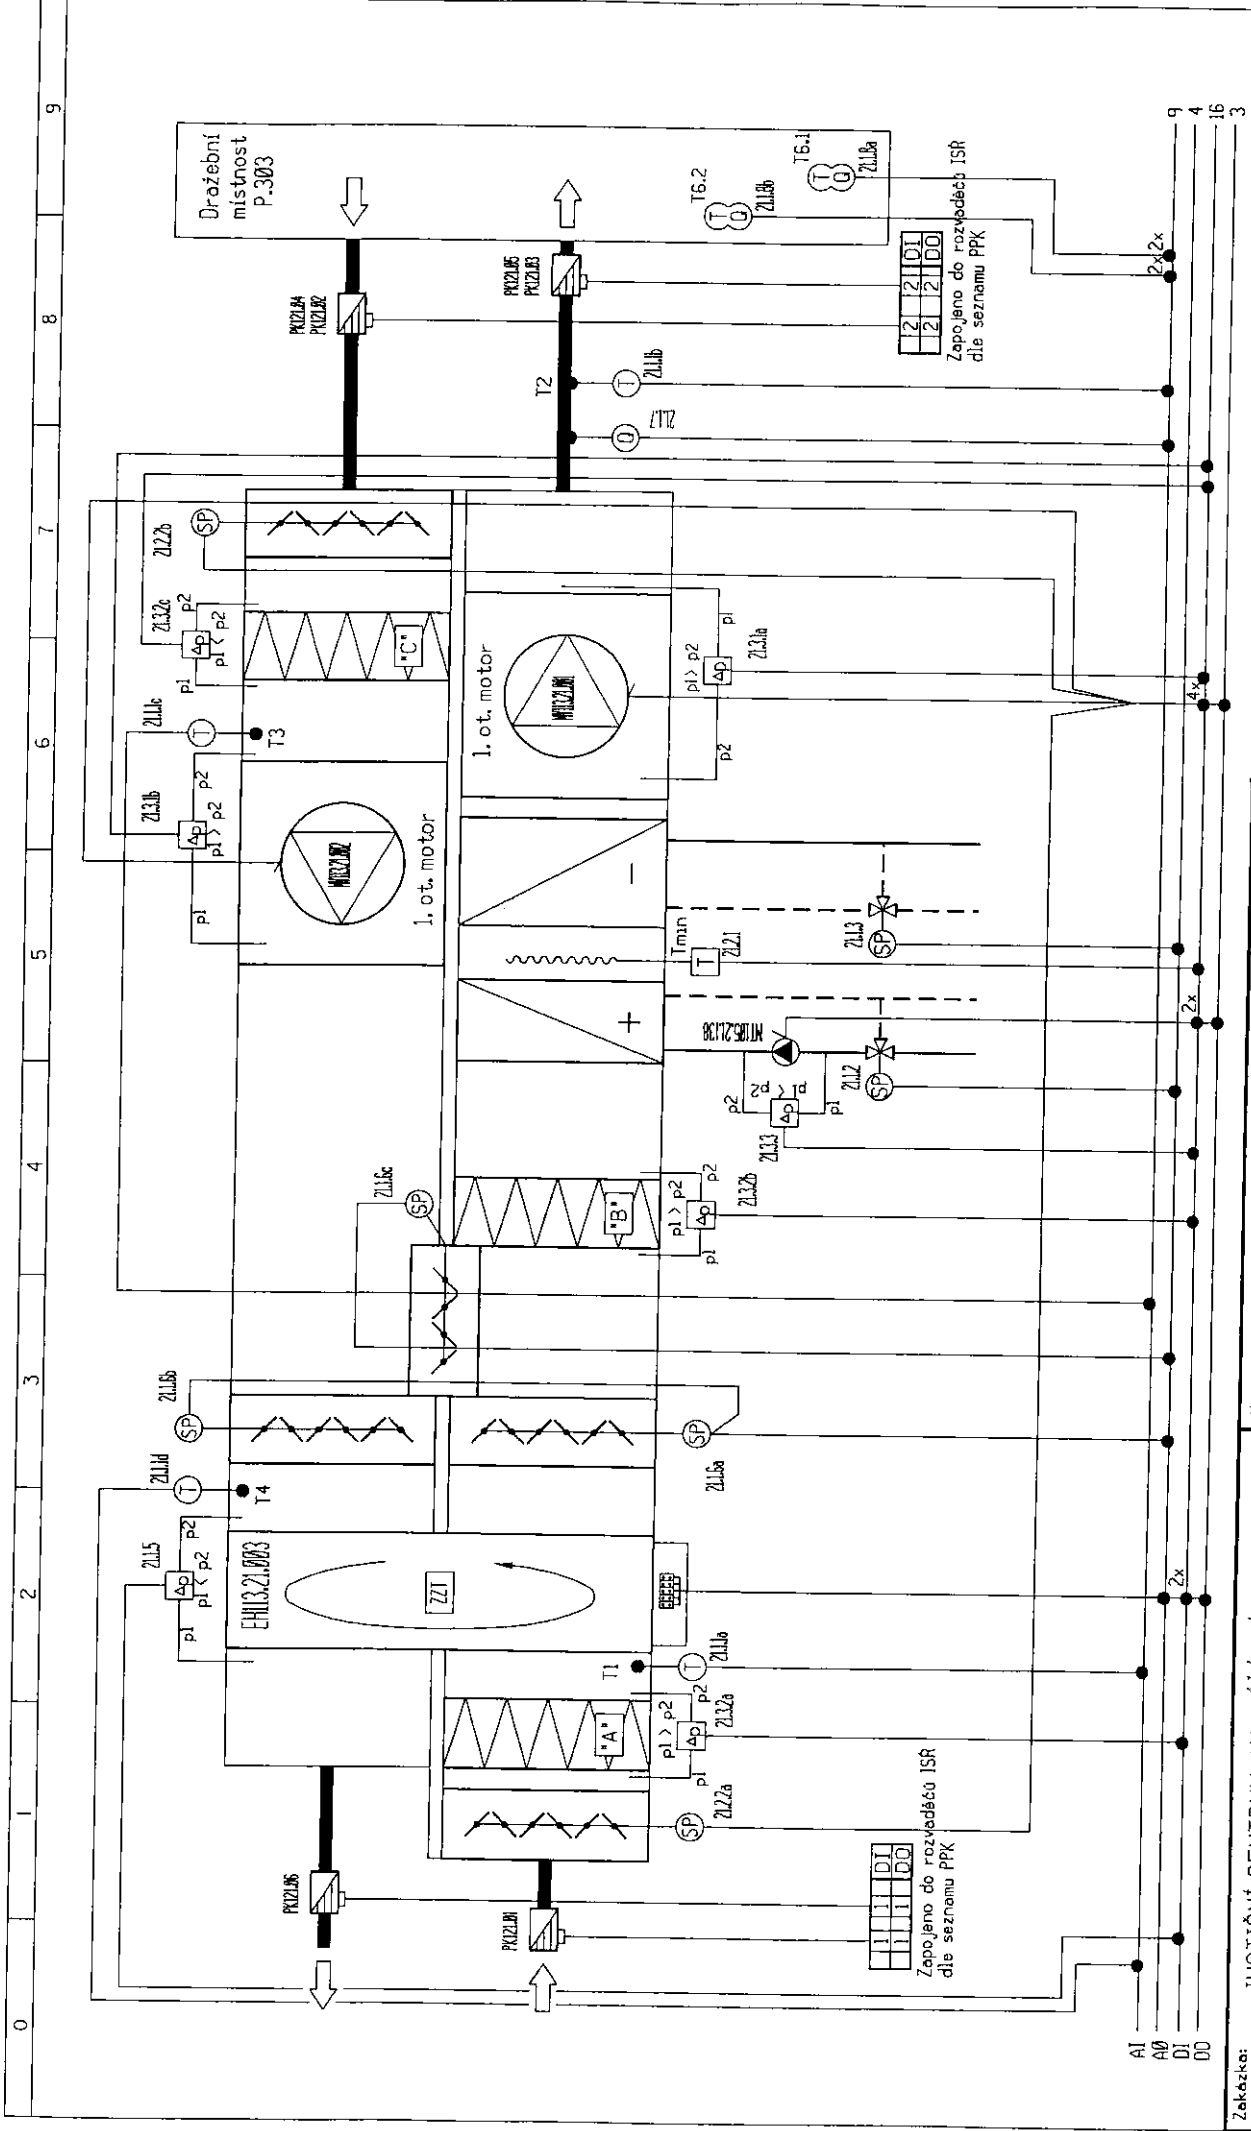


JUSIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  VZT 113.21 - klimatizace dražební místnosti	Datum:		01 / 2005	Strojovna IS.602	Č.výkresu:  SO.01	List:  40
		Rozváděči:		BD-114.01			
		Projektant:		Radek Hak			

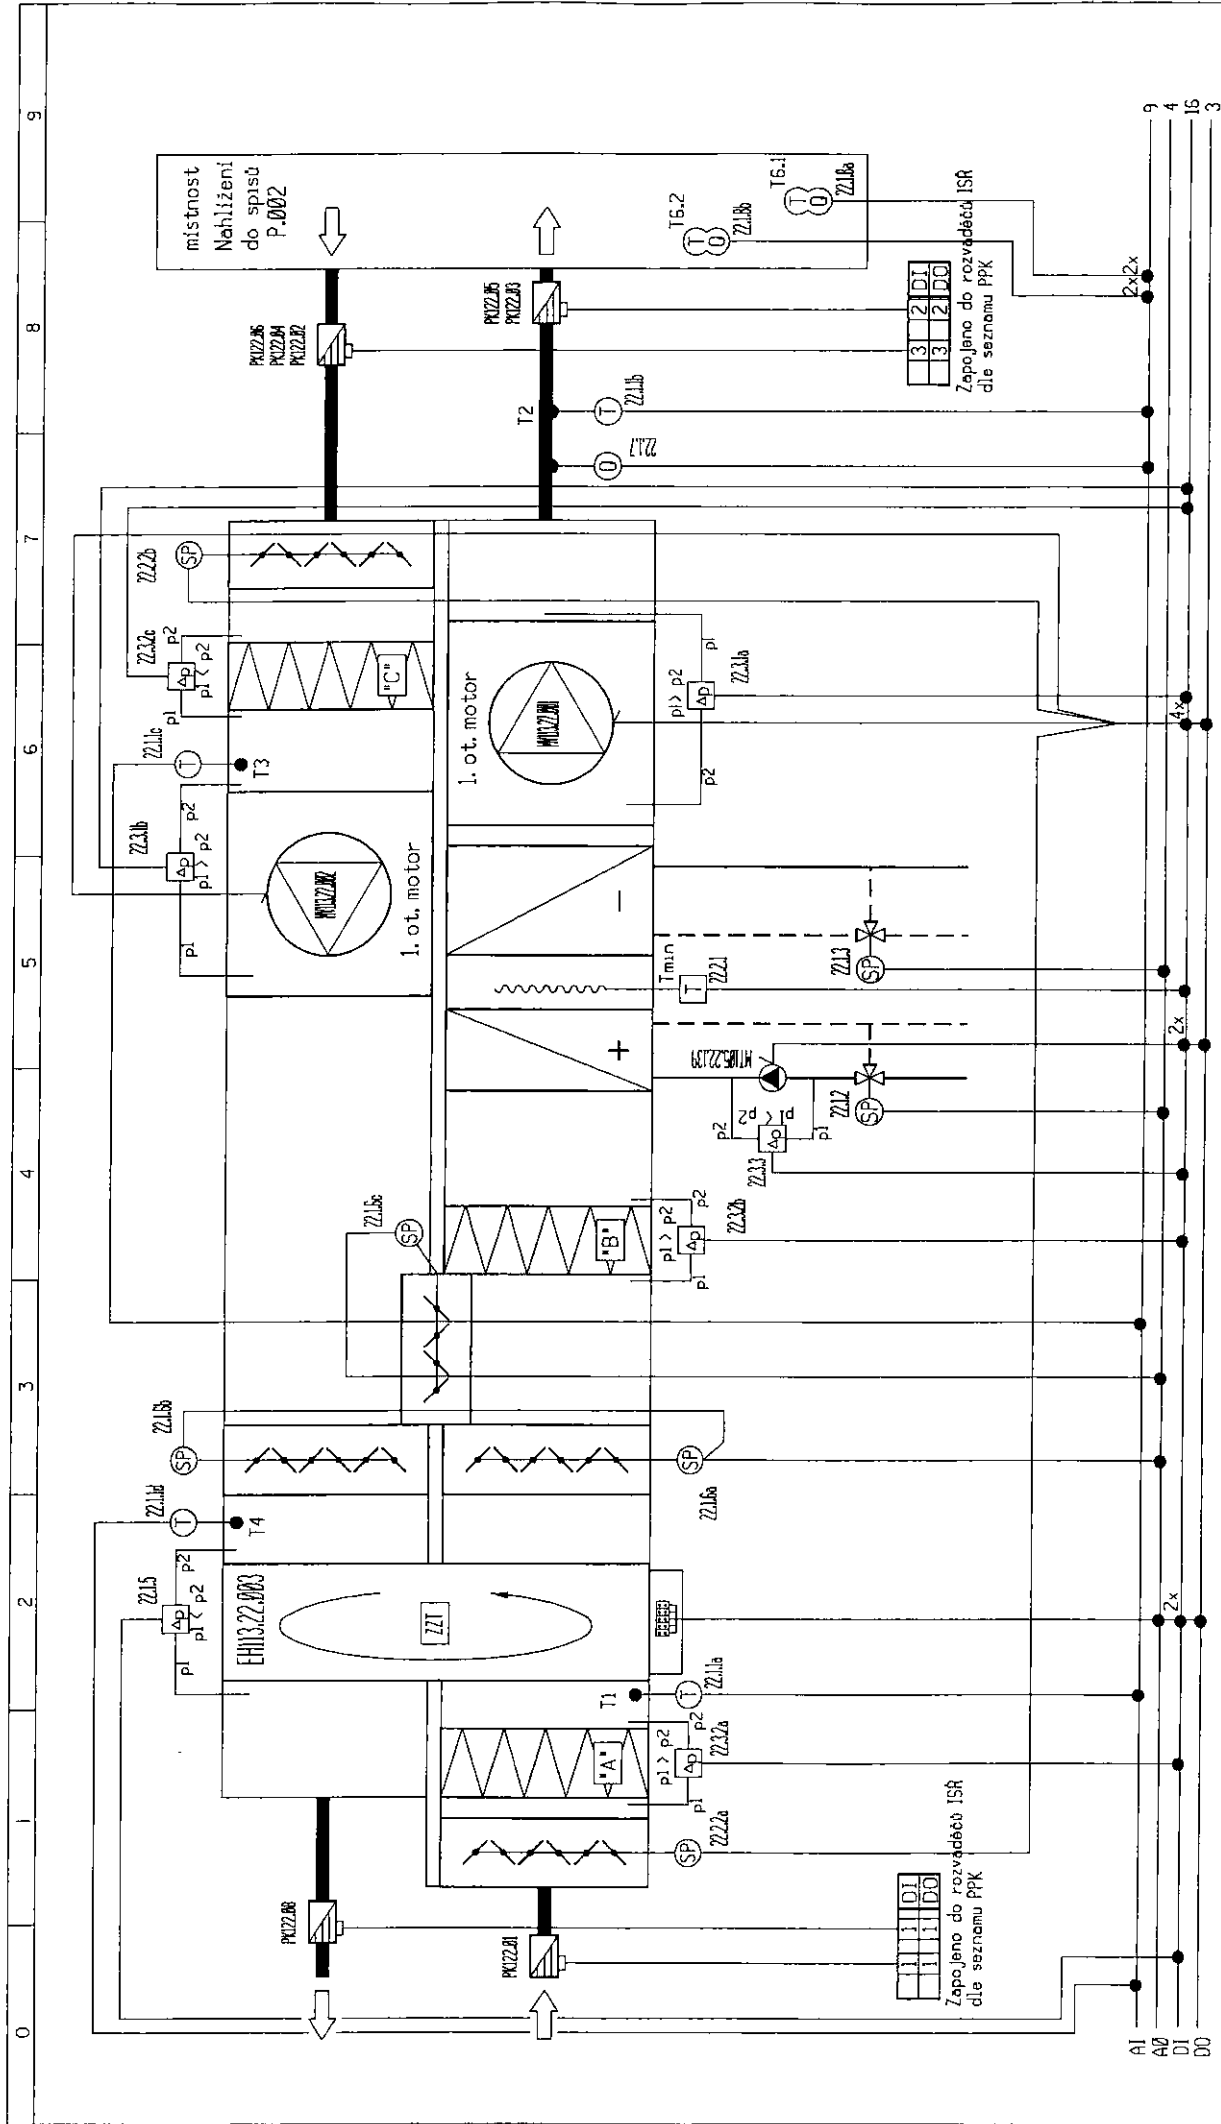

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostava SO 01	Název: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.22 - klimatizace Nahlížení do spisů	Datum:		01 / 2005		Strojovna IS.603		Č.výkresu: SO.01	List: 41
			Rozváděč:		BE-114.01					
			Projektant:		Radek Hak					

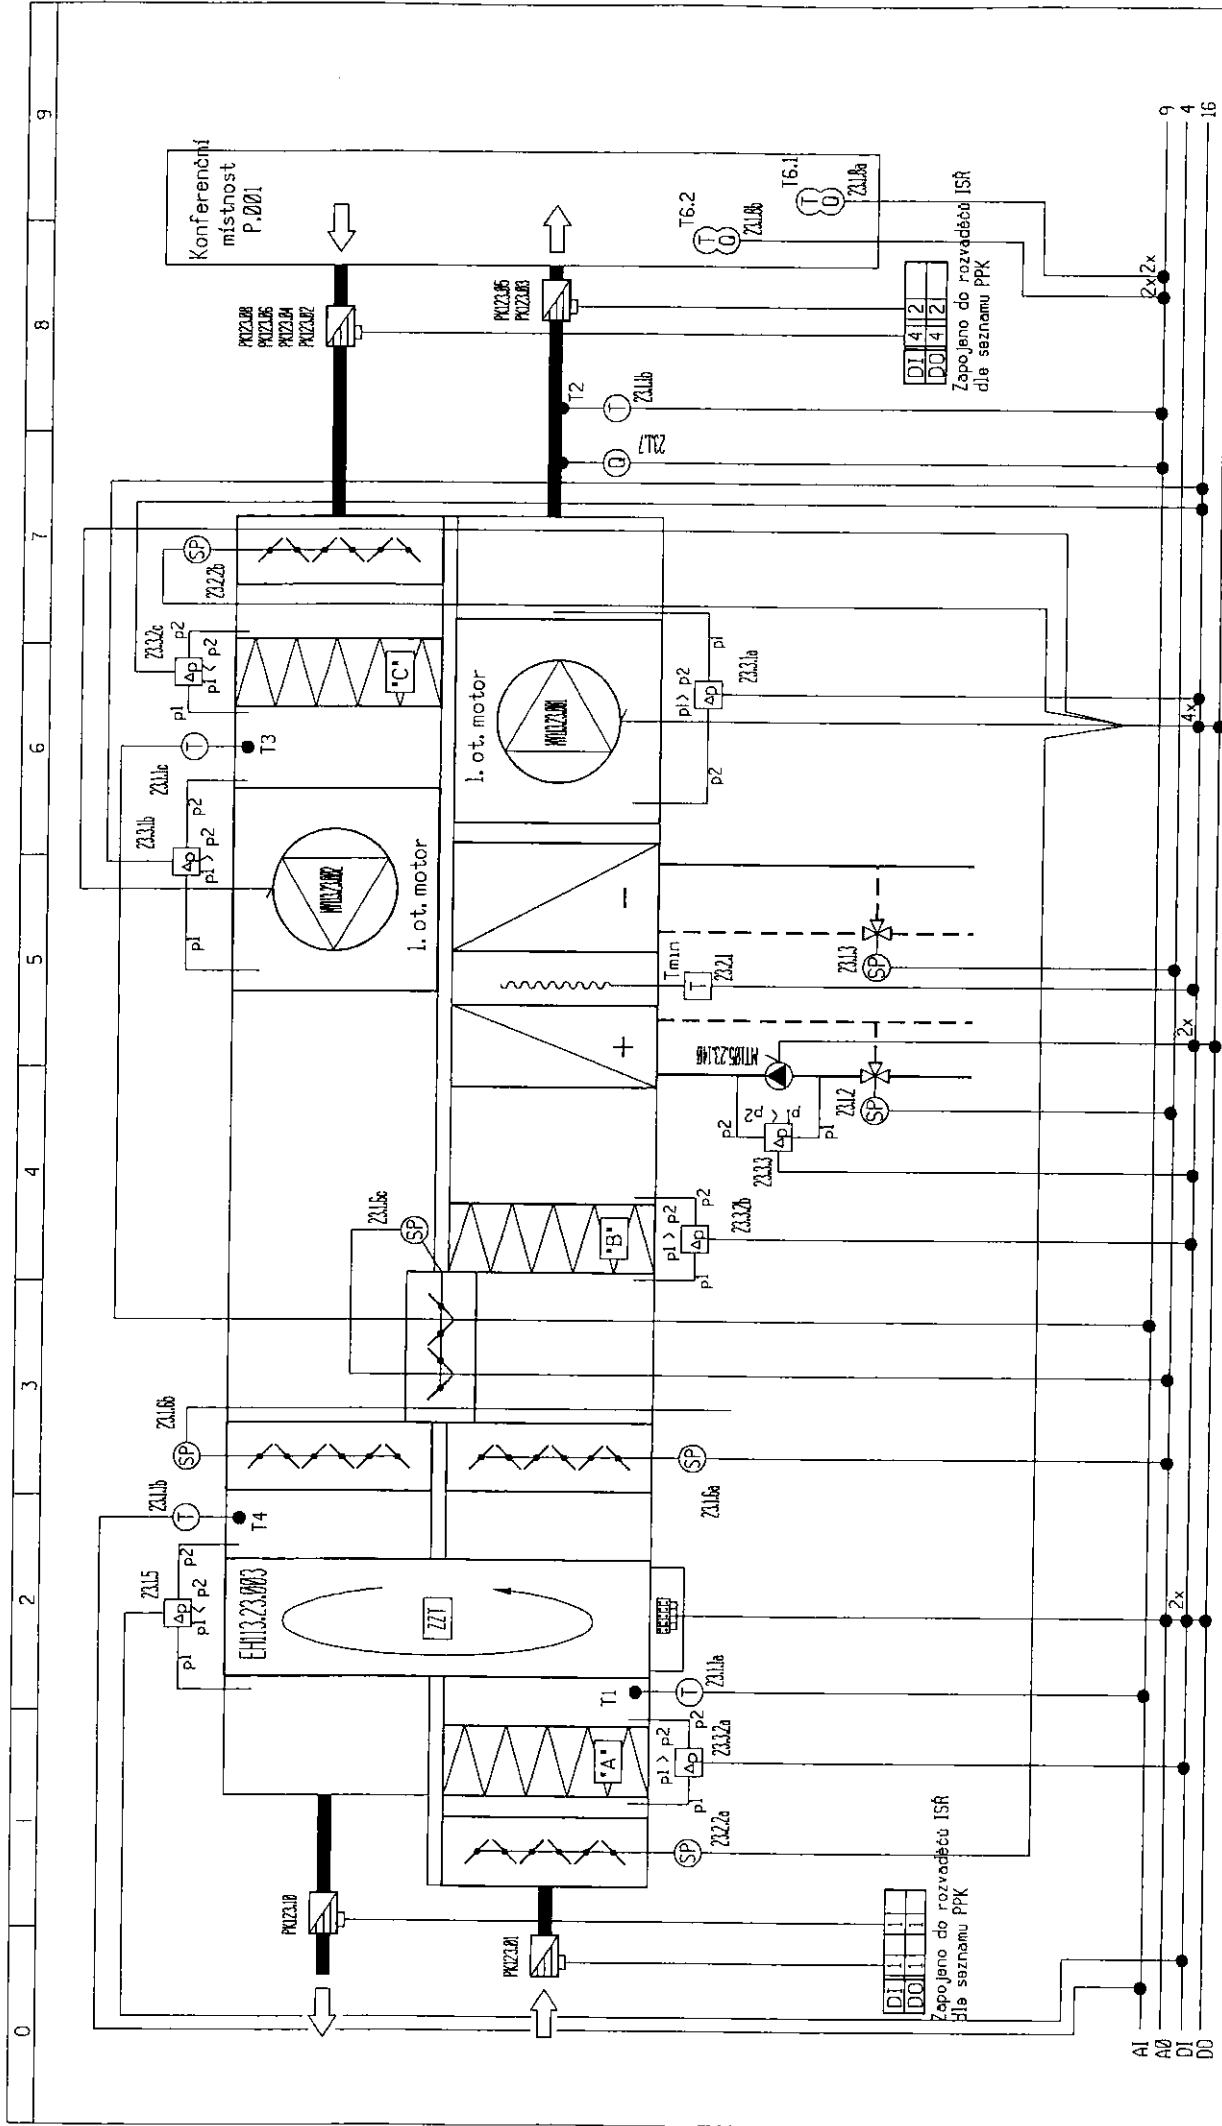

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název: TECHNOLOGICKÉ SCHEMA VZT 113.23 - klimatizace Konferenční místnosti	Datum: 01 / 2005 Rozváděč: BF-114.01 Projektant: Radek Hak	Č. výkresu: 50.01	List: 42
----------	--	---	---	----------------------	-------------

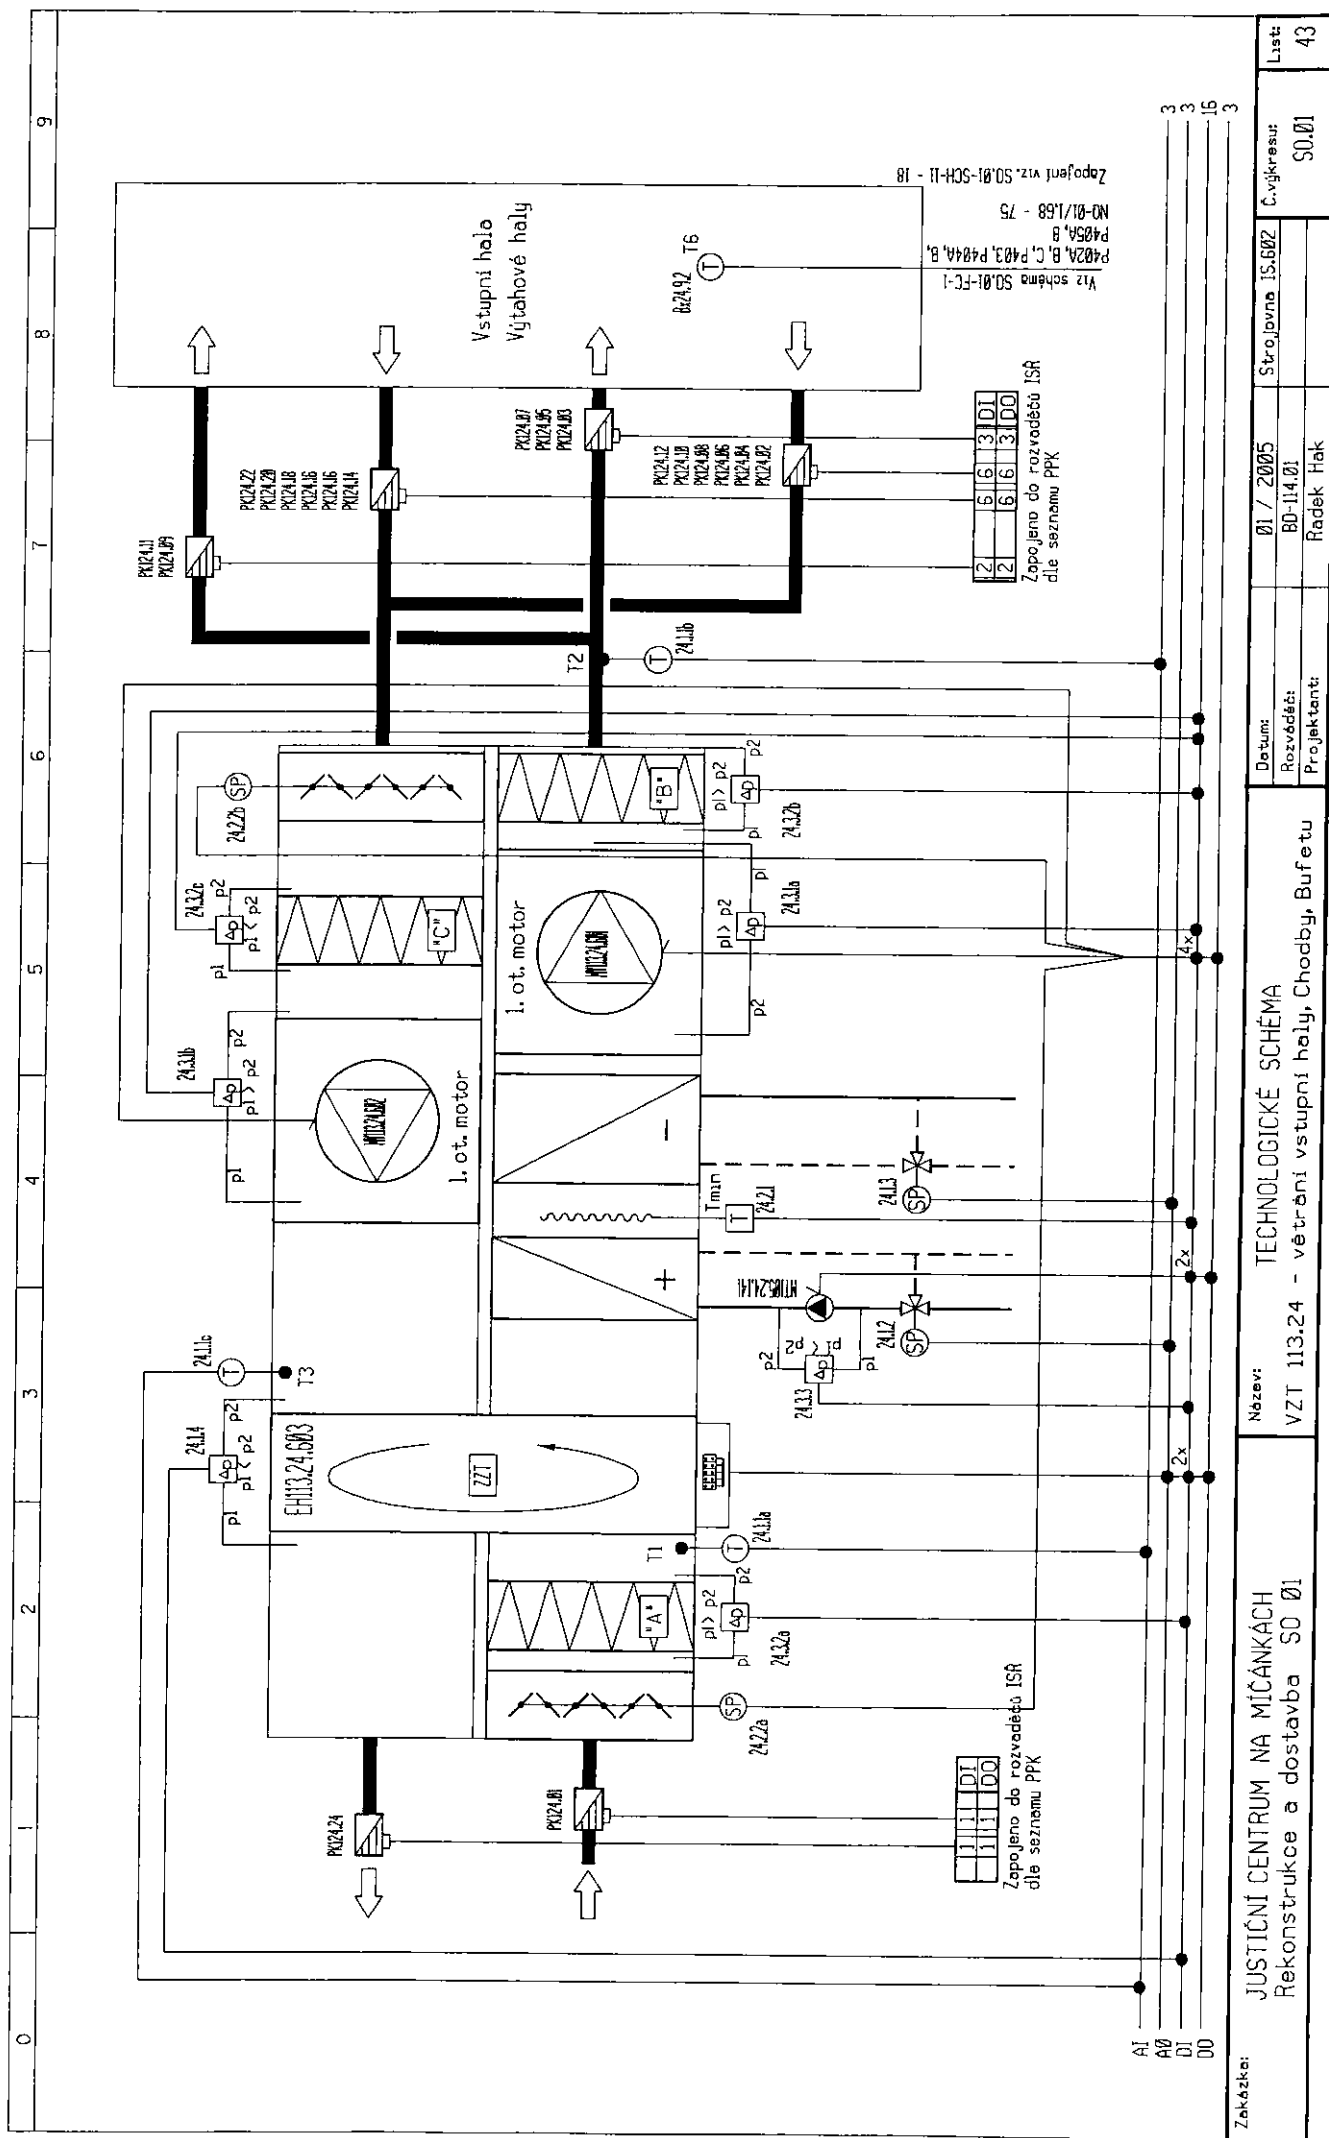

**Zakazka:**

**JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH**  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

Název: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  
VZT 113.24 - větrání vstupní haly, Chodby, Bufetu


Datum:
Rozváděč:
Projektant:


01 / 2005  
BD-114.01  
Radek Hak

Strojovno 15.602

resu:

Lst: 13

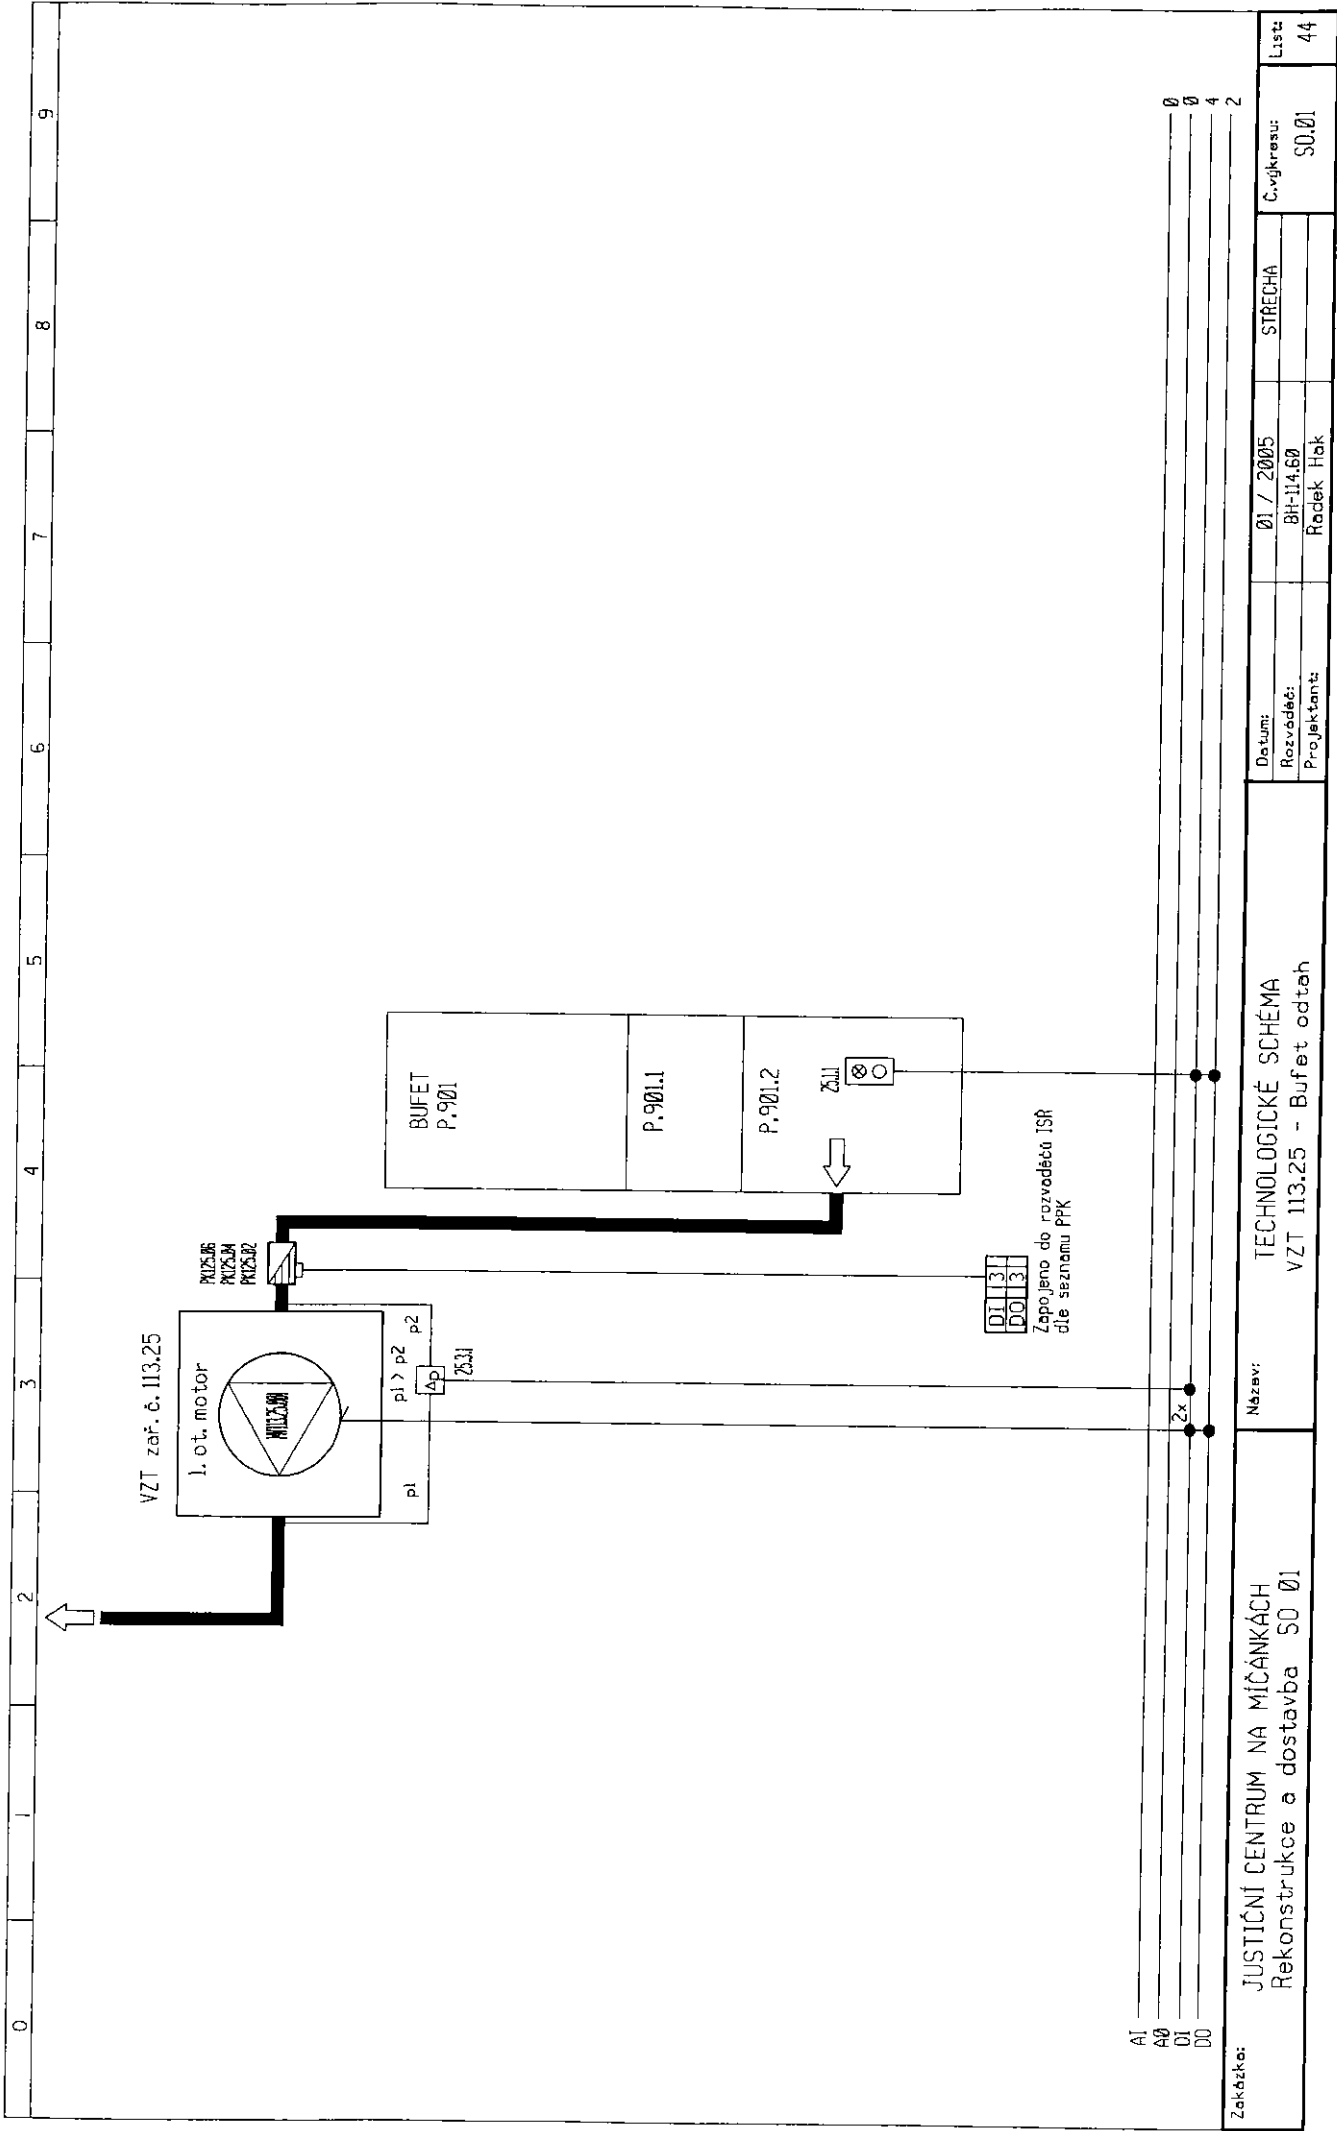


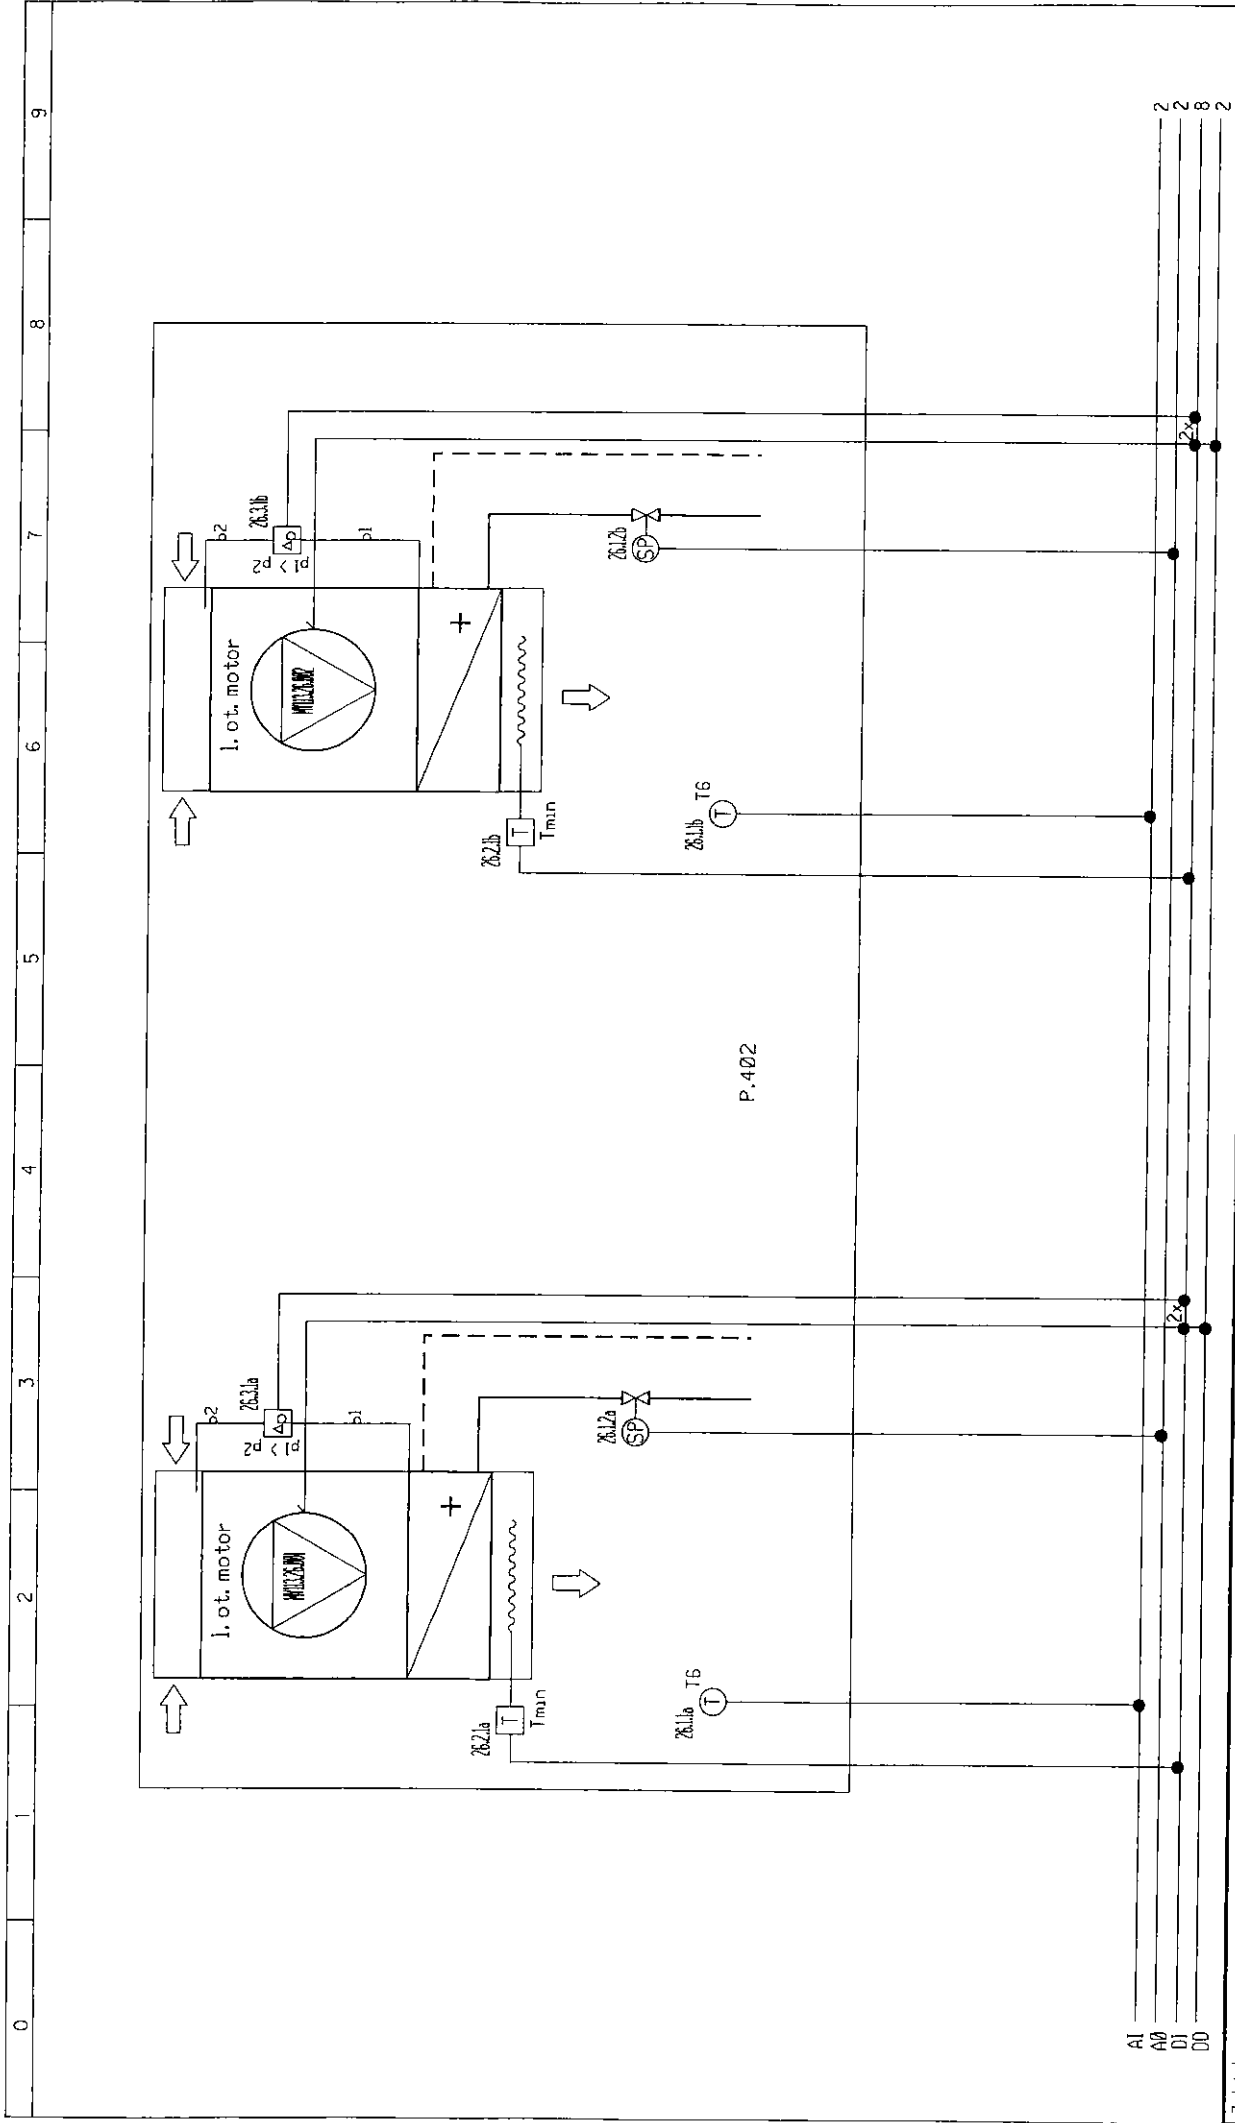

Zákazka: JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.26 - Dverní clony	Datum: 01 / 2005 Rozváděč: CB-114.00 Projektant: Radek Hak	Č. výkresu: 50.01 List: 45
---	--	--	-------------------------------


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div> <p>P.417.2</p> </div>									
<div> <div> <div>AI</div> <div>A0</div> <div>O1</div> <div>O0</div> </div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>8</div> <div>2</div> </div> </div>	<div> <div> <div>JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČKÁCH</div> <div>Rekonstrukce a dostavba SO 01</div> </div> <div> <div>Název:</div> <div>TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA</div> <div>VZT 113.27 - Dveřní clony</div> </div> </div>		<div> <div>Datum:</div> <div>01 / 2005</div> </div> <div> <div>Rozváděči:</div> <div>ČB-114.00</div> </div> <div> <div>Projektant:</div> <div>Radek Hek</div> </div>		<div> <div>Č.výkresu:</div> <div>SO.01</div> </div>	<div> <div>Listu:</div> <div>46</div> </div>			




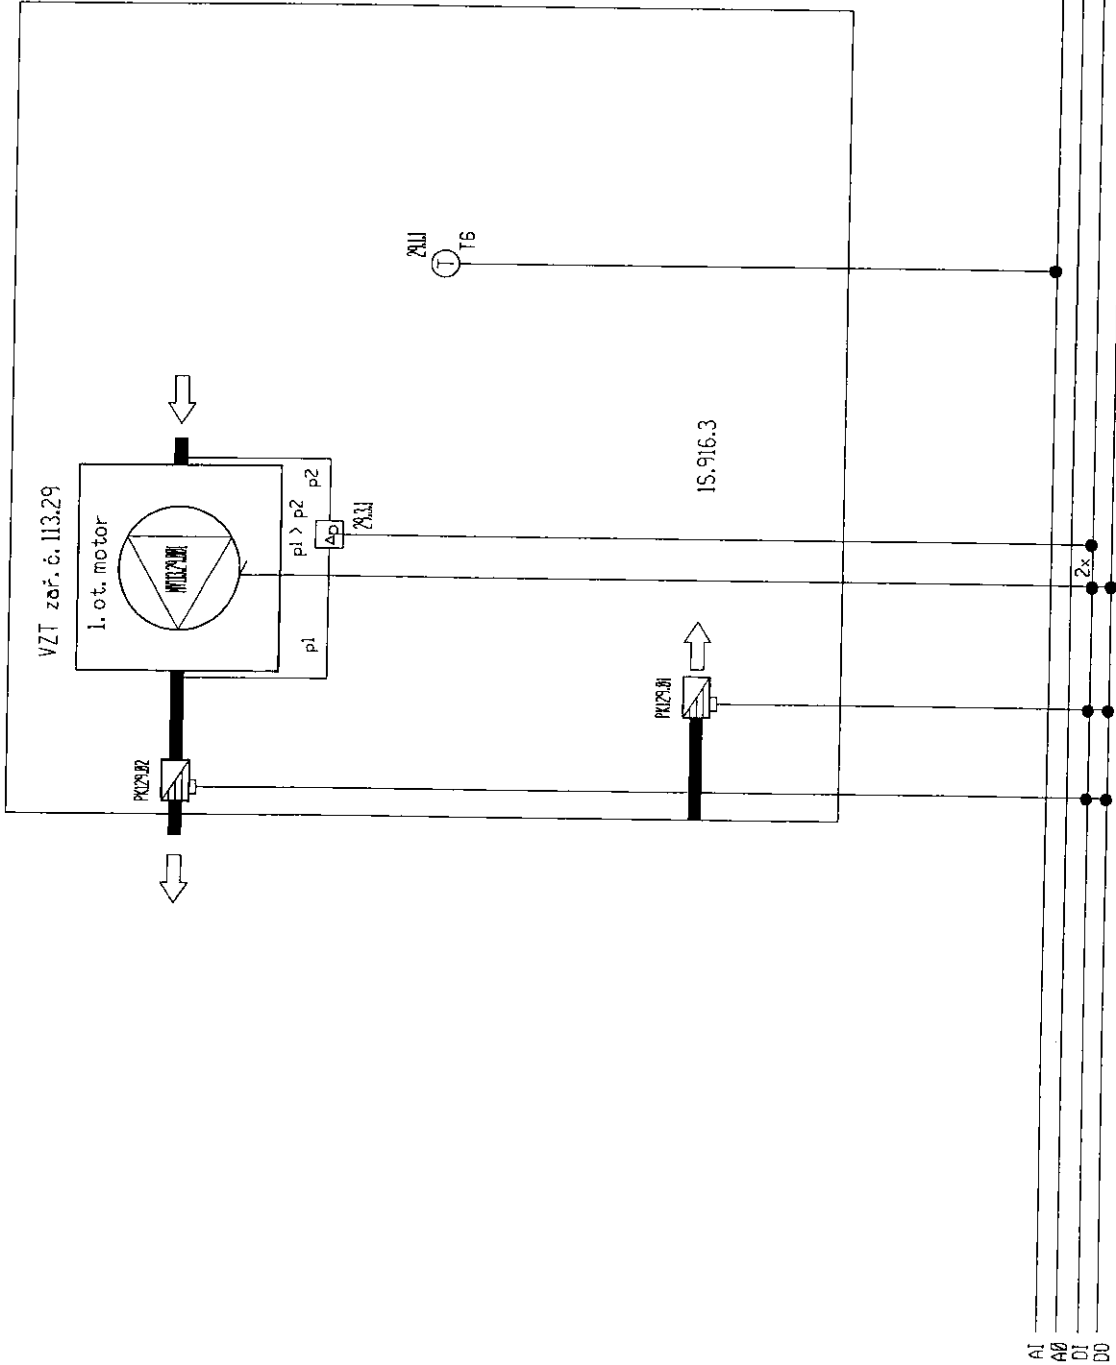


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  VZT 113.29 - Větrání strojovny mrazících boxů	Datum:		01 / 2005	Č.výkresu: SO.01	Listů 48
			Rozváděcí:		BB-114.01		
			Projektant:		Rodek Hak		



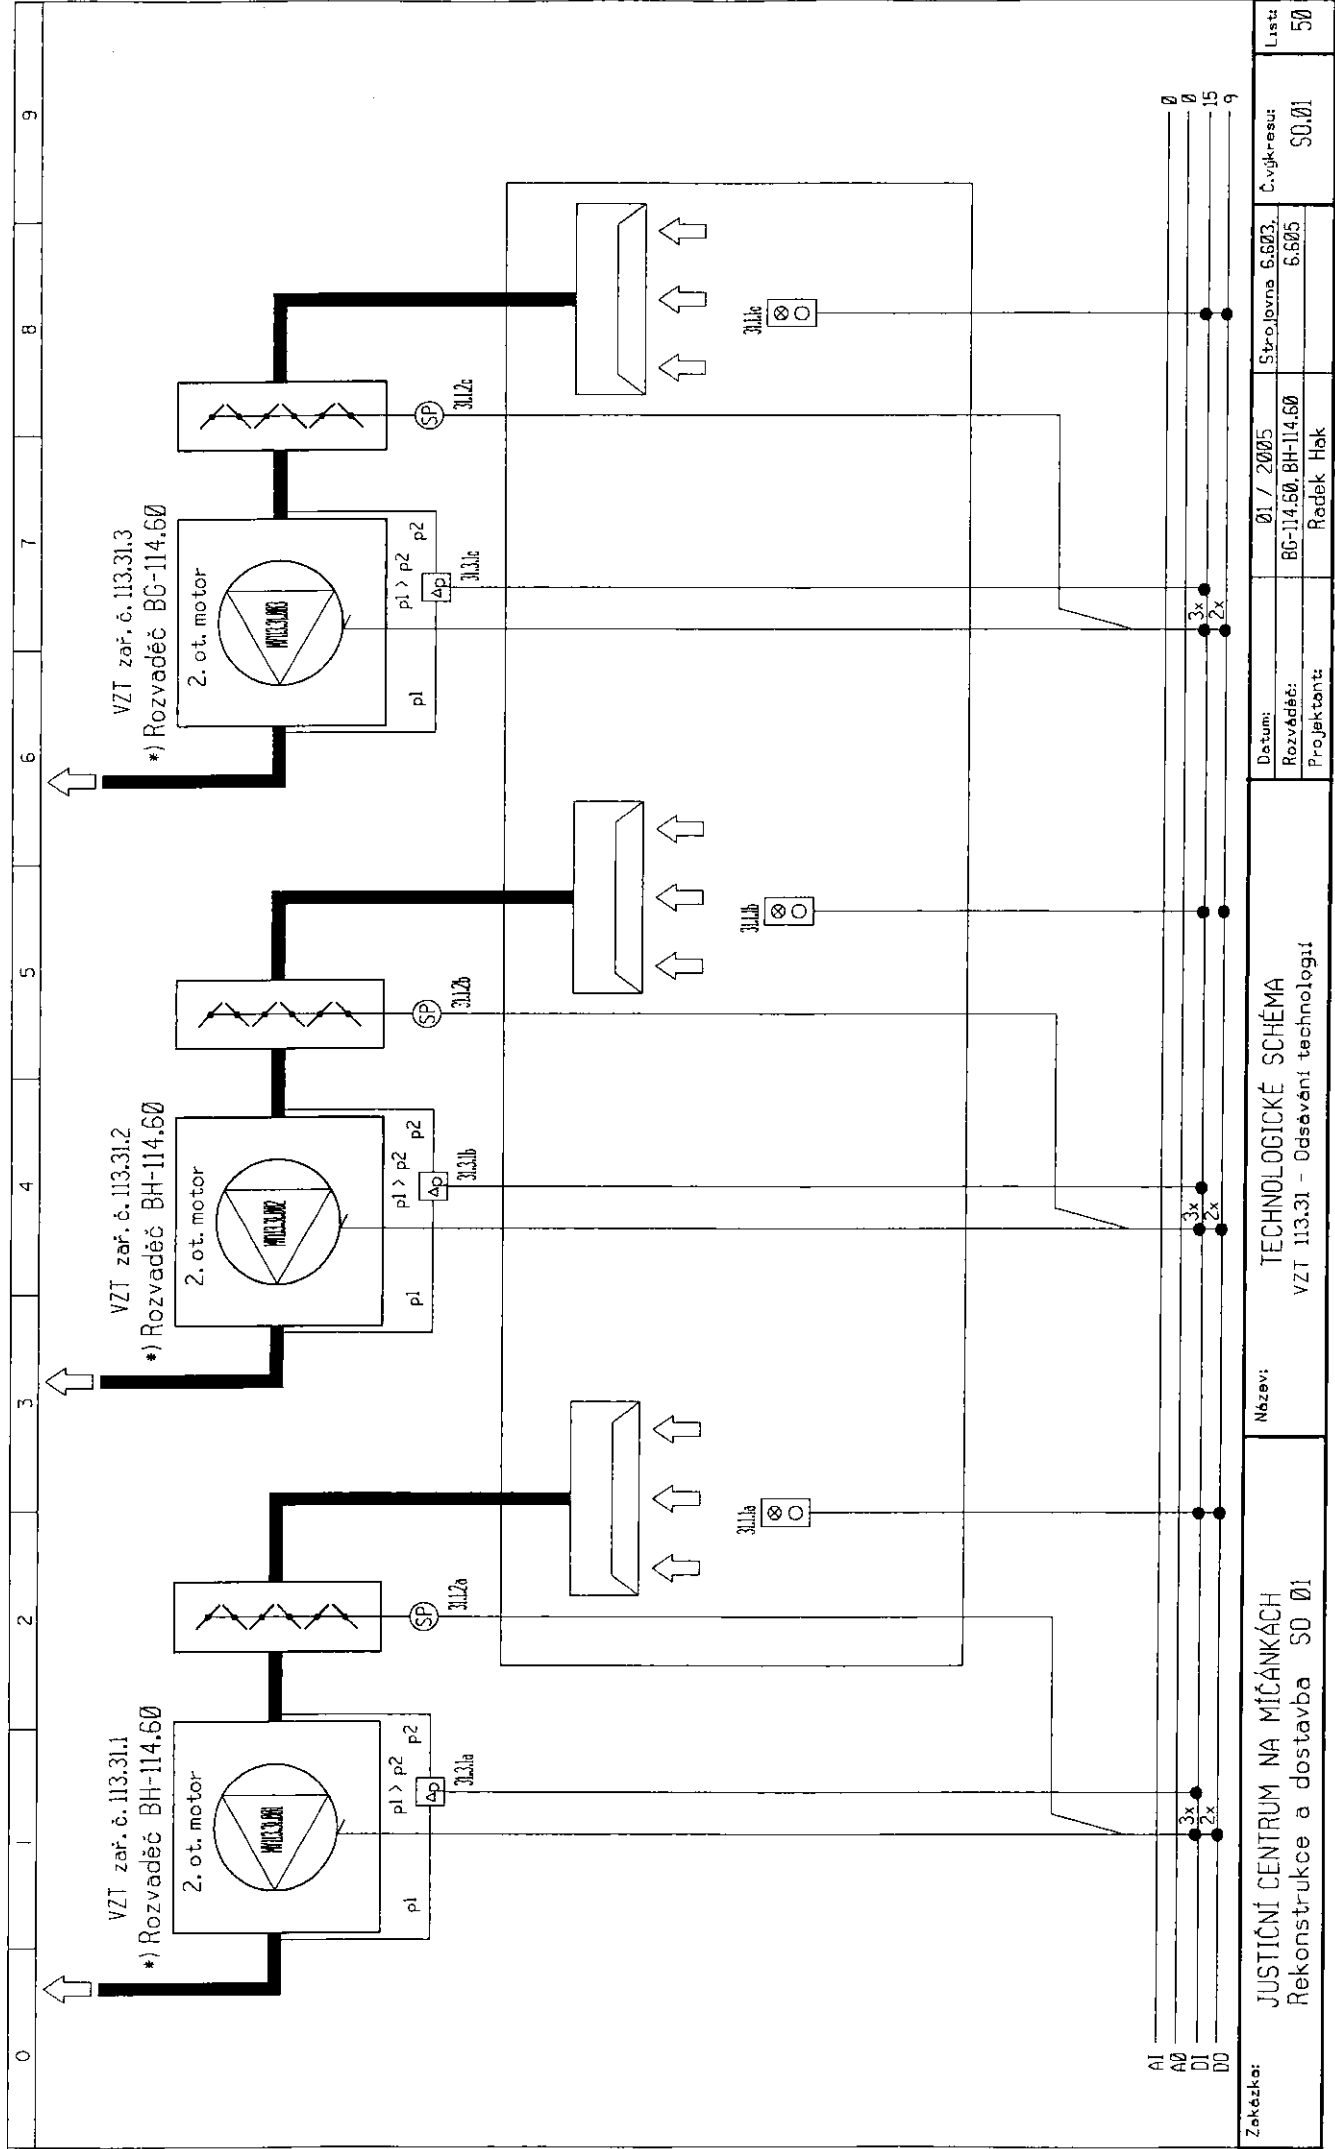

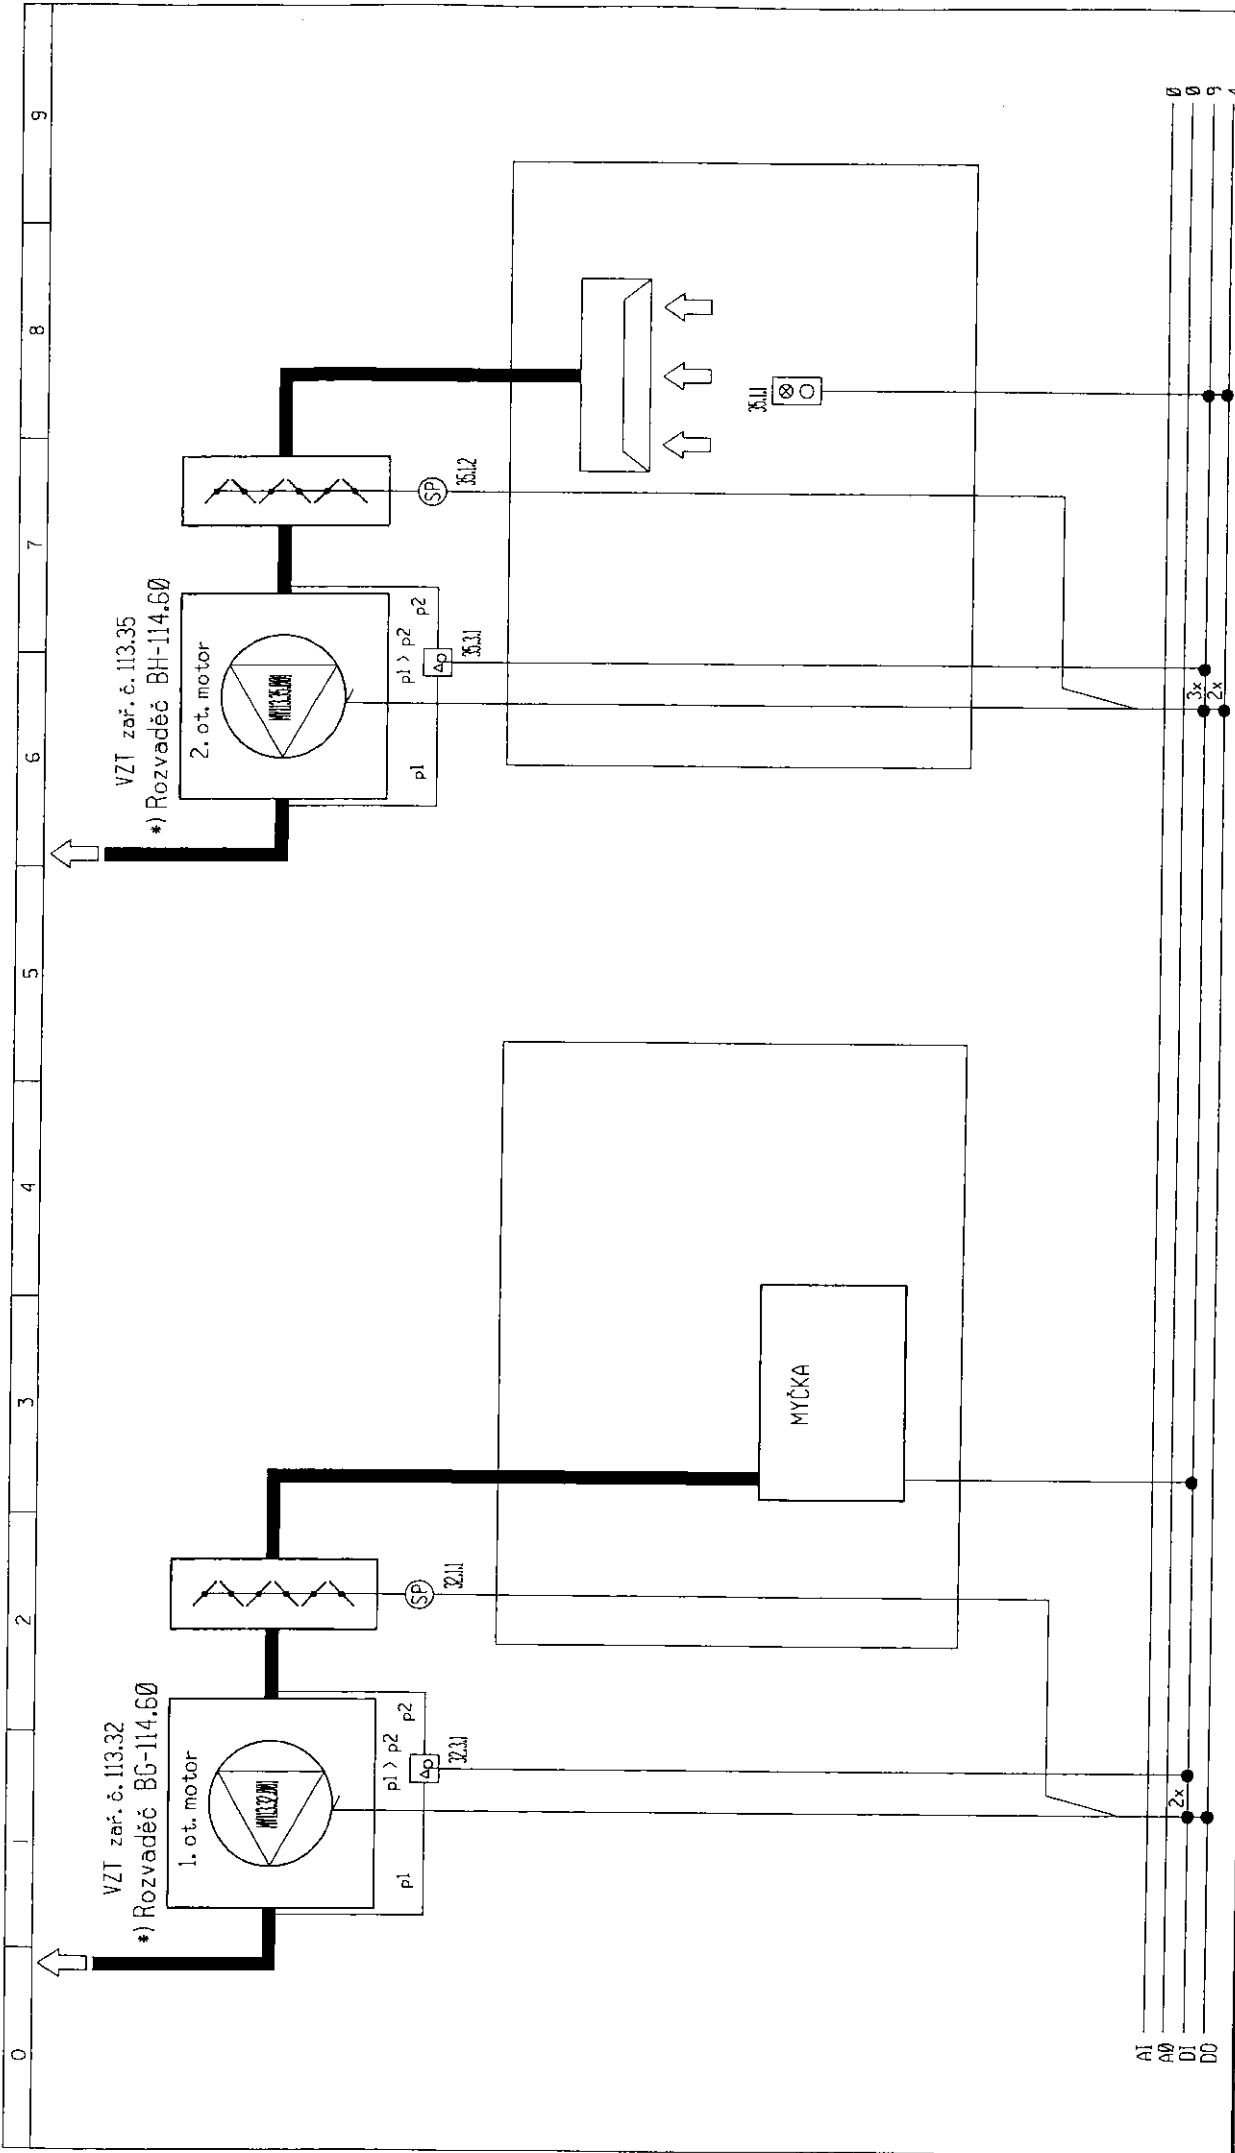



Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.32, 113.35 - Odsávání technologii			Datum:	01 / 2005	Strojovna 6.605	Č.výkresu: SO.01	List: 51
					Rozvedec:	BG-114.60, BH-114.60	Střeška			
					Projektant:	Radek Hak				

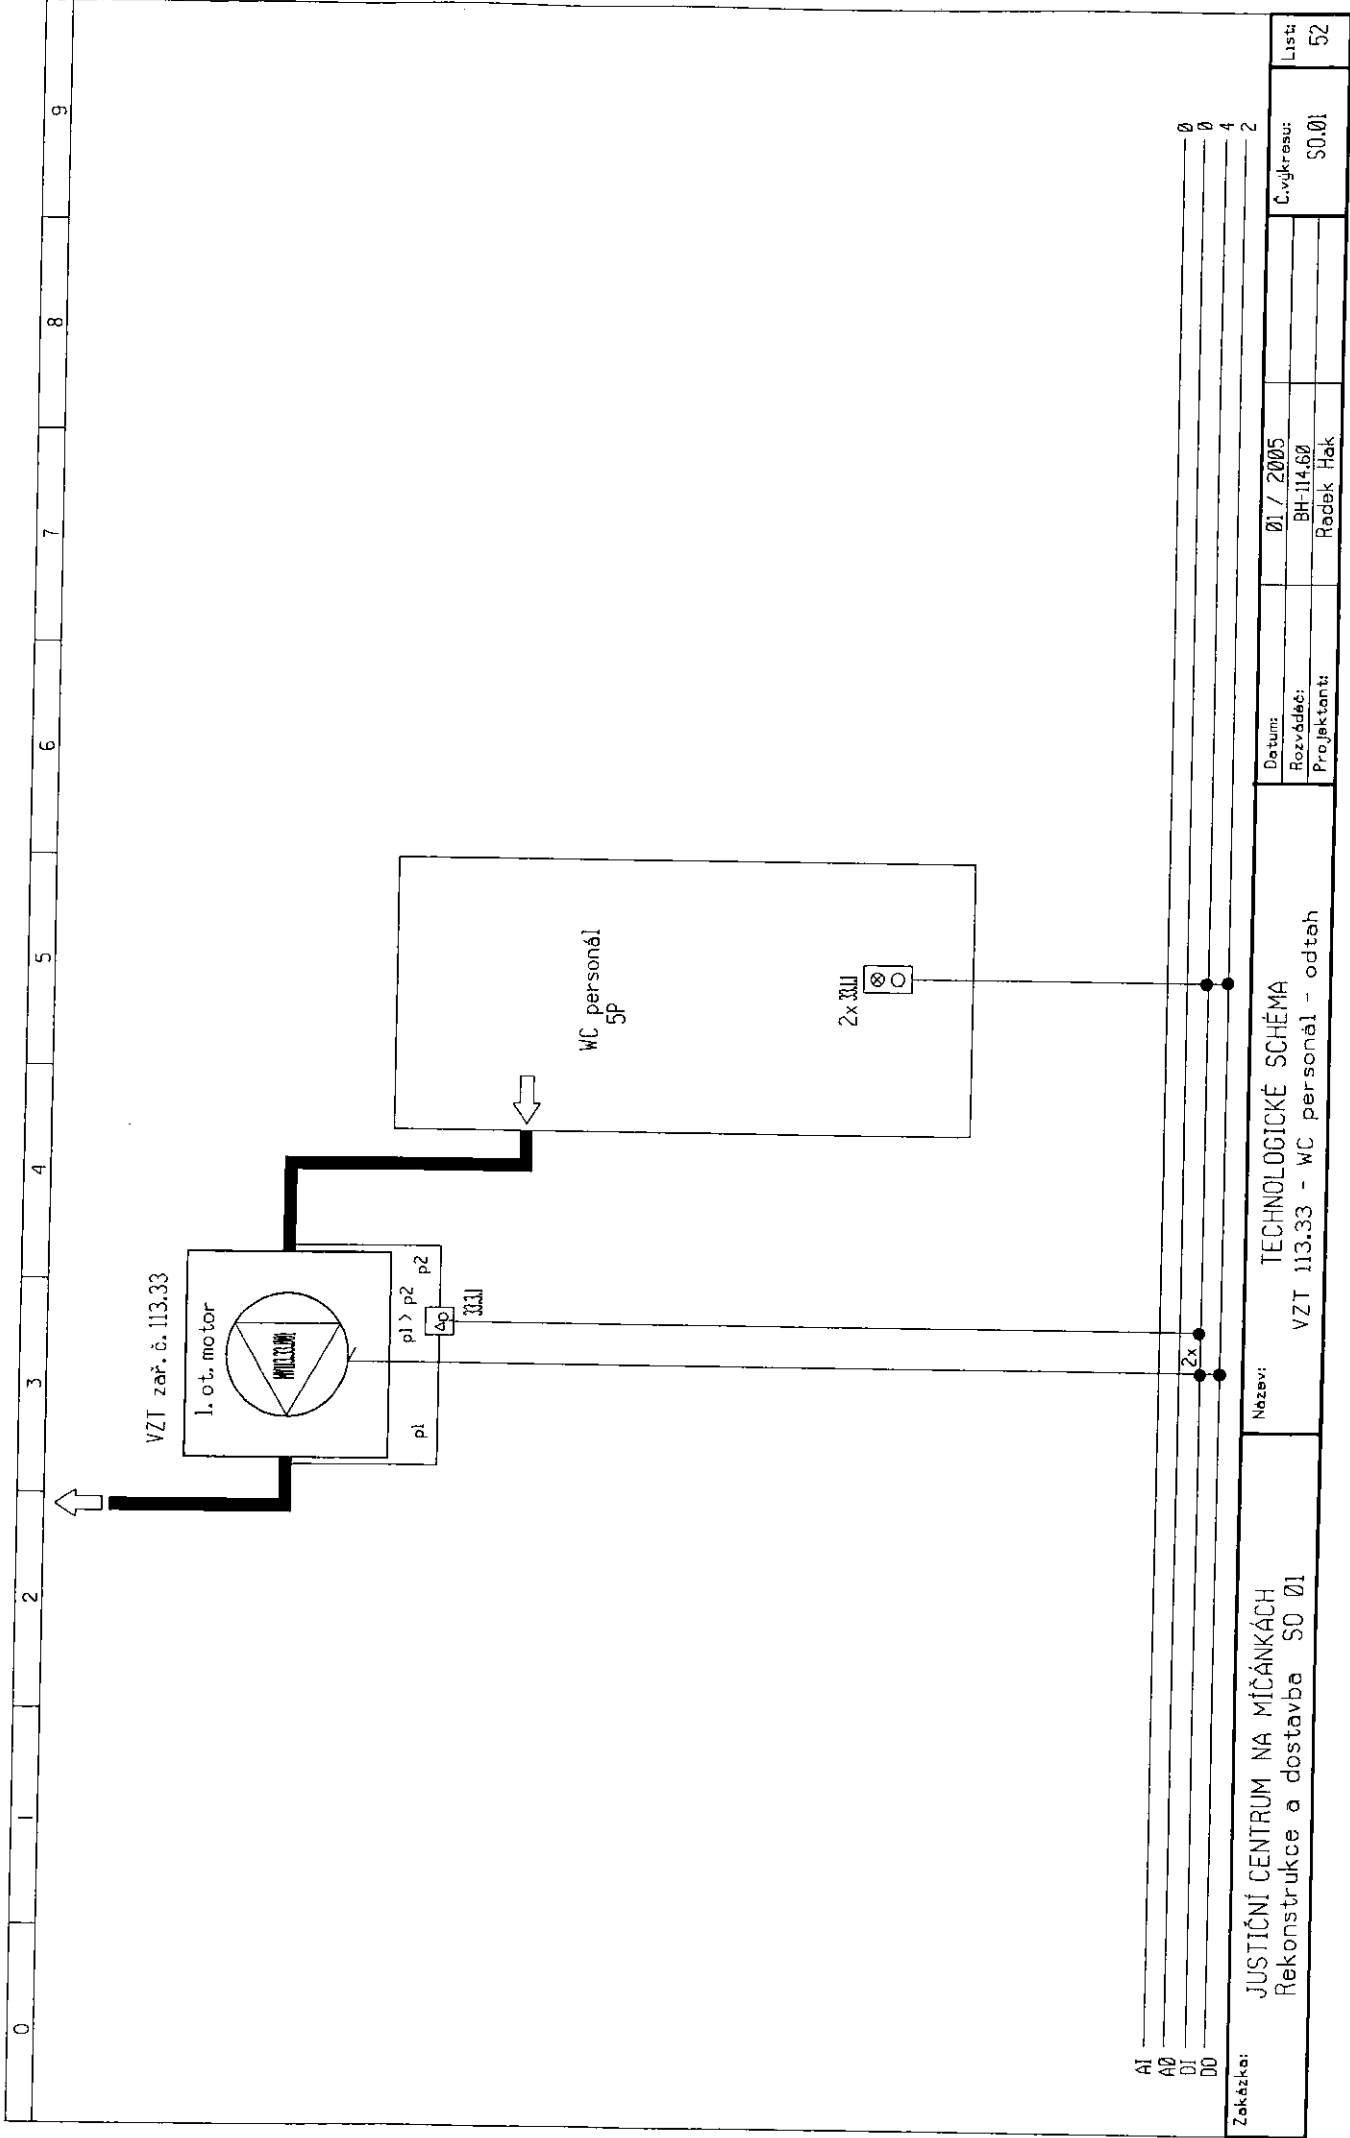


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČANKÁCH		Název:		Datum:		01 / 2005		Č.výkresu:	List:	
	Rekonstrukce a dostavba SO 01		VZT 113.33 - WC personál - odtah		Rozváděc:		BH-114.60				
					Projektant:		Radek Hak				
										50.01	52




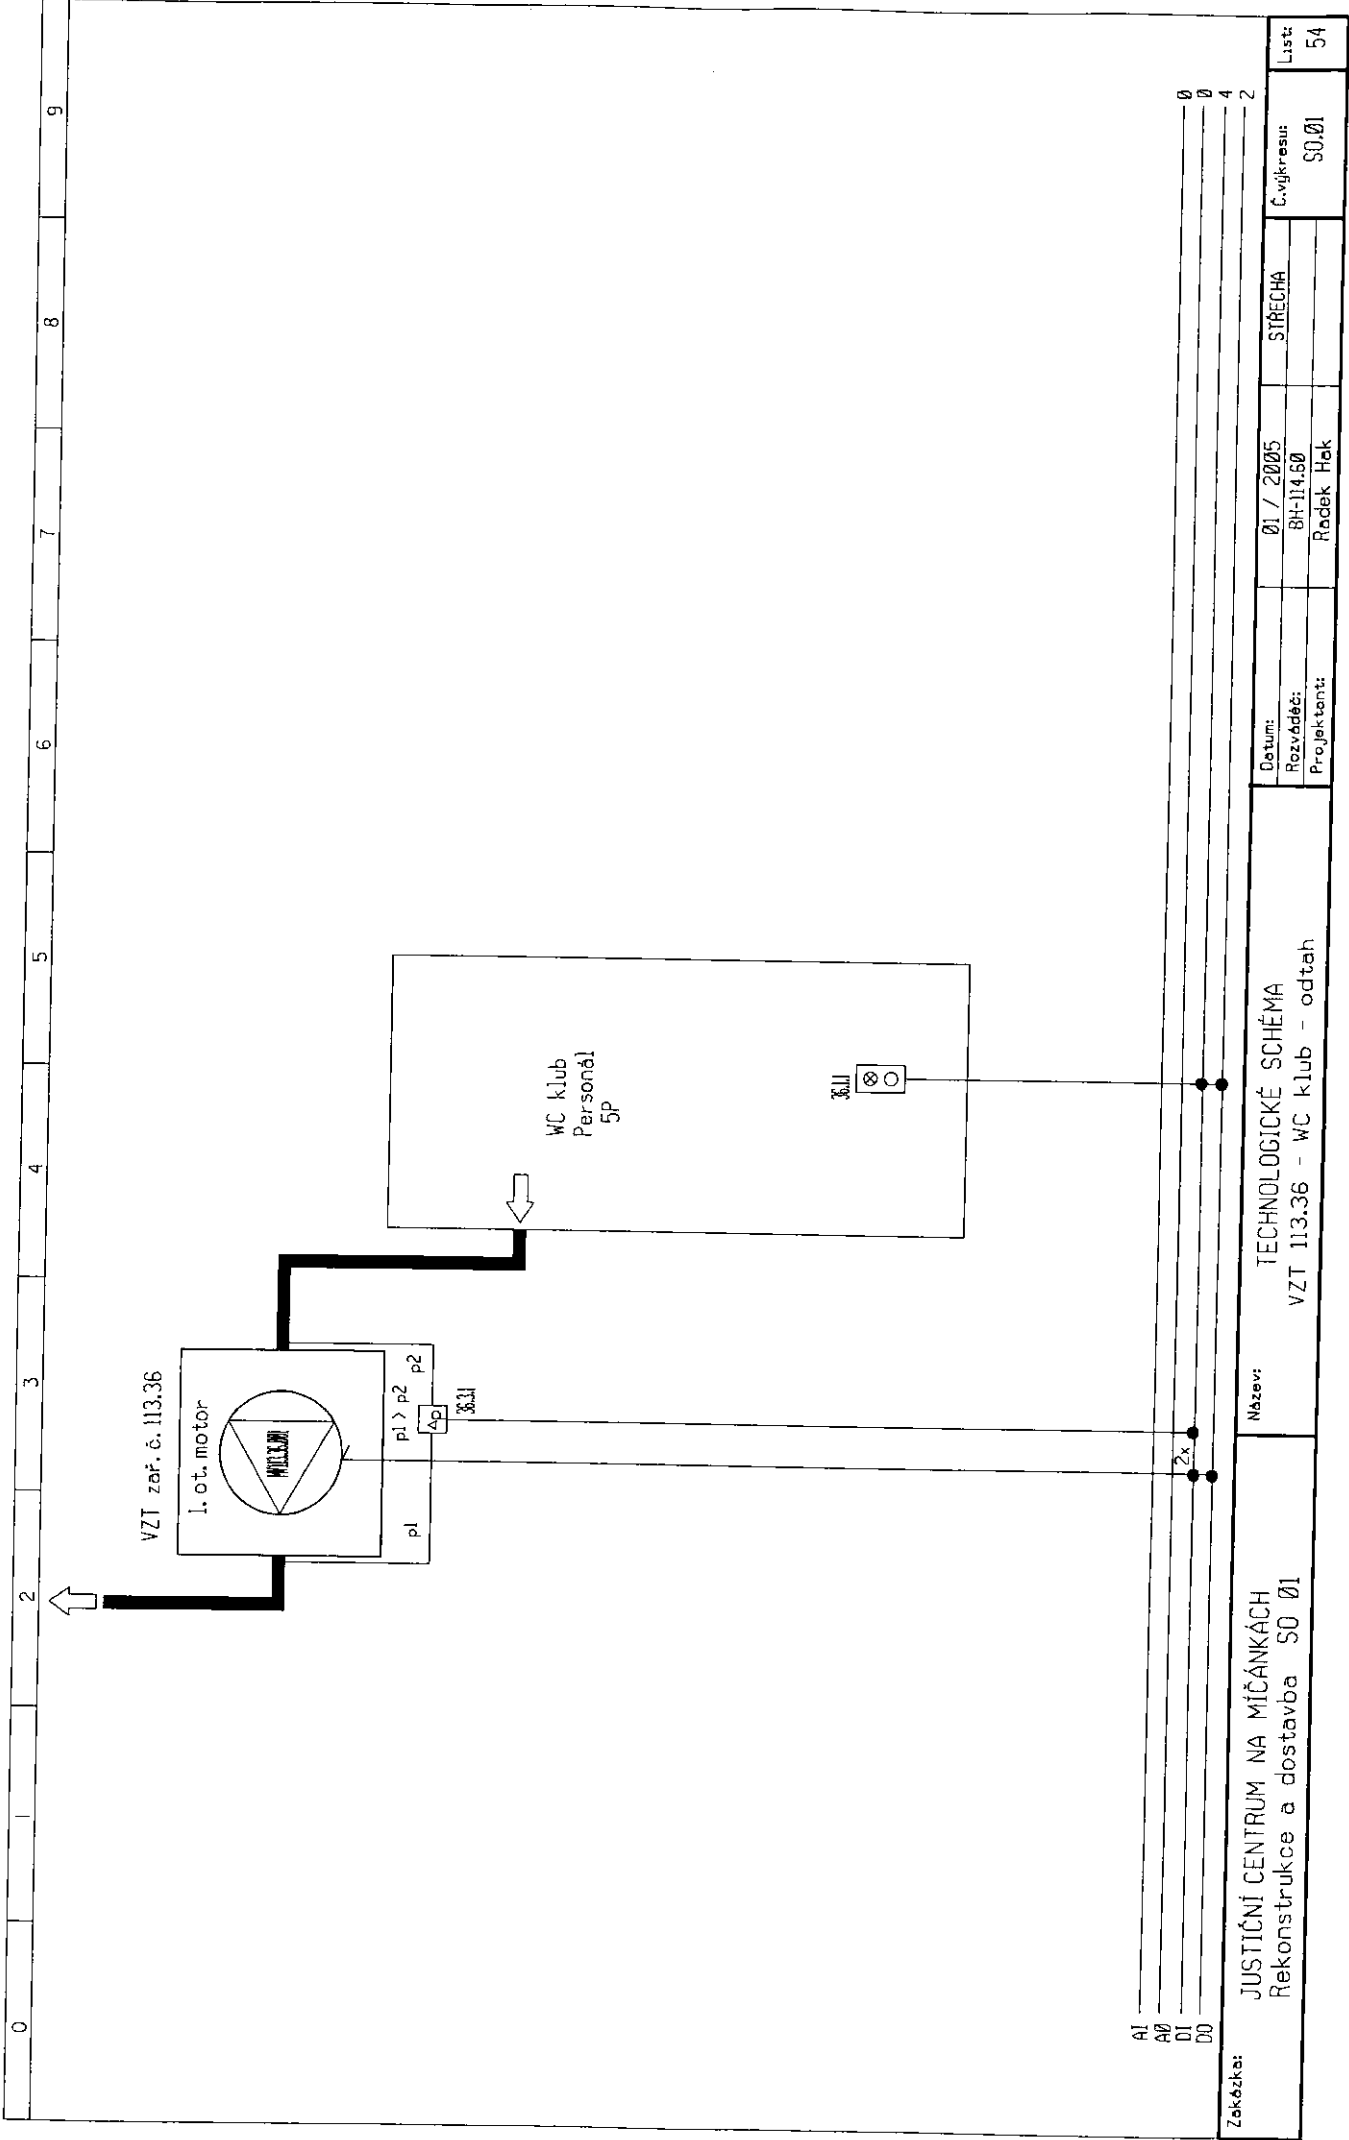

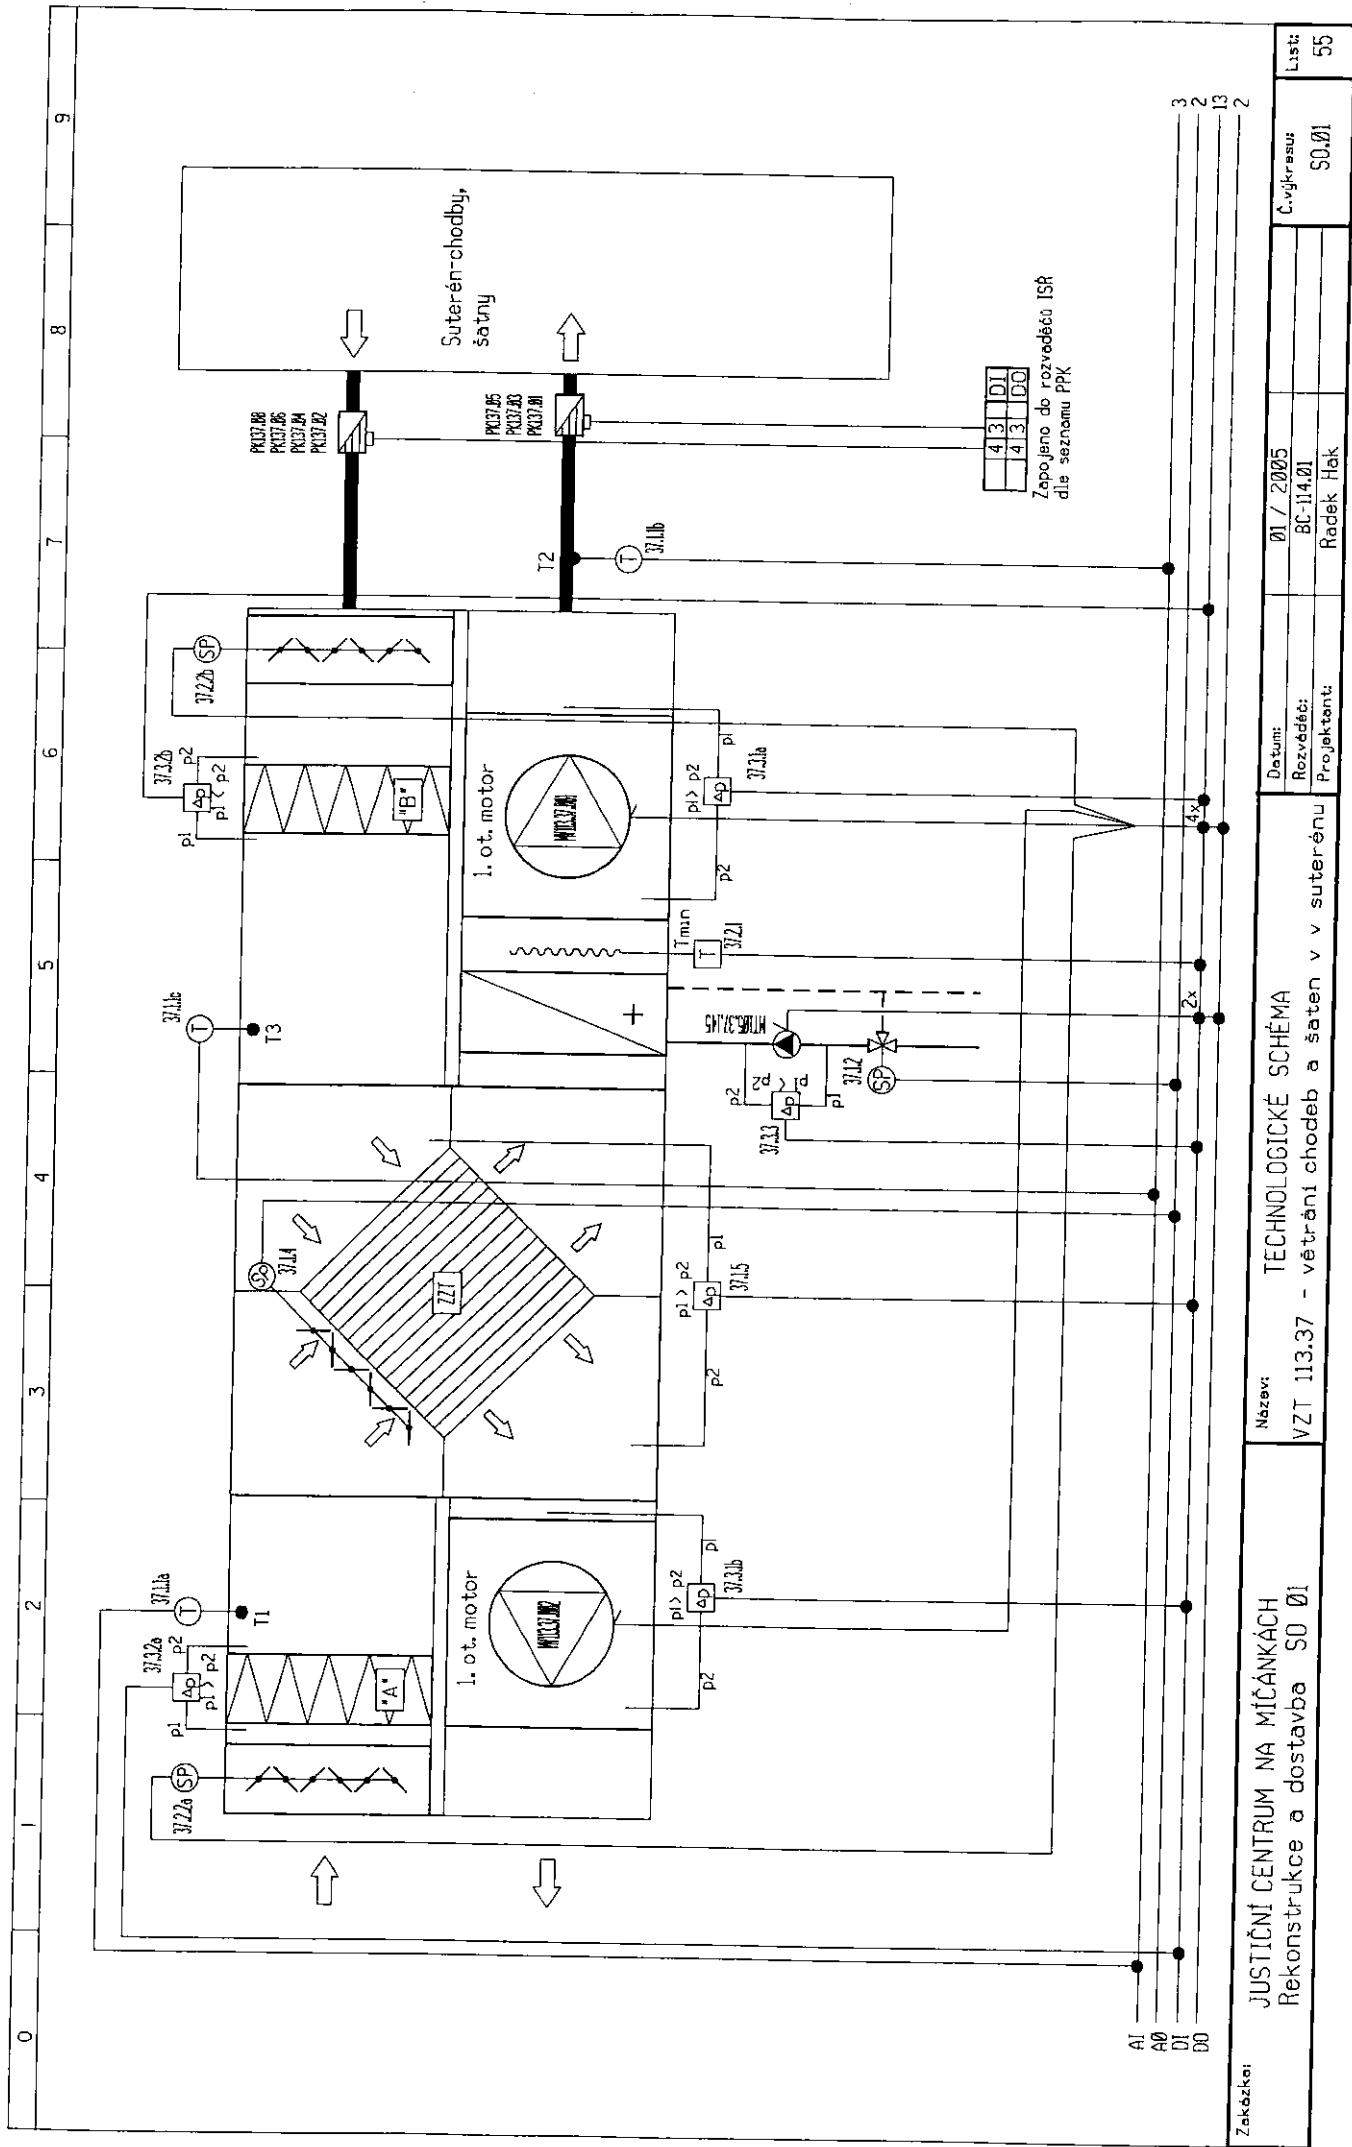




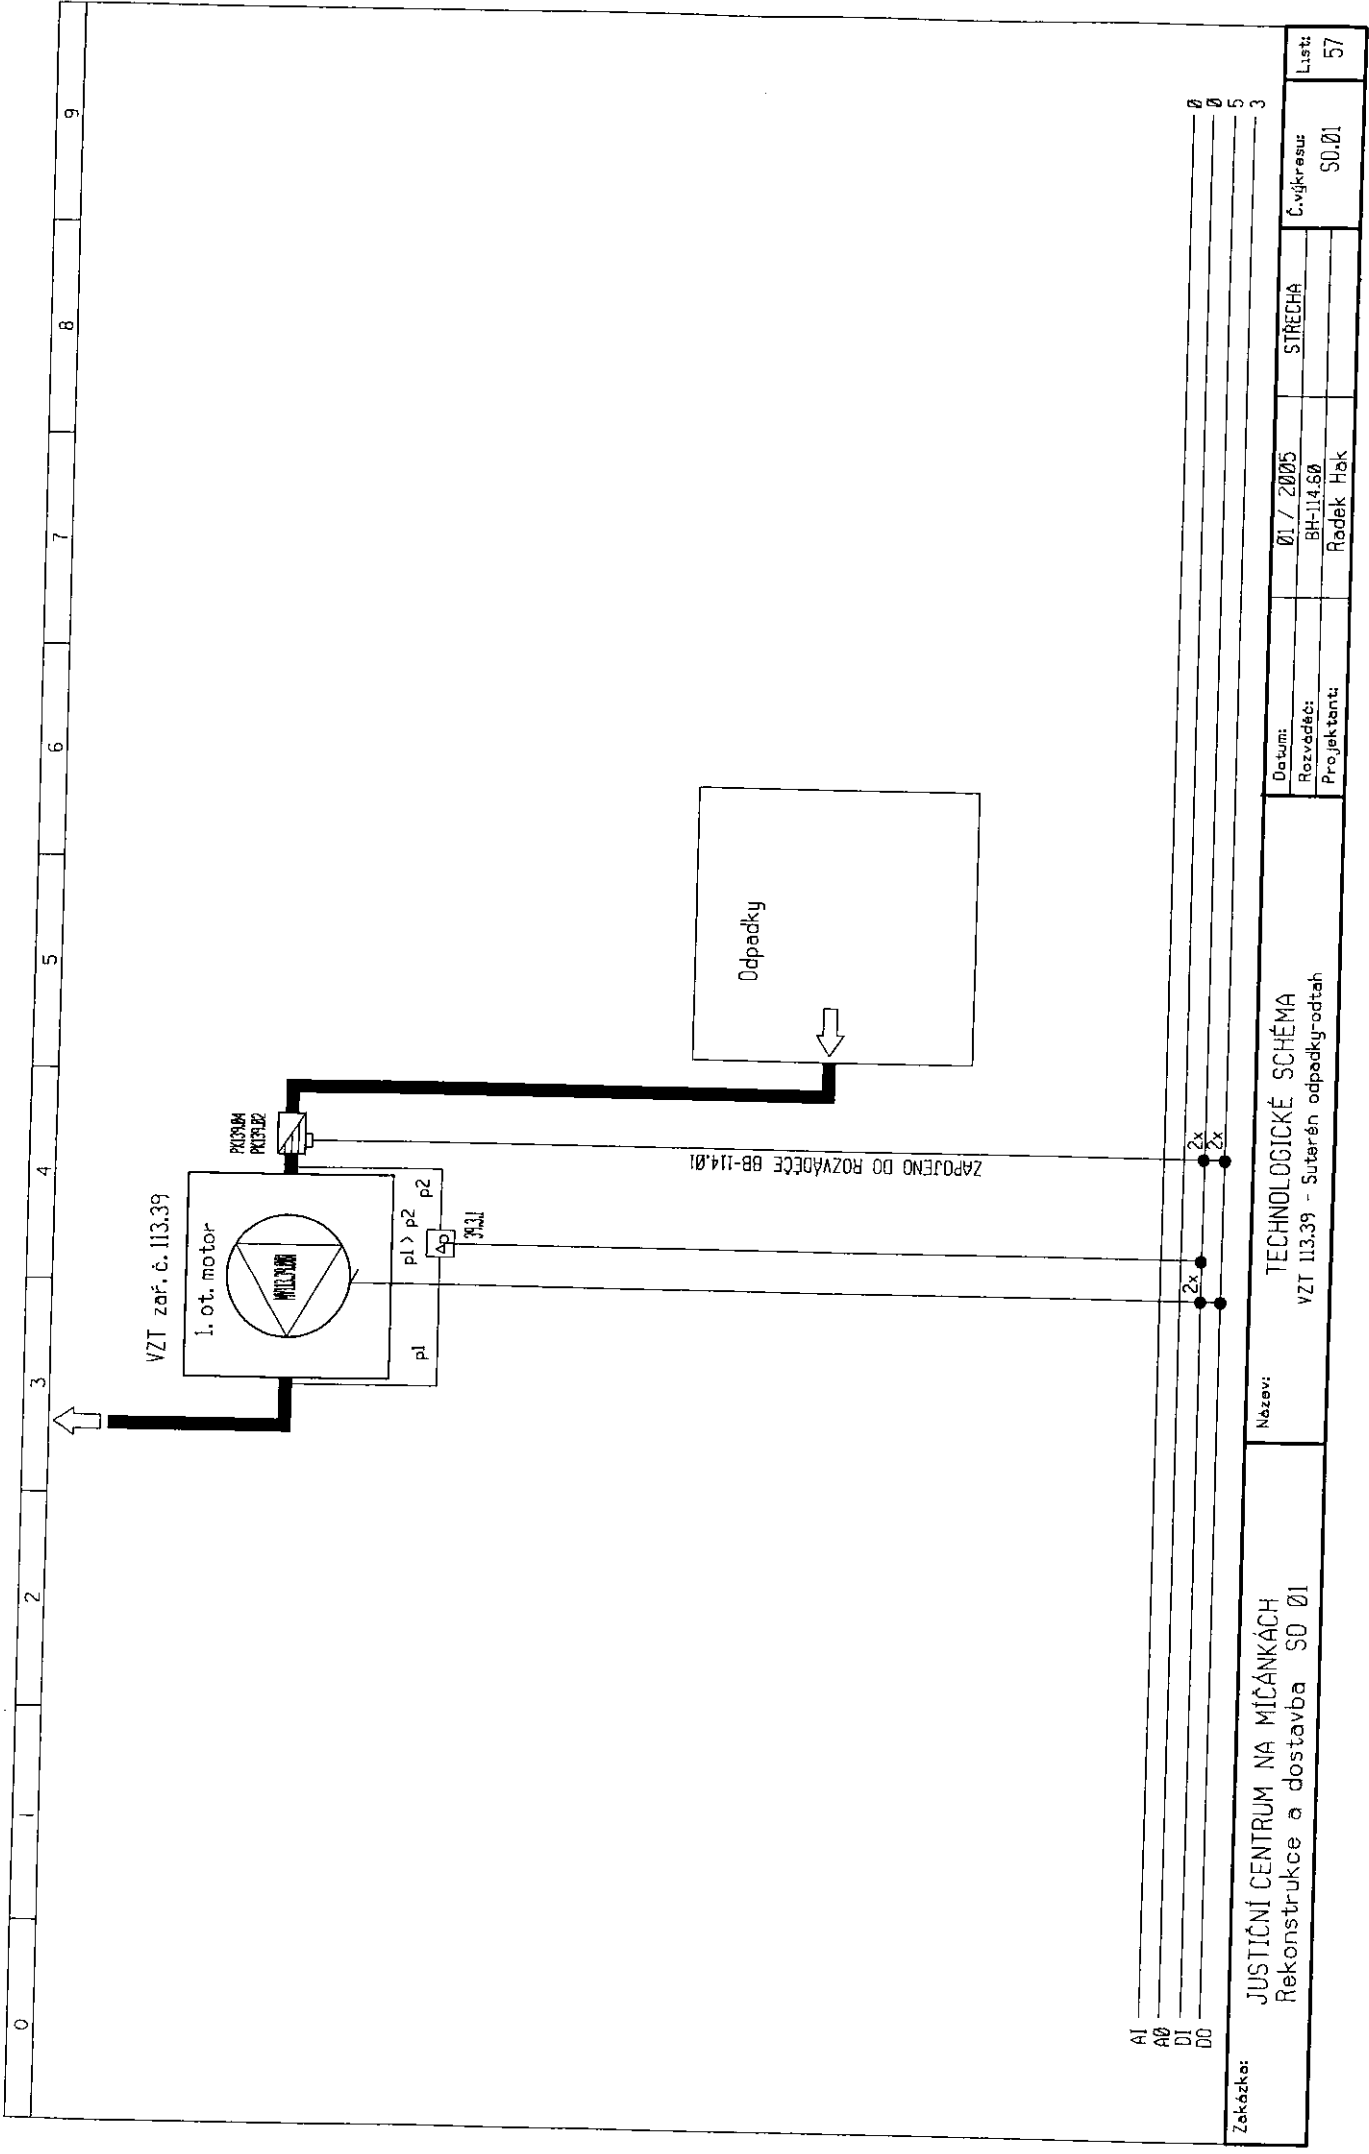


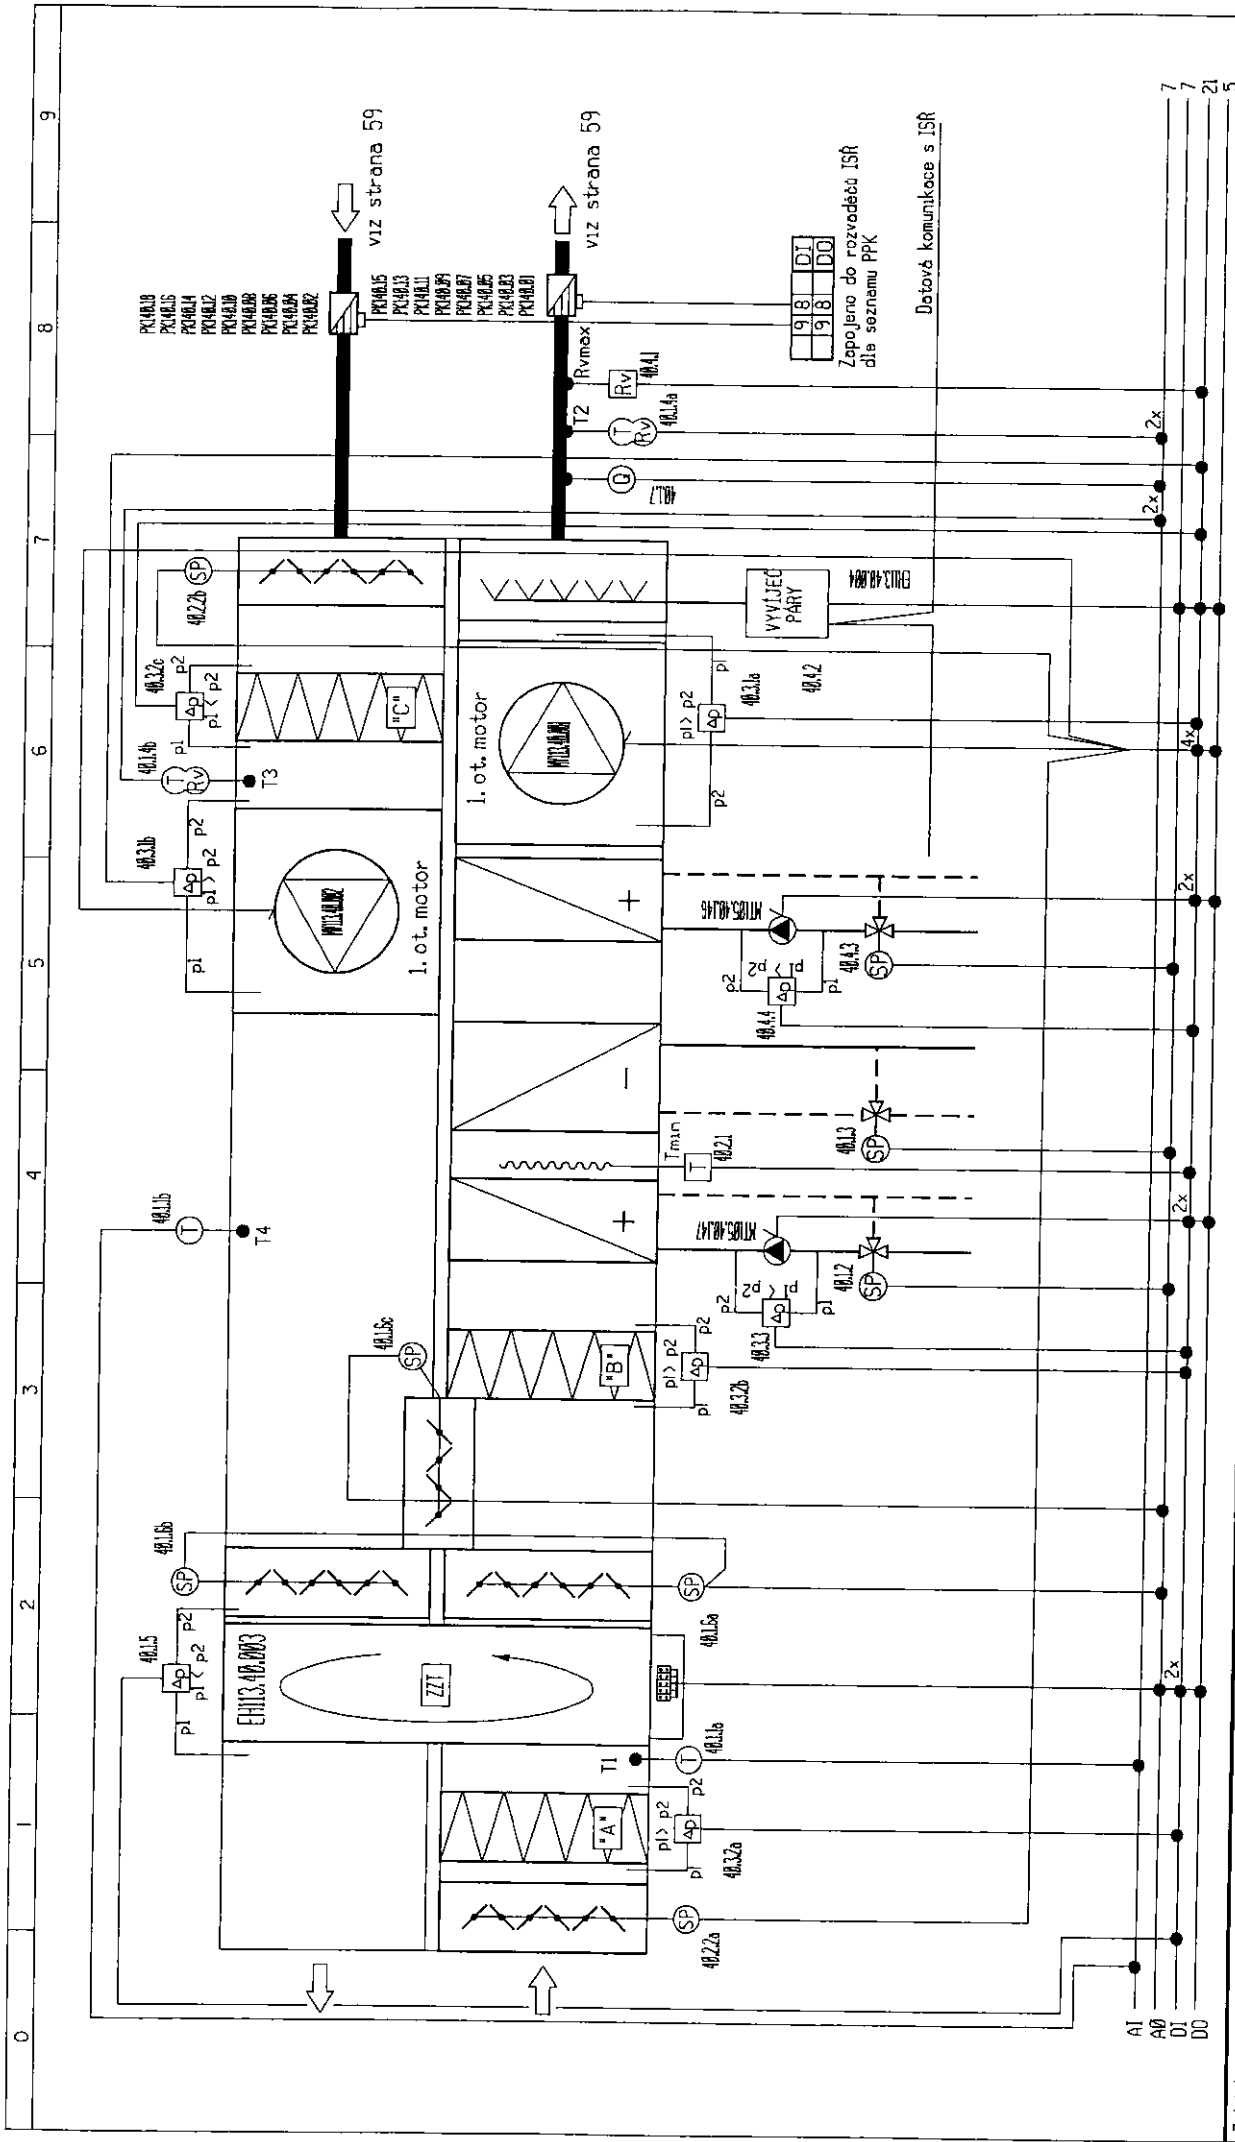



Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČKÁCH			Název:		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA			Datum:		01 / 2005		Strojovna IS.602		Č.výkresu:		50.01		List:		58	
	Rekonstrukce a dostavba SO 01					VZT 113.40 - klimatizace spisovny I "severovýchod"			Rozváděč:		BD-114.01								Projektant:		Radek Hak	

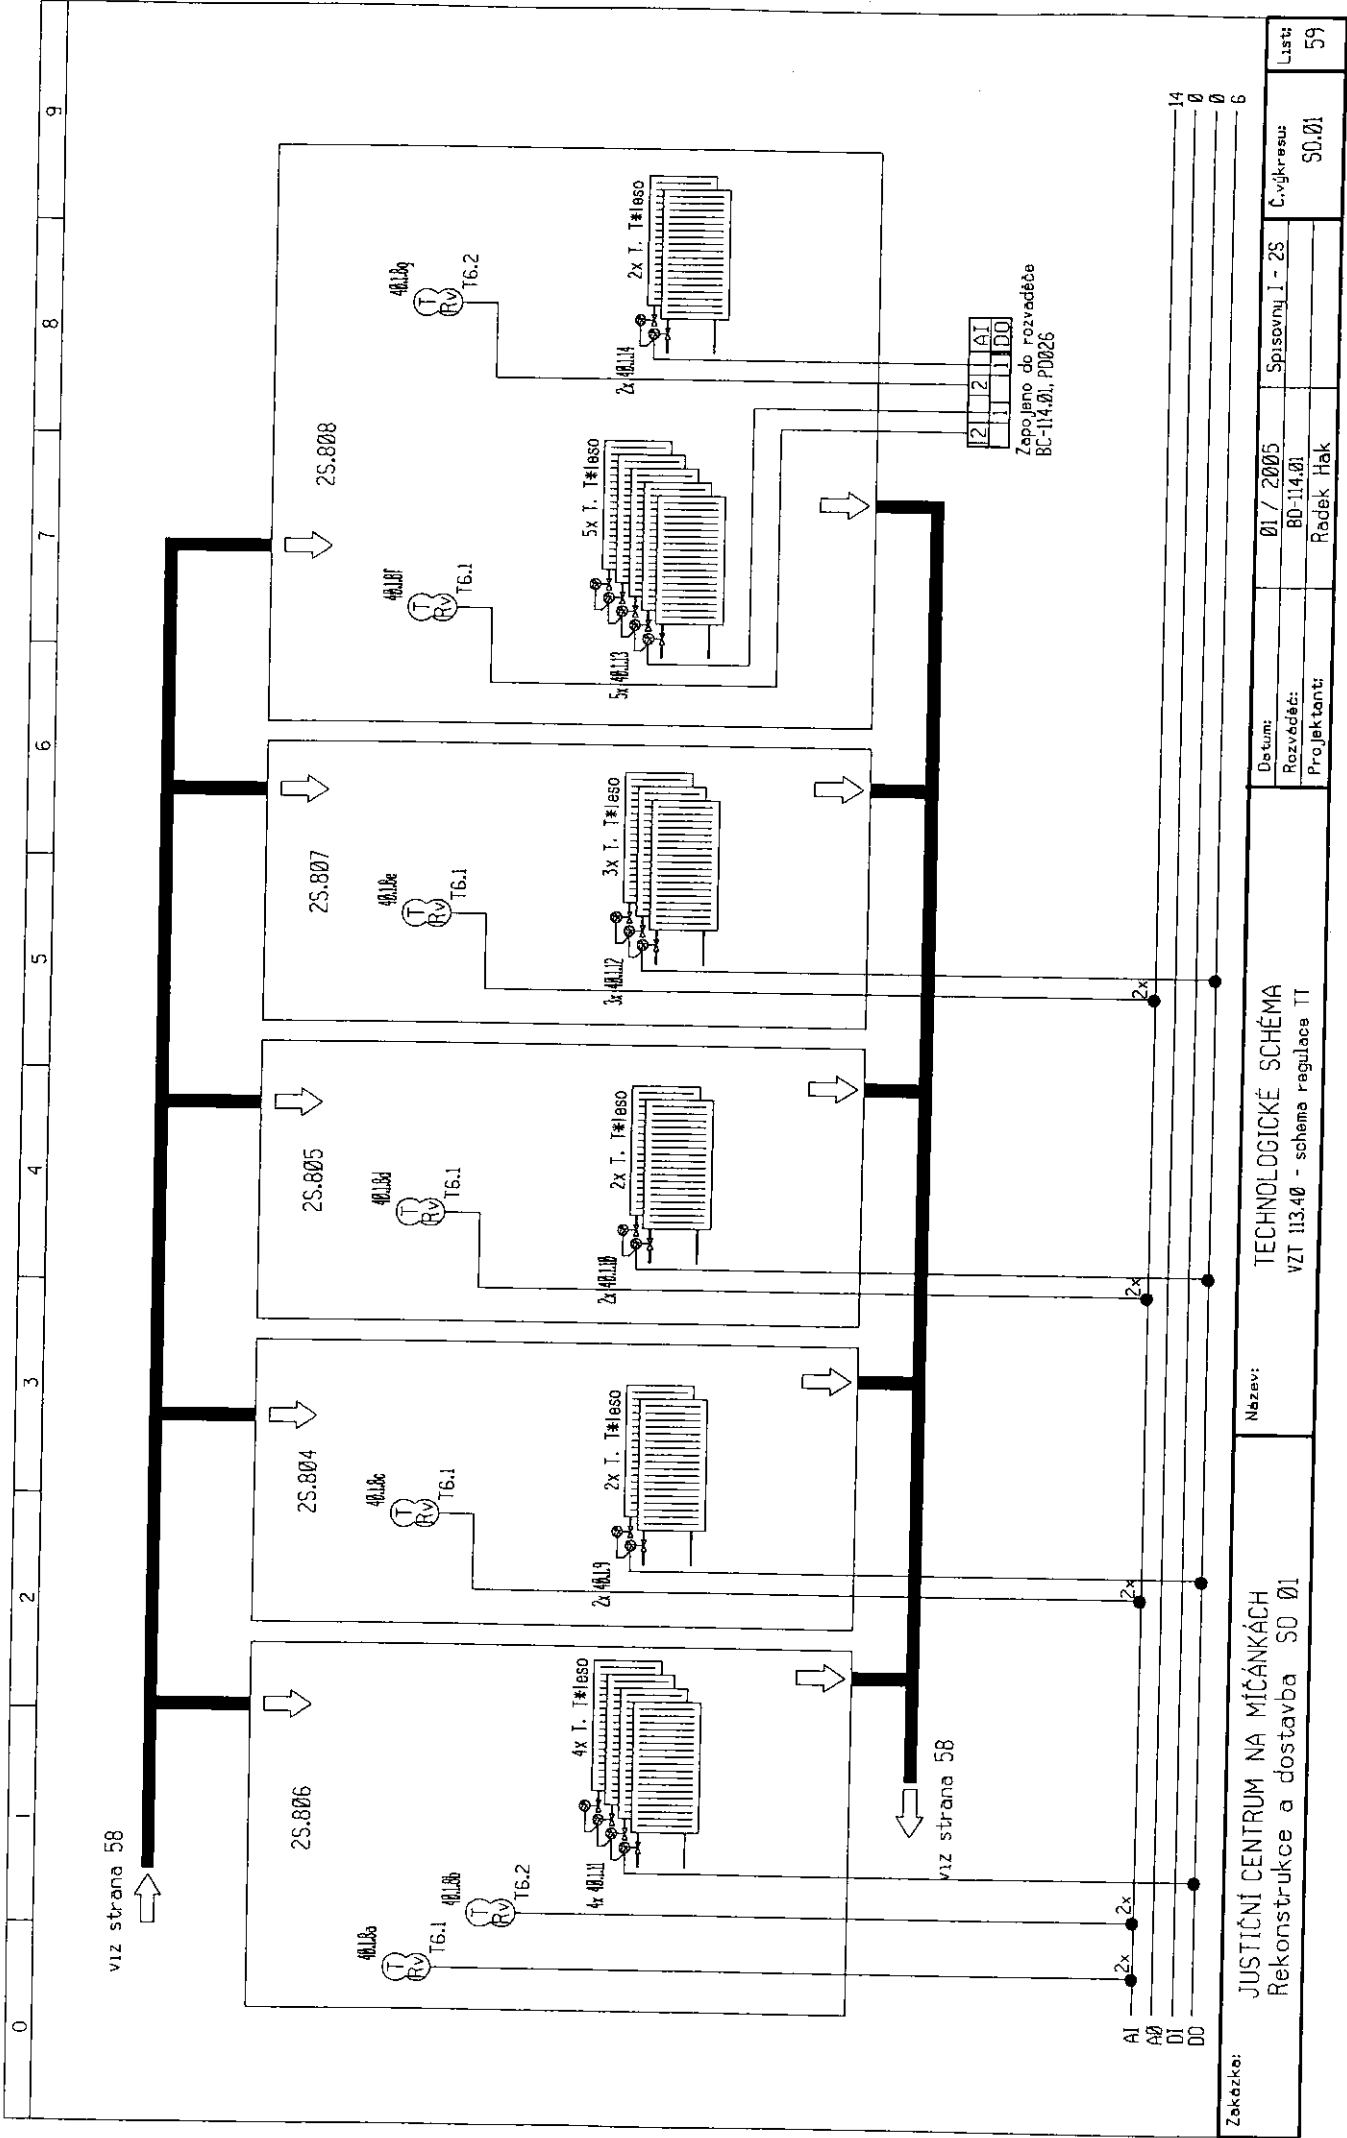


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČANKÁCH			Název:			TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA			Č.výkresu:			List:		
	Rekonstrukce a dostavba SO 01						VZT 113.40 - schema regulace TT			Spisovný l - 2S			59		
							Datum: 01 / 2005			Rozváděč: BD 114.01			Projektant: Radek Hak		

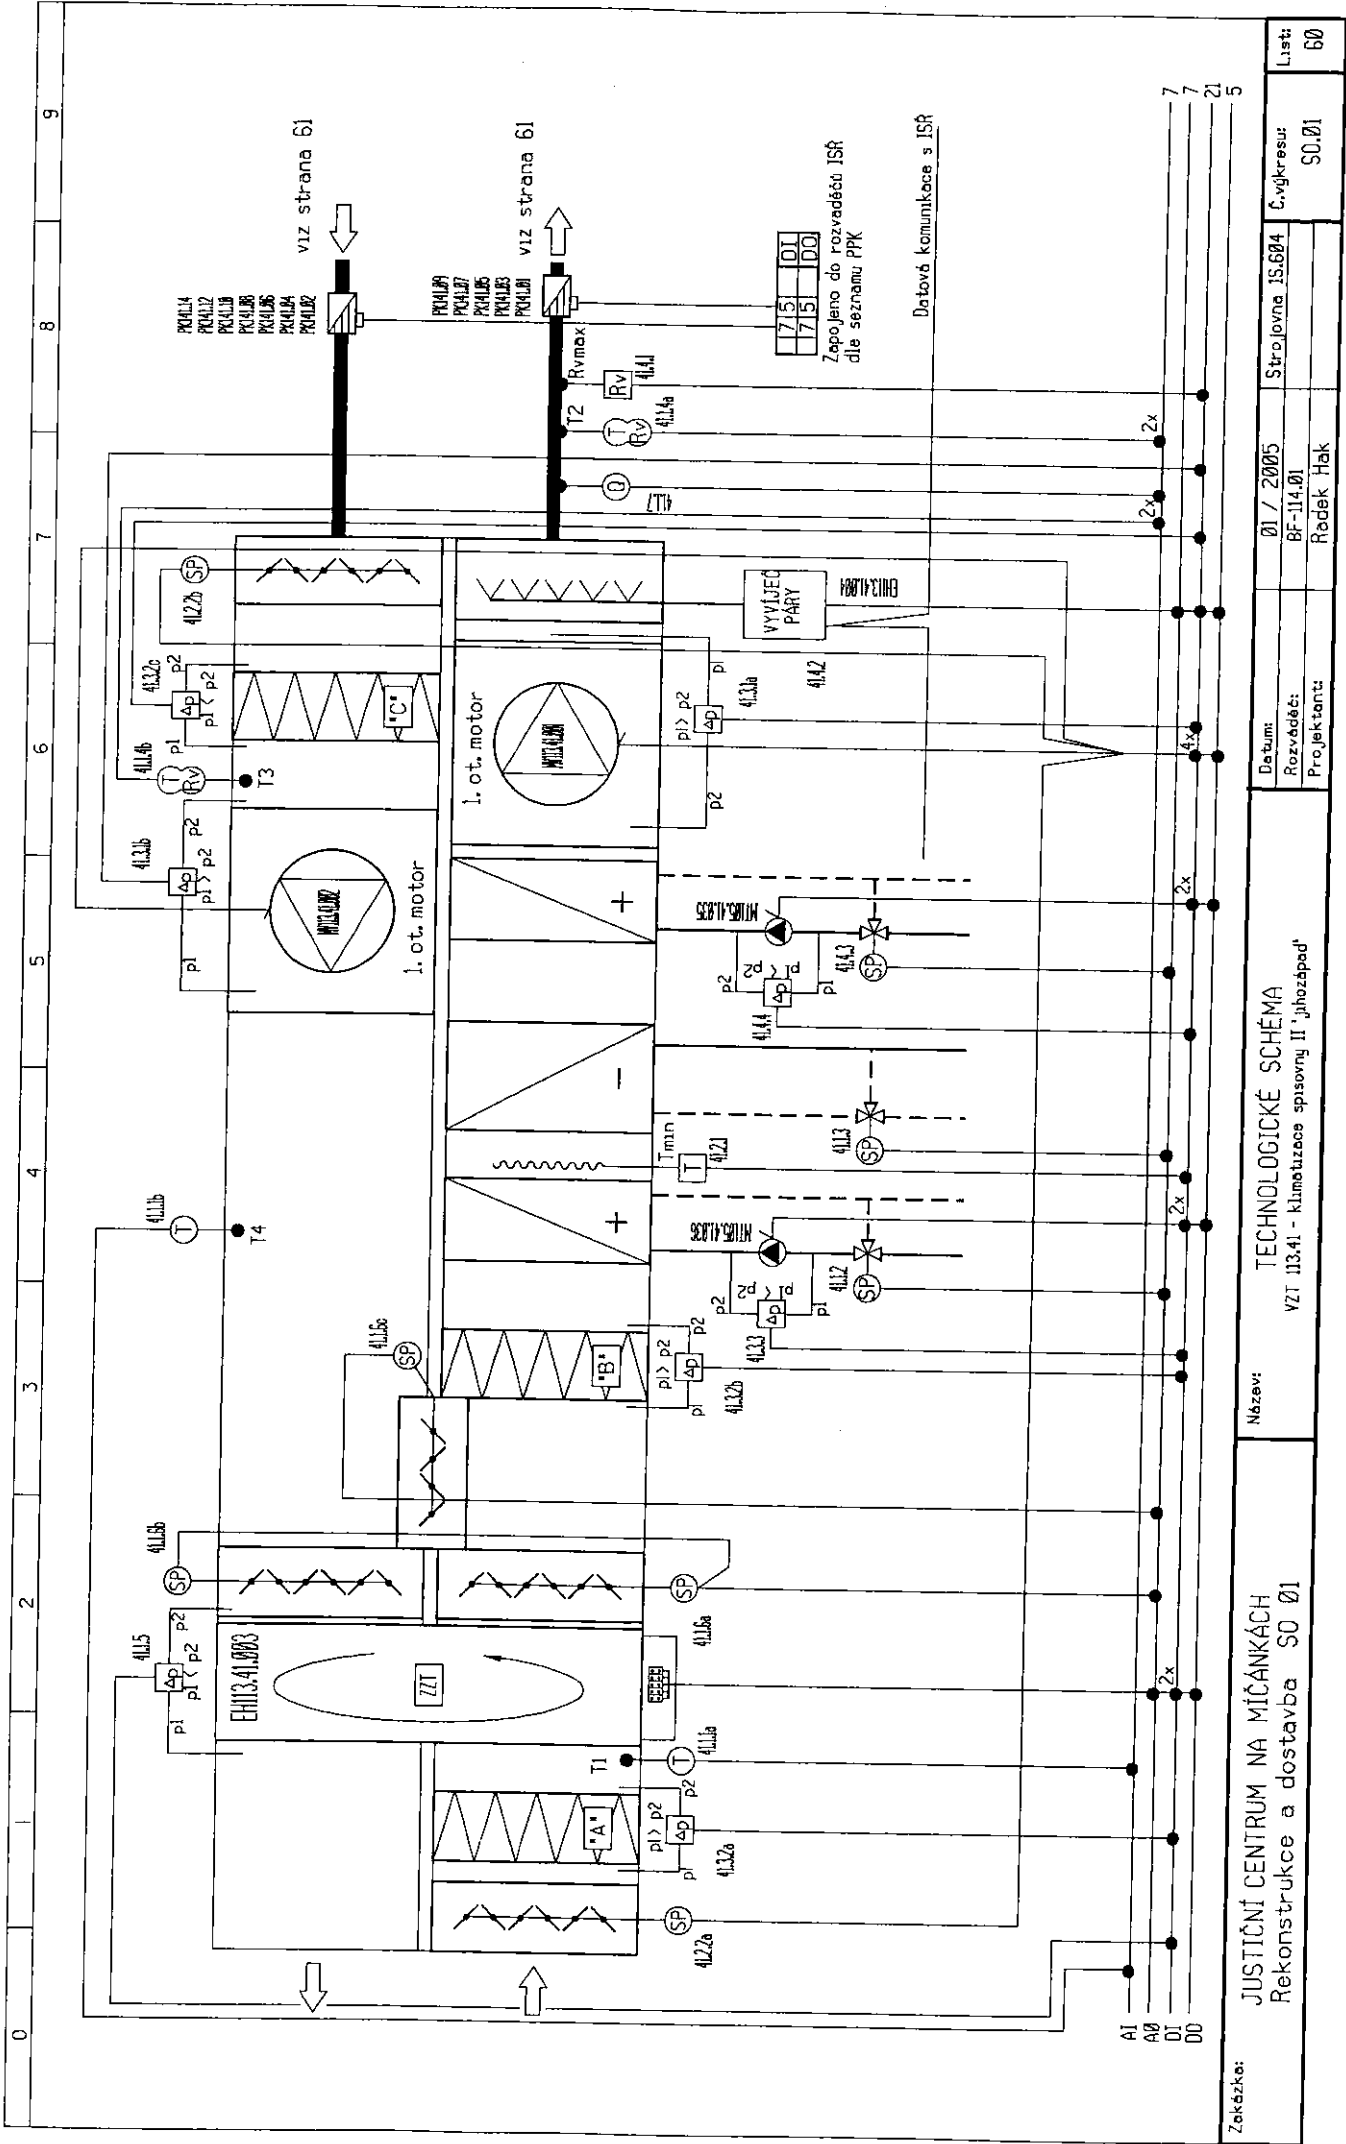

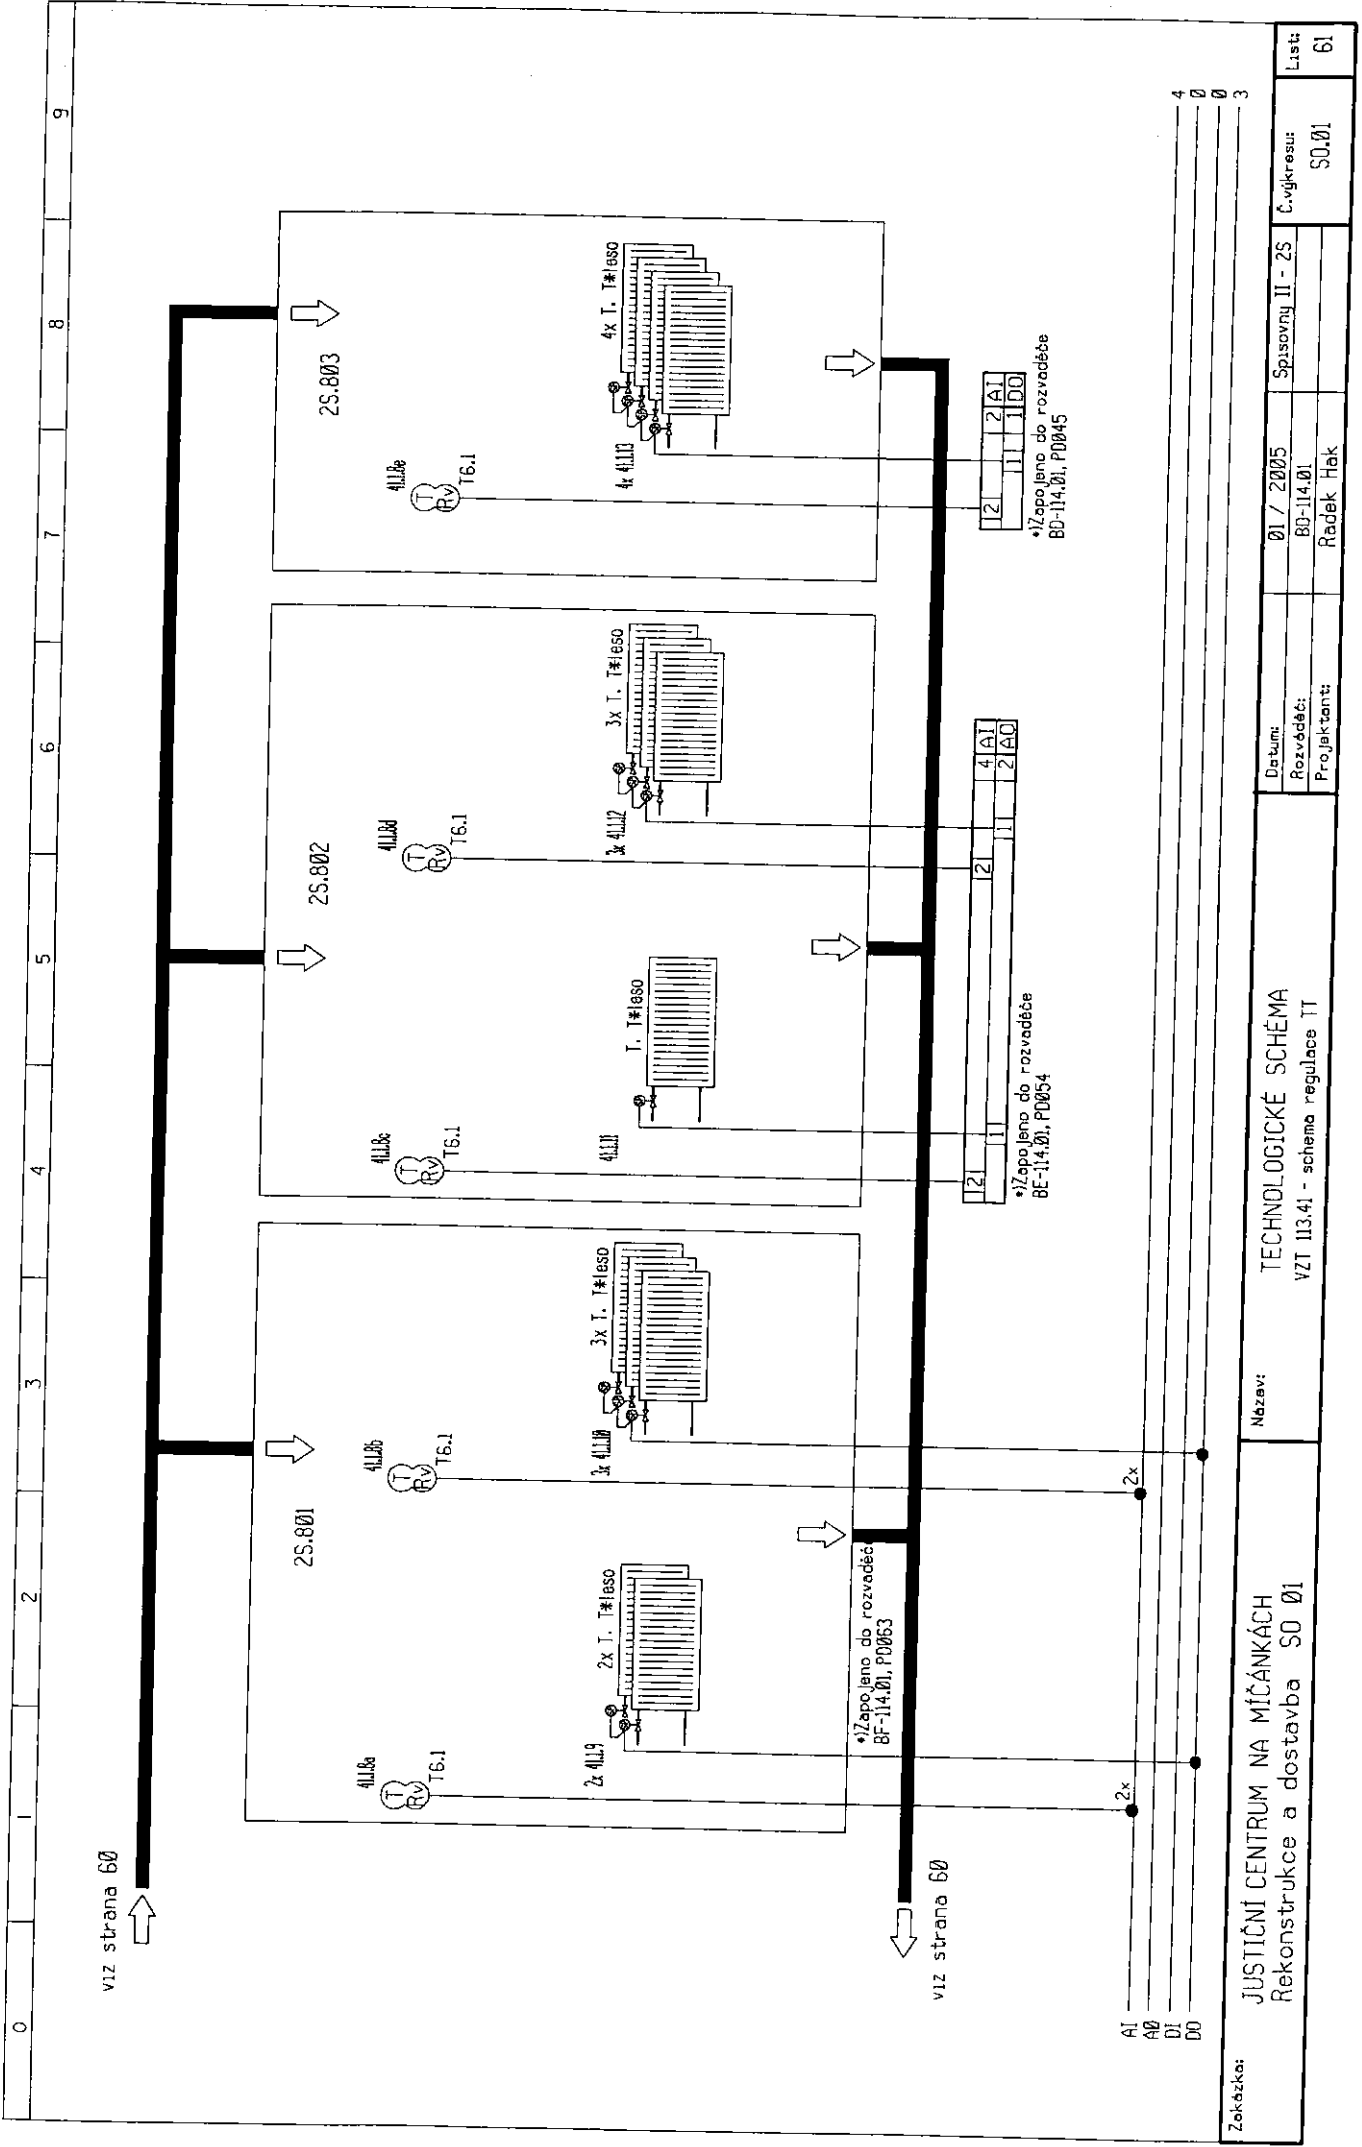

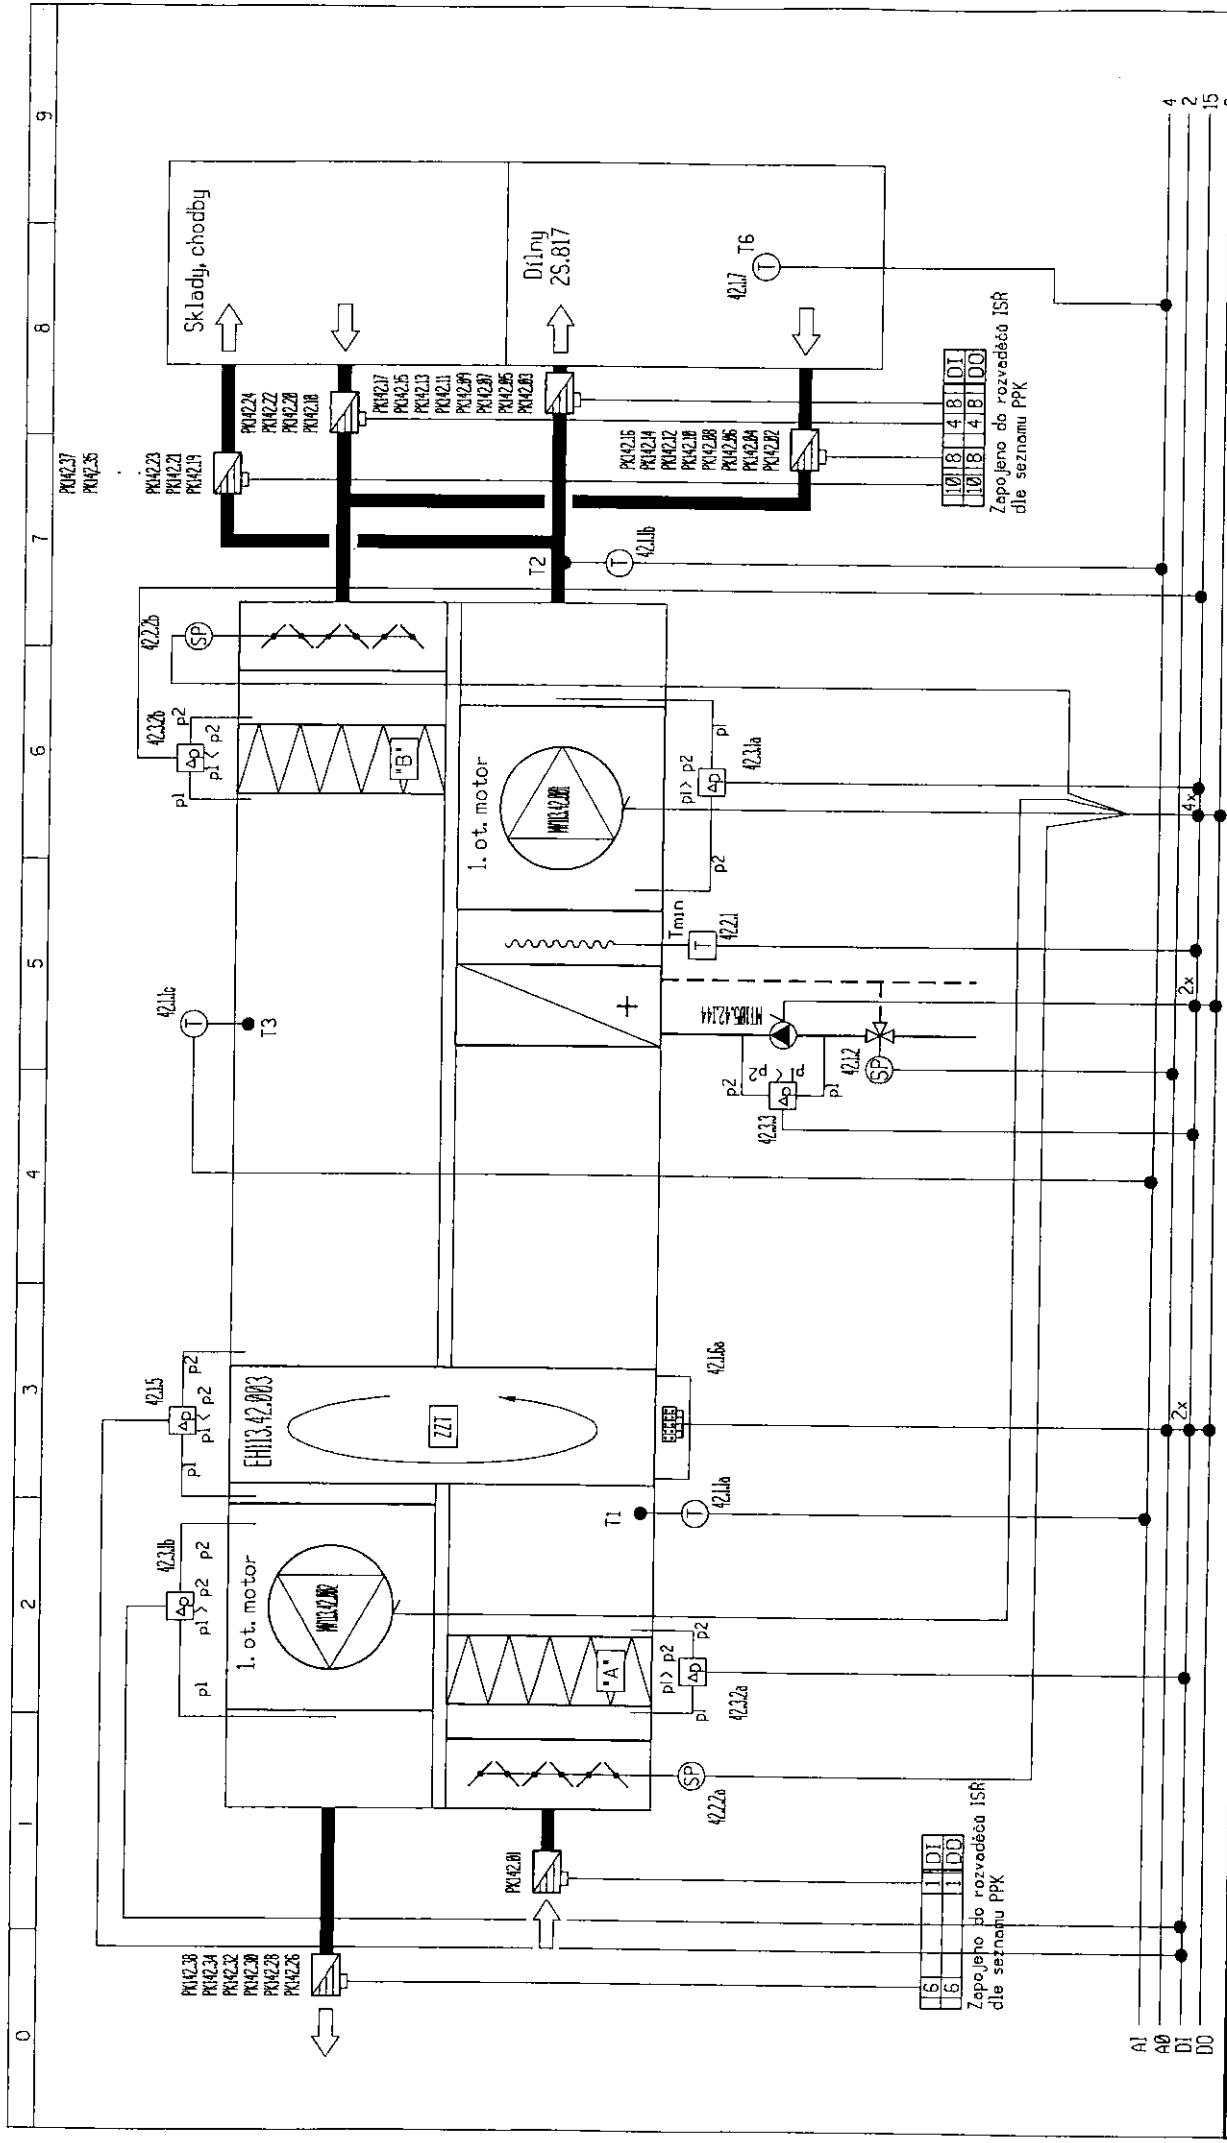

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČKÁKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT II3.42 - většinní skladby, chodby a dílny "severo-západ"			
Datum:	01 / 2005	C. výkres:	SO.01			
Rozvedení:	BC-114.01	Projektant:	Radek Hak			
List:	62					

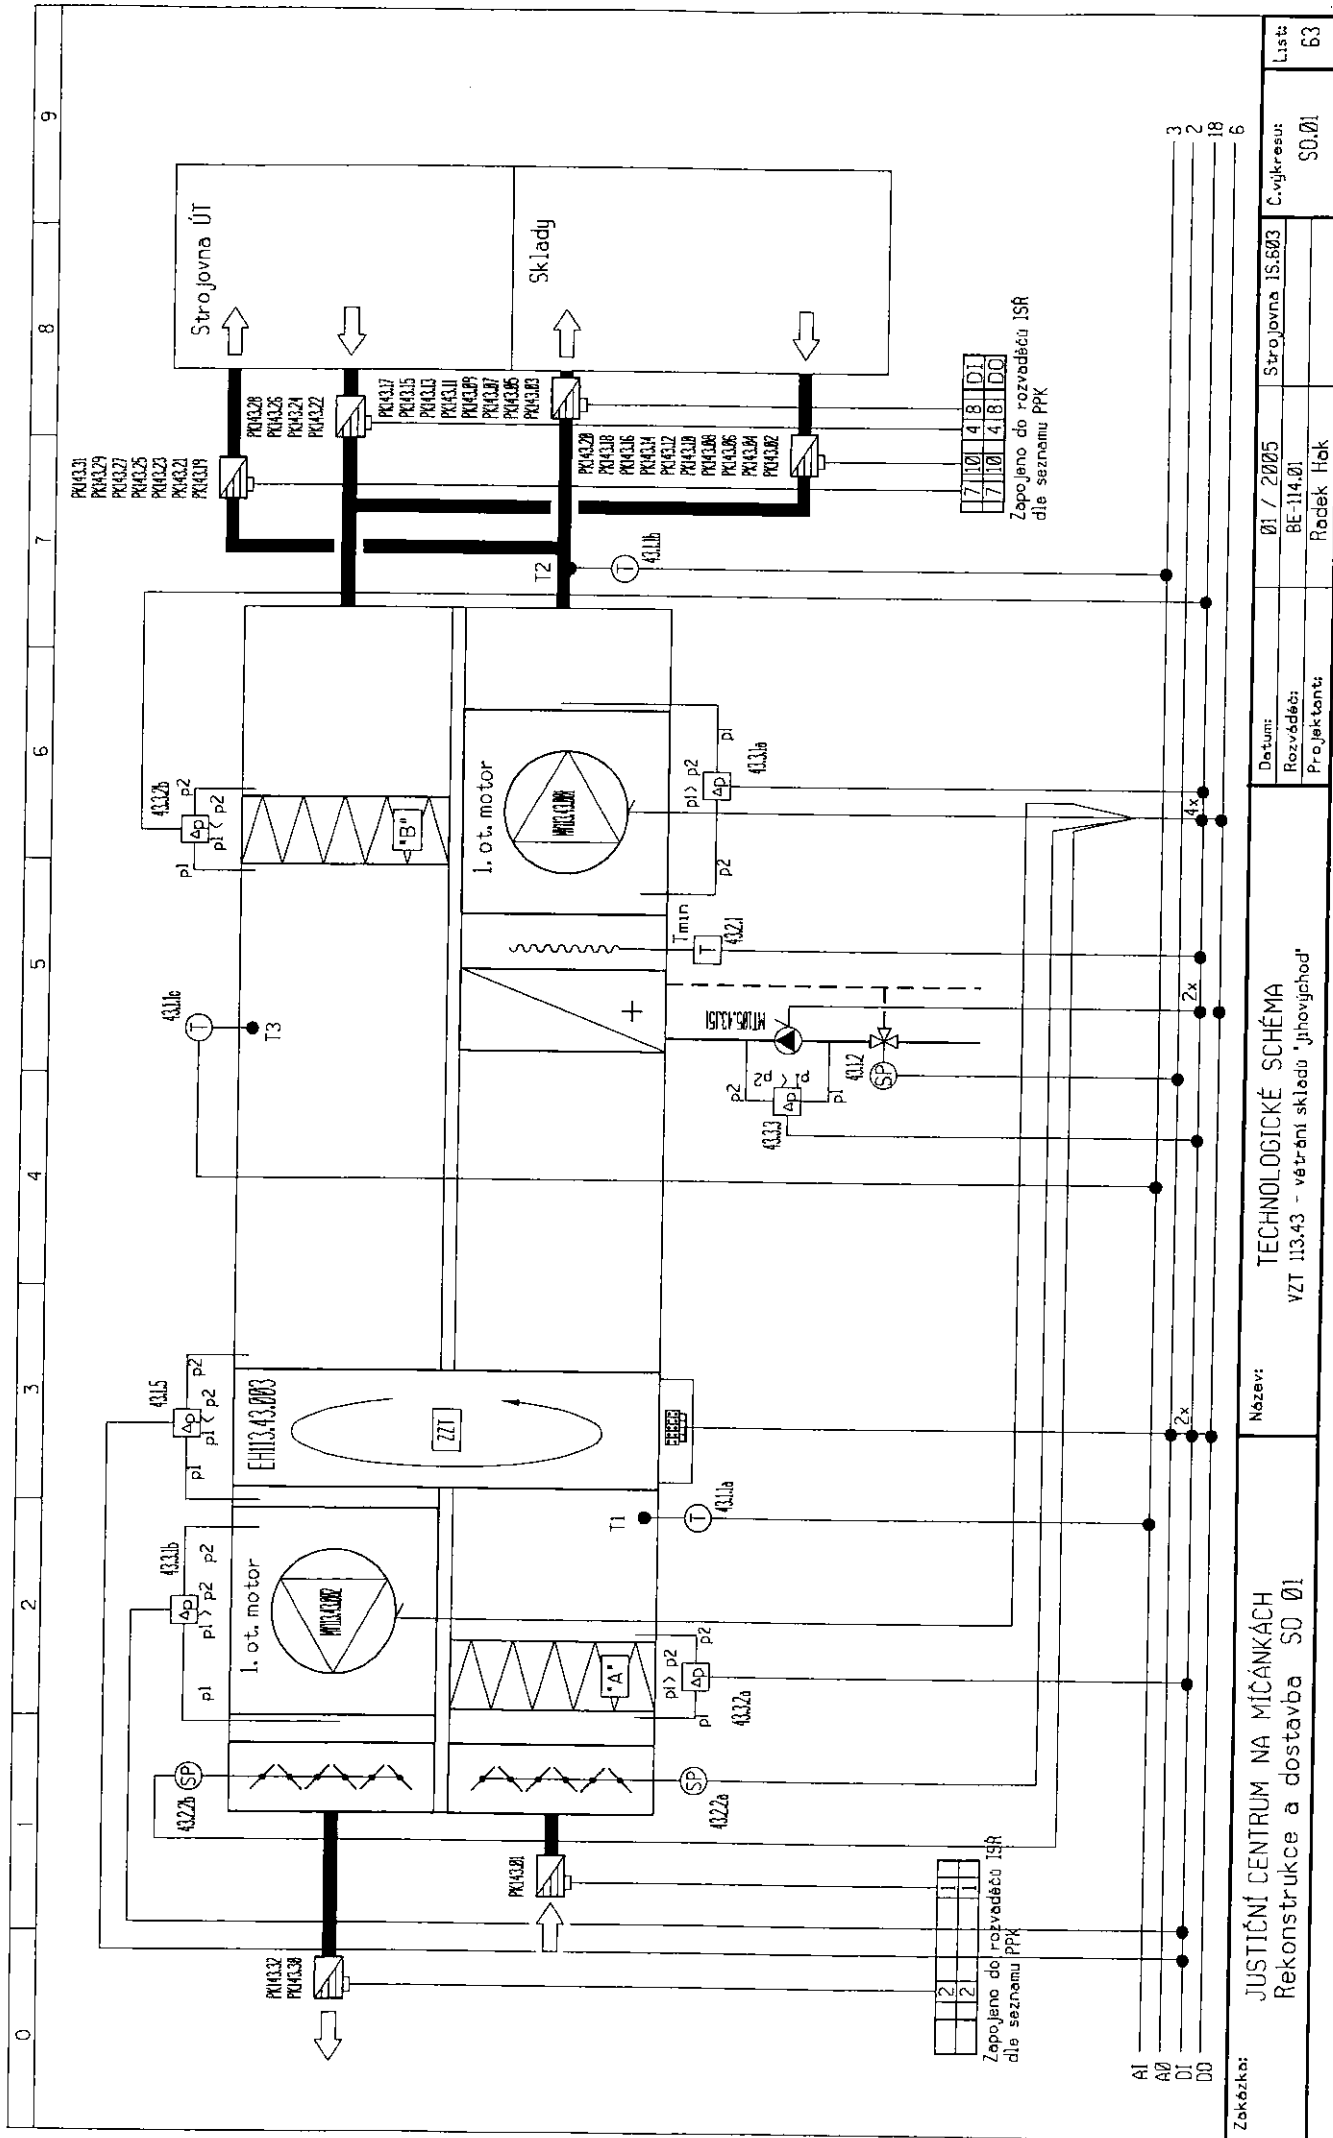

**Zakázka:**

**JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH**  
Rekonstrukce a dostavba SO 01


**Název:**

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  
VZT 113.43 - větrání skladů "Ihlovýchod"


Datum:
Rozváděč:
Projektant:

Strojovna 15.603

```
res: 10.05
```

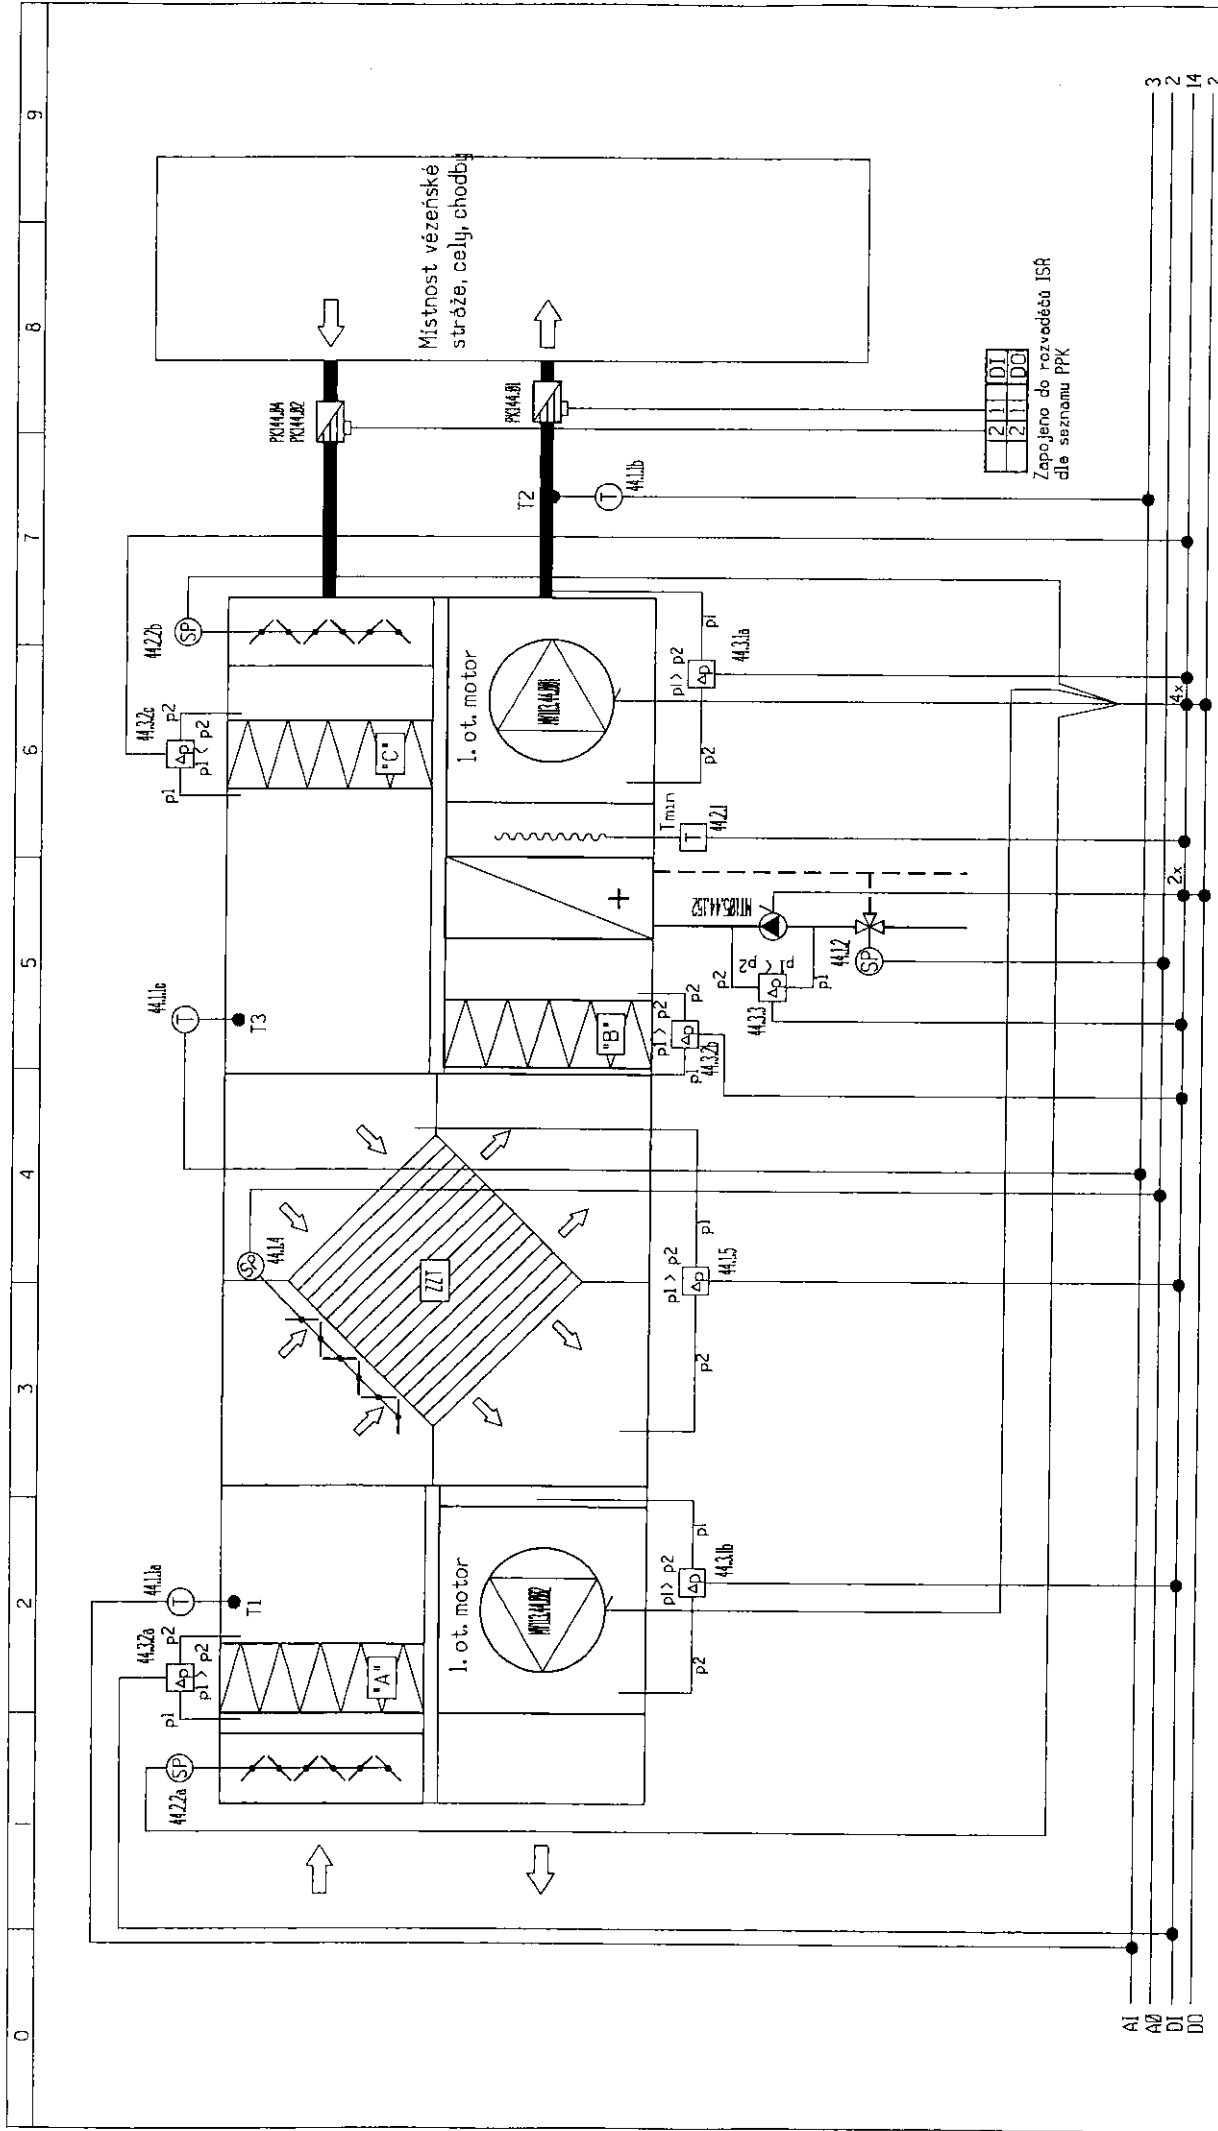


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT II.3.44 - klimatizace místnosti vězeňské služby, výř. vazby			Datum:	01 / 2005	Č. výkresu:	S0.01	Listů:	64
						Rozváděcí:	BC-114.01				
						Projektoři:	Radek Hak				

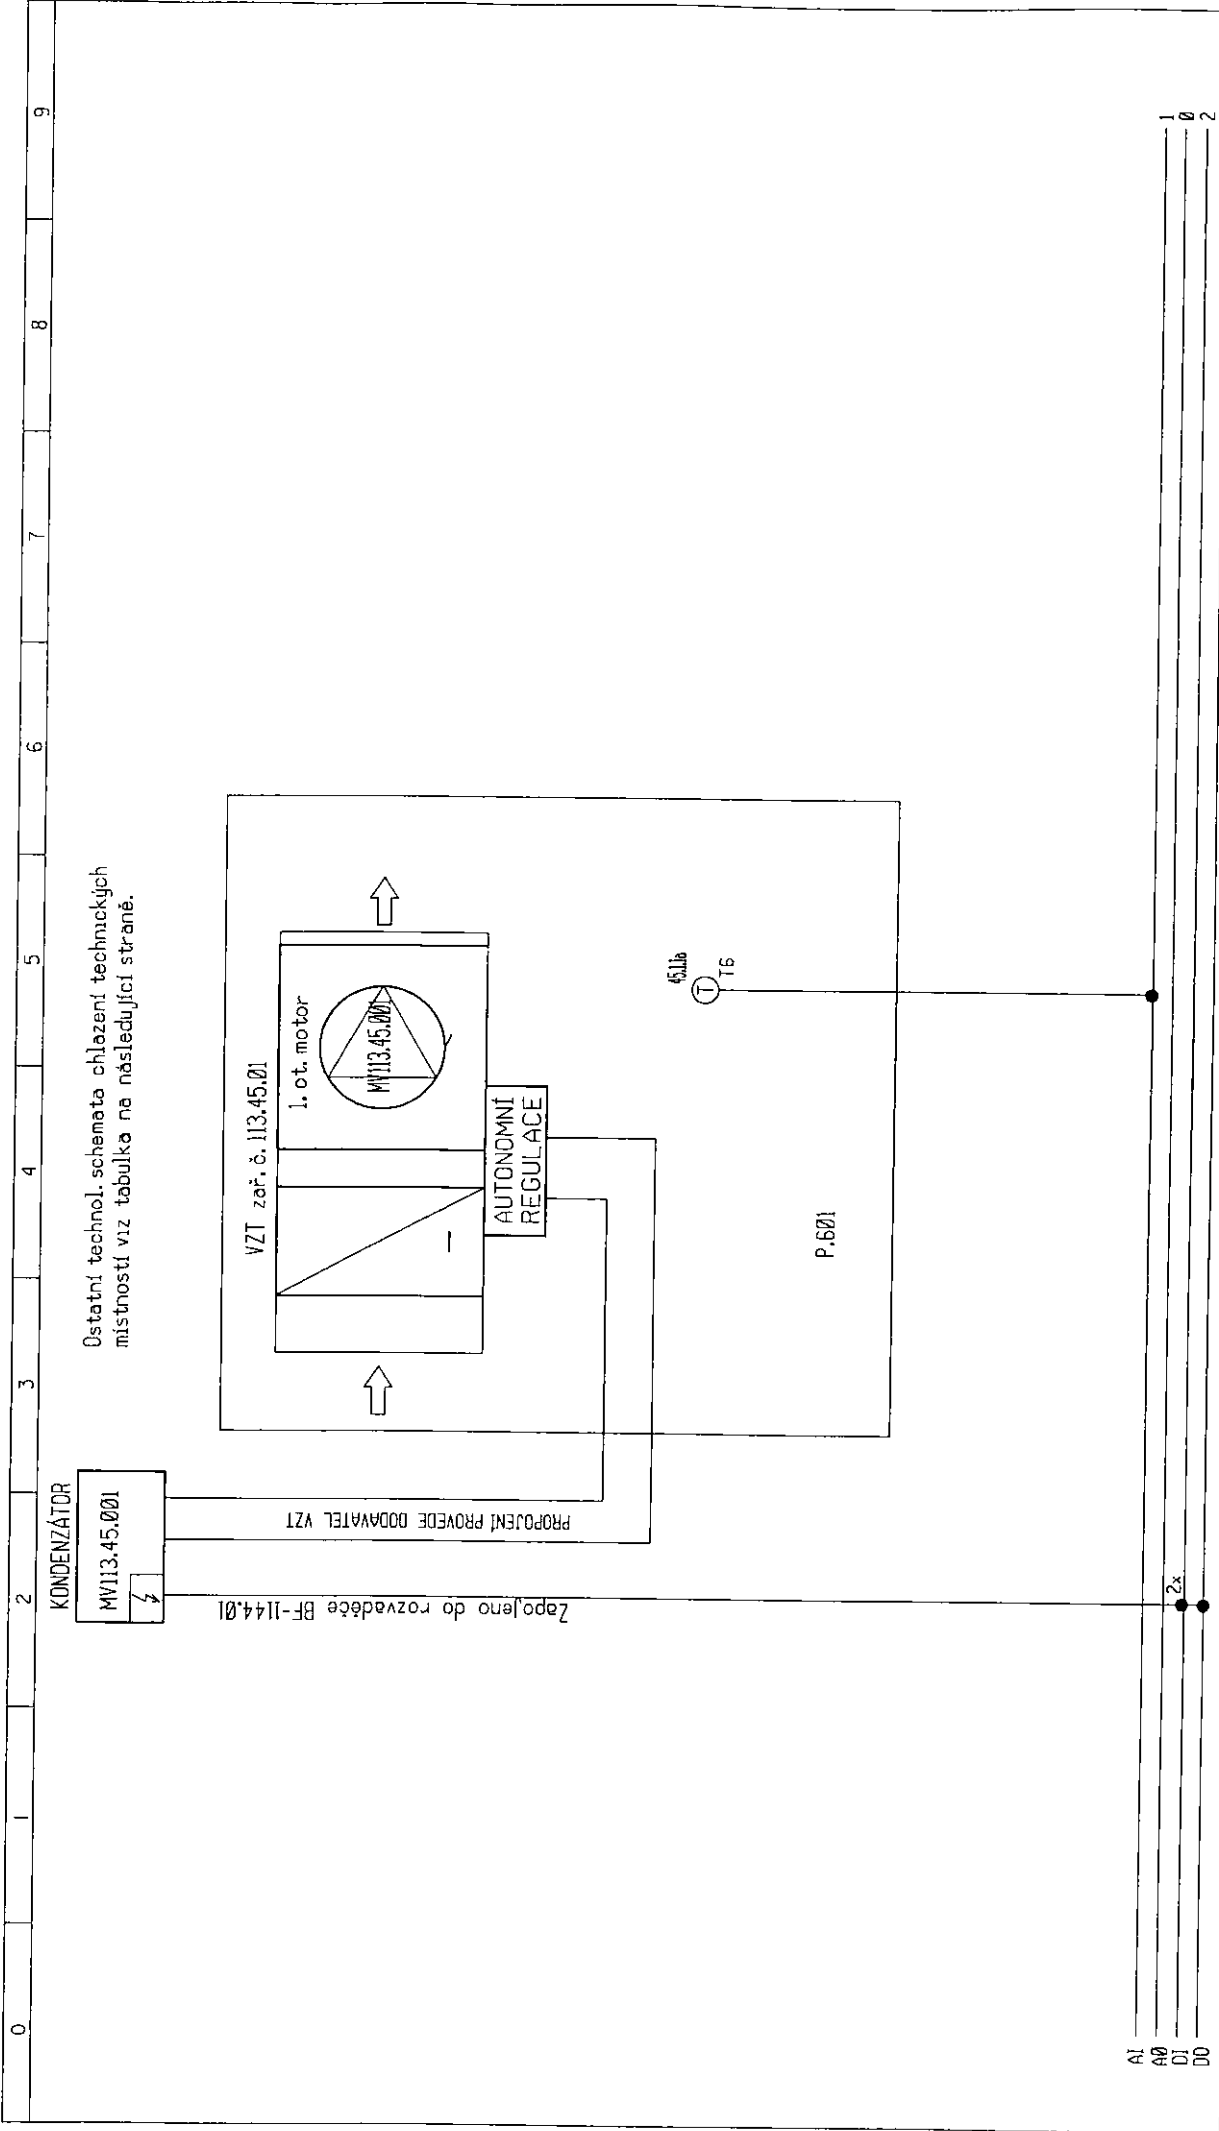

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba S0 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  VZT 113.45 - Lokální chlazení technických místností	Datum:	01 / 2005	Č.výkresu:	S0.01	List:	65
				Rozváděč:					
				Projekční:	Radek Hak				


č. zař.	místnost	rozv.	položka	počet vst. a výst.			rozv.	split	počet vst. a výst.		
				AI	AO	DI DO			AI	AO	DI DO
113.45.02	P.602	CA-114.00	45.1.1b	1	0	0	BE-114.01	MV113.45.002	0	0	2 1
113.45.03	P.603	CB-114.00	45.1.1c	1	0	0	BO-114.01	MV113.45.003	0	0	2 1
113.45.04	P.604	CC-114.00	45.1.1d	1	0	0	BC-114.01	MV113.45.004	0	0	2 1
113.45.05	1.601	CA-114.10	45.1.1e	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.005	0	0	2 1
113.45.06	1.602	CA-114.10	45.1.1f	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.006	0	0	2 1
113.45.07	1.603	CB-114.10	45.1.1g	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.007	0	0	2 1
113.45.08	1.604	CB-114.10	45.1.1h	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.008	0	0	2 1
113.45.09	1.605	CA-114.10	45.1.1i	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.009	0	0	2 1
113.45.10	2.601	CA-114.20	45.1.1j	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.010	0	0	2 1
113.45.11	2.602	CA-114.20	45.1.1k	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.011	0	0	2 1
113.45.12	2.603	CB-114.20	45.1.1l	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.012	0	0	2 1
113.45.13	2.604	CB-114.20	45.1.1m	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.013	0	0	2 1
113.45.14	2.605	CA-114.20	45.1.1n	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.014	0	0	2 1
113.45.15	3.601	CA-114.30	45.1.1o	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.015	0	0	2 1
113.45.16	3.602	CA-114.30	45.1.1p	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.016	0	0	2 1
113.45.17	3.603	CB-114.30	45.1.1q	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.017	0	0	2 1
113.45.18	3.604	CB-114.30	45.1.1r	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.018	0	0	2 1
113.45.19	3.605	CA-114.30	45.1.1s	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.019	0	0	2 1
113.45.20	4.601	CA-114.40	45.1.1t	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.020	0	0	2 1
113.45.21	4.602	CA-114.40	45.1.1u	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.021	0	0	2 1
113.45.22	4.603	CB-114.40	45.1.1v	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.022	0	0	2 1
113.45.23	4.604	CB-114.40	45.1.1x	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.023	0	0	2 1
113.45.24	4.605	CA-114.40	45.1.1y	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.024	0	0	2 1
113.45.25	5.601	CA-114.50	45.1.1z	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.025	0	0	2 1
113.45.26	5.602	CA-114.50	45.1.2a	1	0	0	BG-114.60	MV113.45.026	0	0	2 1
113.45.27	5.603	CB-114.50	45.1.2b	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.027	0	0	2 1
113.45.28	5.604	CB-114.50	45.1.2c	1	0	0	BH-114.60	MV113.45.028	0	0	2 1
Celkem datových bodů:				27	0	0	Celkem datových bodů:			0	0 54 27

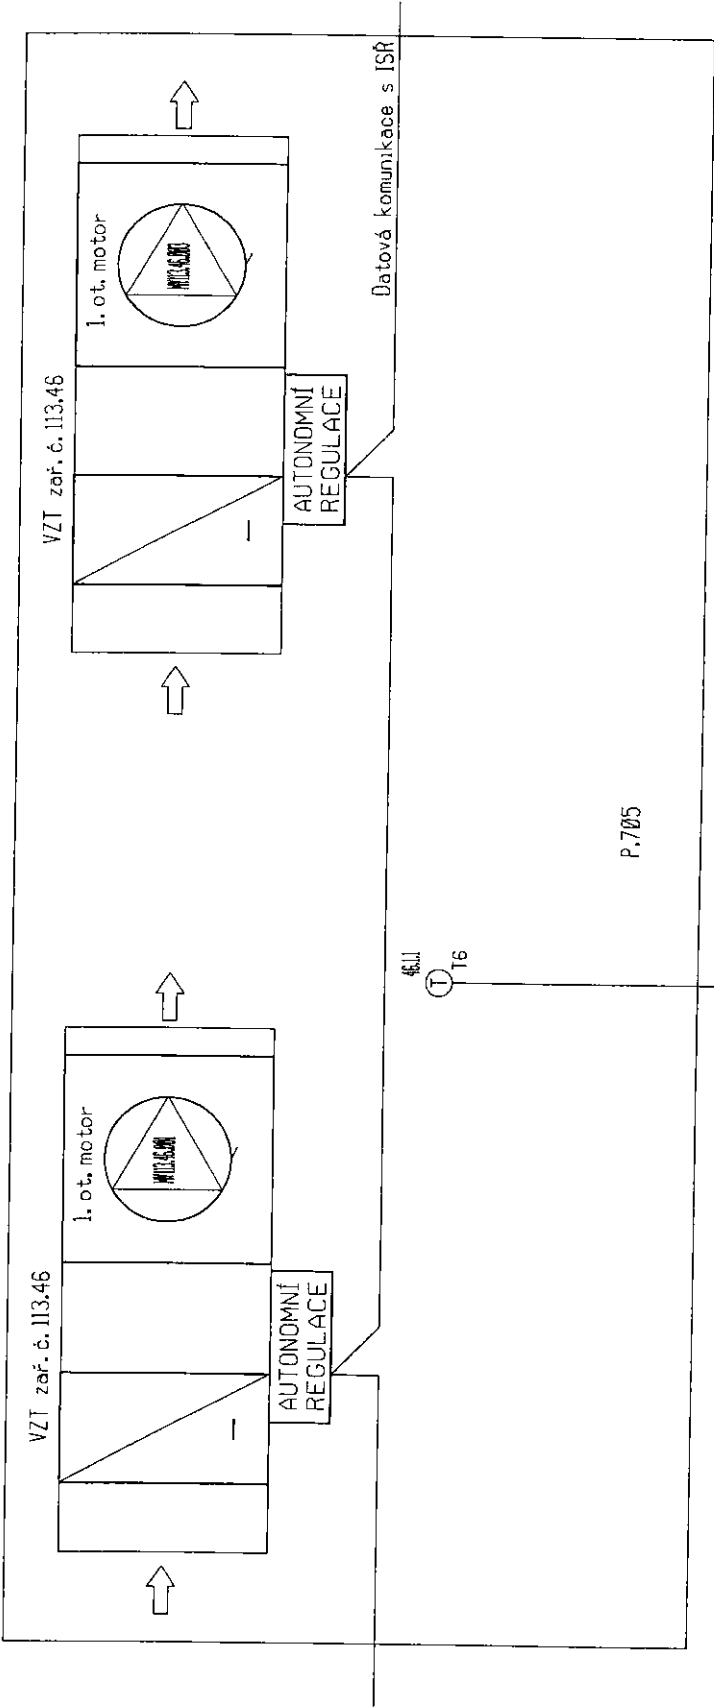

AI  
AO  
DI  
DO

1  
0  
0  
0


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČANKÁCH		Název:		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		Datum:		P.705		Č. výkresu:		List:	67		
	Rekonstrukce a dostavba SO 01		VZT 113.46 - Lokální chlazení tech. místností v přízemí		VZT 113.46		Rozváděcí:		CB-114.00		SO.01					
							Projektant:		Radek Hek							



MVI13.47.001

Zapojeno do rozvaděče BD-114.01

PROPOSENÍ PROVEDE DODAVATEL VZT

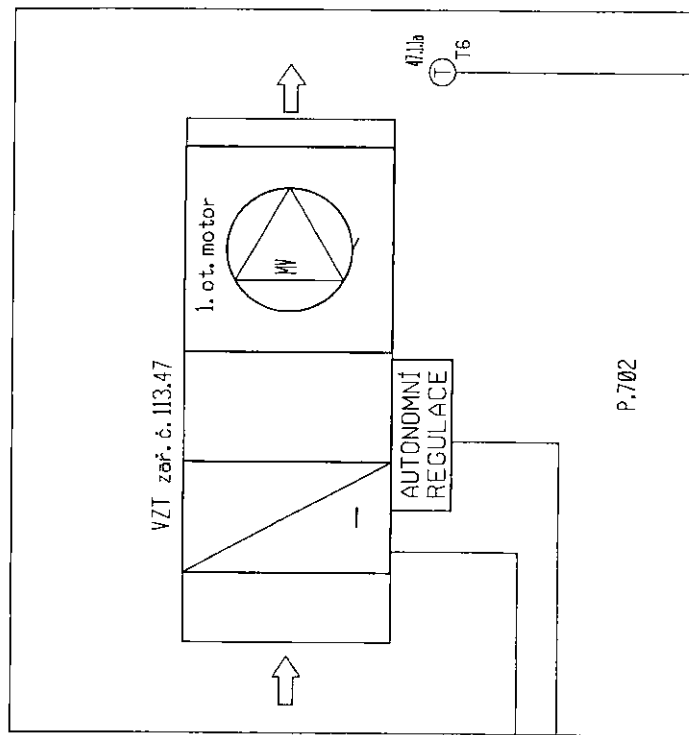

1. ct. motor

47.1.1a  
T6


P.702



MV113.47.002.

Zapojeno do rozvaděče BD-114.01

PROPOJENI PROVEDE DODAVATEL VZT

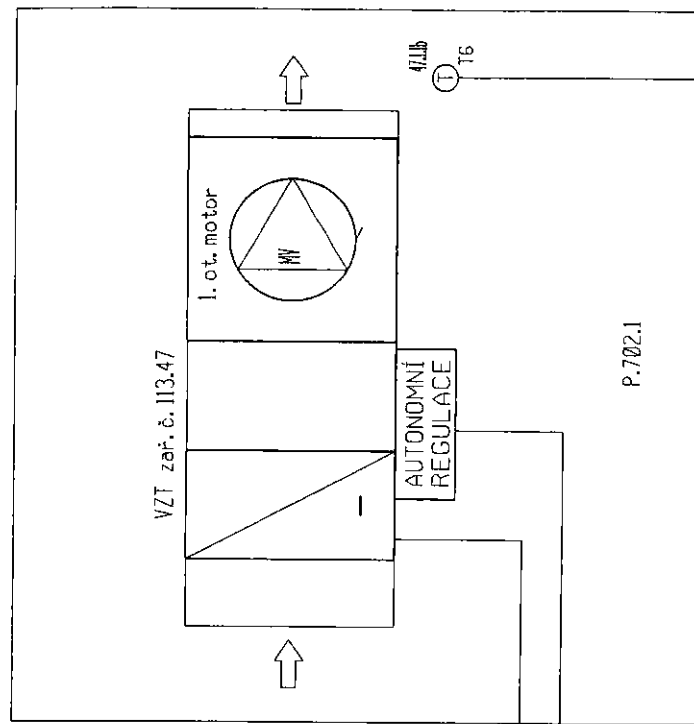

1.0t. motor

911-4711b

P.702.1

Timing diagram for the 74163 4-bit binary counter. The diagram shows four output signals: A1, A0, D1, and D0, and a carry output signal 2x. The clock input is a square wave. The outputs are shown as horizontal lines with dots indicating state changes. A1 and A0 are the least significant bits, D1 and D0 are the most significant bits, and 2x is the carry output. The counter cycles through 16 states (0 to 15) and then repeats. The carry output 2x is high for states 8 to 15.

Zakázka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

**Název:**

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  
VZT 113.47 - Lokální chlazení velínu

Datum:

CB-114.00

Rozváděč:

CB-114.00

Projekant:


Radek Hak

**Č.výkresu:**


50.01

List:

89

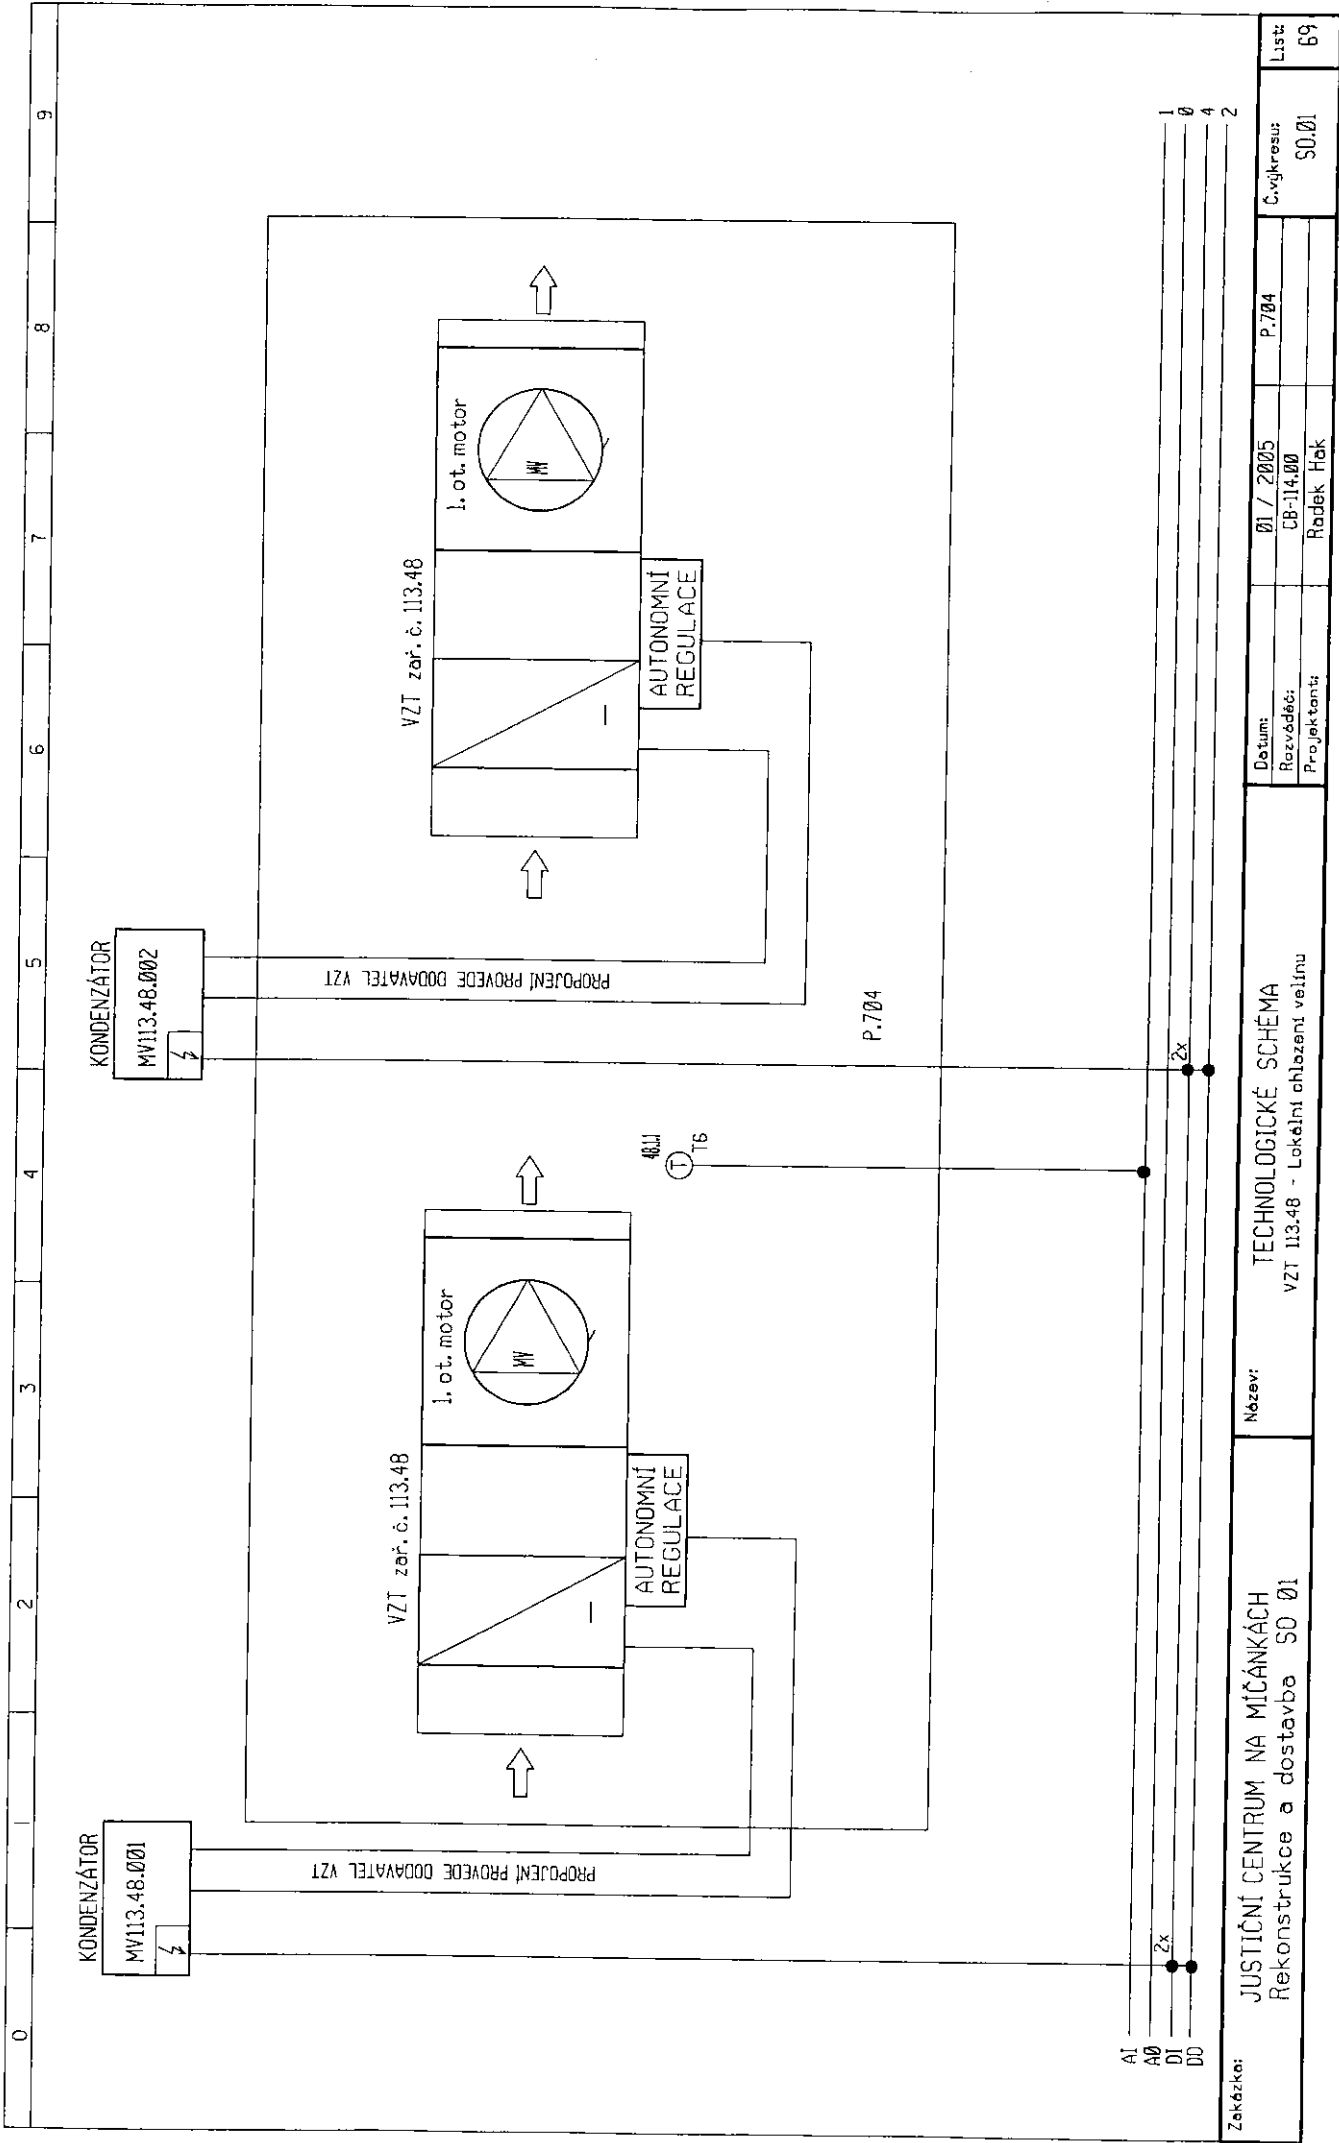


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  VZT 113.48 - Lokální chlazení velinu	Datum:	01 / 2005	P.704	Č.výkresu:  SO.01	List:  69
			Revisádce:	CB-114.00			
			Projektant:	Radek Hák			

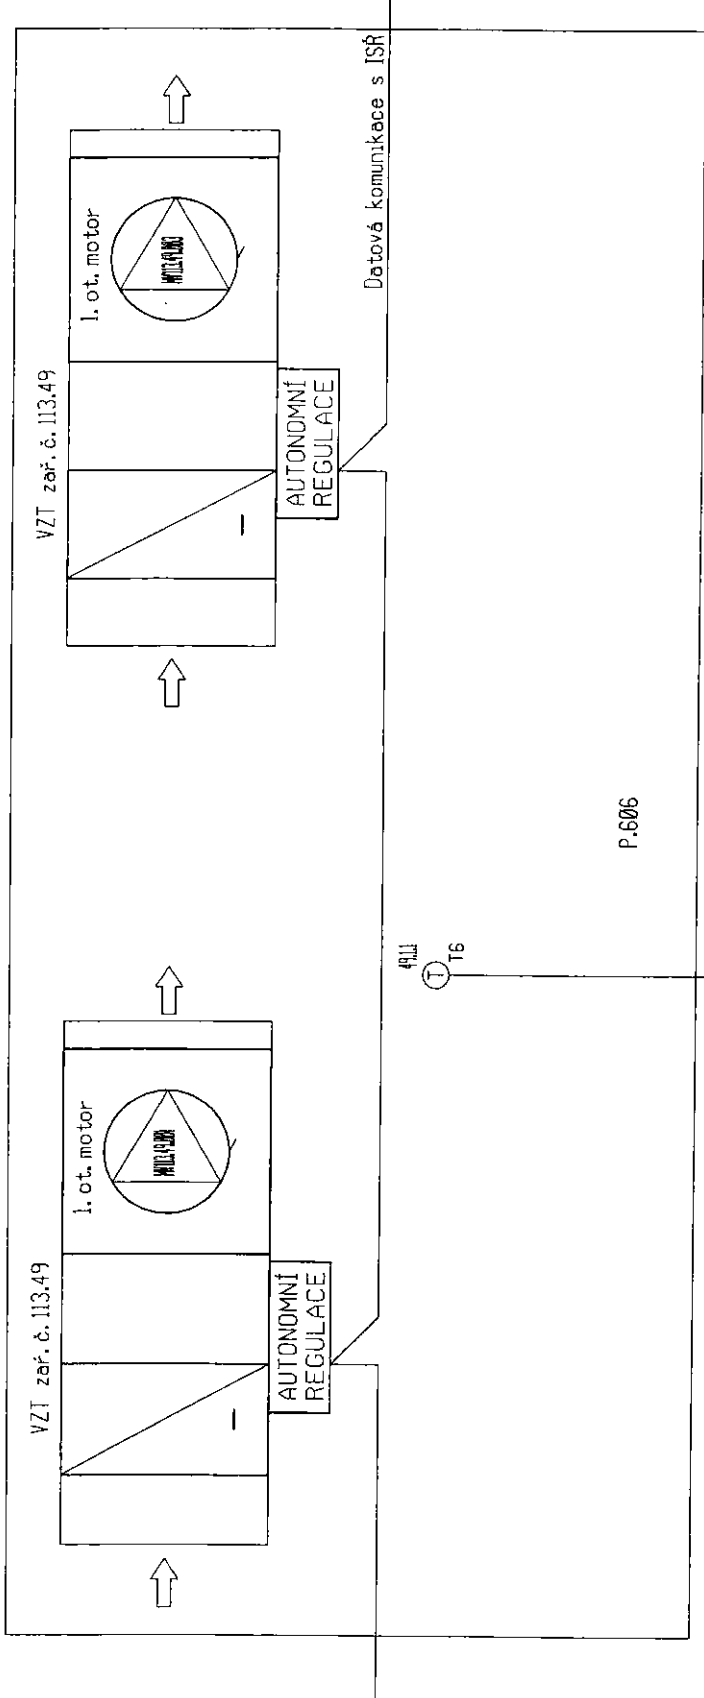


AI	1
A0	0
D1	0
D0	0

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA			Č.výkresu:	P.606	List:	70
			VZT 113.49 - Chlazení tech. místnosti						
			Datum: 01 / 2005						
			Rozváděči: CC-114.00						
		Projektant: Radek Hak			SO.01				



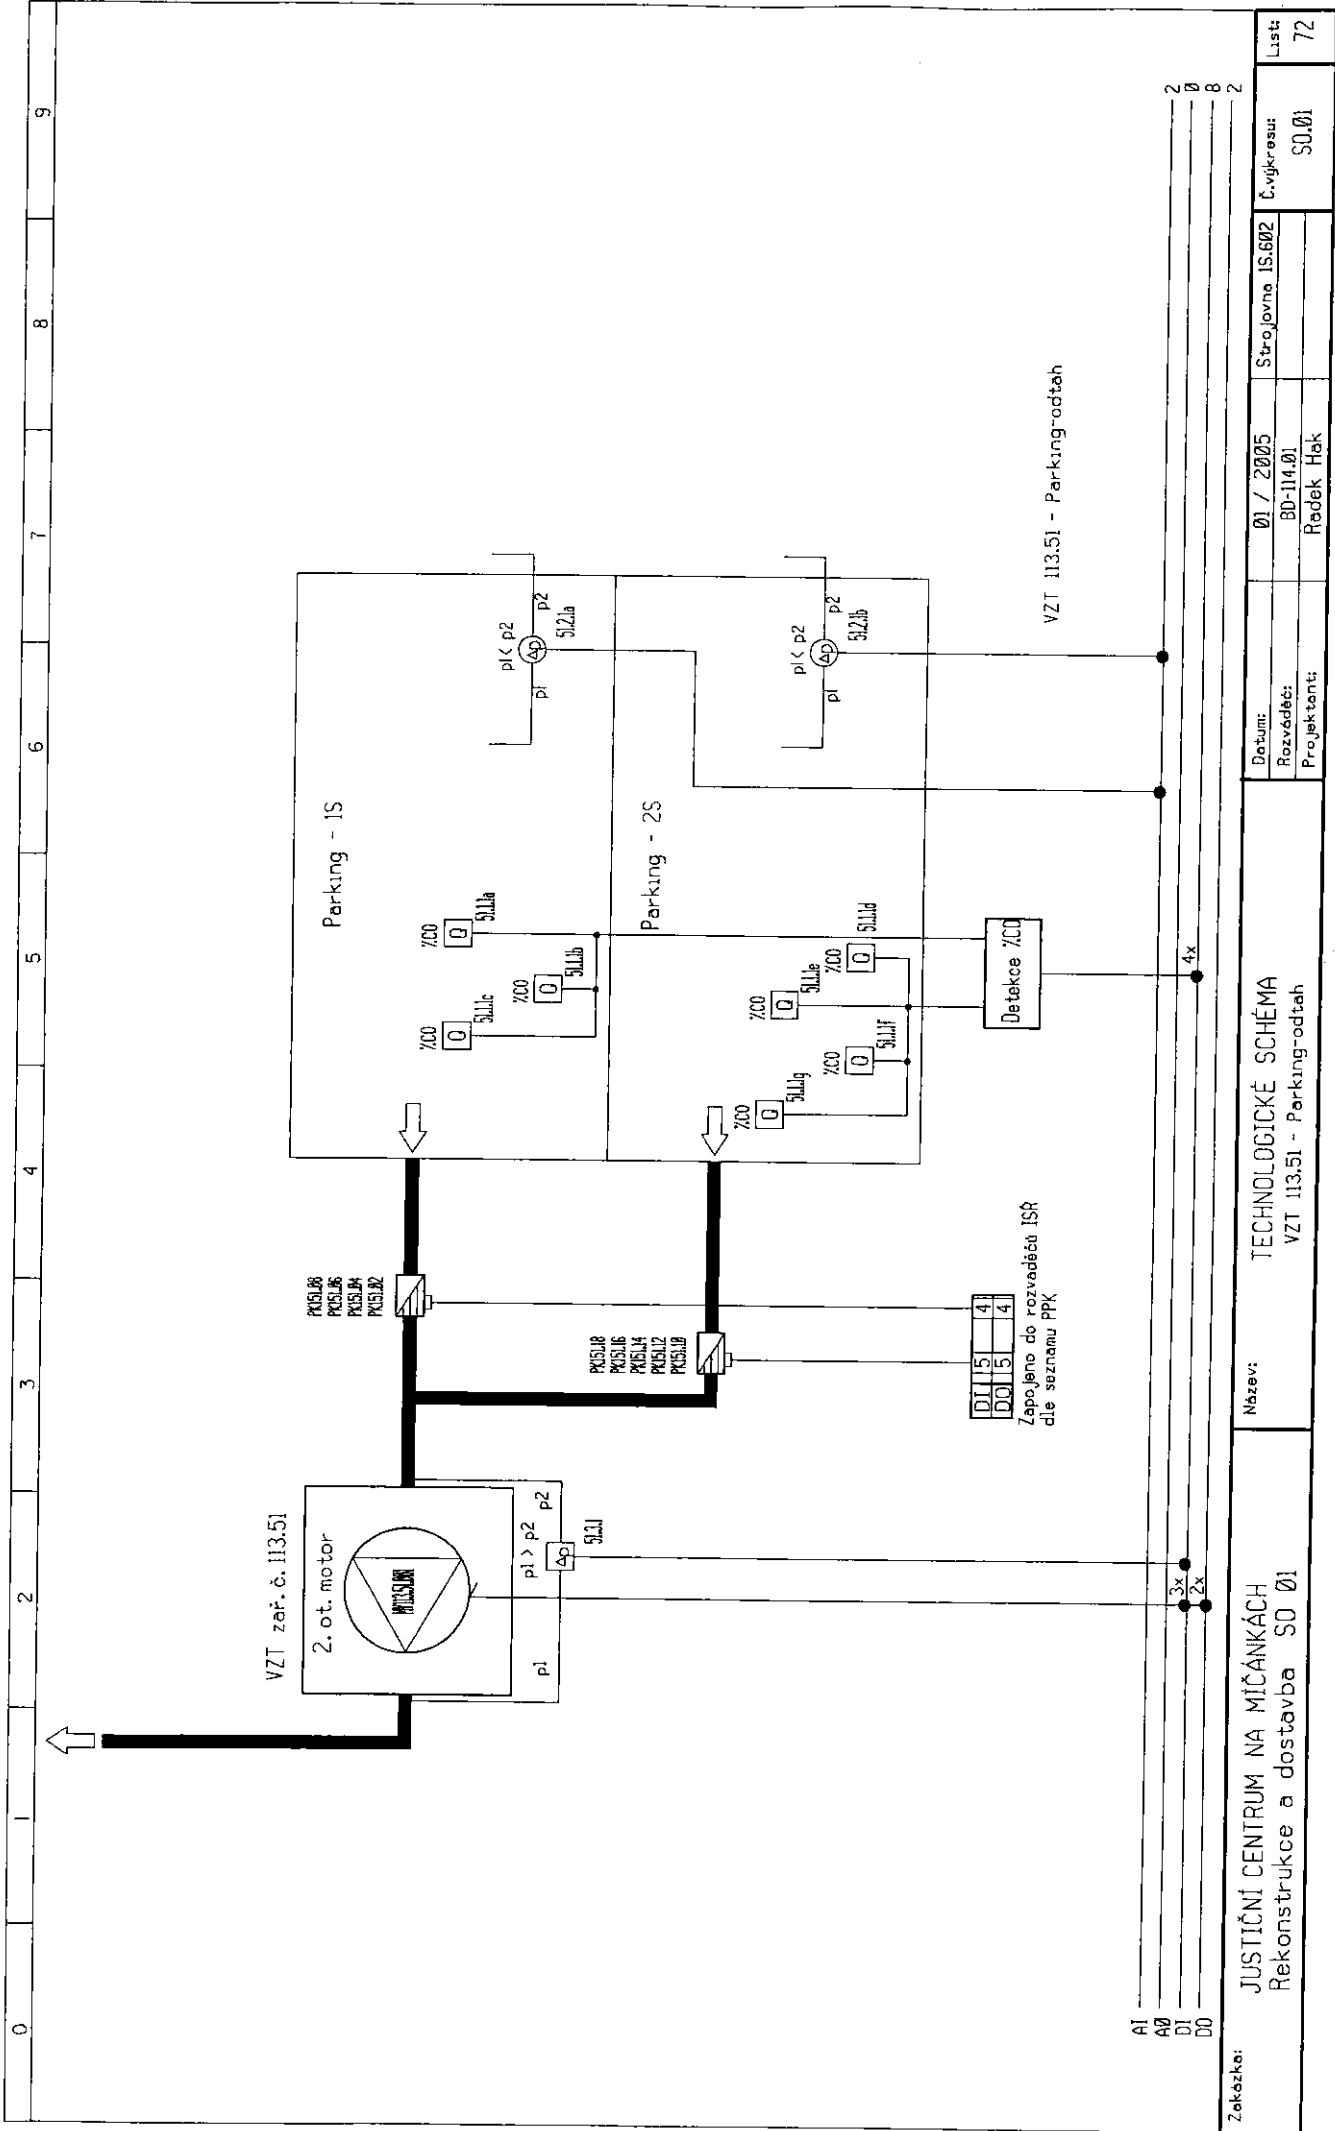




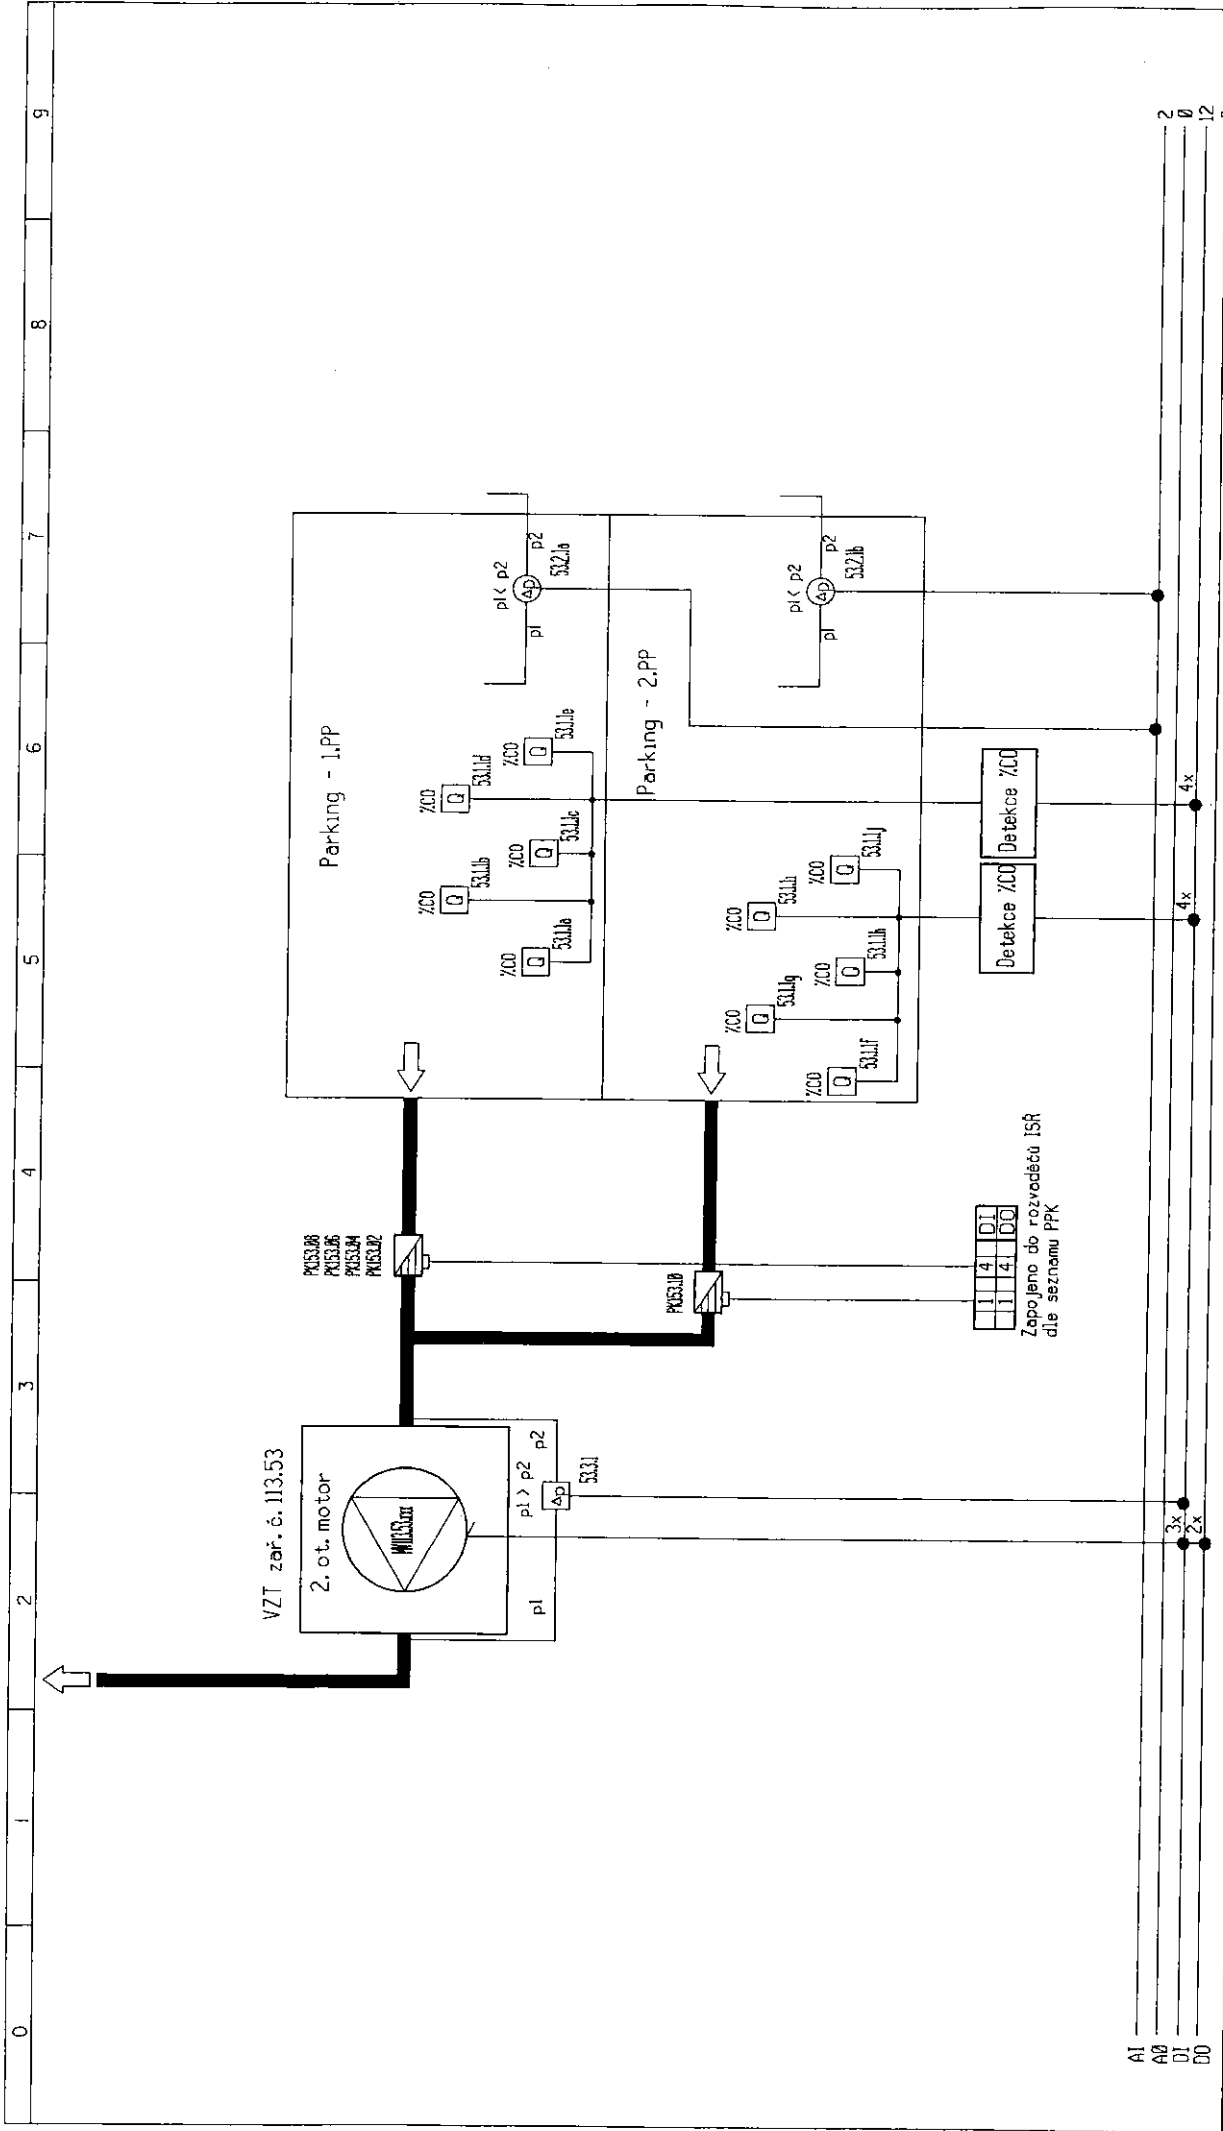

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČANKÁCH Rekonstrukce a dostavba S0 01	Názvr:	TECHNOLOGICKÉ SCHEMA VZT 113.53 - Parking-odtah	Datum:	01 / 2005	Strojovna	15.604	Č.výkresu:	S0.01
List:	74	Rozváděč:	BF-114.01	Projektant:	Radek Hak				



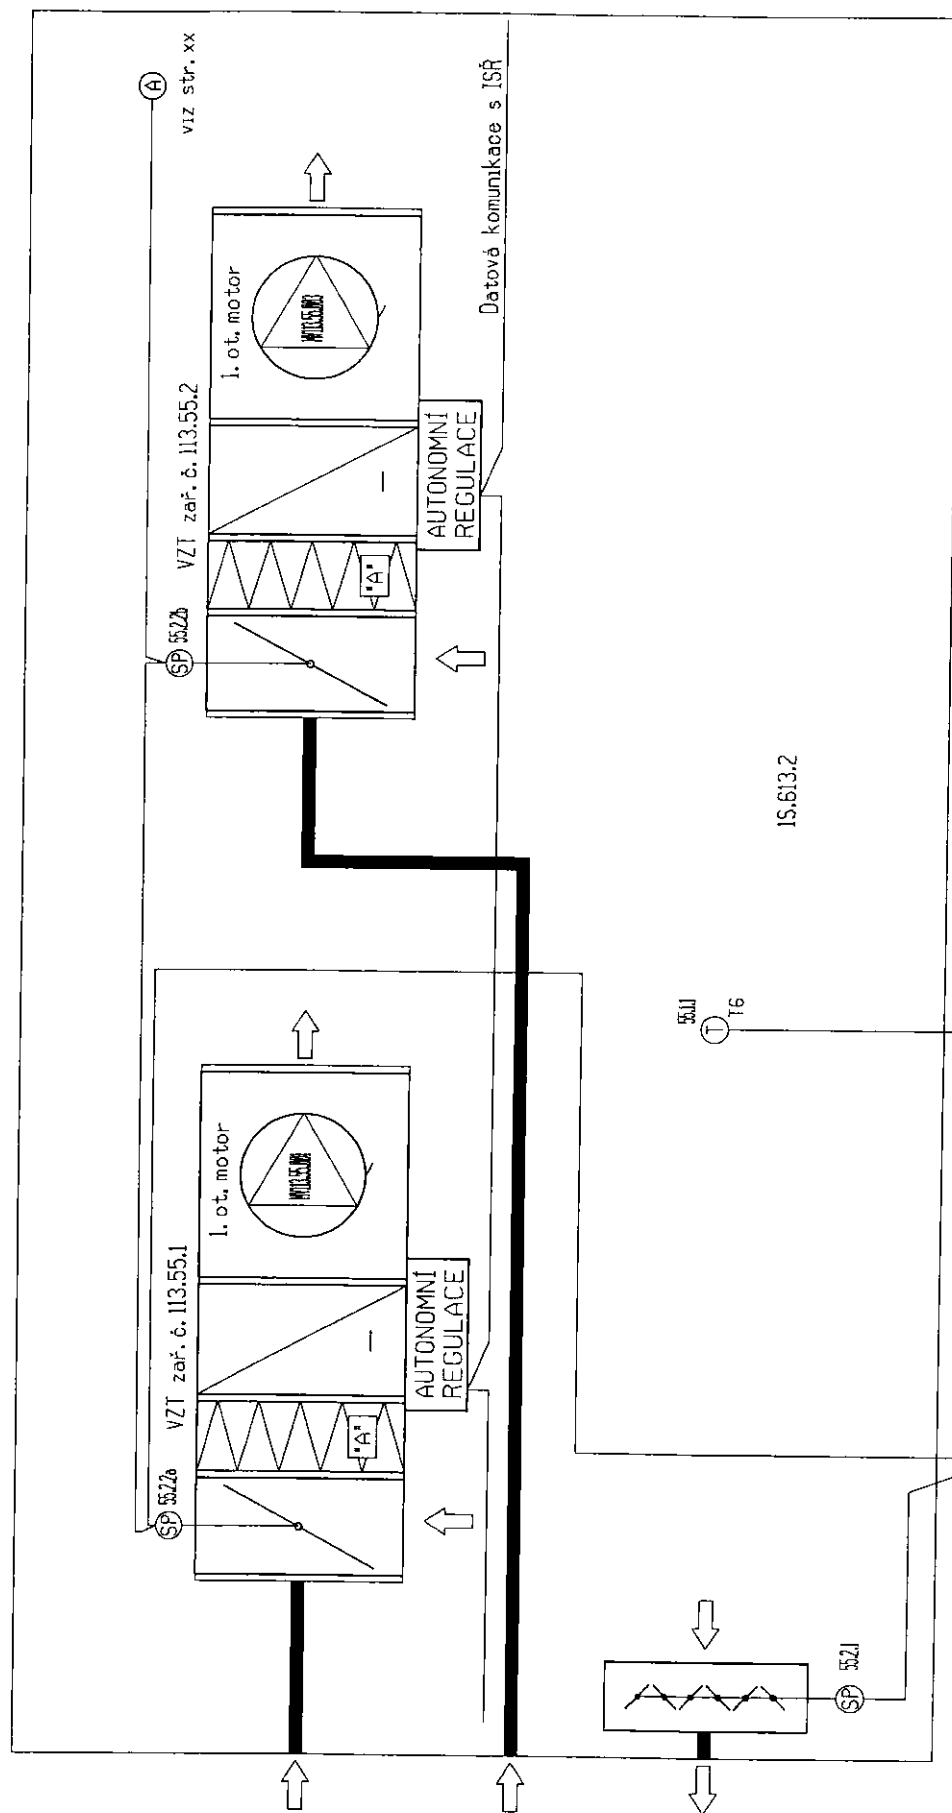

AI AS DI DO

Zaključka:

JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH  
Rekonstrukce a dostavba SO 01

**Název:**

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  
VZT 113.55 - Větrání UPS

Datum:
Rozváděc:
Projektant:


01 / 2005  
BE-114.01  
Radek Hak

15.613.2


Č.výkresu:

List: 76



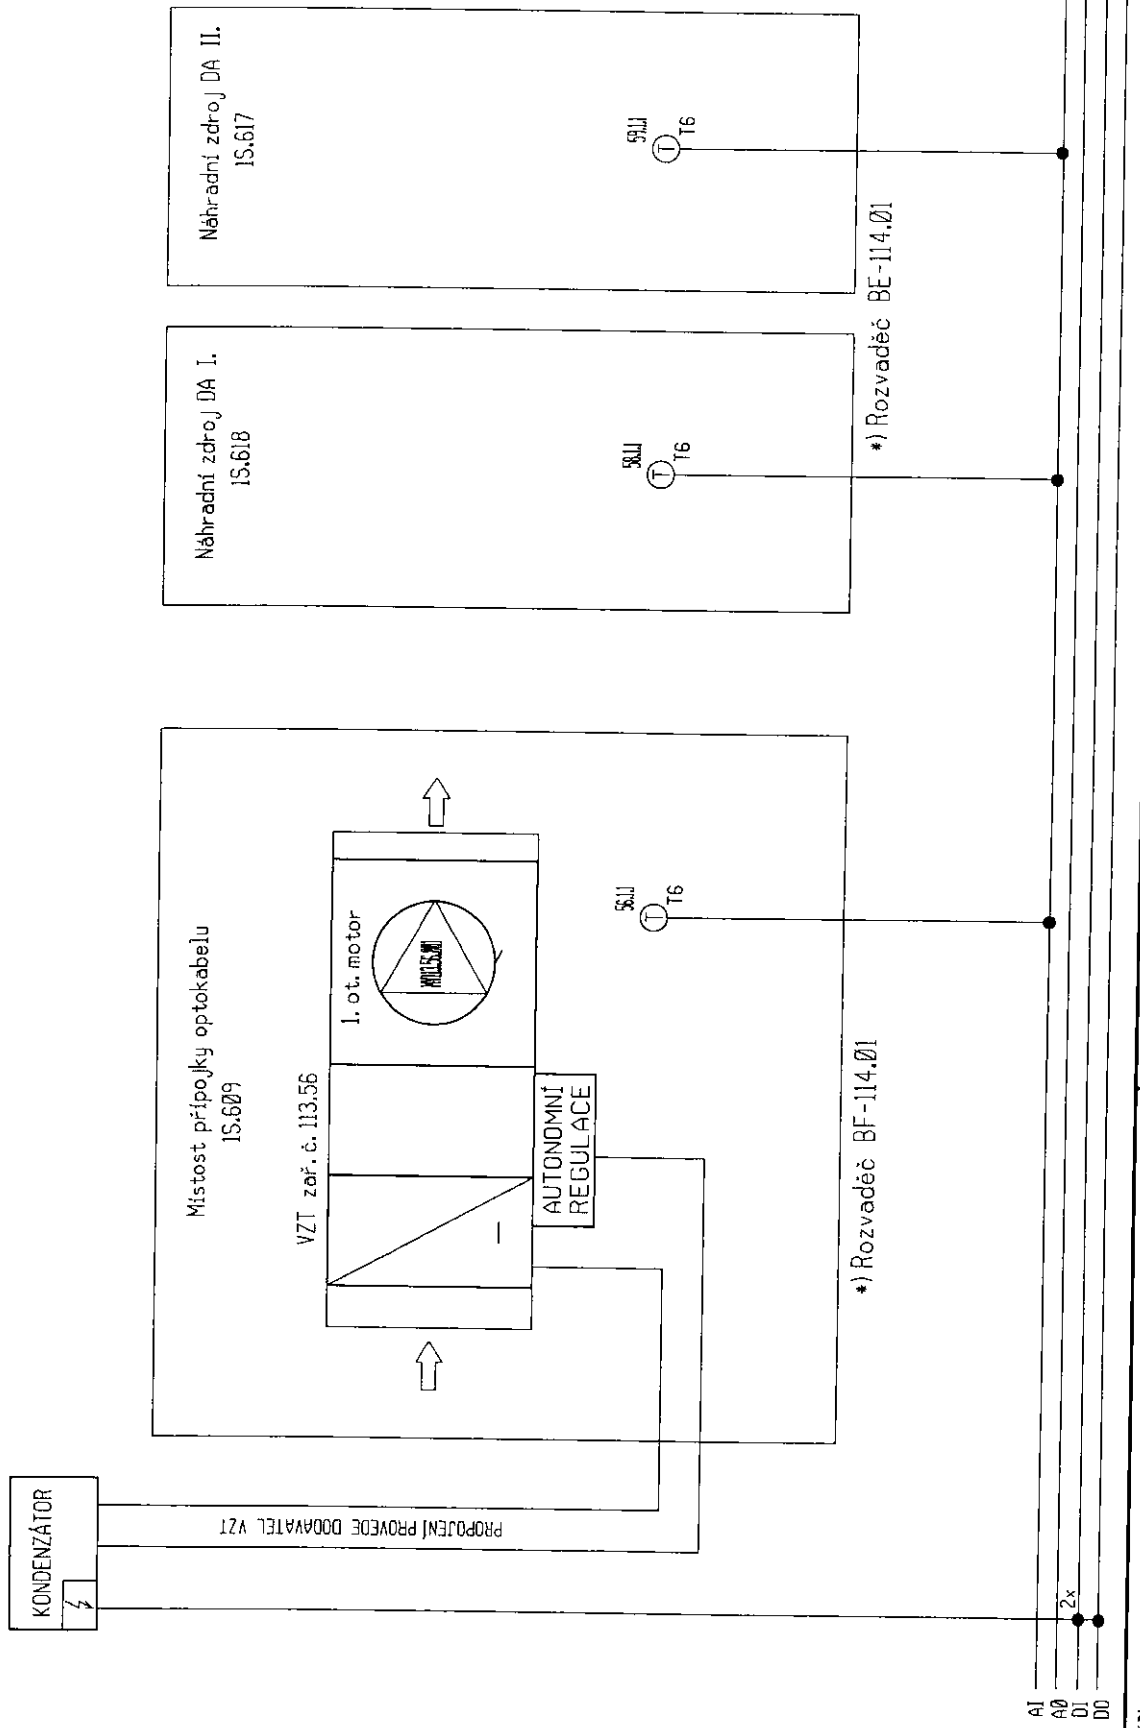




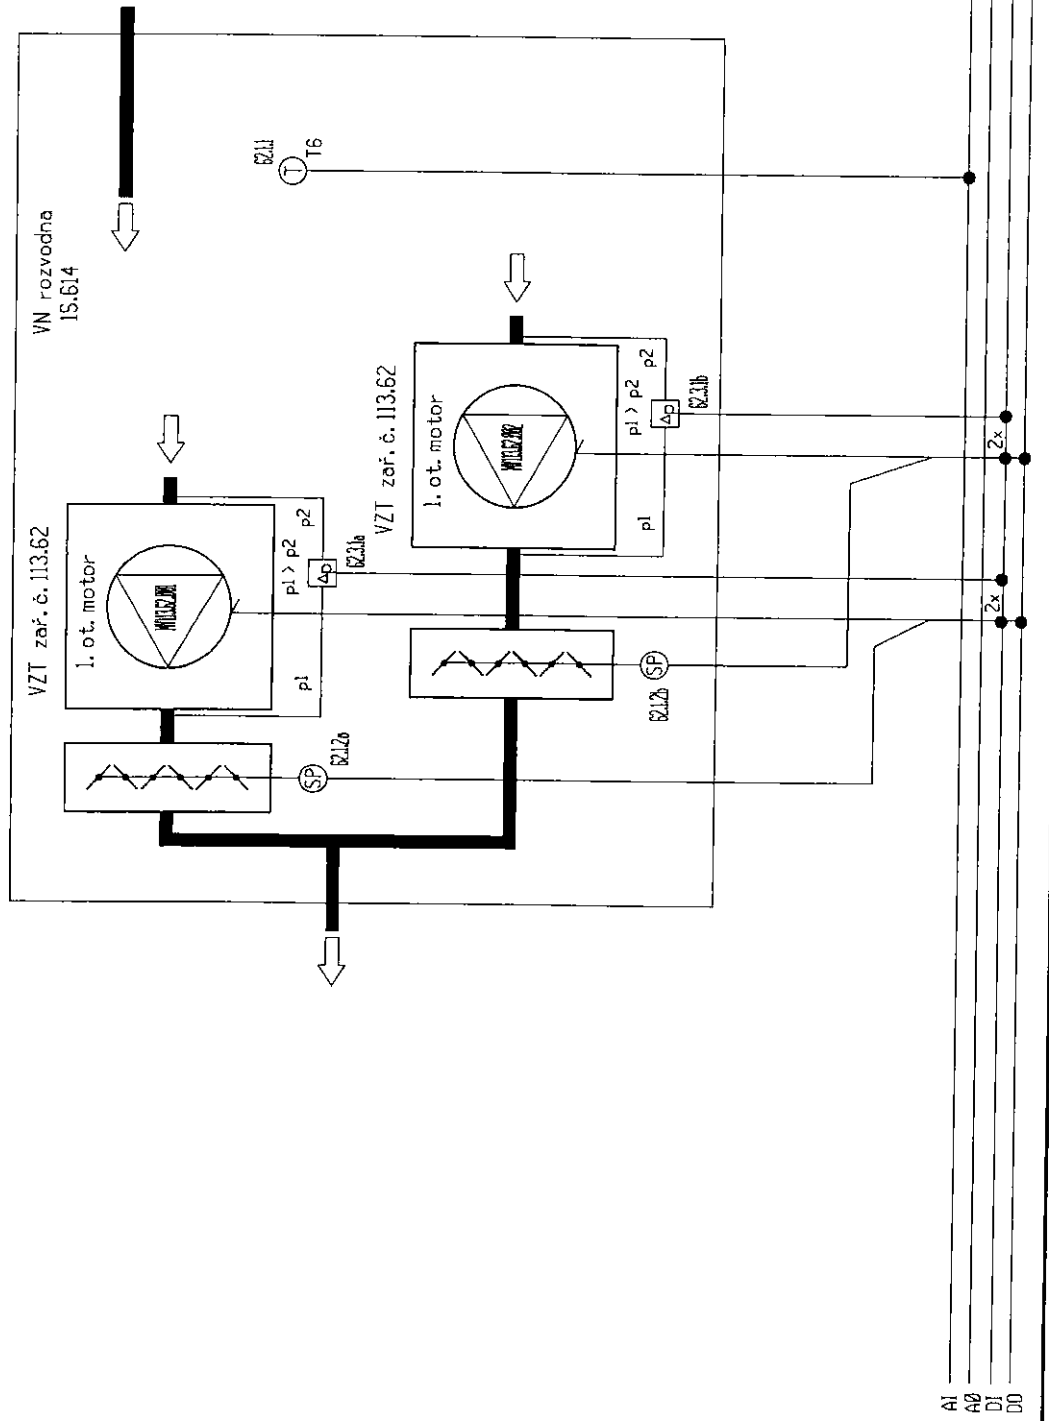

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.62 - Větrání VN rozvodny			Č. výkresu:	SO.01	List:	80
			Datum:	01 / 2005	1S.614				
			Rozváděcí:	BE-114.01					
			Projektant:	Radek Hak					




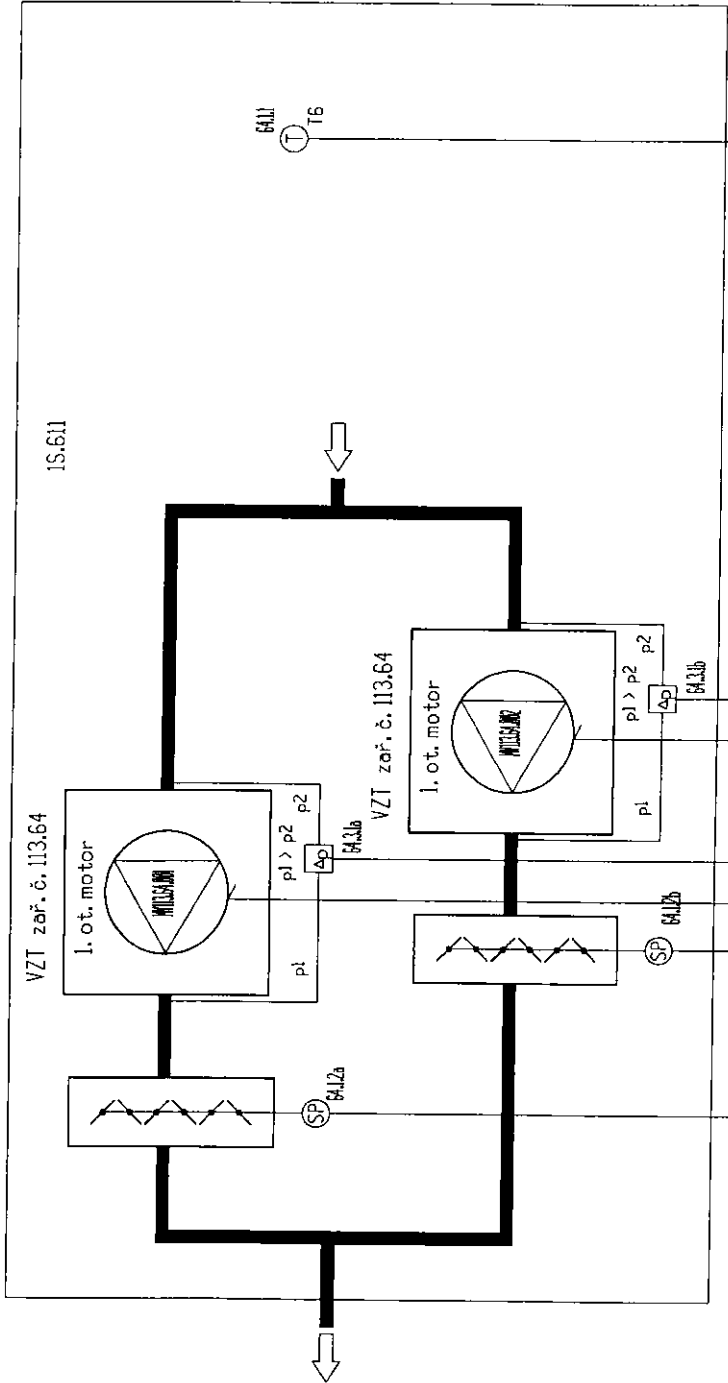


AI	1
A0	0
D1	6
00	2


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČKÁKÁCH			Název:		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA			Datum:		01 / 2005		Č.výkresu:		S0.01		List:		82	
	Rekonstrukce a dostavba SD 01					VZT 113.64 - Větrání strojovny ÚT			Rozváděcí:		BA-114.01									
									Projektant:		Radek Hak									



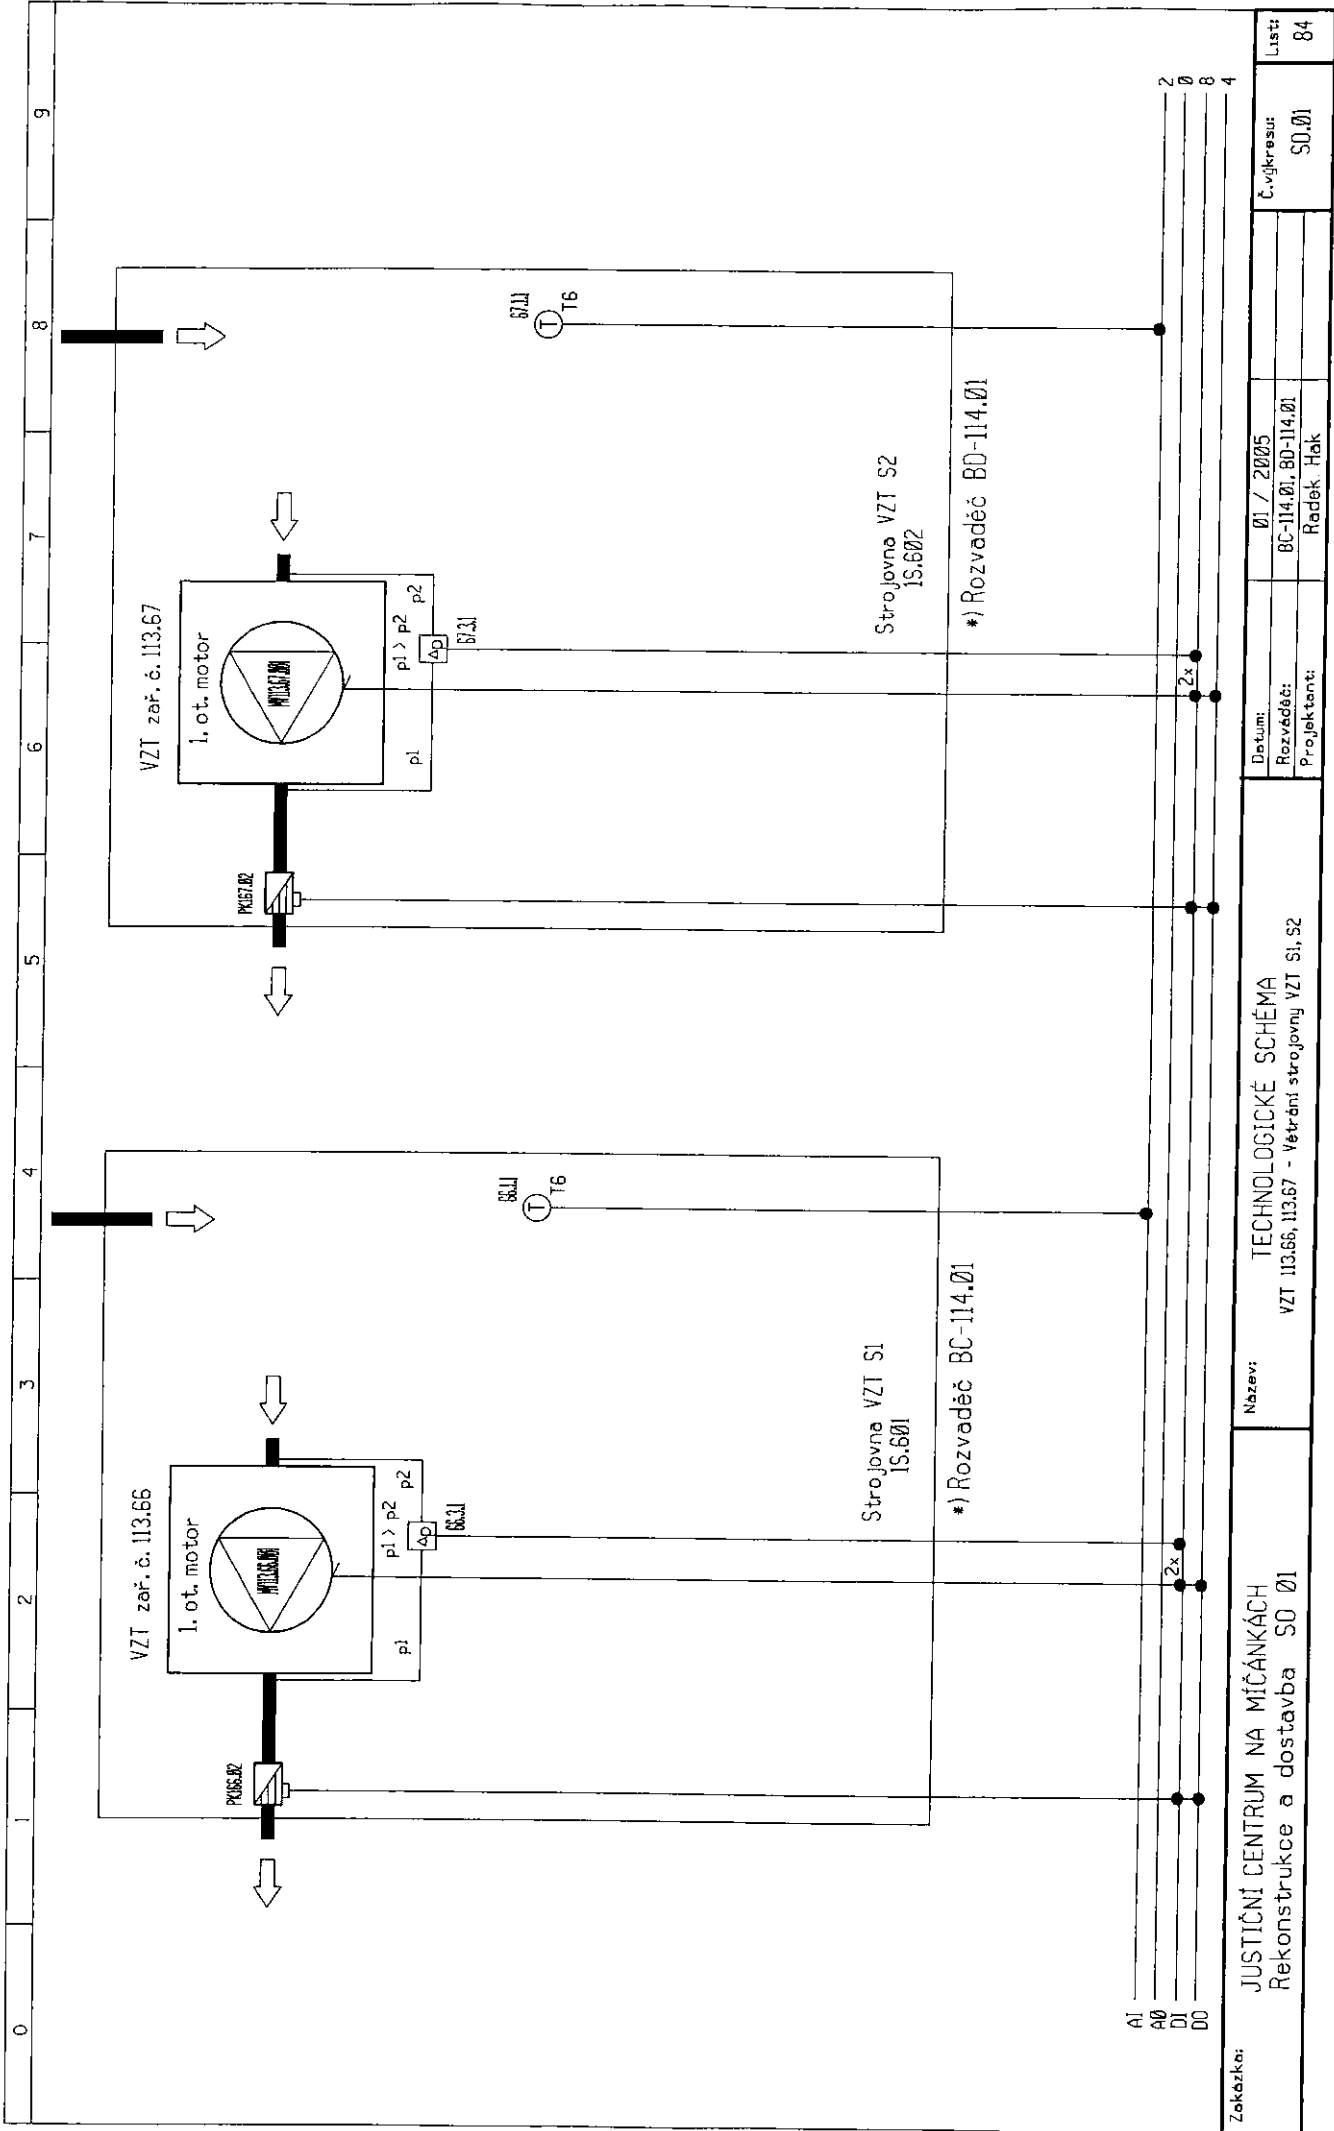


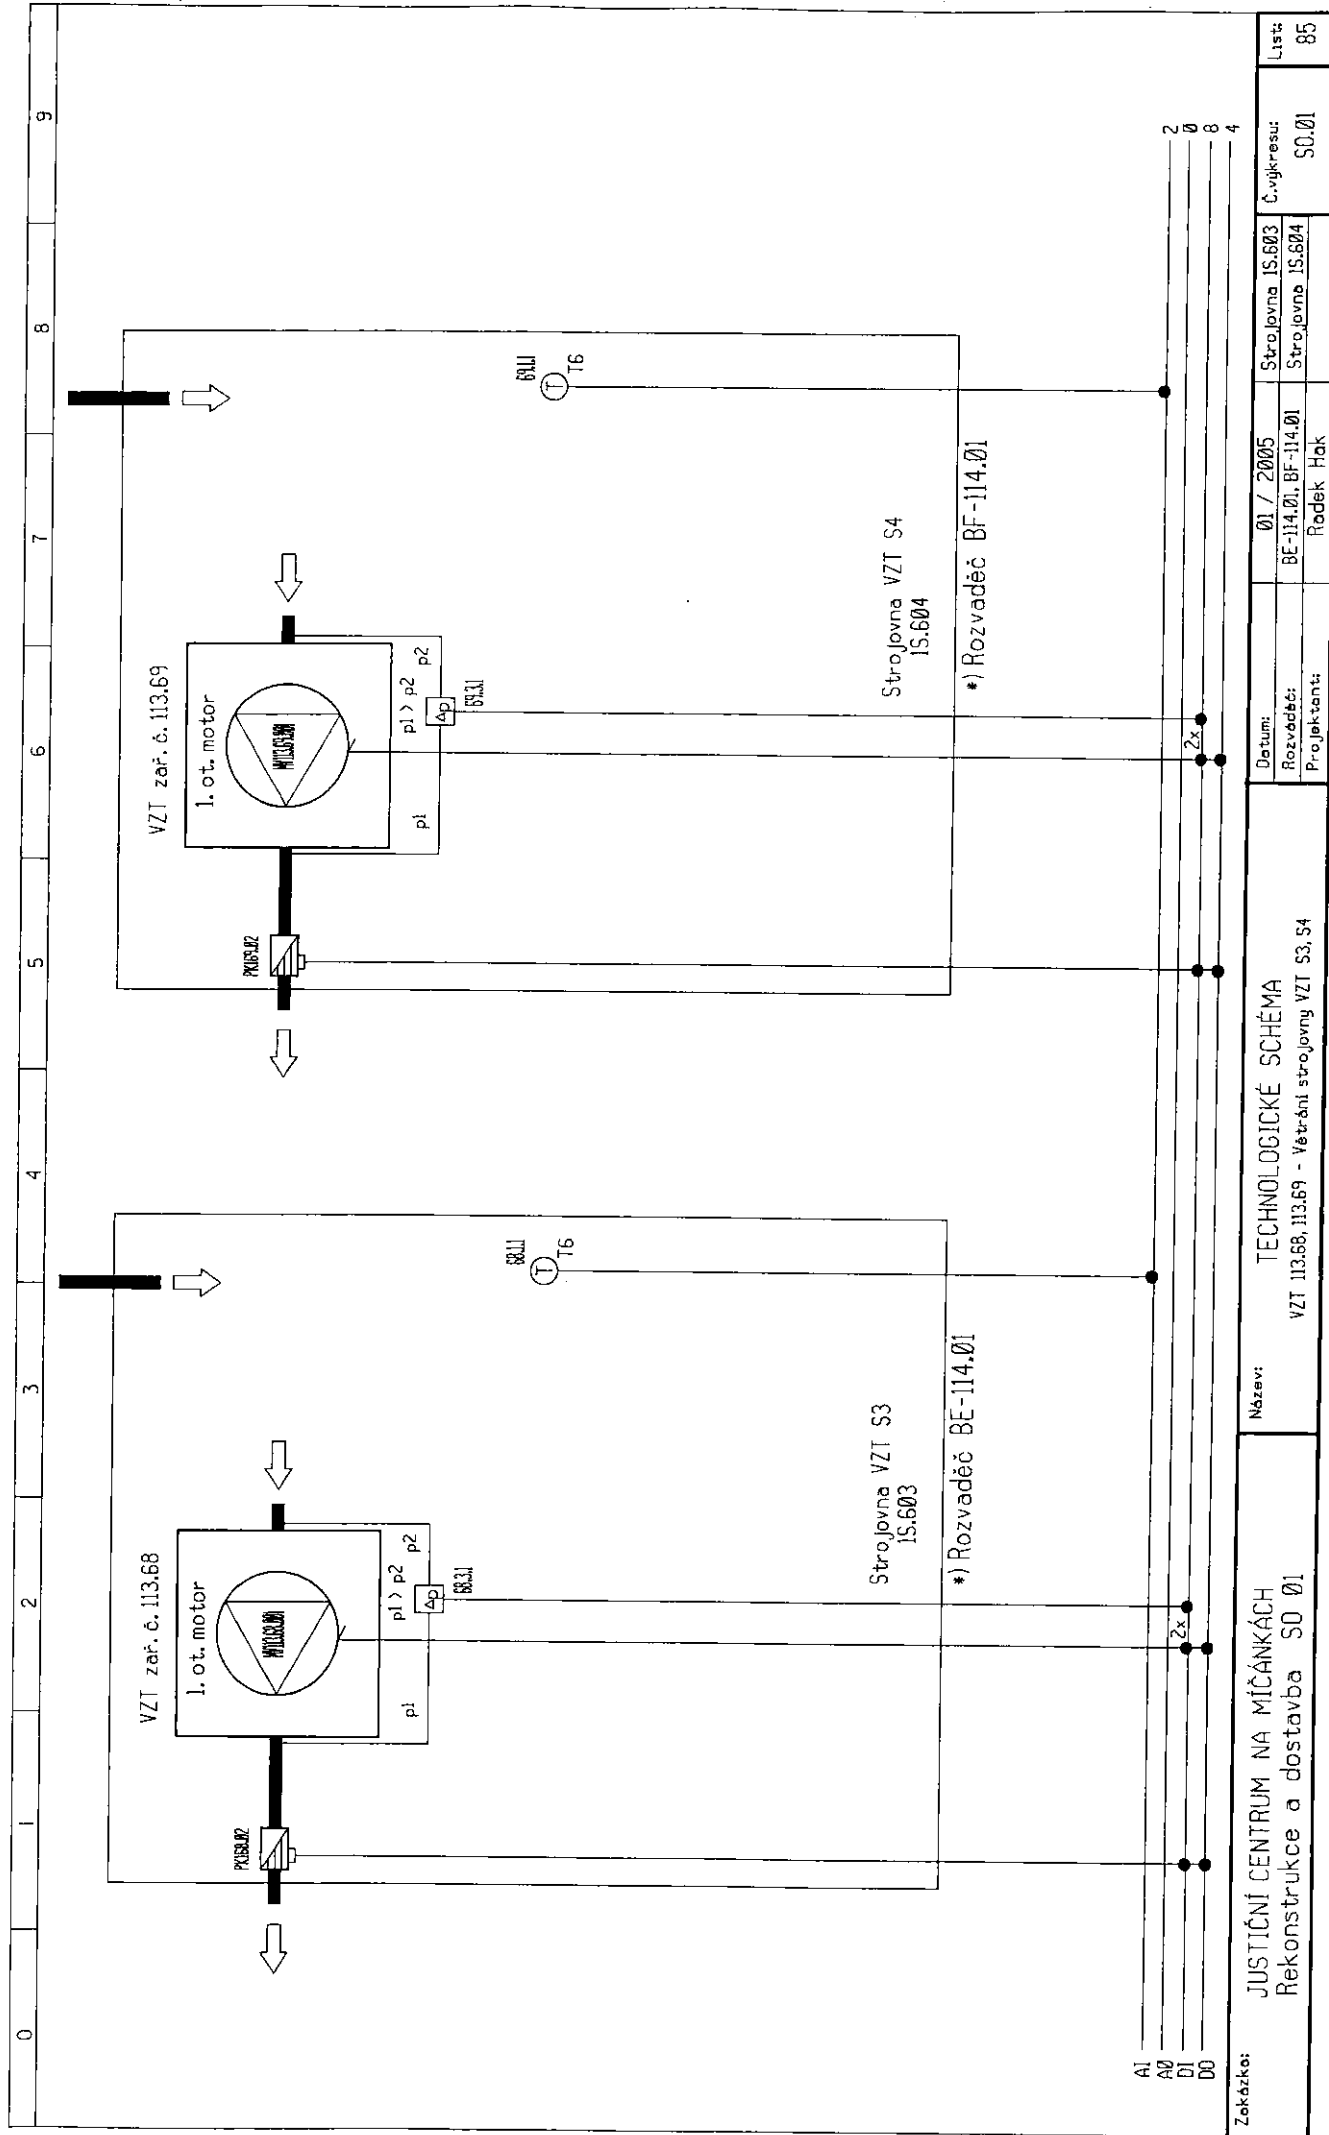

Datová komunikace s ISŘ

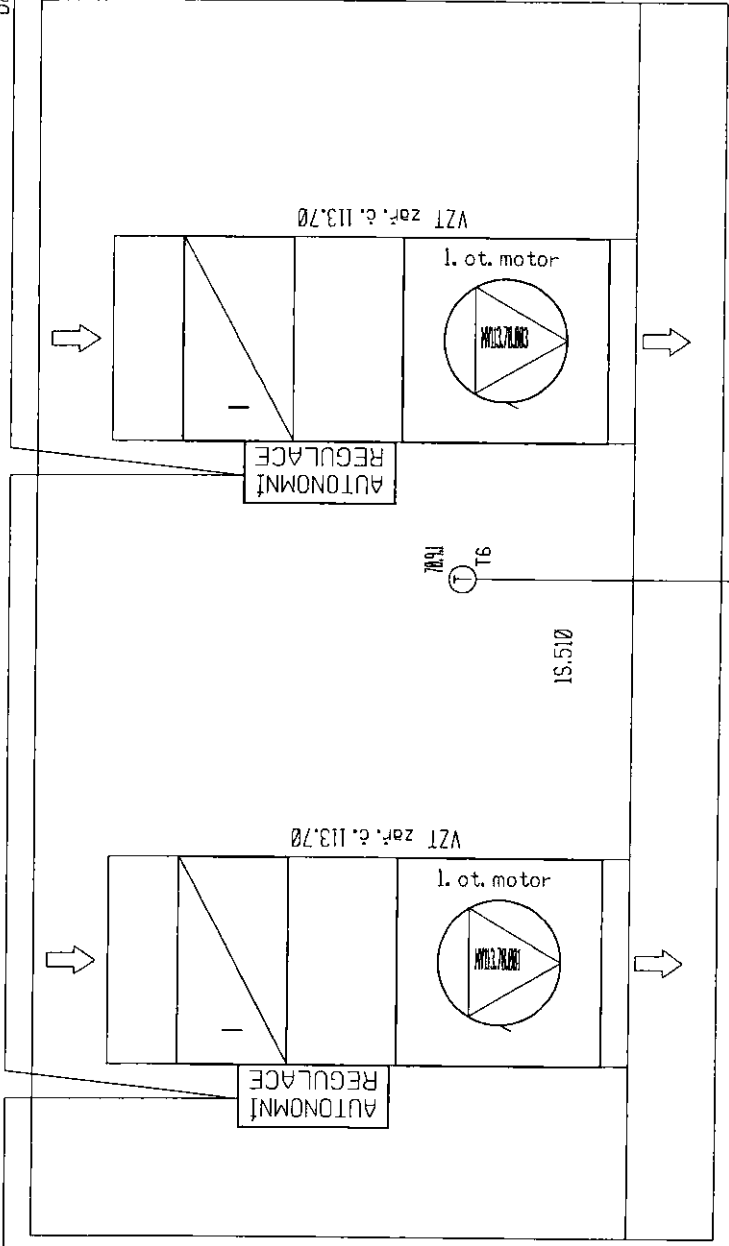


AI	1
AO	0
DI	0
DO	0

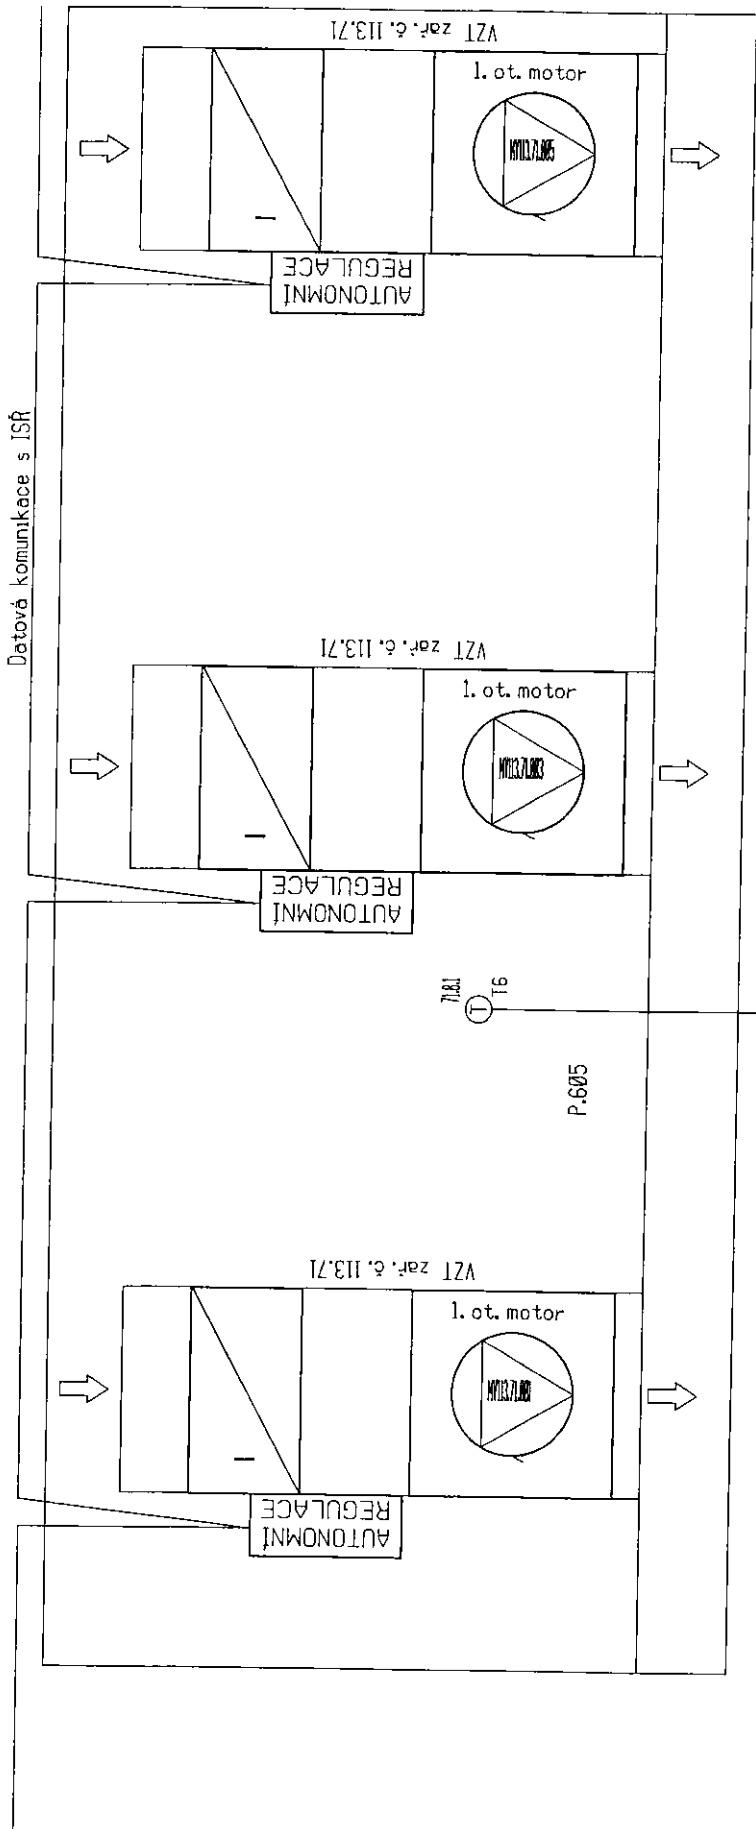

AI  
A0  
DI  
DO

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  VZT 113.71 - Chlazení serverovny 2	— 0				
			Datum:	01 / 2005	P.605	Č. výkresu:  SO,01	List:  87
			Revizováno:	CC-114.00			
			Projekční:	Radek Hak			

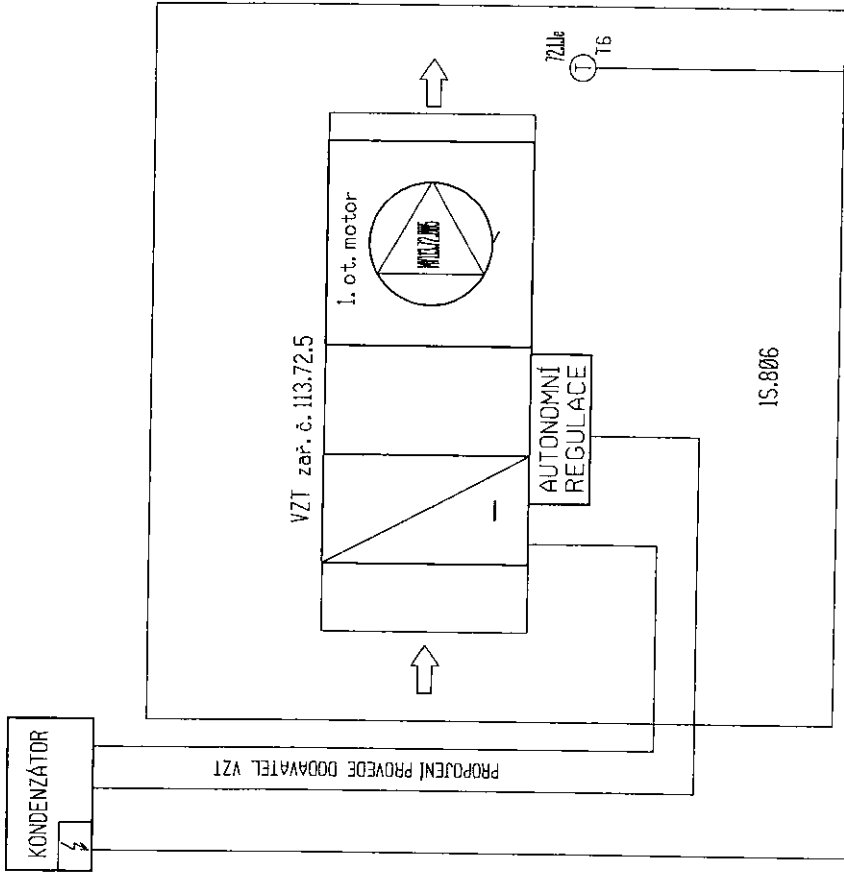


AI	1
A0	0
D1	2
D0	1
2x	


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČANKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.72 - Chlazení rozvoden	Datum:		01 / 2005		Č.výkresu:  SO.01	List:  88
			Rozváděč:		BF-114.01			
			Projektant:		Radek Hak			






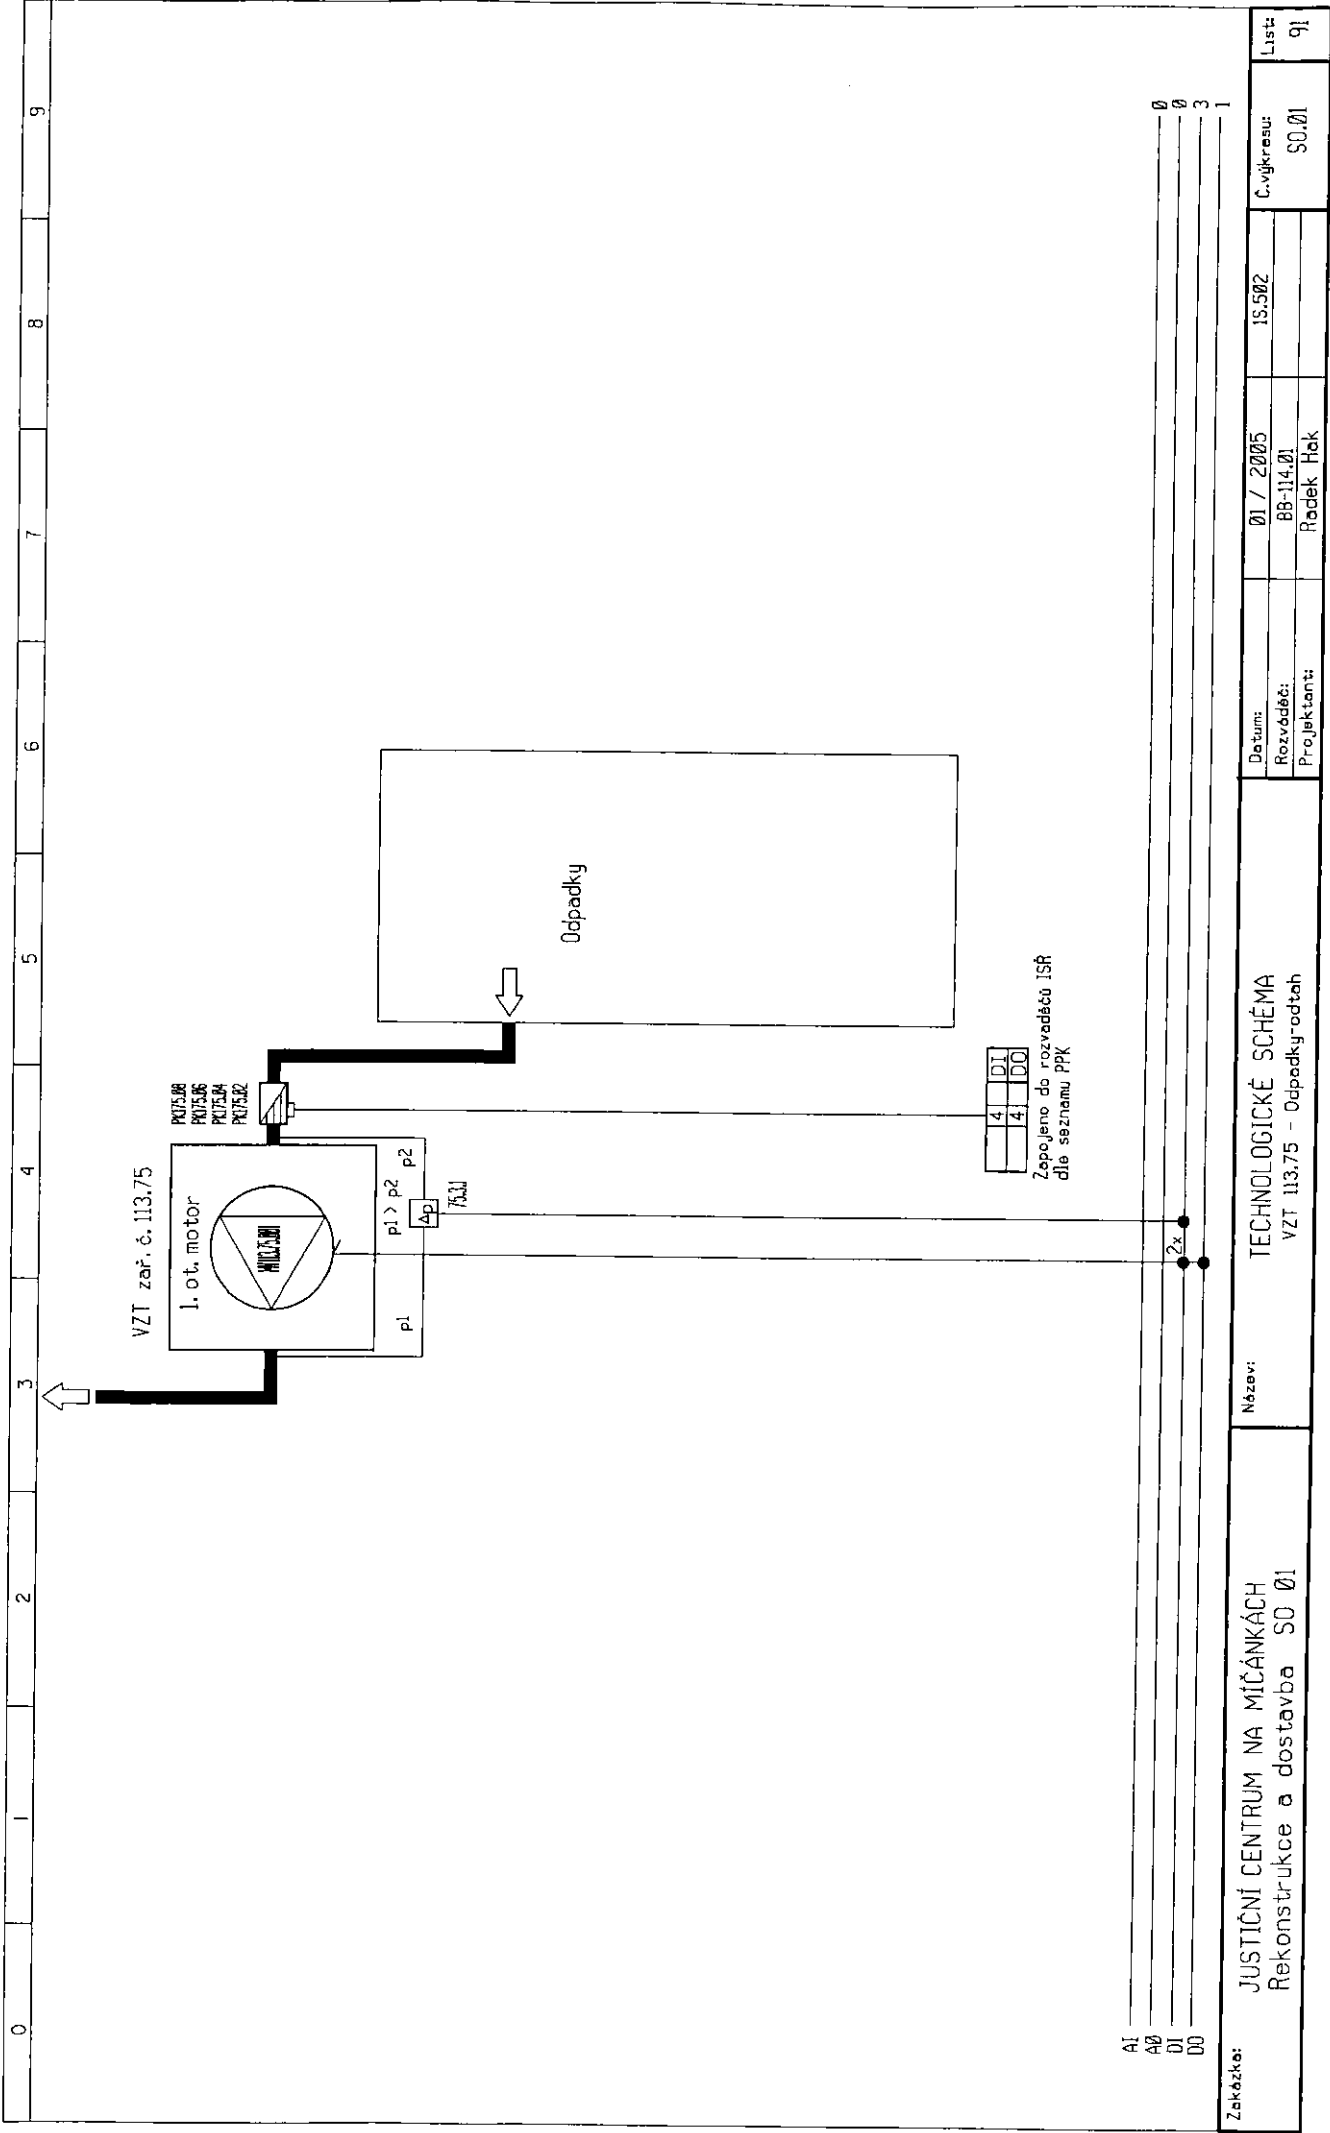




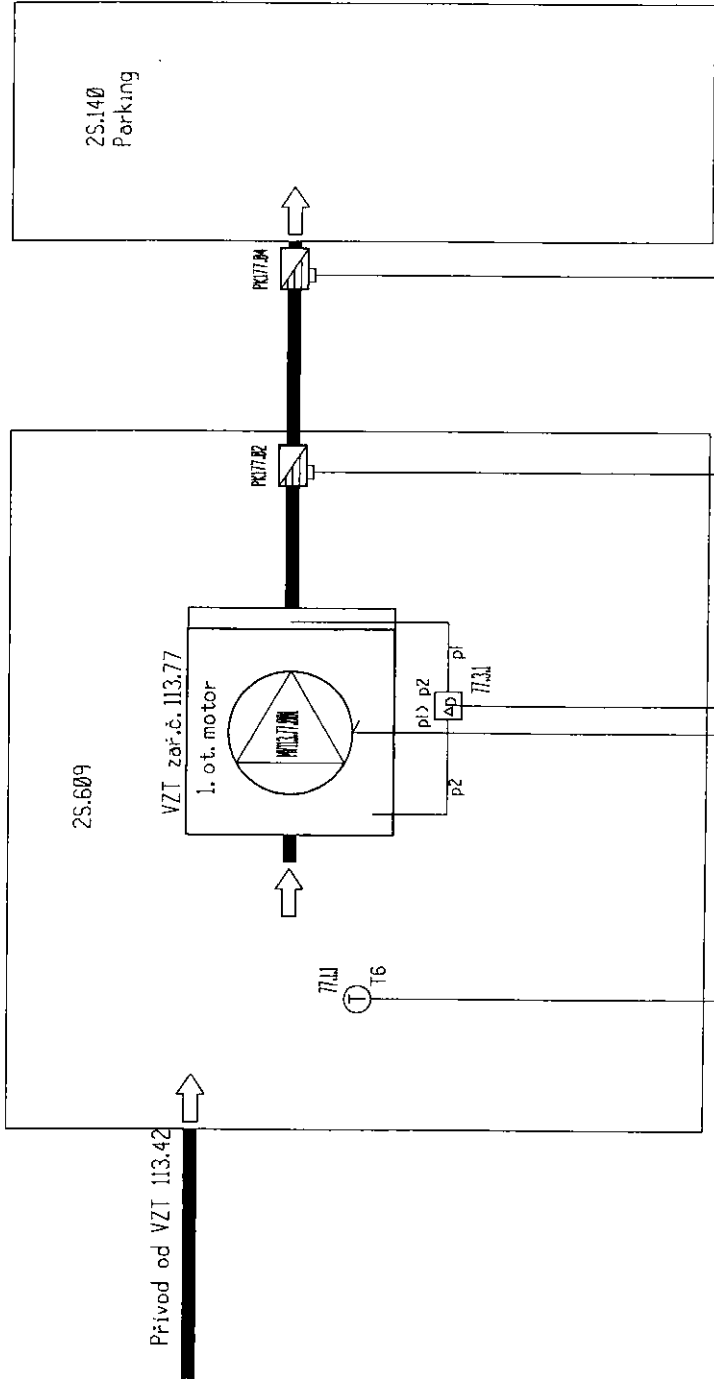


AI	1
AO	0
DI	5
DO	3

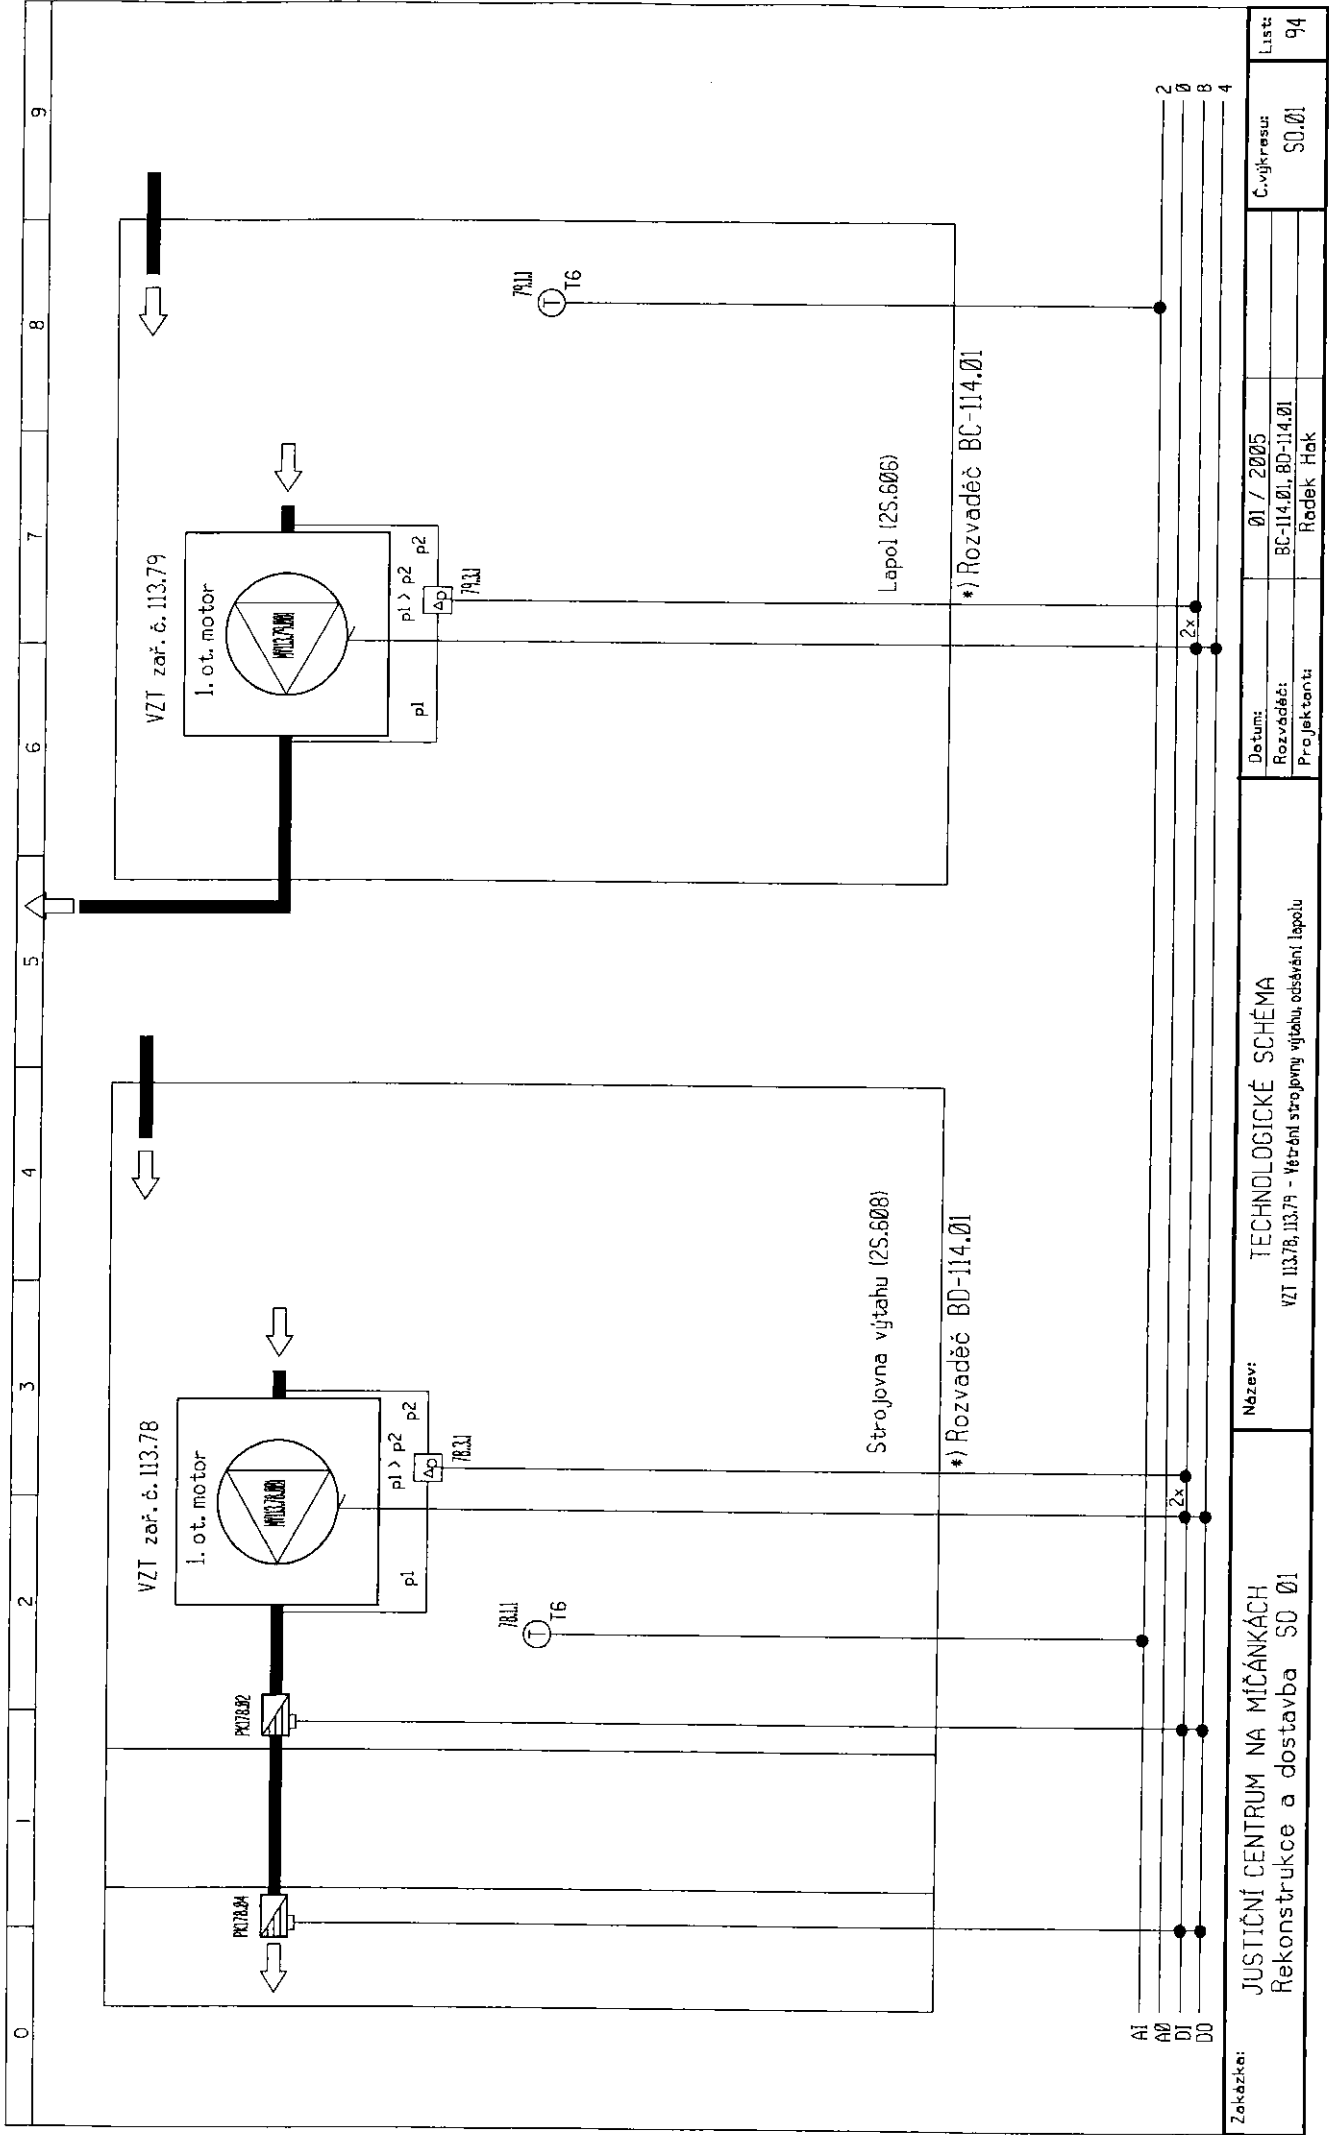


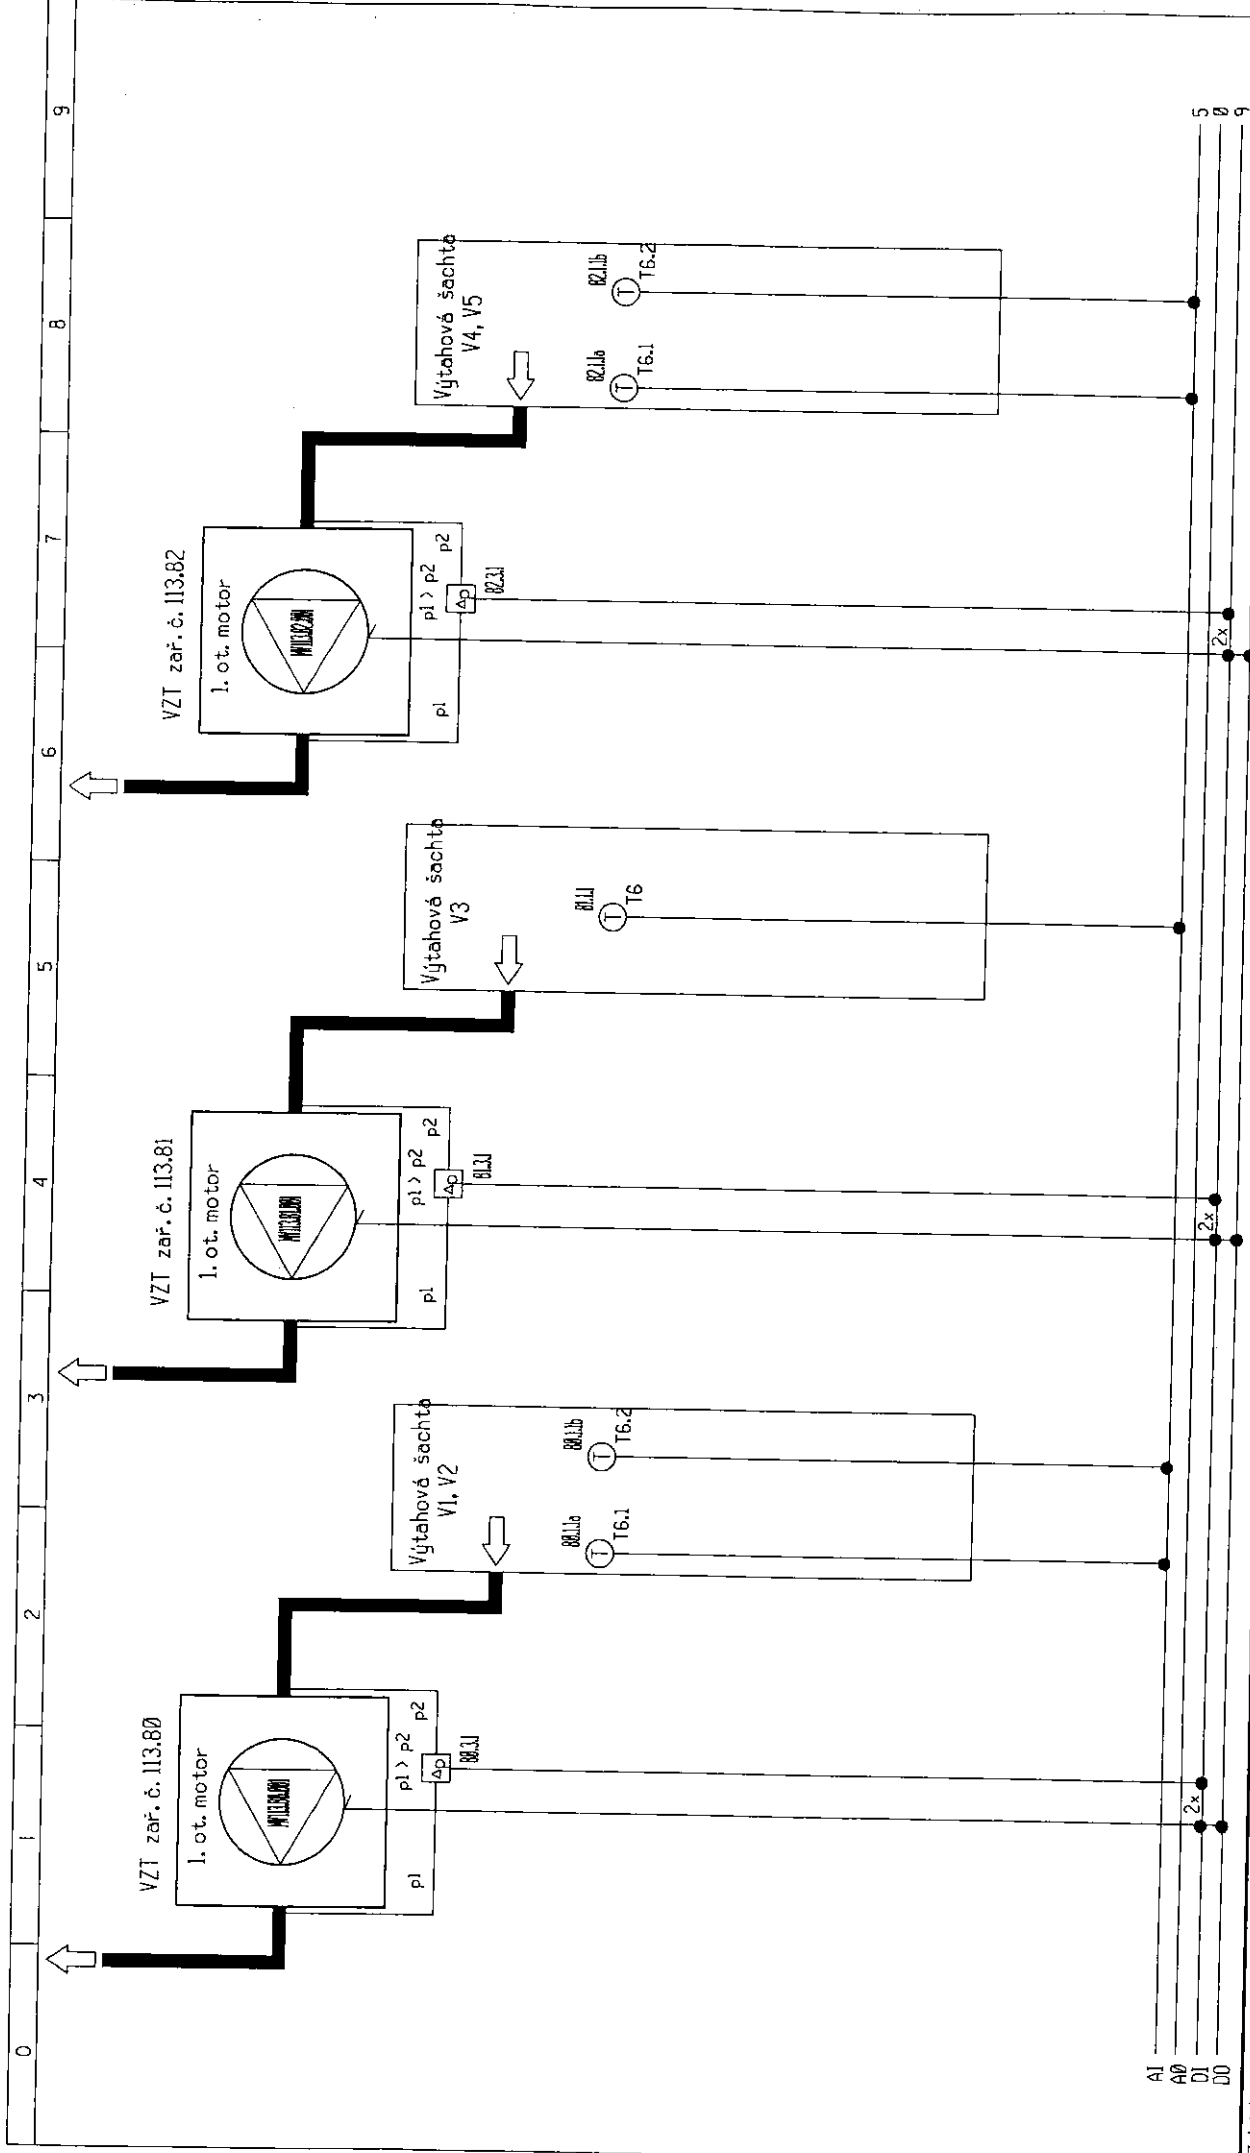


Zakázka:		Název:		Datum:		Č.výkresu:		List:	
JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH		TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		01 / 2005		STRECHA		95	
Rekonstrukce a dostavba SO 01		VZT 113.80, 113.81, 113.82 - Větání šachty výtahů V1, V2, V3, V4, V5		Rozvázání:		BG-114.60		SO.01	
				Projektant:		Radek Hak			

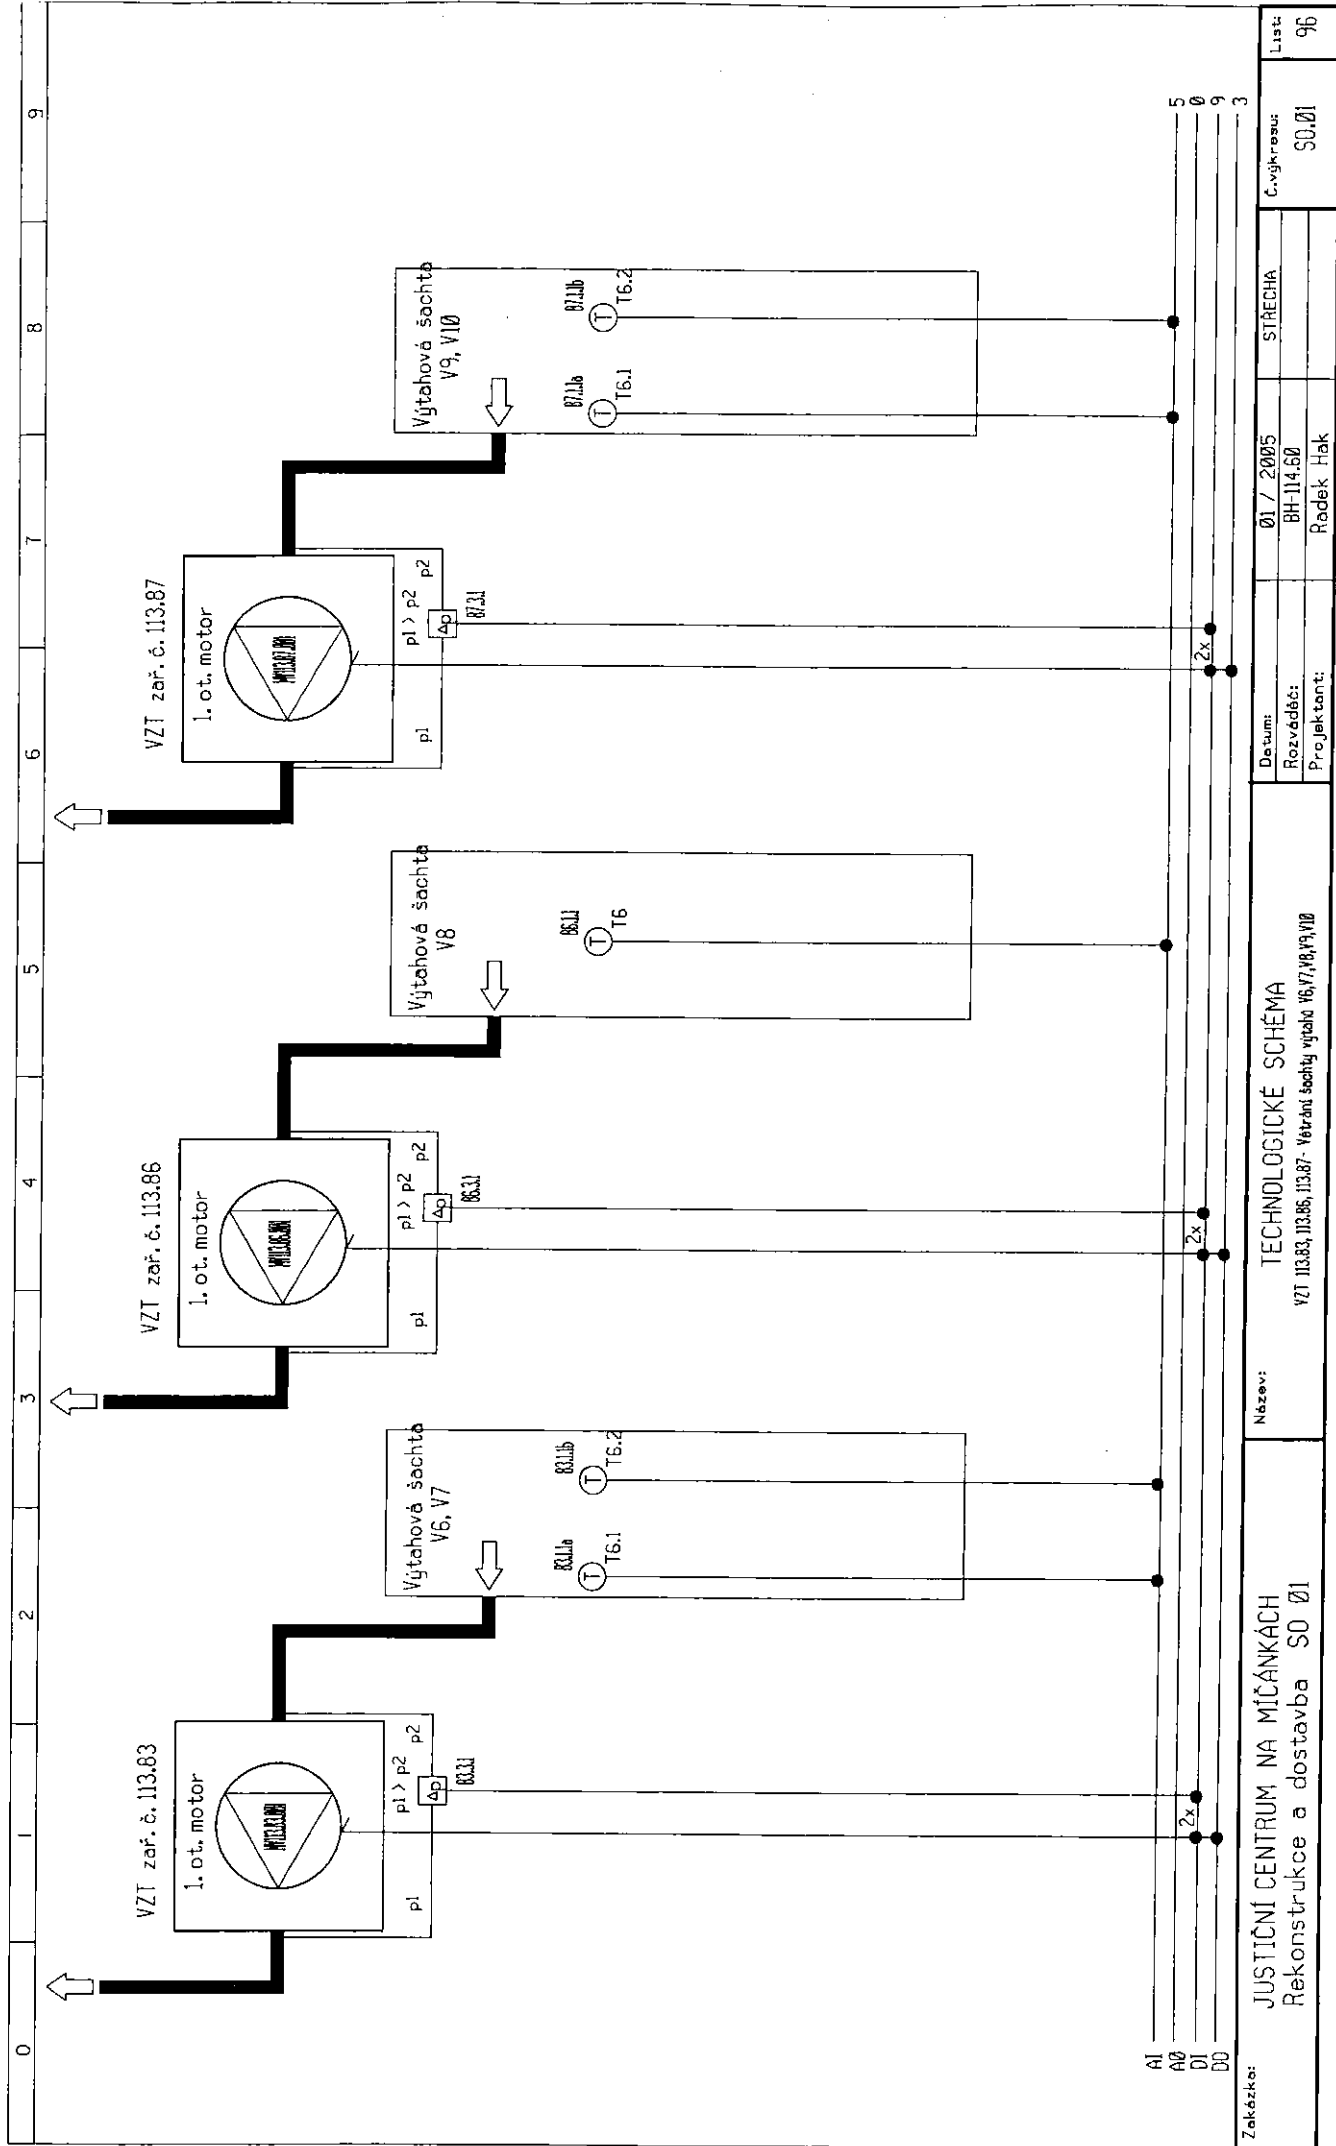


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MĚČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  VZT 113.83, 113.86, 113.87 - Větrání šachty výška V6,V7,V9,V10	Datum:		01 / 2005		Č. výkresu:	96	
				Rozváděč:		BH-114.60				
				Projektant:		Radek Hak				
						STŘECHA				
										3

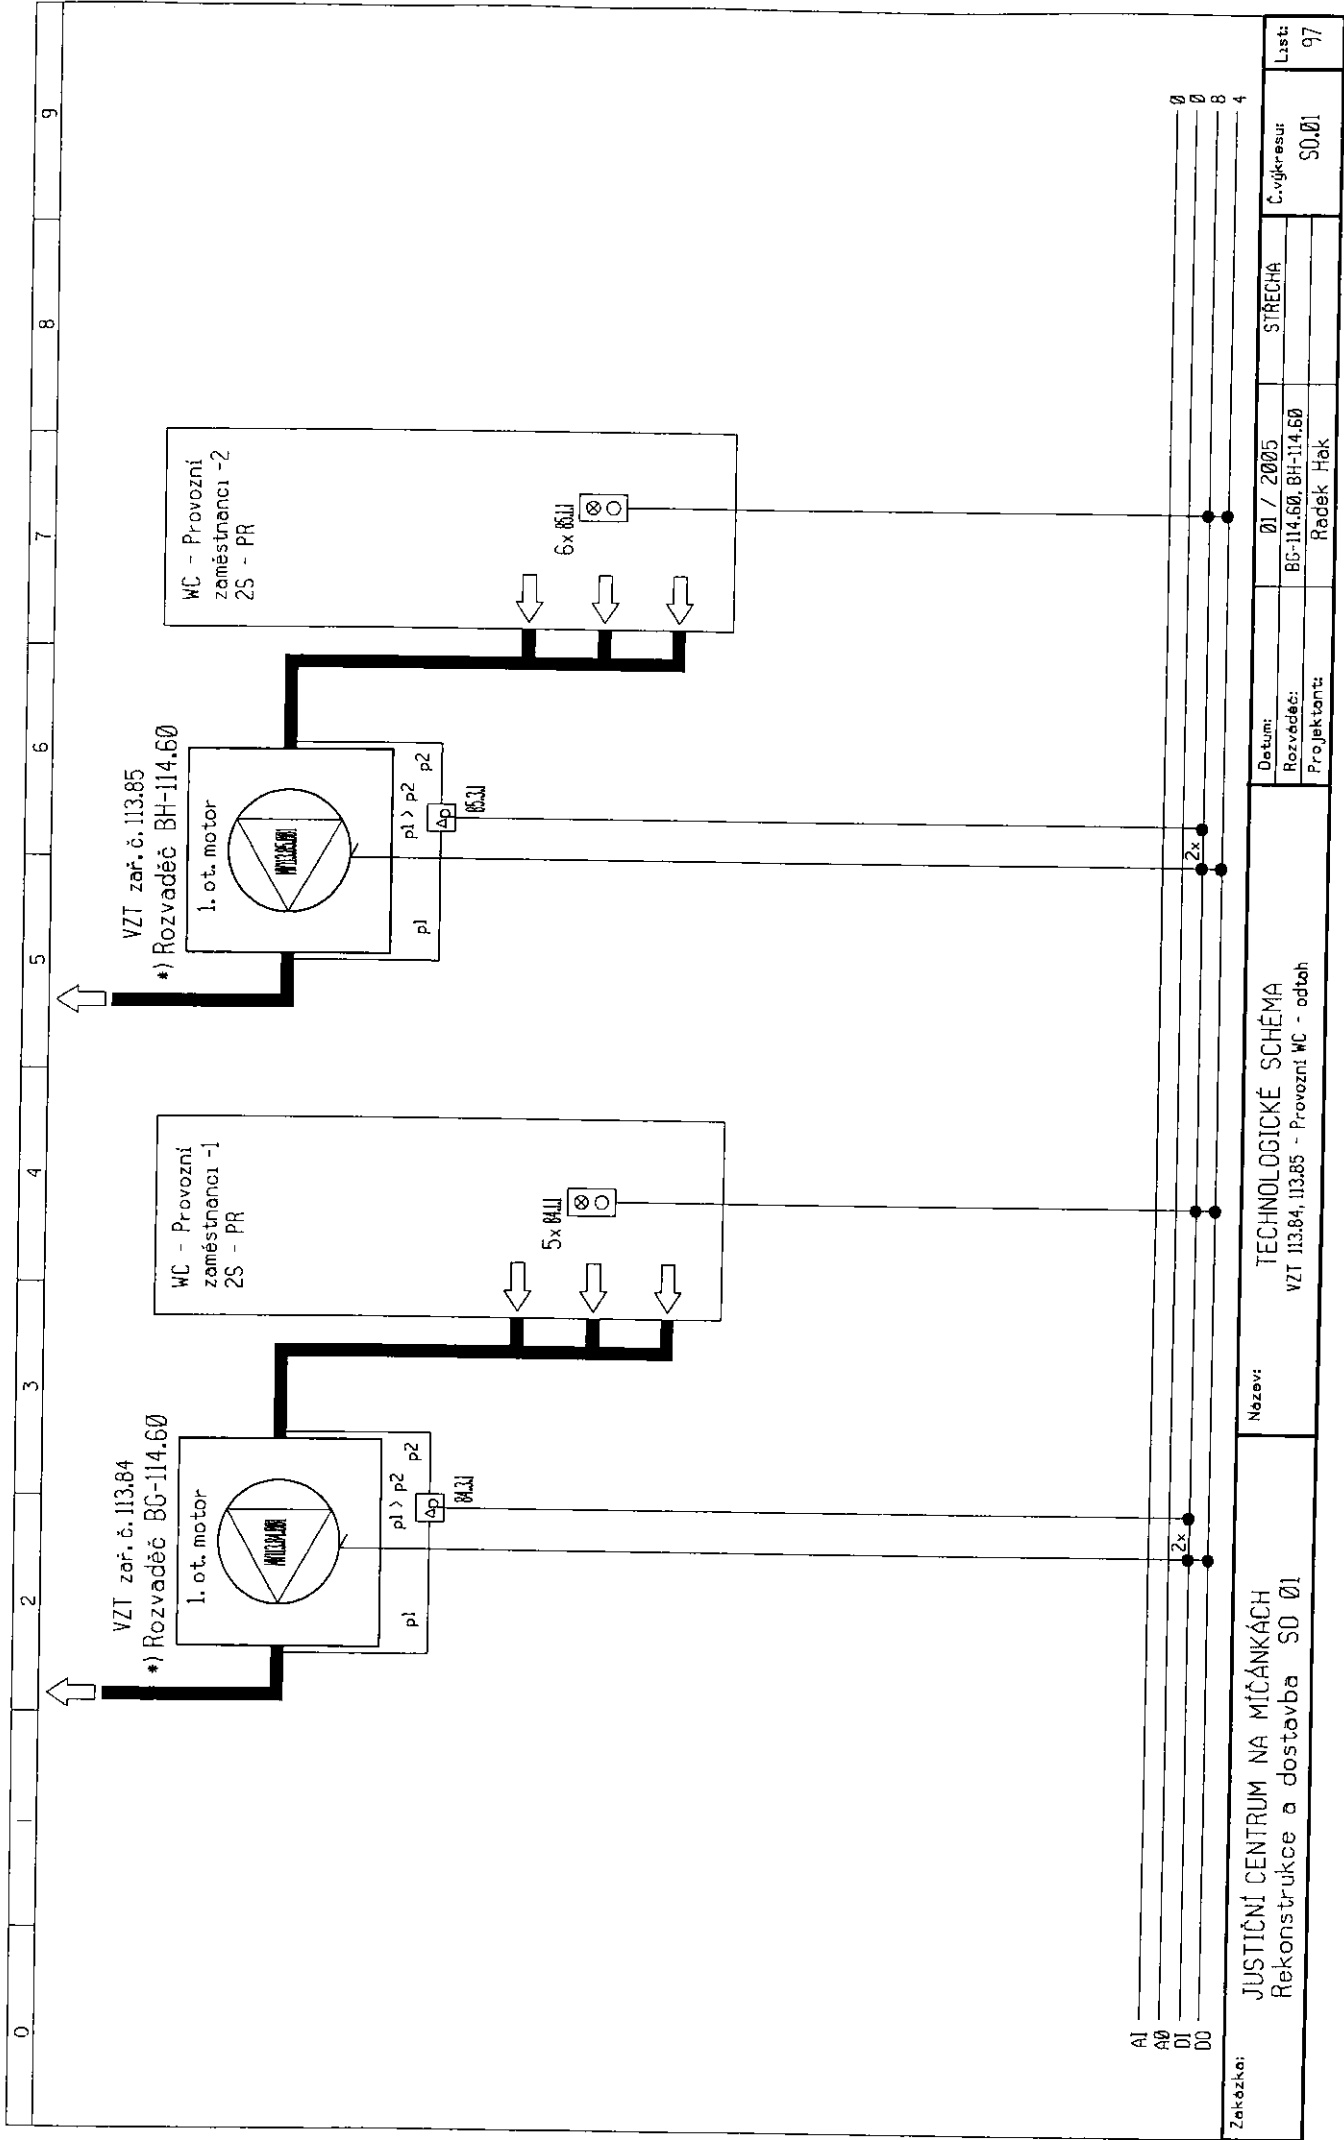


Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA VZT 113.84, 113.85 - Provozní WC - odtah	Datum:		01 / 2005	Č.výkresu:  SO.01	List:  97
			Rozvledek:		BG-114.60, BH-114.60		
			Projektant:		Radek Hak		
4							

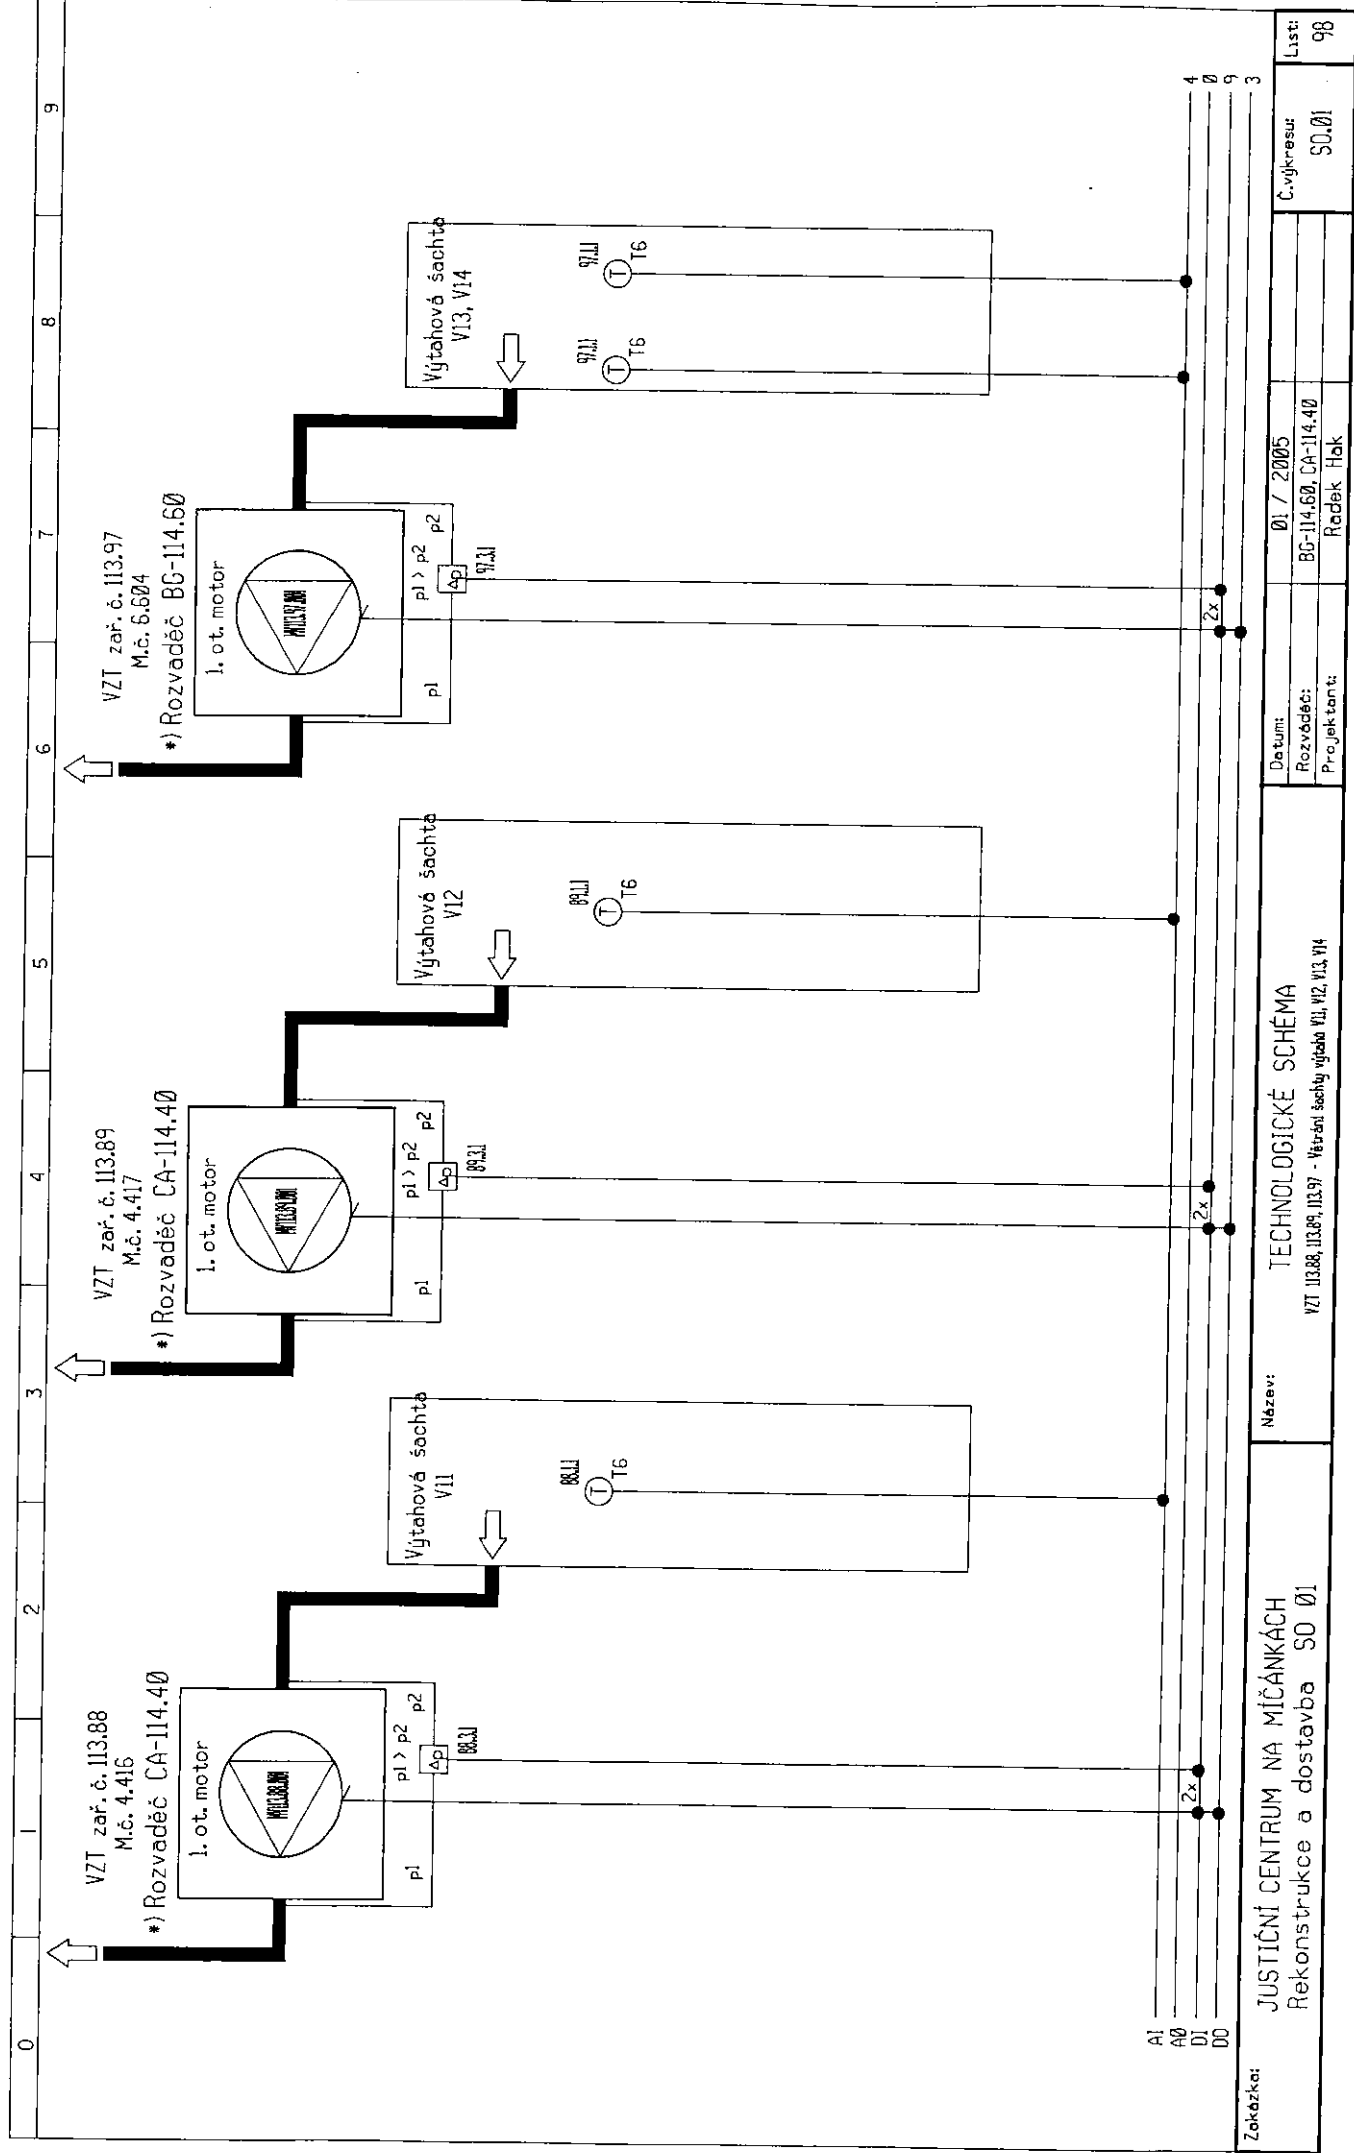


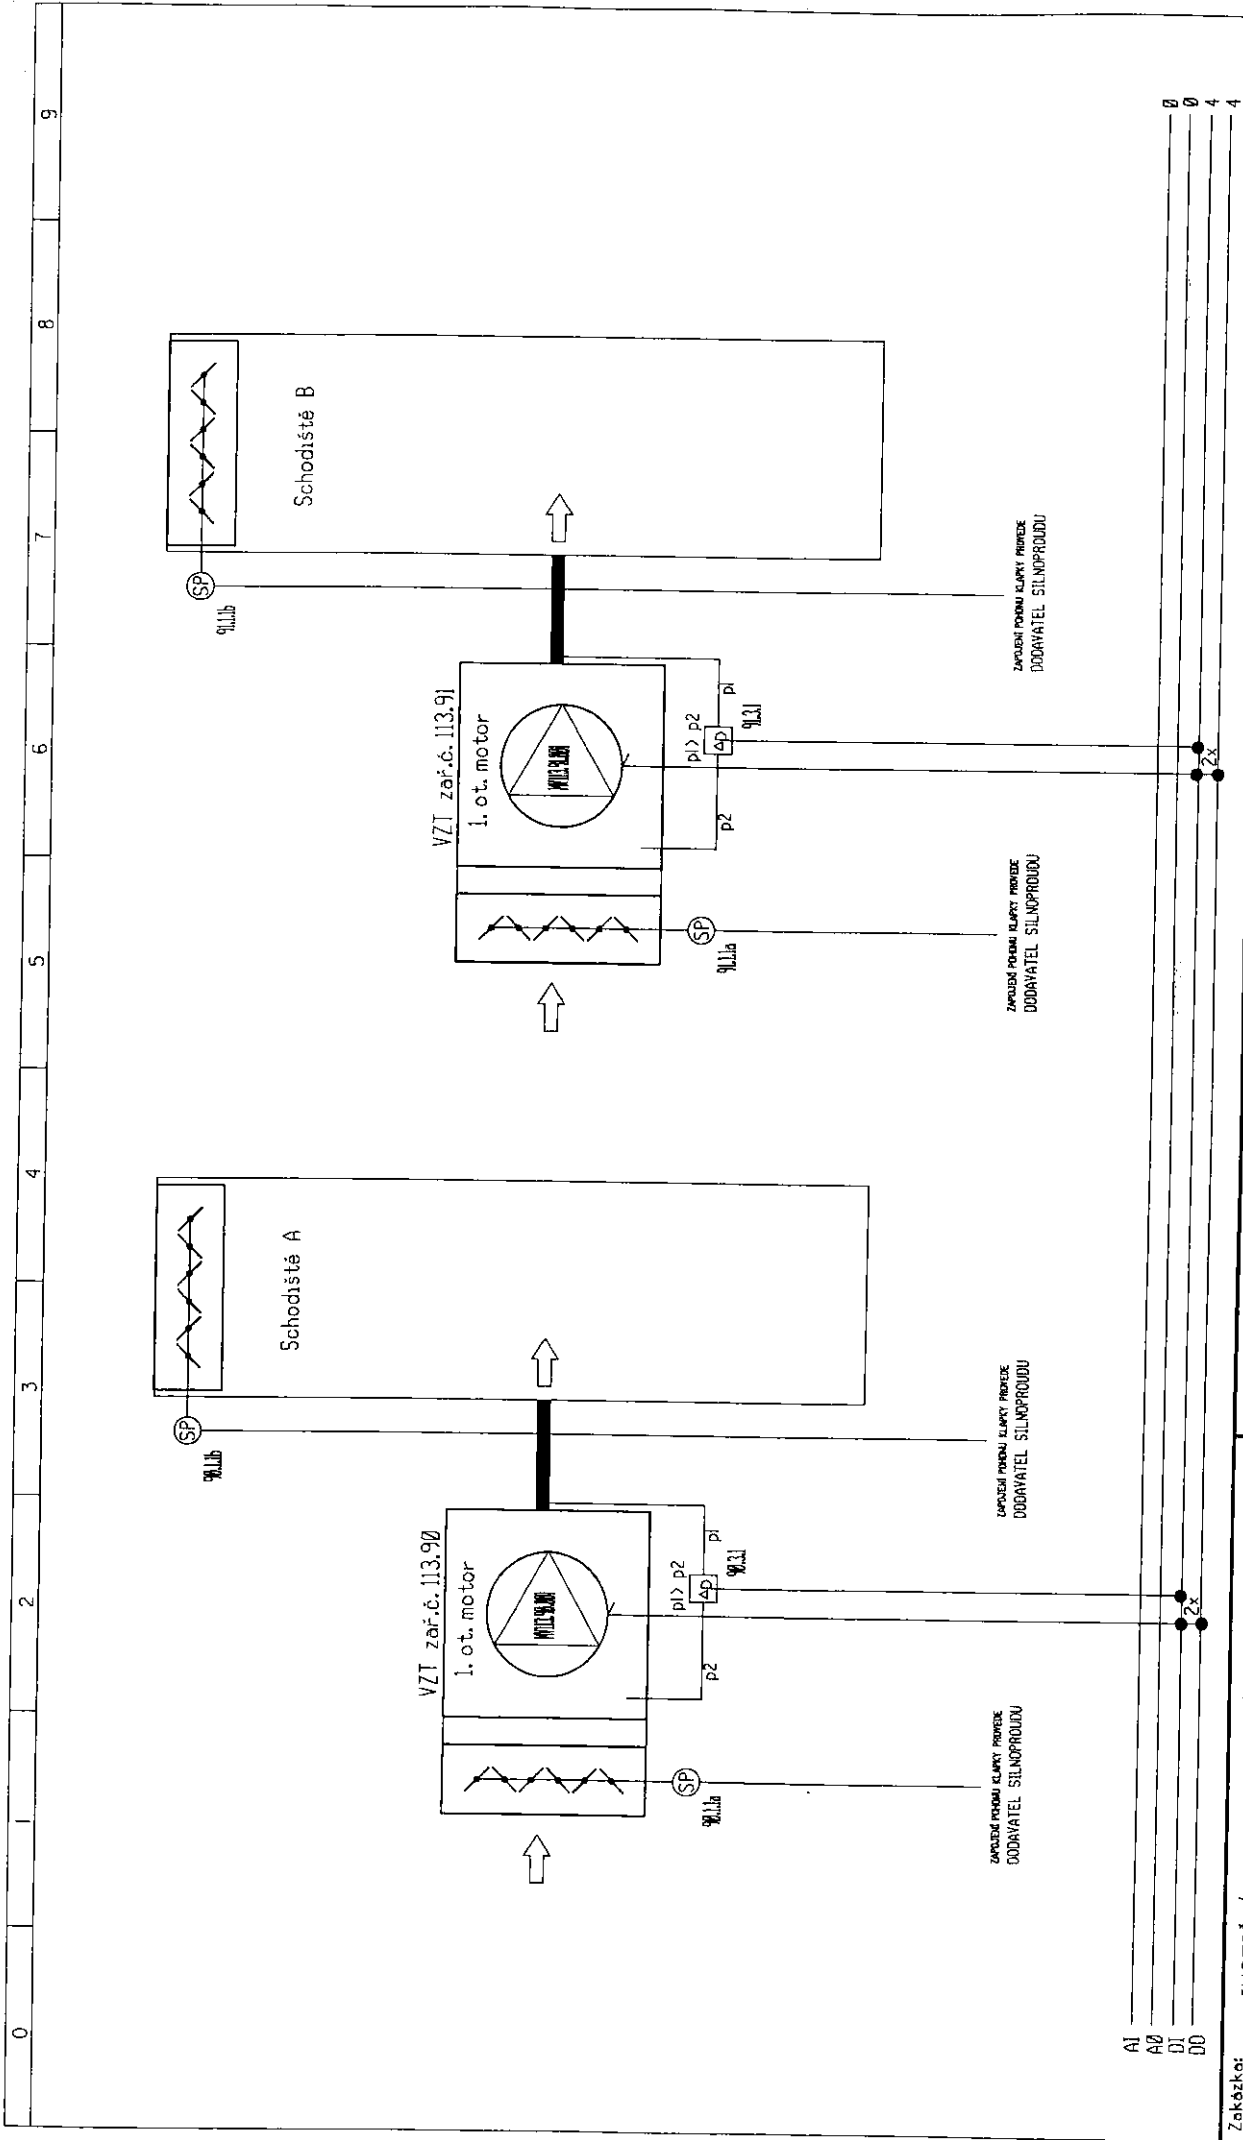


JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  TECHNOLOGICKÉ SCHEMA  VZT 113.90, 113.91 - Požární větrání schodiště A, B	Datum:		01 / 2005	Č.výkresu: S0.01	List: 99
		Rozváděči:		BG-114.60		
		Projektanti:		Radek Hak		

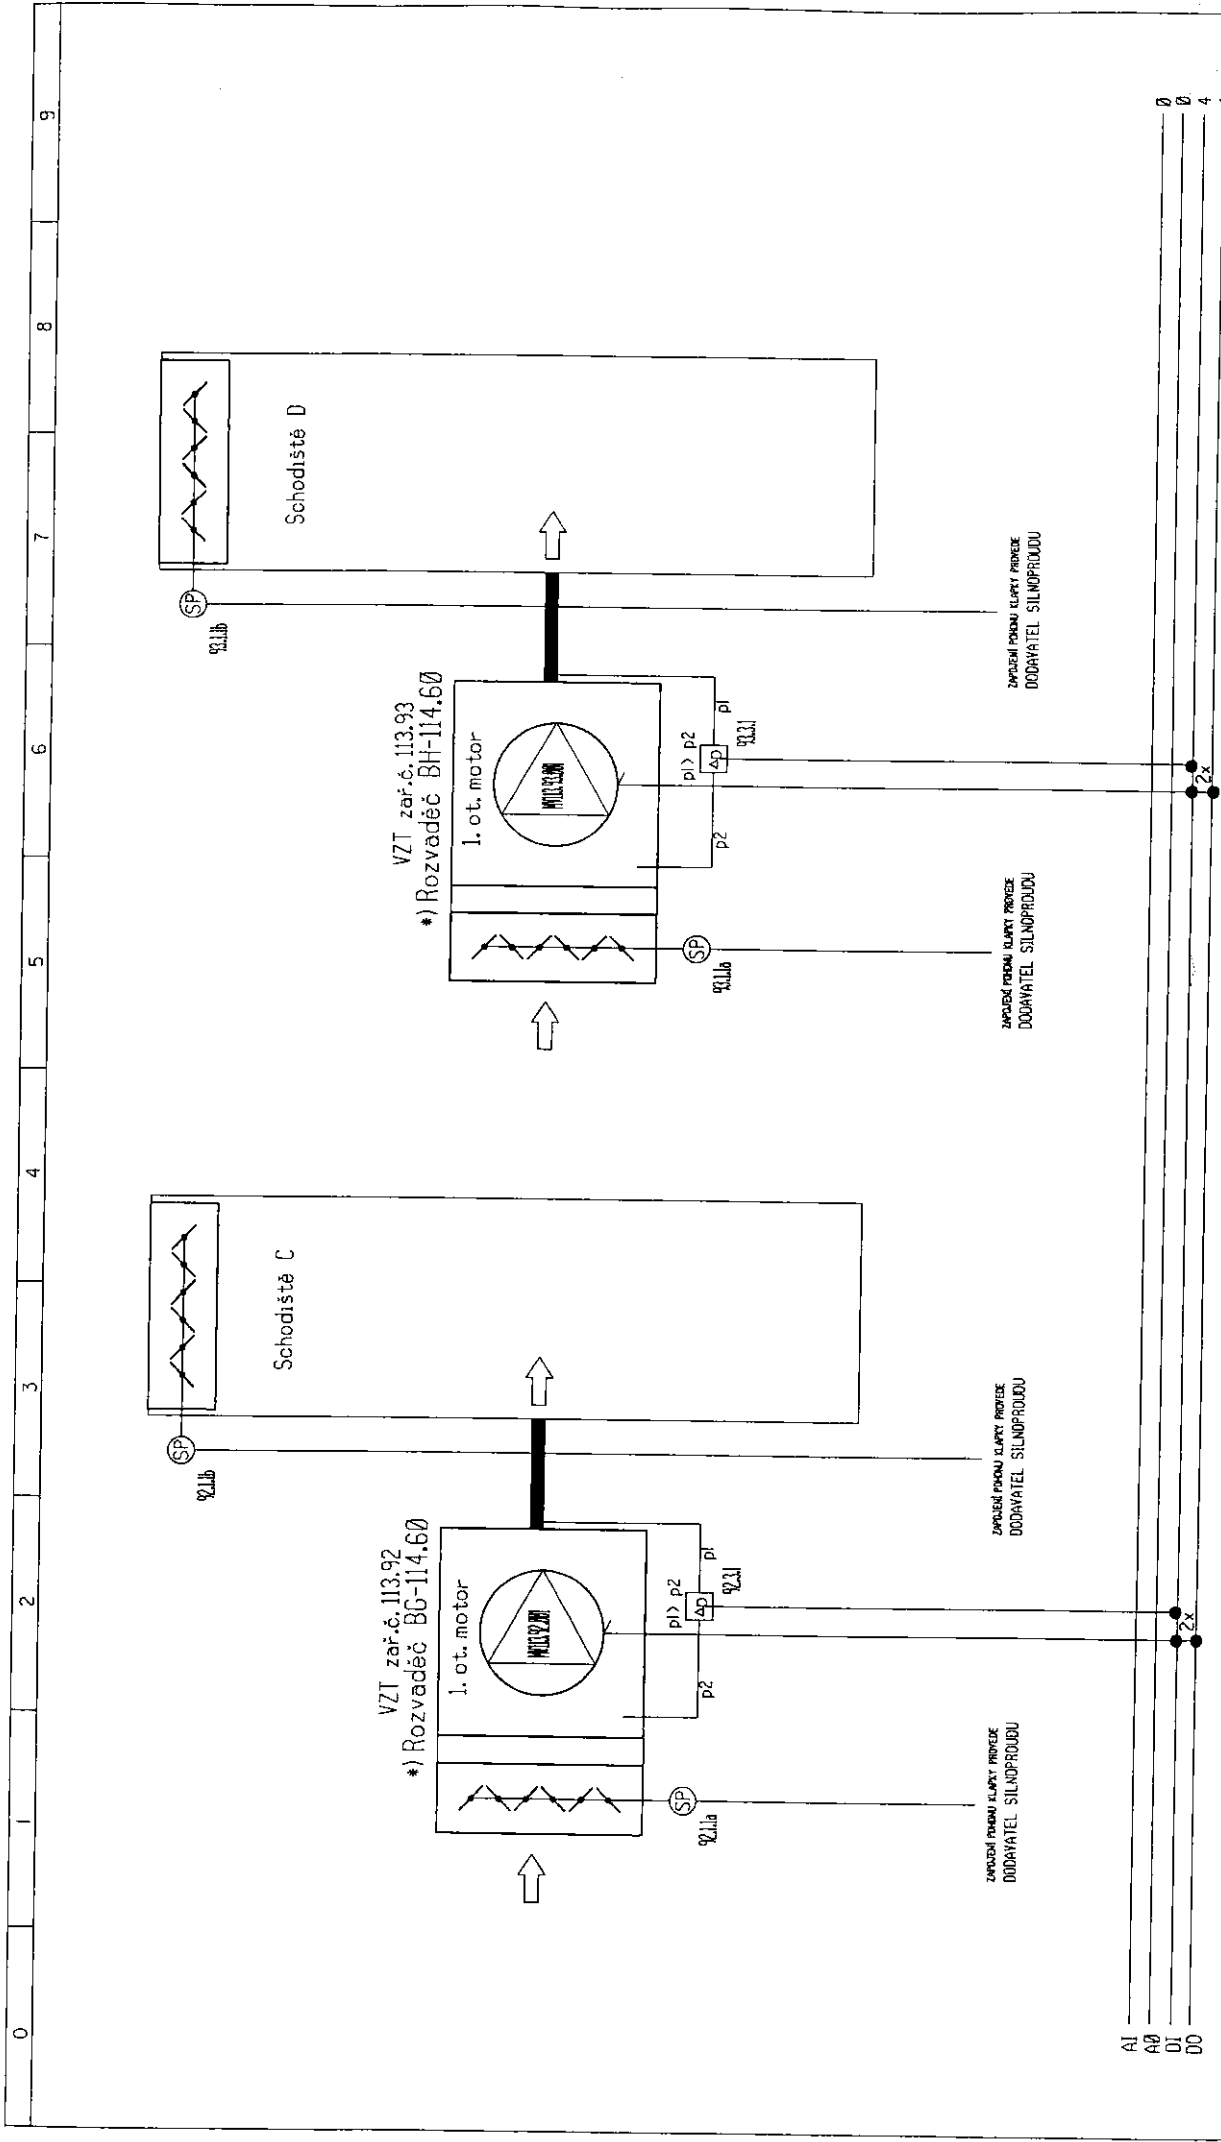

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  TECHNOLOGICKÉ SCHEMA  VZT 113.92, 113.93 - Požární větrání schodiště C, D	Datum:	01 / 2005	STŘECHA	Č.výkres:	Líst:
			Rozvaděč:	BG-114.60, BH-114.60			
			Projektant:	Radek Hek			
						SO.01	100

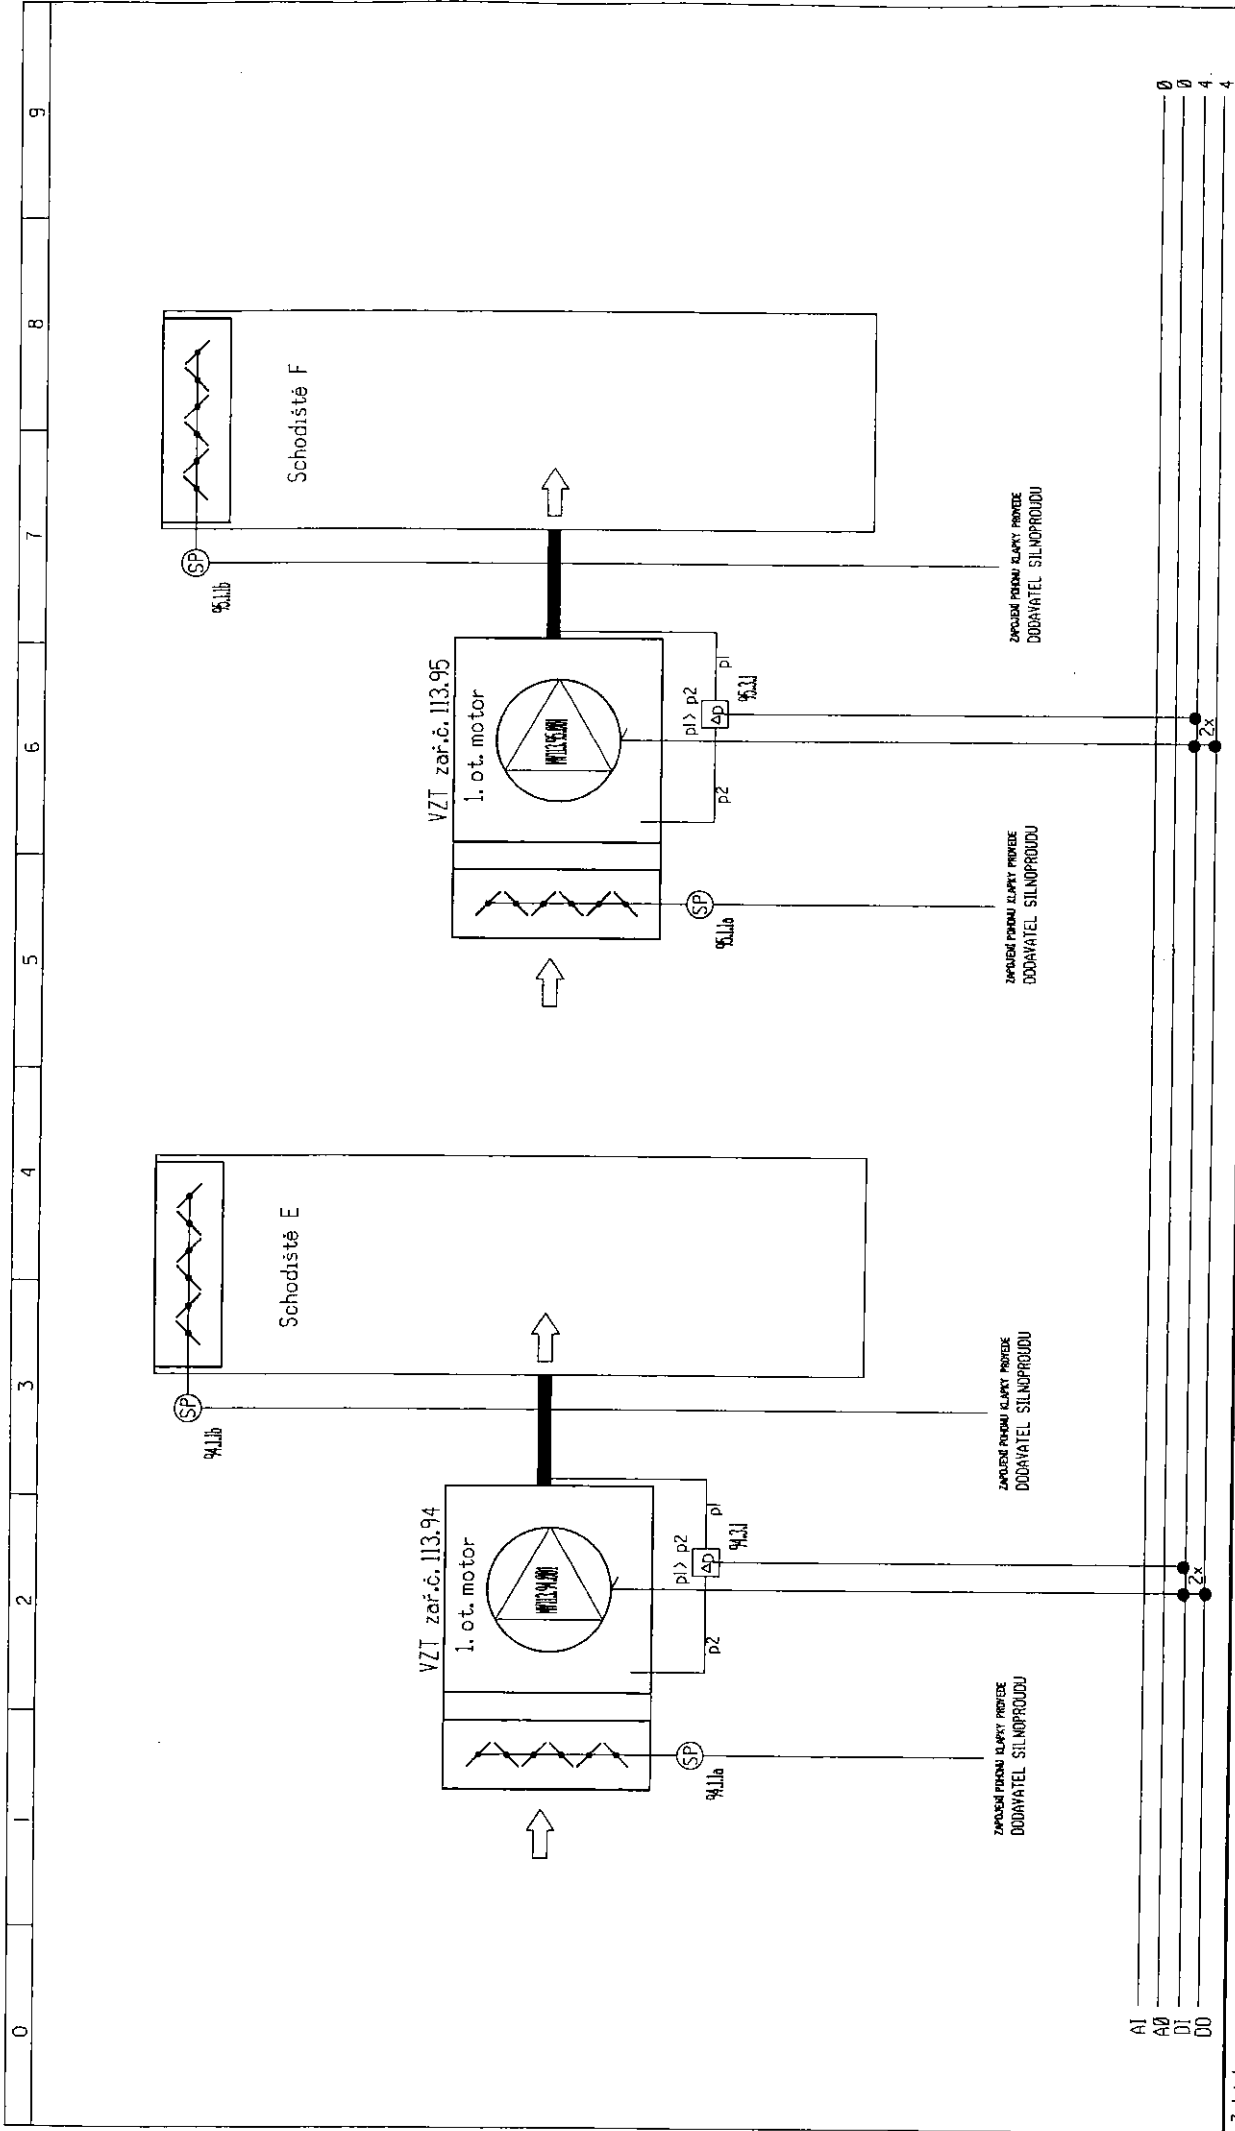

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MÍČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA			Č. výkresu:	List:
			VZT 113.94, 113.95 - Požární větrání schodistě E, F				
		Datum:	01 / 2005	6.602, STŘECHA		SO.01	101
		Rozváděcí:	BH-114.00				
		Projektant:	Radek Hak				

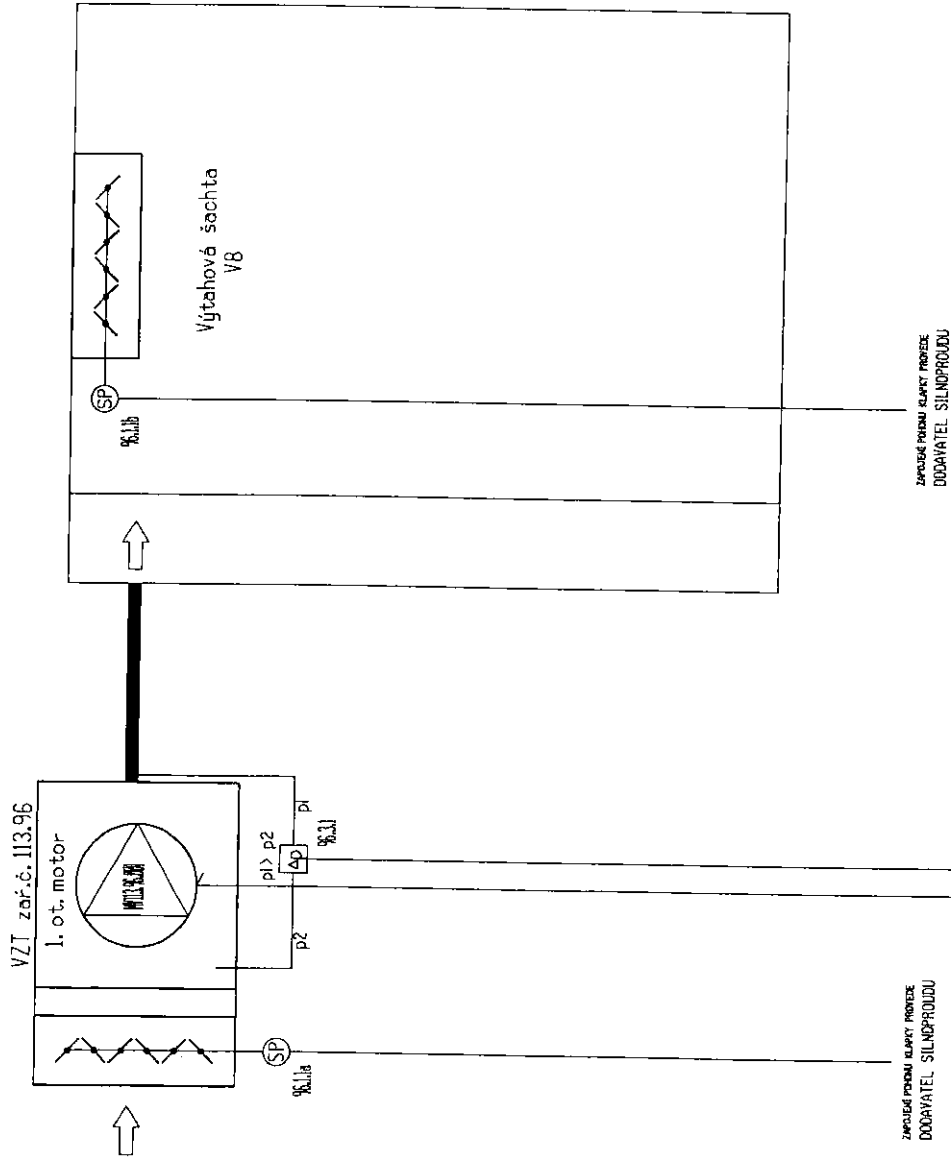

AI	0
A0	0
DI	2
DO	2

Zakázka:	JUSTIČNÍ CENTRUM NA MIČÁNKÁCH Rekonstrukce a dostavba SO 01	Název:  TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  VZT 113.96 - Požární větrání evakuačního výtahu V8	Datum:		01 / 2005		C.výkresu:  50.01	List:  102
			Rozváděč:		BH-114.60			
			Projektant:		Radek Hak			

